

ВСЕСОЮЗНЫЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ КОМПЛЕКСНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И КОНСТРУКТОРСКО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, КАНАЛИЗАЦИИ, ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ СООРУЖЕНИЙ И ИНЖЕНЕРНОЙ ГИДРОГЕОЛОГИИ (ВНИИ ВОДГЕО) ГОССТРОЯ СССР

**СПРАВОЧНОЕ ПОСОБИЕ
К СНиП 2.04.03-85**

ПРОЕКТИРОВАНИЕ СООРУЖЕНИЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Москва Стройиздат 1990

Разработано к СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения на основе результатов научных исследований и опыта эксплуатации сооружений и установок для очистки сточных вод за последние годы в различных отраслях промышленности. Содержит методики и примеры расчета, вспомогательные справочные материалы, необходимые при проектировании очистных сооружений.

Для инженерно-технических работников проектных и строительно-монтажных организаций.

1. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Усреднители

1.1. Усреднение расхода и концентрации загрязнений позволяют рассчитывать все последующие звенья очистки не на максимальные, а на некоторые средние значения параметров потока. Экономичнее иметь усреднитель в начале цепи, чем завышать объем и производительность каждого из последующих звеньев очистки.

1.2. Выбор рациональной схемы усреднения (типа усреднителя), расчет его объема проводятся на основе информации о характере колебаний параметров входного потока (концентраций $C_{en}(t)$ и расхода $q_{en}(t)$) и требований на допустимые колебания параметров сточных вод на выходе усреднителя $C_{ex}(t)$, $q_{ex}(t)$. Эти требования обычно устанавливаются на основе максимально допустимых величин C_{adm} и q_{adm} , назначаемых в зависимости от типа последующих очистных сооружений, при этом они должны превышать средние значения параметров $C_{en\ mid}$, $q_{en\ mid}$.

Для расчета объема усреднителя используется информация, получаемая: от технологов основного производства, которые используя характеристику номинального режима производства и аварийных режимов, могут прогнозировать характер поступления сточных вод на очистные сооружения; с объектов-аналогов, а также непосредственным наблюдением на объекте.

Информация может накапливаться в записях заводских лабораторий об изменениях расхода и лимитируемых показателей загрязнения сточной воды.

При наличии на предприятии контрольно-измерительной аппаратуры изменение состава сточных вод регистрируется непрерывно, при отсутствии - дискретно с различной длительностью интервалов между лабораторными анализами (не более 1 ч). Окончательная форма представления информации о колебаниях - таблицы и графики. Полученная информация о колебаниях расхода и состава сточных вод (по лимитируемым загрязнениям, например: pH среды, интенсивность окраски, взвешенные вещества, специфические загрязнения производства), а также представление о количественном и качественном составе нерастворимых загрязнений, дает возможность вести расчет объема усреднителя в соответствии с основными типами нестационарности потока:

- залповые сбросы высококонцентрированных сточных вод;
- циклические колебания;
- случайные колебания произвольного спектра.

Сведения о количественном и качественном составе нерастворимых загрязнений необходимы для выбора способа перемешивания и расчета перемешивающих устройств. Кроме того, эти сведения помогут принять решения о возможной компоновке усреднителя с отстойной зоной в целях облегчения его эксплуатации и частичной очистки стоков. Образование непредусмотренного и трудноотделяемого осадка в усреднителях является основной причиной снижения эффективности их работы.

Конструктивное выделение зоны отстаивания в усреднителе приемлемо при наличии узла обработки осадка в технологической цепи очистки (напорная, реагентная флотация, отстаивание, осветление).

Типы и конструкции усреднителей

1.3. Тип усреднителя необходимо выбирать в зависимости от характера и количества нерастворенных компонентов загрязнений, а также динамики поступления сточных вод. При гашении залповых сбросов предпочтительнее конструкции многоканального типа, при произвольных колебаниях практически равносценны любые типы усреднителей. В таких случаях большую роль играют вид и количество нерастворенных загрязнений.

К многоканальным конструкциям относятся: прямоугольные - Д. М. Ванякина, круглые - Д. А. Шпилева, конструкции с неравномерным распределением расхода и объемов по каналам.

Усреднитель-смеситель барботажного типа следует применять для усреднения стоков независимо от режима их поступления при содержании грубодиспергированных взвешенных веществ с концентрацией до 500 мг/л гидравлической крупностью до 10 мм/с.

Усреднитель-смеситель с механическим перемешиванием и отстойной зоной необходимо применять для усреднения стоков с содержанием взвешенных веществ более 500 мг/л любой гидравлической крупности. Режим поступления стоков - произвольный.

Усреднители следует устанавливать после отстойников или оборудовать их отстойной частью с целью облегчения эксплуатации. Расчет отстойной части необходимо проводить по данным кинетики осаждения взвесей, аналогично расчету отстойников. При этом необходимо учитывать гидродинамический режим выбранного типа усреднителя. Для подавления залповых сбросов высококонцентрированных стоков и произвольных колебаний состава и при наличии взвешенных мелкодиспергированных веществ с концентрацией до 500 мг/л, гидравлической крупностью до 5 мм/с следует применять многоканальные усреднители без принудительного перемешивания. При необходимости усреднения и расхода усреднитель блокируется с аккумулирующей емкостью.

КОНСТРУКЦИИ УСРЕДНИТЕЛЕЙ РАЗЛИЧНОГО ТИПА

1.4. Комплексный подход к выбору типа усреднителя и его расчету в зависимости от характера колебаний концентрации загрязнений и расхода сточных вод, от их качественного состава, позволил выявить основные ниш конструкций.

Однако для конкретных технологических задач усреднения сточных вод могут быть использованы и другие схемы усреднения (последовательно-параллельные, двухступенчатые и др.) с соответствующим обоснованием, разрабатываться новые конструкции с заданными свойствами.

Усреднитель - смеситель барботажного типа

1.5. Союзводоканалпроект разработал типовые проекты многосекционных пневматических усреднителей концентрации сточных вод полезным объемом одной секции 300, 1400 и 5000 м³. Применение усреднителей барботажного типа связано с соблюдением ряда принципиальных положений:

1. Распределение сточных вод по площади усреднителя должно быть максимально равномерное. С этой целью могут использоваться системы подающих лотков с придонными водосливными окнами, расположенными на расстоянии 2 м друг от друга. При обеспечении должного качества строительства возможно распределение жидкости из лотков через донные выпуски. Размеры выпусков рассчитываются по формуле:

$$\varpi_0 = \frac{q_{en}}{\mu\sqrt{2gh_0n}} \quad (1)$$

Каждый распределительный лоток оборудуется двумя шиберами: на входе в лоток для создания оптимального режима и равномерного распределения сточной воды между лотками; и в конце лотка в торцевом придонном водосливном окне размером 20x40 см (*HxB*), обеспечивающий периодическую промывку лотка.

Число распределительных лотков и размещение выпускных окон в одной или обеих стенках лотков принимается из такого расчета, чтобы в каждый циркуляционный поток поступало одинаковое количество жидкости.

2. При напорной подаче воды на усреднитель перед ним на трубопроводе необходимо устанавливать колодец гашения напора. Целесообразнее самотечная подача стоков на усреднитель. В этом случае сооружение несет на себе всю нагрузку по выравниванию расхода и концентрации.

3. Расчет объема усреднителя ведется в зависимости от характера поступления сточных вод на сооружение в соответствии с формулами (19)-(24) СНиП 2.04.03- 85.

Максимальная величина скорости проточного течения жидкости в усреднитель 2,5 мм/с, при этом длина секции усреднителя принимается из расчета

$$L = \varpi_W t_{\min} \quad (2)$$

с учетом графика поступления концентрации загрязнений по часам суток.

С целью обеспечения равномерного распределения жидкости и воздуха вдоль усреднителя целесообразна длина секции не более 24 м. Глубина слоя воды в усреднителе из конструктивных соображений принимается в пределах 3-6 м. Ширина секции усреднителя принимается не более 12 м.

4. В качестве барботеров в усреднителе рекомендуется использовать перфорированные трубы с отверстиями диаметром 3 мм (шаг 8-16 см), располагаемыми в нижней части трубы в один или два ряда под углом 45° к оси трубы.

Трубы укладываются горизонтально вдоль резервуара на подставках высотой 6-10 см. Допустимое отклонение от горизонтальной укладки труб барботеров не должно превышать ± 0,015 м так, чтобы связанный с этим неравномерность подачи воздуха по длине барботера не превысила одной трети от принятой в расчете неравномерности подачи воздуха (20 % среднего расхода воздуха).

Барботеры подразделяют на пристеночные, создающие один циркуляционный поток, и промежуточные, создающие два циркуляционных потока.

Оптимальное расстояние между барботерами следует считать (2-3)*H*, а между барботерами и параллельной ему стеной усреднителя (1-1,5)*H*, где *H* - глубина погружения барботера.

При расчете принимаются:

интенсивность барботирования для усреднения концентрации растворенных примесей при простеночных барботерах 6 м³/ч на 1 м, при промежуточных барботерах 12 м³/ч на 1 м;

интенсивность барботирования для предотвращения выпадания в осадок взвесей в пристеночных барботерах 12 м³/ч на 1 м, в промежуточных 24 м³/ч на 1 м.

Числа стояков подвода воздуха к барботеру и шаг между радиальными отверстиями перфорации для барботеров из полиэтиленовых труб надлежит определять в зависимости от требуемой интенсивности барботирования и заданной неравномерности подачи воздуха на основании данных, приведенных в табл. 1.

В расчете принято, что каждый стояк присоединен к середине обслуживаемого им участка барботера длиной l . При расположении стояка подвода воздуха у одного из концов барботера длина обслуживаемого участка будет равна $l/2$.

Таблица 1

Наружный диаметр трубы, мм	Диаметр центрального отверстия барботера, мм	Диаметр перфораций ионных отверстий, мм	Число рядов перфорации ионных отверстий	Интенсивность подачи воздуха, Нм ³ /ч	Перевод давления на перфорационном отверстии, кПа	Шаг радиальных отверстий, мм	Неравномерность подачи воздуха, %	Длина барботера обслуживающего одним стояком, м
50	42,5	3	1	6	1	160	20	39,5
				12	4	160	20	42,5
				12	1	80	20	28,5
			2	12	1	160	20	29
				24	4	160	20	32
				24	1	80	20	22
6,3	59	3	1	6	1	160	12	50
				12	4	160	10	50
				12	1	80	20	44
			2	12	1	160	20	43,5
				24	4	160	20	47
				24	1	80	20	33,5
75	71	3	1	6	1	160	5	50
				12	4	160	4	50
				12	1	80	13	50
			2	12	1	160	13	50
				24	4	160	10	50
				24	1	80	20	435

Расчетная глубина погружения барботера принята равной 4,3 м. Приведенные в табл. 1 данные могут использоваться при изменении погружения в диапазоне 3-5 м.

При среднем перепаде давления на перфорированных отверстиях $\Delta H = 1$ кПа максимальные потери в барботере не более $\Delta H_m = 2$ кПа, а при $\Delta H = 4$ кПа - не более $\Delta H_m = 7$ кПа.

5. Для предотвращения выпадения осадка в местах прямоугольного сопряжения днища со стенками резервуара рекомендуется заполнение этих мест тощим бетоном. При этом угол сопряжения днища с заполнением должен составлять 30°.

Возможен уклон в сторону забора воды, где должен быть предусмотрен трубопровод опорожнения секции усреднителя.

6. На входе в усреднитель необходимо устанавливать контрольно-измерительную аппаратуру для определения расхода полы и воздуха, поступающих на сооружение.

7. Все конструктивные узлы сооружения необходимо оборудовать трубопроводами опорожнения и предусматривать малые средства механизации (например, бадья-талькошку, бадья-тальфер и др.) для периодической чистки усреднителя.

Возможно предусмотреть нестационарную систему пеногашения усредненными стоками (например, шланги с насадками, укрепленные на штативах). Как показал опыт эксплуатации, пены в усреднителях нет, кроме исключительных случаев, когда применяли и производстве запрещенные в настоящее время ПАВ.

8. В зависимости от характеристик стоков в цеховых каналах, на выпусках из промышленных зданий или перед резервуаром - усреднителем необходимо предусматривать решетки для сбора волокон, шерсти, тряпок и других отходов производства. Целесообразно по ходу технологических линий на определенных производствах устанавливать шерстеволовители.

9. Самым надежным способом водоотведения, как показал опыт эксплуатации, является работа насосов.

Многоканальные усреднители

1.6. Перспективным типом усреднителя для большого числа объектов, например, легкой промышленности, является многоканальный усреднитель, схема которого разработана во ВНИИ ВОДГЕО, с оптимальным распределением сточных вод по коридорам разной ширины. На базе этой схемы МИСН и ГПИ-1 разработали конструкцию усреднителя для сточных вод, относящуюся к категории легких (взвешенных веществ до 500 мг/л, гидравлической крупностью до 5 мм/с), для суточного расхода сточных вод свыше 67 тыс. м³.

Конструкция, представленная на рис. 1, состоит из приемной камеры, распределительного лотка, каналов усреднителя, камеры усредненных стоков аккумулирующей емкости. Сточная вода попадает в приемную камеру, оборудованную полупогруженной доской для гашения волновых колебаний на поверхности, откуда поступает в распределительный лоток. При превышении величины среднего расхода сточных вод избыточное количество воды переливается в аккумулирующую емкость через регулируемый водослив. Усреднение колебаний концентрации загрязнений и поступающих сточных водах осуществляется за счет различного времени пребывания потока в каждом из каналов. Распределение сточных вод по каналам усреднителя осуществляется через донные выпуски расчетного диаметра.

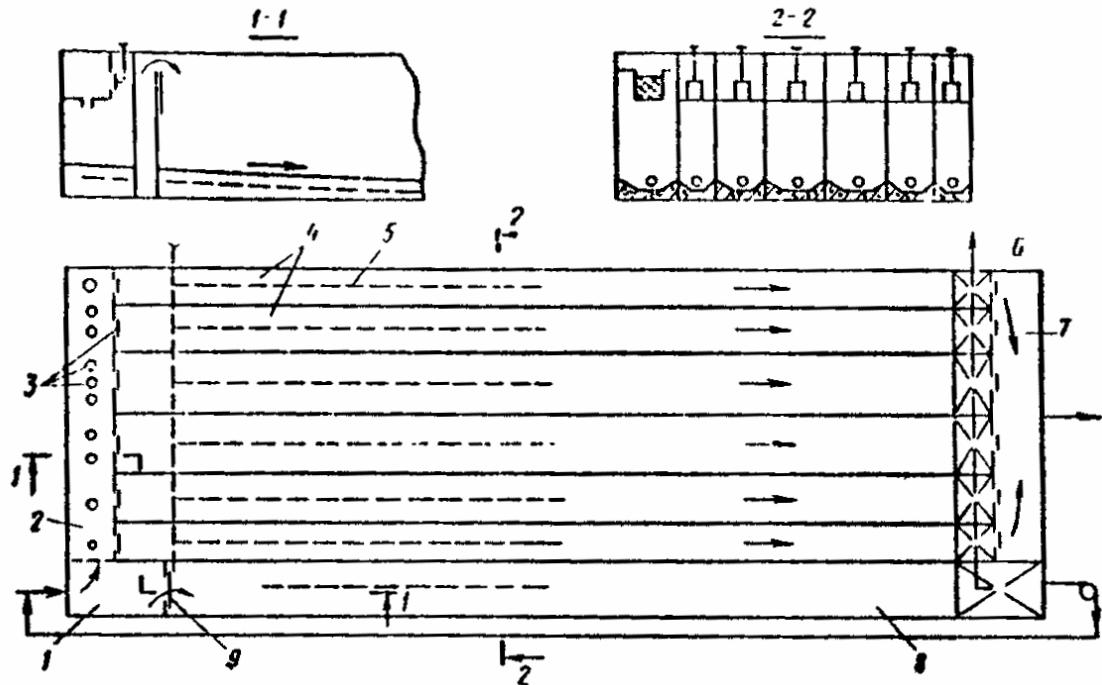


Рис. 1. Схема многоканального усреднителя

1 - приемная камера; 2 - распределительный лоток; 3 - донные выпуски и боковой водослив с шибером; 4 - каналы; 5 - система гидросмыва; 6 - удаление осадка гидроэлеваторами; 7 - камера усредненных стоков; 8 - аккумулирующая емкость; 9 - водослив.

Для возможности дорегулировки расходов воды по каналам усреднителя в стенке лотка устраиваются прямоугольные водосливы, оборудованные шиберами. На выходе из каждого канала предусматриваются измерительные водосливы, которые позволяют контролировать уровень и расход воды по каждому каналу.

Из камеры усредненных стоков под либо откачивается, либо самотеком поступает на дальнейшую очистку. На предприятиях в часы минимального водостока сточные воды из аккумулирующей емкости перекачиваются в приемную камеру. В каждом из каналов усреднителя и в аккумулирующей емкости предусматривается отстойная зона.

Система сбора и удаления осадка выбирается в зависимости от конкретных данных по кинетике отстаивания, количеству и характеру взвешенных веществ (гидровзмучивание, гидросмыв и др.). Периодичность удаления осадка определяется в период пусконаладочных работ.

Длина, общая ширина и глубина сооружения принимаются в зависимости от требуемого расчетного объема с учетом граничных условий (граничные условия определены для суточной производительности сточных вод свыше 10 тыс. м³); ширина одного канала от 1 до 6 м, глубина не более 3 м.

При меньших расходах сточных вод возможен лотковый вариант многоканального усреднителя, сохраняющий принцип дифференцированного распределения потока.

Распределение потока воды между каналами осуществляется в соответствии с формулой (3) (*i*-номер канала)

$$\frac{q_i}{q_w} = \left[\frac{(2n-1)}{n(n-1)} \right] - \frac{2i}{(n^2-1)} \quad (3)$$

Объем коридоров различен. Ширина каждого *i*-го канала рассчитывается по формуле

$$\frac{b_i}{B_{set}} = \frac{3(i-0,5) \left\{ \frac{2n-1}{n} - \frac{2i}{(n+1)} \right\}}{n(n-1)} \quad (4)$$

При этом в целях создания наилучшего гидродинамического режима работы каждого" капала (высокого коэффициента полезного использования объема каждого канала) минимальная скорость течения воды в канале желательна не менее 7 мм/с.

Порядок расчета многоканального усреднителя

1. Расчет объема аккумулирующей емкости W_{reg} с учетом графика притока сточных вод на очистные сооружения (аналогично расчету регулирующей емкости водонапорных сооружений).
2. Расчет объема многоканального усреднителя W_{es} (для q_{min}) с учетом характера поступления концентрации загрязнений: залповый, циклический или произвольный. См. формулы (25)-(29) СНиП 2.04.03-85.
3. Определение общего объема сооружения: $W = W_{reg} + W_{es}$.
4. Определение размеров усреднителя, в плане $B \times H \times L$ - в соответствии с граничными условиями.
5. Расчет ширины b_i каждого канала по формуле (4), причем число каналов должно выбираться, начиная с трех при соблюдении конструктивных граничных условий и обеспечения минимальной скорости течения 7 мм/с.
6. Расчет расхода q_i , по каждому каналу по формуле (3).
7. Расчет распределительного лотка и размеров донных и боковых водосливов.

Распределительный лоток с донными выпусками рассчитывается с учетом следующих положений:
горизонтальное расположение дна лотка;

скорость течения воды в лотке принимают постоянной, не менее 0,4 м/с из условия незаливания лотка. При этом влияние на изменение кривой свободной поверхности воды при неравномерном ее отборе по длине лотка должно быть незначительным.

Лоток лучше располагать затопленным (ниже уровня воды в каналах) для более равномерного распределения воды по глубине потока;

расчет донных и боковых выпускков необходимо производить для расходов в $\text{м}^3/\text{с}$, определяемых по формуле (3) для каждого канала по общепринятой методике гидравлического расчета водосливов

$$q_i = \sigma_0 \sqrt{2gh_0} . \quad (5)$$

Для донного цилиндрического отверстия $\mu = 0,8$, для бокового прямоугольного отверстия $\mu = 0,7$.

8. Расчет измерительных и регулируемых водосливов производится в соответствии с расчетом, изложенным в Справочнике по гидравлическим расчетам систем водоснабжения и канализации/А. М. Курганов, И. Ф. Федорова. - М.: Стройиздат, 1978.

Регулирование водослива, установленного между приемной камерой и аккумулирующей емкостью, производится с помощью передвижной стенки. На стенке из каждого канала устанавливаются водосливы треугольного профиля.

Кроме предложенной конструкции возможны варианты многоканального типа усреднителя. Например, в проектном институте ГИАП многоканальный усреднитель схемы ВНИИ ВОДГЕО выполнен в П-образной компоновке блокированным аварийным накопителем.

Усреднитель-смеситель с механическим перемешиванием, оборудованный отстойной зоной

1.7. В настоящее время теоретически и экспериментально душная конструкция не отработана. Работы по созданию такой конструкции для сточных вод, относящихся к категории «тяжелых» (содержание взвешенных веществ более 500 мг/л, гидравлическая крупность - не лимитируется) начаты в МИСИ им. В.В. Куйбышева.

При конструировании такого типа усреднителя необходимо учитывать большое количество факторов, влияющих на эффективность перемешивания, например:

уплотнение или отстаивание, происходящее в донной части усреднителя (отстаивание в зоне сжатия). Интенсивность осаждения взвеси, зависимость между скоростью осаждения взвешенных частиц и их содержанием. На основании этих и других данных можно будет рассчитать отстойную зону усреднителя;

влияние условий смешения (скорость перемешивания, перемешивание за счет диффузии, создание градиента скорости между различными элементами объема и др.) на эффект выравнивания концентрации в воде и осуществления химических реакций (нейтрализация, хлопьеобразование и т.д.);

выбор мешалок или аэраторов, а также конфигурации сооружения для создания условий перемешивания.

Нельзя также не учитывать требования последующих звеньев очистки: реагентная обработка, отстаивание, флотация, биологические методы.

Так, например, для стоков кожевенных производств, содержащих большое количество сульфидов, в усреднителе происходит окисление сульфидов и частичное выдувание сероводорода в атмосферу (при значениях pH менее 7). Процесс выдувания не желателен в связи с загрязнением окружающей атмосферы, о то же время процесс частичного окисления сульфидов - положителен (с повышением степени диспергирования воздуха - степень окисления сульфидов возрастает). Целесообразно в отдельных случаях использовать поверхностные аэраторы в качестве перемешивающих устройств.

Конструкция усреднителя с механическим перемешиванием разработана для стоков кожевенных производств институтом ГПИ-2 на базе радиального отстойника диаметрами 12, 24 и 40 м. Усреднитель оборудован врачающимся мостом с механическими мешалками и скребками для сгребания осадка. Пуск стока из нижней точки конического днища.

Анализ эффективности работы действующих сооружений показал, что построенные сооружения неудовлетворительно справляются с функцией усреднения состава сточных вод. Сказываются расчетные и конструктивные ошибки при проектировании, плохое качество строительства и низкий уровень эксплуатации.

Модернизация существующих конструкций может быть осуществлена использованием следующих мероприятий: вместо централизованного впуска воды в усреднитель предусмотреть рассредоточенный по периметру сооружения (возможен металлический лоток с подачей воды через придонные выпуски); интенсифицировать работу системы перемешивания; предусмотреть возможный забор воды выше зоны отстаивания не менее 1,5 м. Из нижней точки дна усреднителя удалять осадок, обработка которого возможна в общей схеме локальной очистки.

Отстойники

Общие сведения

1.8. Для проектирования сооружений и аппаратов механической очистки должны быть заданы следующие данные:

общее количество сточных вод, м³/ч;
температура сточных вод, °С;
периодичность образования сточных вод;

тяжелые механические примеси, мг/л;
нефтепродукты, масла, мг/л;

плотность тяжелых и легких загрязнений, г/см; кинетика осаждения механических процессах тяжелее и легче поды, при их расчетной концентрации в исходной воде;

требуемая степень очистки (%) или допустимое содержание загрязнений легче и тяжелее воды, мг/л;

гидравлическая крупность частиц, тяжелее и легче воды, которую необходимо выделить для обеспечения требуемой степени очистки, мм/с.

Гидравлическая крупность определяется по кривым кинетики отстаивания $\mathcal{E} = f(t)$ (рис. 2), полученным экспериментально отстаиванием сточной воды в статических условиях в слое h , как правило отличным от действительной высоты отстаивания в выбранном типе отстойника, поэтому для приведения полученных результатов к натурным надлежит производить пересчет по формулам (30) и (31) СНиП 2.04.03-85 с учетом поправки на изменение вязкости воды при изменении температуры (табл. 2).

Таблица 2

Температура воды, °С	60	50	40	30	25	20	15	10	5	0
Коэффициент вязкости μ , 10^{-3} Н·с/м ²	0,169	0,549	0,656	0,801	0,894	1,01	1,14	1,308	1,519	1,702

Показатель степени n_2 , зависящий от природы загрязнений, в том числе и от агломерируемости взвесей для промышленных сточных вод, определяется по полученным экспериментально кривым кинетик отстаивания в слоях h_1 и h_2

$$n_2 = \frac{(\lg t_2 - \lg t_1)}{(\lg t_2 + \lg t_1)} \quad (6)$$

При расчете сооружений для механической очистки промышленных сточных вод экспериментальное определение показателей характеристики воды и загрязнений должно предшествовать проектированию в каждом конкретном случае. Если проектирование ведется для строящегося предприятия, данные о характеристике воды возможно получить при изучении воды на аналогичном производстве. Опыт обследования промышленных предприятий показывает, что величина гидравлической крупности частиц U_0 , которые должны быть выделены для обеспечения требуемого эффекта колеблется в пределах 0,2-0,5 мм/с, поэтому для ориентировочных расчетов отстойных сооружений величину U_0 можно принимать равной 0,25-0,3 мм/с.

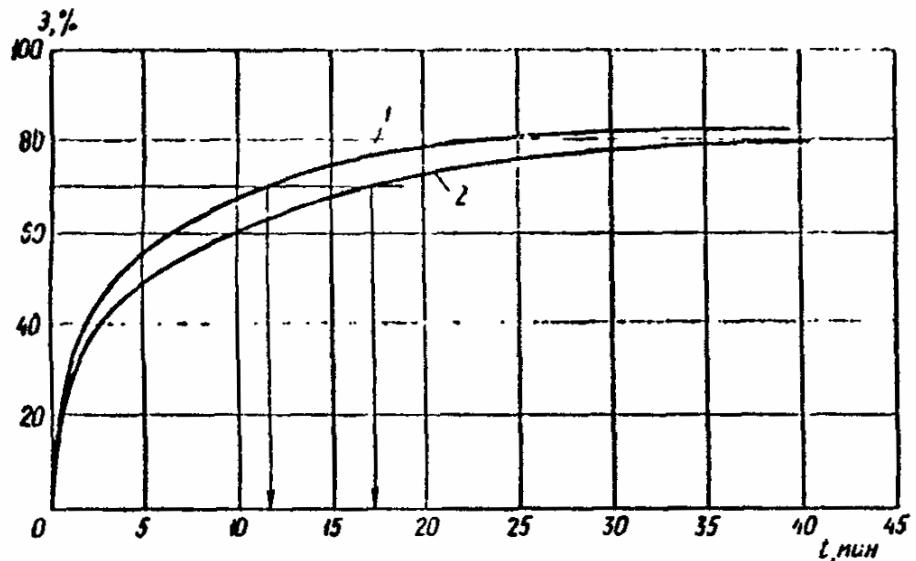


Рис. 2. Кинетика отстаивания сточных вод прокатных производств при исходной концентрации $C_0 = 200$ мг/л.

1 - $h = 200$ мм; 2 - $h = 500$ мм

Для городских сточных вод продолжительность отстаивания t в слое $h = 500$ мм можно принимать по табл. 30 СНиП 2.04.03-85, а показатель степени n_2 по рис. 2 СНиП 2.04.03-85.

Расчет отстойников

1.9. Принимая во внимание, что при проектировании очистных установок, как правило, применяются типовые или экспериментальные конструкции отстойных сооружений с известными геометрическими размерами, за расчетную величину следует принимать производительность одного отстойника q_{set} , при которой обеспечивается заданный эффект очистки. После расчета q_{set} исходя из общего расхода сточных вод определяется количество рабочих единиц отстойников N

$$N = \frac{q_w}{q_{set}}. \quad (7)$$

Для горизонтального отстойника производительность одной секции рассчитывается по формуле (32) СНиП 2.01.03-85. Для радиальных, всех типов вертикальных отстойников, а также отстойников с вращающимся сборно-распределительным устройством (см. пример 2), производительность одного отстойника рассчитывается по формуле (33) СНиП 2.04.03-85.

Отстойники с вращающимися сборно-распределительными устройствами

1.10. Для отстойников с вращающимся сборно-распределительным устройством $V_{tb} = 0$. Кроме того, при проектировании этих отстойников должна рассчитываться форма перегородки, разделяющая распределительный и водоприемный лоток. Форма этой перегородки может быть выражена через изменяющуюся ширину B_p распределительного лотка

$$B_p = m\sqrt{R_a^2 - l_a^2}, \quad (8)$$

где $m = 1/11, 1/12$;

$$R_a = 0,5D_{set} - b_s, \quad (9)$$

где b_s - зазор между стенкой и фермой ($b_s = 0,1-0,15$ м); l_a - удаление расчетного створа лотка от центра отстойника. Количество струенаправляющих лопаток n_l определяется конструктивно при соблюдении следующего соотношения:

$$2r_a - (2n_l + 1) = L_p, \quad (10)$$

где $r_a = 0,1-0,125$ м.

Число лопаток n_l не следует принимать более 24 шт. Изменение высоты водослива по длине водоприемного лотка зависит от изменения по радиусу расхода воды, удаляемой из отстойника. Высота водослива h_{cb} по мере удаления от центра отстойника рассчитывается по формуле затопленного водослива с тонкой стенкой

$$h_{c\bar{o}} = 1,24 \left(\frac{q_{set}}{R_{set}^2 l_n} \right)^{\frac{2}{3}}. \quad (11)$$

Период вращения T , с, водораспределительного устройства, зависит от требуемой степени очистки и должен также рассчитываться при привязке отстойника к конкретным условиям,

$$T = \frac{1000 H_{set} K_{set}}{U_0}. \quad (12)$$

Тонкослойные отстойники

1.11. Тонкослойное отстаивание применяется в случае необходимости сокращения объема очистных сооружений при ограниченности выделяемой площади и при необходимости повышения эффективности существующих отстойников. В первом случае тонкослойные отстойники выполняют роль самостоятельных сооружений, во втором - существующие отстойники дополняются тонкослойными модулями, располагаемыми в совершенствуемом отстойнике, перед водосборным устройством.

1.12. При расчете отстойника, работающего по перекрестной схеме (рис. 3) расчетными величинами являются длина яруса L_{bl} и производительность отстойника q_{set} . Длина яруса L_b , м, определяется по формуле

$$L_{bl} = \frac{v_w h_{ti}}{U_0} k_{dis}, \quad (13)$$

где v_w - скорость потока воды в ярусе отстойника, мм/с, применяемая по табл. 31 СНиП 2.04.03-85; h_{ti} - высота яруса, м, по табл. 31 СНиП 2.04.03-85 (при высоких концентрациях загрязнений рекомендуется принимать большие значения); k_{dis} - коэффициент сноса выделенных частиц (при плоских пластинах $k_{dis} = 1,2$; при рифленых пластинах $k_{dis} = 1$); U_0 - гидравлическая крупность, задерживаемых частиц которую рекомендуется определять в слое, равном высоте яруса h_{ti} .

Производительность отстойника q_{set} определяется по формуле

$$q_{set} = 7,2 K_{set} H_{bl} L_{bl} B_{bl} U_0 / K_{dis} h_{ti}, \quad (14)$$

где B_{bl} - ширина тонкослойного блока, назначается из допустимого прогиба листа, выбранного для тонкослойного блока ($\Delta\delta = 3-5$ мм) при наклоне под углом сползания осадка.

Строительная ширина B_{ctr} , м, отстойника определяется по формуле

$$B_{ctr} = 2B_{bl} + b_1 + 2b_2, \quad (15)$$

где $b_1 = 0,25$ м, $b_2 = 0,05-0,1$ м.

После определения длины яруса отстойника L_{bl} , исходя из возможных размеров материала, применяющегося для параллельных пластин, назначаются длина пластины в ярусе и количество блоков (модулей), располагаемых по одной прямой.

Обязательным условием, выполняемым при конструировании отстойника, должна быть плотнаястыковка соответствующих пластин в ряду устанавливаемых блоках (модулях). Строительная высота отстойника H_{ctr} , м (см. рис. 3) определяется по формуле

$$H_{ctr} = H_{bl} + h_3 + h_m + 0,3, \quad (15a)$$

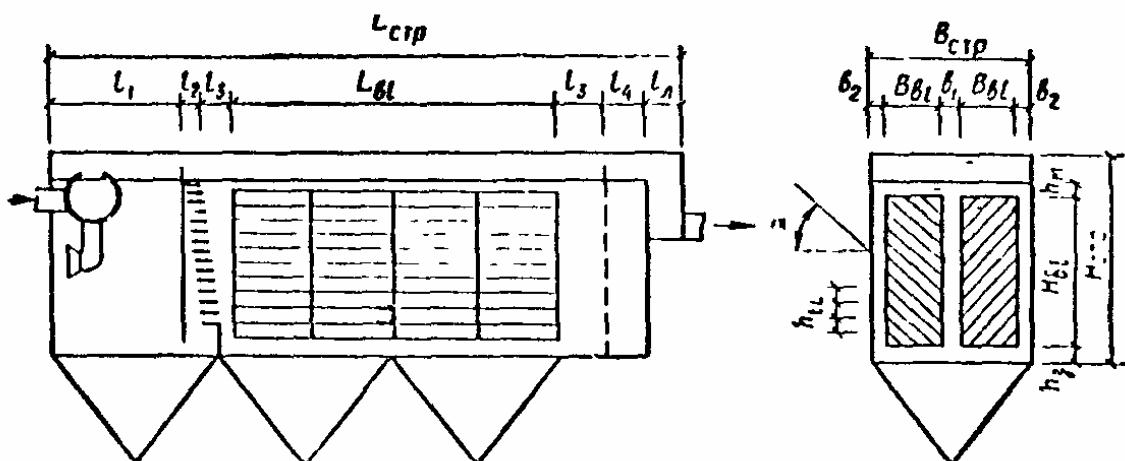


Рис. 3. Схема тонкослойного отстойника, работающего по перекрестной схеме удаления осадка
где h_3 - высота, необходимая для расположения рамы, на которой устанавливаются блоки ($h_3 = 0,2-0,3$ м; $h_m = 0,1$ м).

Строительная длина тонкослойного отстойника L_{cmp} (см. рис. 3) определяется по формуле

$$L_{cmp} = L_{bl} + l_1 + l_2 + 2l_3 + l_4. \quad (16)$$

Зона длиной l_1 служит для выделения крупных примесей. Объем зоны рассчитывается на 2-3-минутное пребывание потока

$$l_1 = q_{set}/(60H_{bl}B_{cmp}K_{set}), \quad (17)$$

где K_{set} - коэффициент использования зоны, принимаем равным 0,3; при применении пропорционального устройства $l_2 = 0,2$ м, если распределение осуществляется дырчатой перегородкой $l_2 = 0$; $l_3 = 0,2\text{--}0,25$ м; $l_4 = 0,15\text{--}0,2$ м.

1.13. В настоящее время применяется большое количество конструктивных разновидностей тонкослойных отстойников, работающих по противоточной схеме, все они практически, могут быть сведены к двум расчетным схемам, показанным на рис. 4 и рис. 5. В конструкции отстойника, показанного на рис. 4, расчетной являются длина пластины в блоке (*модуле*) L_{bl} и производительность секции q_{set} .

Длину пластины L_{bl} можно определить по формуле

$$L_{bl} = v_w h_{ti}/U_0, \quad (18)$$

где v_w - скорость потока в ярусе; h_{ti} - высота яруса. Данные параметры задаются по табл. 31 СНиП 2.04.03-85.

Производительность одной секции рассчитывается по формуле (36) СНиП 2.04.03-85, для которой H_{bl} определяется по формуле

$$H_{bl} = n_{ti} b_n, \quad (19)$$

где n_{ti} - количество ярусов в блоке, которое назначается из конструктивных соображений; b_n - определяется по формуле

$$b_n = h_{ti} \cos \alpha. \quad (20)$$

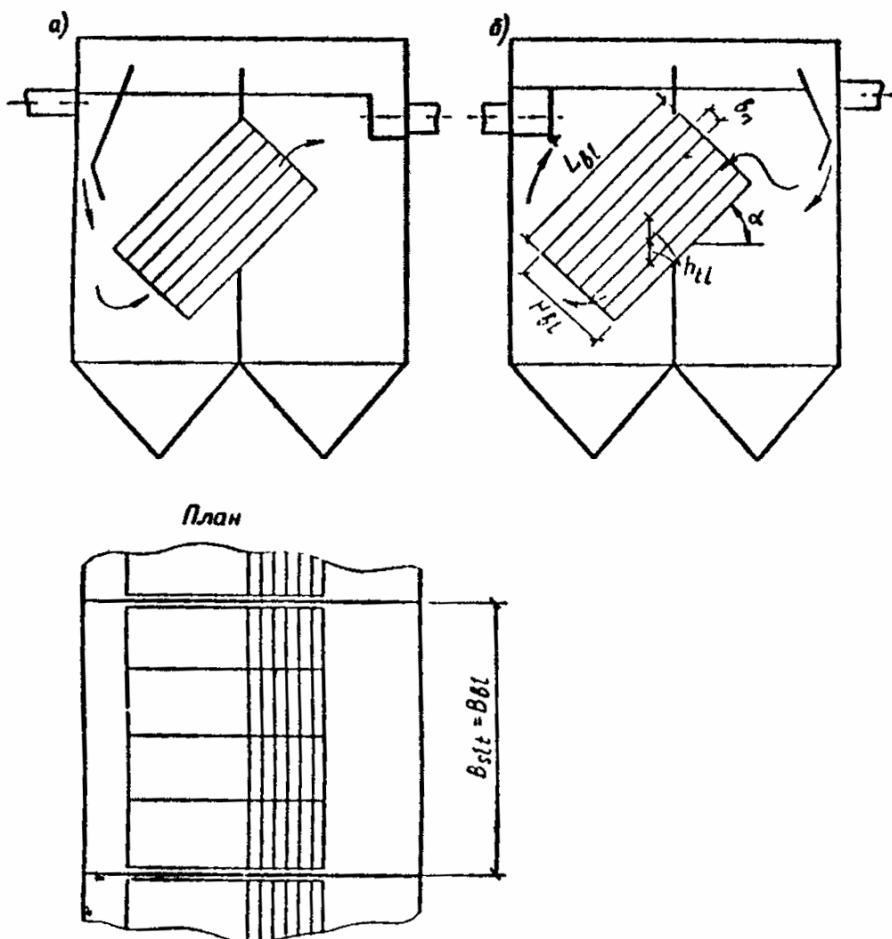


Рис. 4. Схема тонкослойного отстойника, работающего по противоточной схеме удаления примесей
а - тяжелых примесей; б - легких примесей (масла, нефтепродукты и т. а.)

Ширина секции отстойника назначается из конструктивных соображений и исходя из размеров пластин, предназначающихся для изготовления блоков (модулей). Все размеры других узлов отстойника (ширина резервуара отстойника, его строительная глубина и т. д.) назначаются из конструктивных соображений.

За расчетные параметры тонкослойного отстойника (см. рис. 5) следует принимать длину пластин в блоке L_{bi} и длину расположения тонкослойных блоков (модули) L_b . Величина L_{bi} определяется так же, как и в предыдущем случае по формуле (18), а L_b - по формуле

$$L_b = q_{set} / (3,6K_{et}v_WB_{bi}), \quad (21)$$

где q_{set} - расход сточных вод на секцию, $\text{m}^3/\text{ч}$.

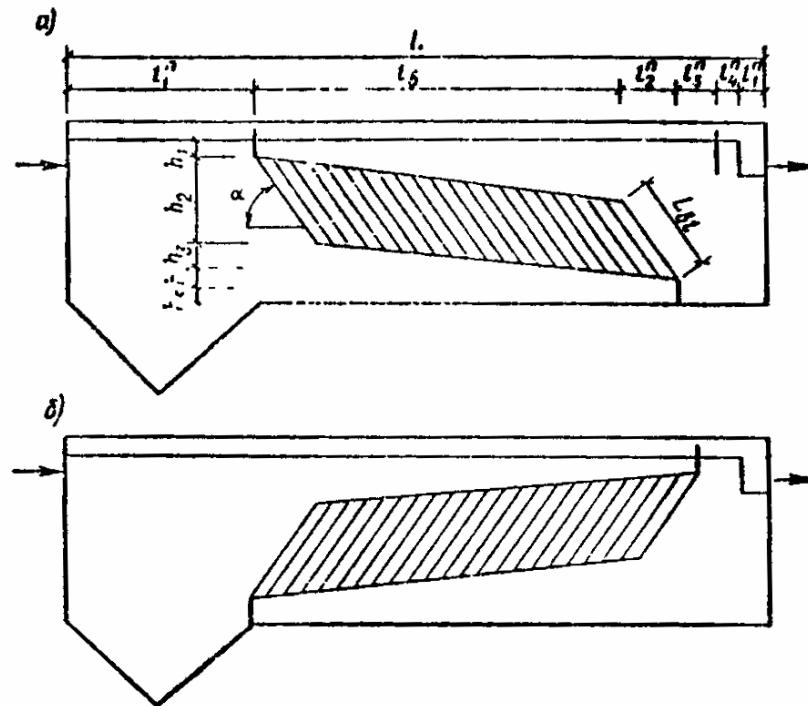


Рис. 5. Схема отстойника, оборудованного тонкослойными блоками, работающего по противоточной схеме удаления примесей.

а - тяжелых примесей; *б* - легких примесей (масла, нефтепродукты и т. п.)

Общая длина L_{cmp} отстойника определяется по формуле

$$L_{cmp} = L_b + l_1^{\Pi} + l_2^{\Pi} + l_3^{\Pi} + l_4^{\Pi} + l_5^{\Pi}, \quad (22)$$

где l_1^{Π} - длина зоны определяется из условия формирования потока перед распределением между ярусами. В этом же объеме происходит выделение крупных механических примесей при этом l_1^{Π} принимается в интервале 1-1,5 м;

$$l_2^{\Pi} = L_{bl} \sin (90-\alpha);$$

$$l_3^{\Pi} = 0,3 \text{ м}; \quad l_4^{\Pi} = 0,05-0,1 \text{ м}; \quad l_5^{\Pi} = 0,4-0,5 \text{ м}.$$

Общая глубина воды в отстойнике H_{cmp} , м, определяется как сумма высот различных зон

$$H_{cmp} = h_m + h_2 + h_3 + h_4 + h_5, \quad (23)$$

где

$$h_2 = L_{bl} \sin \alpha; \quad (24)$$

$$h_m \geq 0,1 \text{ м}; \quad h_3 = 0,2-0,5 \text{ м}; \quad h_4 = 0,1-0,2 \text{ м}; \quad h_5 = 0,3 \text{ м}.$$

Затем определяется удельный объем образующегося осадка Q_{mud} , $\text{м}^3/\text{ч}$, назначается способ его удаления в приемок и способ удаления из приемника, а по формуле (37) СНиП 2.04.03-85 рассчитывается его расход.

Реконструкция обычных отстойников в тонкослойные

1.14. В случае дополнения горизонтальных отстойников тонкослойными блоками (при необходимости повышения их эффективности или для увеличения производительности), расчетными параметрами являются длина пластин L_{bl} в блоке (модуле) и расстояние L_b , на котором устанавливаются блоки в отстойнике. Эти величины рассчитываются по формулам (18) и (21). Величина B_{bl} численно равна ширине секции отстойника (пример 5).

При дополнении тонкослойными блоками вертикальных отстойников, при известных габаритах отстойника L_{set} и B_{set} или D_{set} , заданной крупности задерживаемых частиц U_0 расчетной величиной является длина пластин L_{bl} ,

которая при заданной высоте яруса h_{ti} рассчитывается по формуле (18) или высота яруса h_{bi} , рассчитывается по заданной длине пластин по той же формуле. Производительность отстойника рассчитывается по формуле

$$q_{set} = 3,6K_{set} \frac{F_{set} H_{bl} U_0}{h_{ti}}; \quad (25)$$

$$F_{set} = L_{set} B_{set} \text{ или } F_{set} = 0,785D_{set}; H_{bl} = L_{bl} \sin \alpha. \quad (26)$$

Когда производительность отстойника известна и требуется лишь увеличить эффективность очистки Эгр, по лабораторным анализам кинетики отстаивания изучаемой воды определяется гидравлическая крупность частиц. Далее, задаваясь высотой яруса h_{ti} , по формуле (25) определяется высота H_{bl} , на которой должны быть расположены тонкослойные элементы, а затем по формуле (26) рассчитывается длина пластины и проверяется по формуле (18) скорость потока в ярусе.

При дополнении существующих радиальных отстойников тонкослойными блоками (модулями) (рис. 6), когда известны геометрические размеры отстойника и его производительность, а требуемая степень очистки задана гидравлической крупностью частиц U_0 , которые необходимо выделить, расчетными параметрами являются длина пластины в блоке L_{bl} , высота блока H_{bl} и число ярусов в блоке n_{bl} . Величина L_{bl} , рассчитывается по формуле (18) при заданной высоте яруса h_{bl} . Высота блока H_{bl} рассчитывается по следующей зависимости:

$$H_{bl} = \frac{q_{set} h_{ti}}{3,6K_{set} \pi D_1 L_{bl} U_0}, \quad (27)$$

где K_{set} - коэффициент использования объема, определяется по табл.31 СНиП 2.04.03-85, как для радиальных отстойников; D_1 - диаметр расположения блоков,

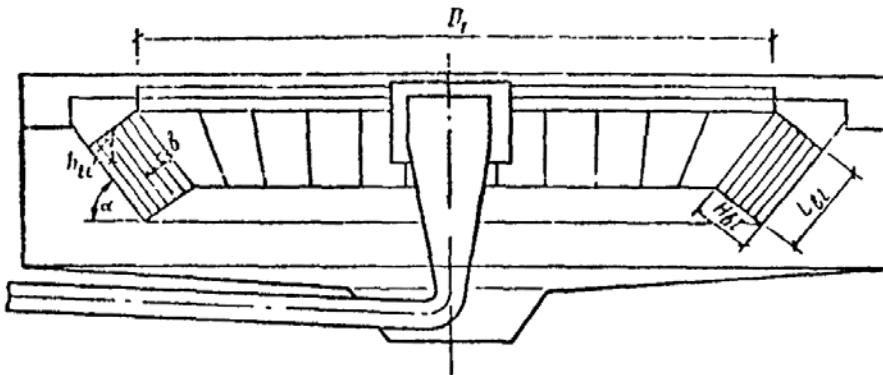


Рис. 6. Схема радиального отстойника дополнено тонкослойными блоками (модулями)

Затем определяется число ярусов в блоке (модуле)

$$n_{ti} = H_{bi}/h_{ti} \cos \alpha. \quad (28)$$

Примеры расчета отстойников

Пример 1. Требуется определить гидравлическую крупность частиц для проектирования отстойника при очистке сточных вод прокатного производства.

Исходные данные: расход сточных вод $q_w = 1000 \text{ м}^3/\text{ч}$; температура $T_w = 30^\circ\text{C}$; расход сточных вод постоянен в течение суток. Исходная концентрация тяжелых механических примесей - 200 мг/л; маслопродуктов - 50-60 мг/л; плотность тяжелых загрязнений - 5 г/см³; маслопродуктов - 0,8 г/см³; кинетики отстаивания механических примесей тяжелее воды расчетной концентрацией в различных слоях воды показаны на рис. 2.

В очищенной воде содержание тяжелых примесей не должно превышать 60 мг/л, маслопродуктов - 25 мг/л.

В проекте принимаются отстойники с рабочей глубиной отстаивания $H_{set} = 1,5 \text{ м}$. Определение расчетной гидравлической крупности исходя из заданных параметров производится в следующем порядке:

по заданным величинам концентраций механических примесей в исходной и осветленной воде определяем требуемый эффект очистки Эгр

$$\mathcal{E}_{tp} = 100 (200 - 60) / 200 = 70\%;$$

по кривым кинетики отстаивания (см. рис. 2) определяется продолжительность отстаивания $t_1 = 13,5 \text{ мин} (810 \text{ с})$; $t_2 = 17,5 \text{ мин} (1050 \text{ с})$, при которых в слоях воды $h_1 = 200 \text{ mm}$ и $h_2 = 500 \text{ mm}$ достигается требуемый эффект;

после этого по формуле (6) определяется показатель степени n_2

$$n_2 = (\lg 1050 - \lg 810) / (\lg 500 - \lg 200) = 0,63;$$

затем по формуле (30) СНиП 2.01.03-85 определяется гидравлическая крупность U_0 частиц взвесей, которые должны быть выделены в отстойнике, при этом $K_{set} = 0,5$ (по табл. 31 СНиП 2.04.03-85), если температура сточных

вод, поступающих на отстойники, будет такая же, какая была обеспечена при экспериментальном определении кинетик отстаивания, например $T_w = 20^\circ\text{C}$:

$$U_0 = (1000 \cdot 1,5 \cdot 0,5) / \left[1050 \left(\frac{0,5 \cdot 1,5}{0,5} \right)^{0,3} \right] = 0,63 \text{ мм/с.}$$

Поскольку температура сточных вод поступающих на отстойник $T_w = 30^\circ\text{C}$, требуется внести поправку:

$$U_0^T = 063 \cdot 1,005 / 0,801 = 0,79 \text{ мм/с.}$$

Таким образом отстойники, принятые как сооружения для механической очистки сточных вод прокатных производств, должны рассчитываться на задержание частиц гидравлической крупностью 0,79 мм/с.

Пример 2. Для очистки городских сточных вод требуется рассчитать отстойник с вращающимся сборно-распределительным устройством, который должен обеспечивать 60 %-ное задержание механических загрязнений, при исходной концентрации 300 мг/л. Расчетная температура воды составляет 20°C , плотность осадка $2,0 \text{ г/см}^3$.

Задаемся диаметром отстойника $D_{\text{сет}} = 24 \text{ м}$, в котором высота отстаивания $H_{\text{сет}} = 1 \text{ м}$.

По формуле (30) СНиП 2.04.03-85 определяется гидравлическая крупность частиц, которые требуется выделить для обеспечения заданного эффекта. При этом по табл. 30 и рис. 2 СНиП 2.04.03-85 определяется значение $h_1 = 0,5$; $t_{\text{сет}} = 970 \text{ с}$ и $n_2 = 0,275$, входящие в эту формулу, а по табл. 31 СНиП 204.03-85 назначается значение коэффициента использования объема $K_{\text{сет}} = 0,85$

$$U_0 = (1000 \cdot 0,85 \cdot 1) / \left[970 \left(\frac{0,85 \cdot 1}{0,5} \right)^{0,275} \right] = 0,75 \text{ мм/с.}$$

Внесение поправки на температуру не требуется, так как при лабораторных определениях кинетики отстаивания температура воды была той же, что в производственных условиях.

По формуле (33) СНиП 2.04.03-85 определяется производительность одного отстойника

$$q_{\text{сет}} = 2,8 \cdot 0,85 \cdot (24^2 - 1^2) \cdot 0,76 = 1042 \text{ м/ч.}$$

По формуле (12) определяется период вращения водораспределительного устройства

$$T = 1000 \cdot 1 \cdot 0,85 / 0,76 = 1118,4 \text{ с} = 18,6 \text{ мин.}$$

Определив по формуле (9) величину $R_{\text{д}} = (24/2) - 0,15 = 11,85$, и задавшись значениями $m = 1/2$; $b_3 = 0,15$ и $b_{\text{д}}$, по формулам (8) и (11), рассчитываем ширину распределительного лотка B_p и высоту водослива $h_{\text{сб}}$ по створам. Для удобства результаты расчета сводим в табл. 3

Таблица 3

$R_{\text{д}}, \text{м}$	2	3	4	5	6	7
$B_p, \text{м}$	0,973	0,955	0,929	0,895	0,851	0,796
$h_{\text{сб}}, \text{м}$	0,030	0,039	0,017	0,055	0,062	0,069

Продолжение табл. 3

$R_{\text{д}}, \text{м}$	8	9	10	11	12
$B_p, \text{м}$	0,728	0,642	0,529	0,367	0
$h_{\text{сб}}, \text{м}$	0,076	0,081	0,037	0,093	0,097

Исходя из общего количества сточных вод и коэффициента неравномерности рассчитывается количество отстойников, а по формуле (37) СНиП 2.04.03-85 определяется количество образующегося осадка и принимается способ его удаления.

Пример 3. Расчет тонкослойного отстойника, работающего по перекрестной схеме удаления осадка (см. рис. 3).

Исходные данные: расход сточных вод завода производства железобетонных изделий (ЖБИ) составляет $1200 \text{ м}^3/\text{сут}$; коэффициент часовой неравномерности составляет 1,1; завод работает в две смены.

Исходная концентрация тяжелых механических примесей - 700 мг/л; масло- и нефтепродуктов - 100-300 мг/л. Допустимая концентрация механических примесей в очищенной воде - 50 мг/л, нефтепродуктов - 25 мг/л.

По кривым кинетики отстаивания в слое воды, равном высоте яруса $h_{ti} = 0,1 \text{ м}$, находим, что гидравлическая крупность тяжелых механических взвесей, которые требуется выделить, составляет

$$U_0 = 1000 h_{ti} / t = (0,1 \cdot 1000) / 500 = 0,2 \text{ мм/с.}$$

Гидравлическая крупность нефтепродуктов

$$U_0^H = (0,1 \cdot 1000) / 330 = 0,3 \text{ мм/с.}$$

Следовательно, расчет отстойника нужно вести на задержание частиц крупностью 0,2 мм/с.

Из условия количества загрязнений в сточных водах (700 мг/л) принимаем высоту яруса в отстойнике $h_{ti} = 0,1 \text{ м}$ (табл. 31, СНиП 2.04.03-85). Для обеспечения условий сползания осадка по пластинам, угол наклона пластин α

принимаем равным 45° . В качестве материала пластин по имеющимся возможностям будет использована листовая сталь $\delta = 3$ мм. Задавшись скоростью потока в ярусе отстойника (табл. 31 СНиП 2.04.03-85) $v_w = 7$ мм/с, определяем по формуле (13) длину яруса

$$L_{bi} = \frac{7 \cdot 0,1}{0,2} 1,2 = 4,2 \text{ м.}$$

Из условия допустимого прогиба ($\Delta\delta = 3-5$ мм) наклоненной под углом 45° пластины принимаем ширину блока $B_{bl} = 0,75$ м. Таким образом, максимальная ширина пластины в блоке будет $B_{bl} \cdot \cos\alpha = 0,75 \cdot 1,41 = 1,060$ м. Задаемся высотой блока с параллельными пластинаами $H_{bl} = 1,5$ м.

По формуле (35) СНиП 2.04.03-85 определяем производительность одной секции тонкослойного отстойника с двумя рядами блоков (см. рис. 3)

$$q_{set} = 7,2 \cdot 0,75 \cdot 1,5 \cdot 0,75 \cdot 4,2 \cdot \frac{0,2}{1,2 \cdot 0,1} = 42,5 \text{ м}^3/\text{ч.}$$

Проверяем скорость потока в ярусе отстойника при использовании поперечного сечения на 75% $K_{set} = 0,75$ (табл. 31, СНиП 2.04.03-85)

$$v_w = \frac{q_{set}}{3,6 K_{set} H_{bl} 2 B_{bl}} = 7 \text{ мм/с}$$

Приведенный расчет показывает, что исходные величины выбраны верно. Строительная ширина секции отстойника рассчитывается по формуле (15)

$$\begin{aligned} B_{cmp} &= 2 \cdot 0,75 + 0,2 + 2 \cdot 0,05 = 1,8; \\ H_{cmp} &= 1,5 + 0,3 + 0,1 + 0,3 = 2,2 \text{ м.} \end{aligned}$$

Длина зоны грубой очистки l_i по формуле (17)

$$l_i = \frac{42,5 \cdot 2}{60 \cdot 1,5 \cdot 1,8 \cdot 0,3} = 1,75 \text{ м.}$$

Строительная длина секции L_{cmp} по формуле (16)

$$L_{cmp} = 4,2 + 1,75 + 0,2 + 2,0,2 + 0,15 = 6,7 \text{ м.}$$

Определяется часовой расход сточных вод с учетом коэффициента часовой неравномерности

$$q_w = (1200 \cdot 1,1) / 16 = 82,5 \text{ м}^3/\text{ч.}$$

Исходя из общего количества сточных вод определяется количество секции тонкослойного отстойника

$$N = 82,5 / 42,5 = 1,94 \approx 2 \text{ секции.}$$

В соответствии с п. 6.58 СНиП 2.04.03-85 уточняется количество секций: $N = 2$ секции.

Из условия выбранного материала для пластин (листовая сталь $\delta = 3$ мм) и облегчения массы блока, исходя из расчетной длины ярусного пространства ($L_y = 4,2$ м), принимаем длину блока (модуля) 1,06 м. Таким образом, в каждом ряду будет располагаться по 4 блока (модуля).

Количество выделяемого осадка влажностью $W = 96$ % определяется по формуле (37) п. 6.65 СНиП 2.04.03-85

$$Q_{mud} = \frac{(700 - 50) 82,5}{(100 - 96) 1,9 \cdot 10^4} = 0,7 \text{ м}^3/\text{ч.}$$

Далее принимается метод удаления осадка из отстойника. В данном случае, так как тонкослойный отстойник рекомендуется располагать над поверхностью земли, целесообразно принять многобункерную конструкцию отстойника с удалением осадка под гидростатическим напором.

Пример 4. Рассчитать тонкослойный отстойник, работающий по противоточной схеме удаления осадка (см. рис. 4).

Расчет ведется для случая очистки нефтесодержащих сточных вод НПЗ, когда для обеспечения снижения содержания нефтепродуктов до 50-70 мг/л из воды должны быть удалены глобулы нефти гидравлической крупностью $U_0^{II} = 0,3$ мм/с, которая определена при отстаивании в слое воды $h = 100$ мм. Расход сточных вод q_w постоянен и составляет $600 \text{ м}^3/\text{ч}$, температура воды 20°C .

Приняв по табл. 31 СНиП 2.04.03-85 высоту яруса $h = 0,1$ м, и скорость рабочего потока $v_w = 5$ мм/с, определяем по формуле (18) длину пластины в ярусе

$$L_{bl} = 5 \cdot \frac{0,1}{0,3} = 1,67 \approx 1,7 \text{ м.}$$

Задавшись углом наклона пластин, определенным экспериментально, $\alpha = 45^\circ$, определяем расстояние между пластинами

$$b_{II} = 0,1 \cdot 1 / \sqrt{2} = 0,07 \text{ м.}$$

Задаемся количеством ярусов в блоке (модуле) из условия простоты монтажа $n_{bl} = 15$ шт. Определяем высоту блока по формуле (19)

$$H_{bl} = 0,07 \cdot 15 = 1,05 \text{ м.}$$

Ширина блока B_{bl} определяется из условия ширины материала листа и условий монтажа. Назначаем ширину одной секции отстойника

$$B_{set} = B_{bl} = 6 \text{ м.}$$

Определяем производительность одной секции по формуле (36) СНиП 2.04.03-85, если коэффициент использования объема $K_{set} = 0,55$ (табл. 31 СНиП 2.04.03-85);

$$q_{set} = 3,6 \cdot 0,55 \cdot 1,05 \cdot 6 \cdot 5 = 62,4 \text{ м}^3/\text{ч.}$$

Толщиной пластин в блоке при технологическом расчете можно пренебречь.

Исходя из расхода сточных вод определяем количество секций отстойника

$$N = 600 / 62,4 = 9,6 \approx 10 \text{ шт.}$$

Далее из конструктивных соображений и с учетом обеспечения гидравлического режима потоков воды, близкого к ламинарному, назначаются другие размеры секции отстойника. Например:

$$l_1 = l \sin \alpha + 0,5 = 1,7 \cdot 0,707 + 0,5 = 1,7 \text{ м;}$$

$$H_{bl} / \sin \alpha = l_2 = 1,05 / 0,707 = 1,48 \approx 1,5 \text{ м;}$$

$h_3 = 0,5$ м из условия более равномерного сброса очищенной воды;

$$l_2 = H_{bl} \cos \alpha + l \sin \alpha = 1,05 \cdot 0,707 + 1,7 \cdot 0,707 = 1,94 \text{ м;}$$

$h_3 = 0,5$ м из условия равномерности распределения воды между ярусами блока. Таким образом $H_{ob} = 0,5 + 1,94 + 0,5 = 2,94$ м.

Пример 5. Требуется рассчитать отстойник, работающий по противоточной схеме, показанной на рис. 5, для очистки коагулированных сточных вод литейного производства расходом 500 м³/ч, сточные воды с концентрацией механических примесей 1000 мг/л образуются постоянно, температура сточных вод T_w (в среднем) 30°C. Экспериментально в заводской лаборатории установлено, что требуемая степень очистки (содержание взвесей 150-200 мг/л) обеспечивается при задержании частиц гидравлической крупностью 0,2 мм/с. Крупность определена по кривым кинетики отстаивания, полученным при температуре 20 °C в слое 100 мм.

По формуле (31) СНиП 2.04.03-85 уточняем величину гидравлической крупности

$$U_0^l = 0,2 \cdot 1,005 / 0,8007 = 0,25 \text{ мм/с.}$$

По формуле (18) определяем длину пластины в ярусе L_{bl} , задавшись предварительно по табл. 3.1 СНиП 2.04.03-85 высотой яруса $h_{ti} = 0,1$ м; и скорость потока в ярусе $v_w = 5$ мм/с

$$L_{bl} = (5 \cdot 0,1) / 0,25 = 2 \text{ м.}$$

Назначаем угол наклона пластин, определенный экспериментально: $\alpha = 50^\circ$.

Задаемся количеством секций отстойника $N = 5$ и определяем производительность одной секции $q_{set} = 500 / 5 = 100 \text{ м}^3/\text{ч.}$

Задаемся шириной одной секции $B_{bl} = 3$ м.

По формуле (21) определяем длину зоны L_b тонкослойного отстаивания, если коэффициент использования ее объема в соответствии с табл. 31 СНиП 2.04.03-85 K_{set} равен 0,5:

$$L_b = 100 / (3,6 \cdot 0,5 \cdot 5 \cdot 3) = 3,7 \text{ м.}$$

Задаем длину зон тонкослойного отстойника (см. рис. 5):

$l_1^{\Pi} = 1,5 \text{ м}; l_2^{\Pi} = 2 \sin (90 - 50^\circ) = 2 \cdot 0,64 = 1,28; l_3^{\Pi} = 0,3 \text{ м}; l_4^{\Pi} = 0,1 \text{ м}; l_{II}^{\Pi} = 0,5 \text{ м}$, а затем по формуле (22) определяем общую рабочую длину отстойника

$$L_{cmp}^0 = 3,7 \pm 1,5 + 1,28 + 0,3 + 0,1 + 0,5 = 7,38 \approx 8 \text{ м.}$$

По формуле (23) определяем общую глубину воды в отстойнике $H_{\text{стп}}$, предварительно задавшись высотой зон: $h_1^{\text{II}} = 0,1$; $h_2^{\text{II}} = 2 \sin 50^\circ = 2 \cdot 0,77 = 1,54$; $h_3^{\text{II}} = 0,3$; $h_4^{\text{II}} = 0,2$; $h_5^{\text{II}} = 0,3$;

$$H_{\text{стп}} = 0,1 + 1,54 + 0,3 + 0,2 + 0,3 = 2,44 \text{ см} = 2,5 \text{ м.}$$

Принимаем удаление осадка в приемок скребковым механизмом. По формуле (37) СНиП 2.04.03-85 определяется расход удаляемого осадка

$$Q_{\text{mud}} = (1000 - 200) 500 / (100 - 96) 2,6 \cdot 10^4 = 3,85 \text{ м}^3/\text{ч.}$$

Пример 6. Необходимо повысить эффективность работы действующего радиального отстойника $D_{\text{set}} = 30 \text{ м}$, на который подается расход воды $q_{\text{set}} = 1000 \text{ м}^3/\text{ч}$. При этой производительности в отстойнике задерживаются частицы гидравлической крупностью $U_o = 1 \text{ мм/с}$, что не удовлетворяет предъявляемым требованиям. Анализ характеристики загрязнений показал, что требуемый эффект очистки обеспечивается при выделении примесей гидравлической крупностью $0,25 \text{ мм/с}$ и более.

Одним из путей интенсификации работы существующих отстойников является дополнение их тонкослойными блоками (модулями) (см. рис. 6).

Требуется определить размеры тонкослойных блоков, которыми должен быть оборудован радиальный отстойник.

Приняв по табл. 33 СНиП 2.04.03-85 скорость потока $v_w = 5 \text{ мм/с}$ и высоту яруса $h_{ti} = 0,07 \text{ м}$ по формуле (18), определяем длину пластин в блоке

$$L_{bt} = 5 \cdot 0,07 / 0,25 = 1,4 \text{ м.}$$

Задавшись диаметром $D_i = 27 \text{ м}$, на котором предполагается расположить блоки с параллельными пластинаами, по формуле (27) определяем высоту блока, при коэффициенте использования объема $K_{\text{set}} = 0,45$, определяемого по табл. 31 СНиП 2.04.03-85

$$H_{\text{bl}} = \frac{1000 \cdot 0,07}{3,6 \cdot 0,45 \cdot 3,14 \cdot 27 \cdot 1,4 \cdot 0,25} - 1,47 \approx 1,5 \text{ м.}$$

Рассчитываем количество ярусов в блоке (модуле)

$$n_{ti} = 1,5 / 0,07 = 21,4 \approx 22 \text{ яруса.}$$

Гидроциклоны

1.15. Для расчета и проектирования установок с открытыми гидроциклонами должны быть заданы те же параметры по воде и по загрязнениям, что и для отстойников (см. п. 1.8).

Гидравлическая крупность частиц, которые необходимо выделить для обеспечения требуемого эффекта очистки, определяется при высоте слоя воды, равном 200 мм. Для многоярусных гидроциклонов слой отстаивания должен быть равен высоте яруса.

Основной расчетной величиной открытых гидроциклонов (рис. 7-9) является удельная гидравлическая нагрузка, которая определяется по формуле (38) СНиП 2.04.03-85.

Величину конструктивных параметров ($D_{hc} b_{cn}$ и т.д.), входящих в расчетные зависимости, следует назначать по табл. 4. Производительность одного аппарата рассчитывается по формуле (41) СНиП 2.0.1 03-85

$$Q_{hc} = 0,785 q_{hc} D_{hc}^2.$$

Исходя из общего количества сточных вод Q_w определяется количество рабочих единиц гидроциклонов: $N = Q_w / Q_{hc}$. После назначения диаметра аппарата и определения его количества по табл. 4 определяются основные параметры гидроцикла.

Угол наклона образующей конических диафрагм в открытых гидроциклонах в каждом конкретном случае должен задаваться в зависимости от свойств выделяемого осадка, но не менее 45° . Диафрагмы в открытых гидроциклонах могут быть выполнены как из стали, так и из неметаллических материалов: ткань, пластик и т. д.

В распределительном канале пропорционального водораспределительного устройства многоярусного гидроцикла скорость восходящего потока должна быть не менее $0,4 \text{ м/с}$.

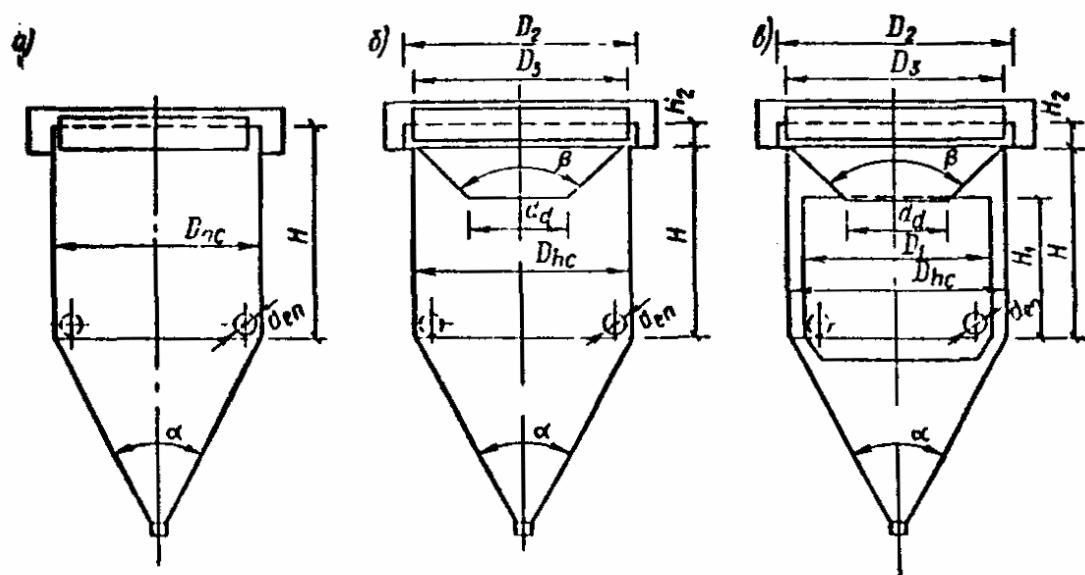


Рис. 7. Схемы открытых гидроциклонов

a - без внутренних вставок; *б* - с конической диафрагмой; *в* - с конической диафрагмой и внутренним цилиндром

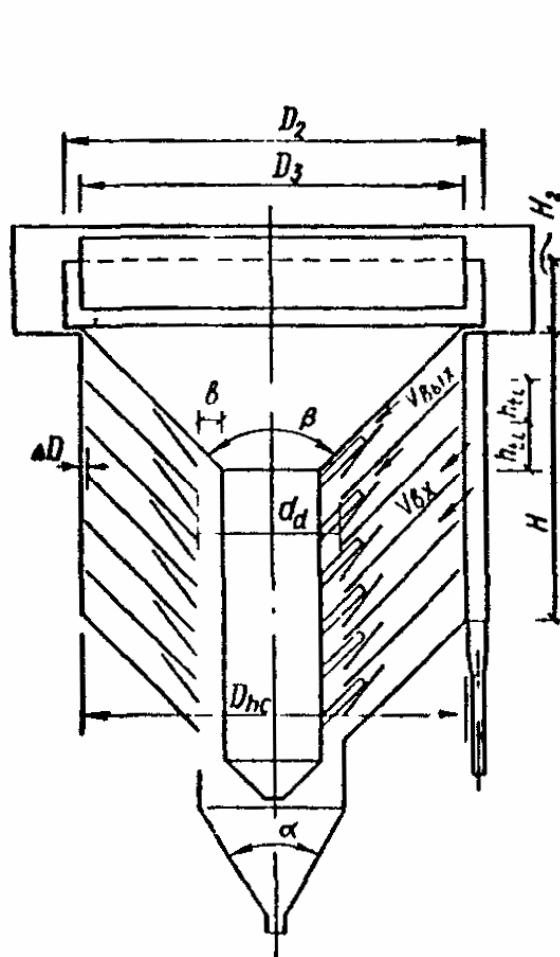


Рис. 8. Схема многоярусного центральными отбором очищенной воды

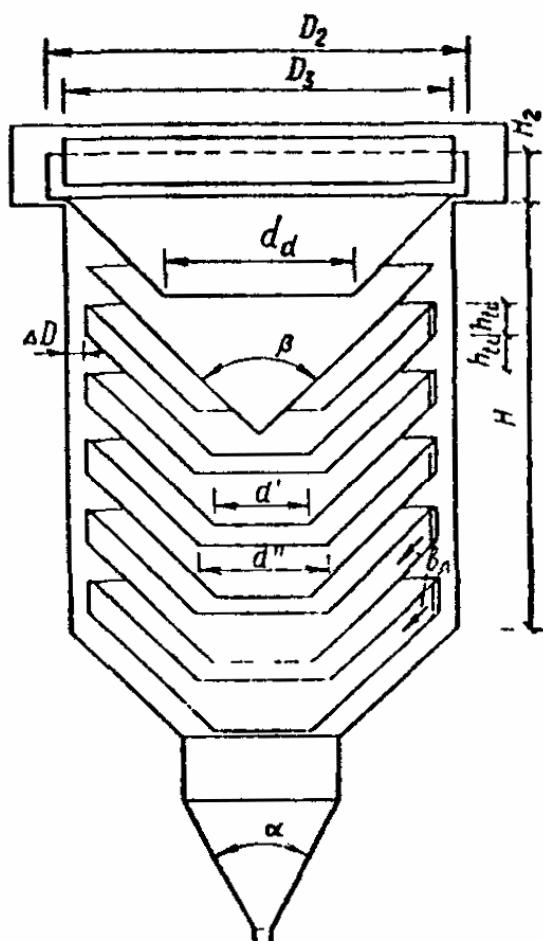


Рис. 9. Схема многоярусного гидроциклона с гидроциклоном с периферийным выпусками

Таблица 4

Наименование конструктивного элемента	Единица измерения	Тип гидроциклона по рис.				
		7, а	7, б	7, в	8	9
1	2	3	4	5	6	7
Диаметр аппарата	м	2-10	2-6	2-6	2-6	2-6
Высота цилиндрической	доля от D_{hc}	$D_{hc} c$	D_{hc}	$D_{hc} + 0,5$	-	-

части H						
Размер впускного патрубка	»	0,07	0,05	0,05	Определяется по скорости входа	
Количество впусков n_1	шт.	2	2	2	3	3
Угол конической части α	град	60	60	60	60	60
Угол конуса диафрагм β	»	-	90	90	90-60	90-60
Диаметр центрального отверстия в диафрагме d_1	доля от D_{hc}	-	0,5	0,5	0,6-1,4 м	0,9 - 1,6 м* 0,6 - 1,0
Диаметр внутреннего цилиндра D_1	то же	-	-	0,88	-	-
Высота внутреннего цилиндра H_1	»	-	-	1,0	-	-
Высота водосливной стенки над диафрагмой H_2	м	-	0,5	0,5	-	-
Диаметр водосливной стен, D_2	в долях от D_{hc}	D_{hc}	$D_{hc} +0,2$	$D_{hc} +0,2$	$D_{hc} +0,2$	$D_{hc} +0,2$
Диаметр полупогруженной кольцевой перегородки D_3	То же	$D_{hc} -0,2$	D_{hc}	D_{hc}	D_{hc}	D_{hc}
Высота ярусов h_{ti}	м	-	-	-	0,1-0,25	0,1-0,2
Число ярусов n_{ti}	шт.	-	-	-	4-20	4-20
Зазор между корпусом и диафрагмой ΔD	м	-	0	0	0,05-0,07	0,1-0,15
Ширина шламоотводящей щели b	г	-	-	-	0,1-0,15	-
Скорость потока на входе в аппарат u_{bn} ,	м/с	0,3-0,5	0,3-0,5	0,3-0,5	0,3-0,4	0,3-0,4
Скорость потока на входе в рас труб выпуск $u_{вых}$	»	-	-	-	$\leq 0,1$	-
Количество выпусков из яруса n_3	шт.	-	-	-	3	-

* Над чертой показан размер нижней диафрагмы пары ярусов, под чертой - верхней.

При расположении гидроциклонов над поверхностью земли и удалении осадка под гидравлическим напором, отвод осадка производится с разрывом струн через коническую насадку, присоединенную к шламовому патрубку через задвижку. Диаметр шламовой насадки подбирается при наладке сооружения. Для предупреждения засорения насадки крупными загрязнениями перед ней, но после задвижки, устанавливается камера, в которой располагается решетка, набранная из металлической полоски с прозорами 6-8 мм.

Для равномерного распределения воды между гидроциклонами их водосливные кромки должны располагаться на одной отметке, а на подводящих трубопроводах должны быть установлены водоизмерительные устройства.

Напорные гидроциклоны

1.16. Посредством напорных гидроциклонов успешно решаются следующие технологические задачи, осветление сточных вод, например стекольных заводов, автохозяйств (удаление песка, глины и других минеральных компонентов), литейных производств (удаление компонентов формовочной земли), нефтепромыслов (удаление нефтепродуктов и шлама), мясокомбинатов (удаление частиц минерального происхождения) и т. д.

Обогащение твердой фазы стоков (удаление из твердой фазы частиц минерального или органического происхождения, снижающих ценность основного продукта). Например, обогащение твердой фазы сточных вод галтовочных барабанов, в которых содержится ценный карборундовый порошок и отходы процесса шлифовки керамики, с обеспечением повторного использования порошка карборунда в процессе шлифовки.

1.17. Для обезвоживания сырых осадков при использовании тисковых центрифуг напорные гидроциклоны надлежит применять для предварительного удаления абразивных частиц твердой фазы осадка, обеспечивающего защиту центрифуг от абразивного износа.

Удаление из известкового молока инертных примесей (частиц песка, необожженного известняка) позволяет повысить надежность работы дозаторов, реакторов, контрольно-измерительной аппаратуры.

1.18. Классификация частиц твердой фазы сточных вод: разделение частиц на фракции с различной крупностью. Например, классификация частиц твердой фазы сточных фаз литейных производств с повторным использованием отдельных фракций в технологическом процессе.

Процесс классификации реализуется с использованием нескольких ступеней разделения в напорных гидроци克лонах с получением на каждой ступени фракций с определенными размерами частиц.

1.19. На очистных сооружениях в напорных гидроциклонах производится сгущение сточных вод и осадков. Учитывая то, что объем сгущенного продукта в напорных гидроциклонах может составлять всего 2,5-10 % начального объема обрабатываемой суспензии, технологическая операция сгущения может обеспечить значительную экономию материальных затрат на строительство очистных сооружений и участков обработки

осадков. При этом происходит эффективная отмыкация минеральных частиц от налипших на них органических загрязнений, например, на очистных сооружениях НПЗ при обработке песка, выгружаемого из песковки гидроэлеваторами, или при отмыке песчаной загрузки фильтров при ее гидроперегрузке.

1.20. В зависимости от расположения напорных гидроциклонов в технологическом процессе и схемы их обвязки могут иметь место четыре гидродинамических режима работы:

при свободном истечении верхнего и нижнего продуктов в атмосферу $P_{ex} = P_a$; $P_{шл} = P_a$;

при наличии противодавления со стороны сливного трубопровода и свободном истечении шлама $P_{ex} > P_a$; $P_{шл} = P_a$;

при противодавлении со стороны спинного и шламового трубопроводов $P_{ex} > P_a$; $P_{шл} > P_a$;

Режимы работы гидроциклонов учитываются при расчете конструктивных и технологических параметров.

1.21. Одной из важных особенностей напорных гидроциклонов является сильная корреляция производительности и эффективности разделения суспензий с основными конструктивными и технологическими параметрами аппаратов (рис. 10).

Наибольшие значения коэффициентов корреляции имеют следующие параметры: диаметр цилиндрической части гидроциклиона D_{hc} площадь питающего патрубка F_{en} , диаметры сливного и шламового патрубков d_{ex} , $d_{шл}$; высота цилиндрической части H_u , угол конусности конической части α , перепад давления в гидроциклоне $\Delta P = P_{cn} - P_{ex}$, концентрации суспензии на входе в гидроциклон C_{cn} , размеры и плотность частиц твердой фазы суспензии d_{cp} ρ_t .

1.22. Основные размеры напорного гидроциклона подбираются по данным заводов изготовителей при этом должны учитываться:

диаметр питающего d_{en} и сливного d_{ex} патрубков должны отвечать соотношениям $d_{en}/d_{ex} = 0,5-1$; $d_{en}/D_{hc} = 0,12-0,4$;

$$d_{en} \leq \left(\frac{D_{hc} - d_{bx}}{2} \right) - \Delta,$$

где Δ - толщина стенки сливного патрубка; $d_{шл}$ - диаметр шламового патрубка назначается из соотношения $d_{шл}/d_{ex} = 0,2-1,0$ (для предупреждения засорения шламового патрубка его минимальный диаметр должен в 6-8 раз превышать максимальный размер частиц загрязнений); H_u - высота цилиндрической части для гидроциклонов осветителей должна приниматься: $H_u = (2-4)D_{hc}$, для гидроциклонов сгустителей: $H_u = (1-2)D_{hc}$.

Угол конусности α конической части следует принимать для гидроциклонов осветителей $5-15^\circ$, для гидроциклонов сгустителей - $20-45^\circ$.

1.23. В зависимости от особенностей решаемых технологических задач могут применяться двух продуктовые (см. рис. 10) и многопродуктовые (рис. 11) напорные гидроциклоны. В последнем случае аппараты имеют несколько сливных трубопроводов, отводящих целевые продукты из различных зон восходящего вихревого потока гидроциклонов. Такие конструкции аппаратов как правило, применяются при разделении многофазных сред.

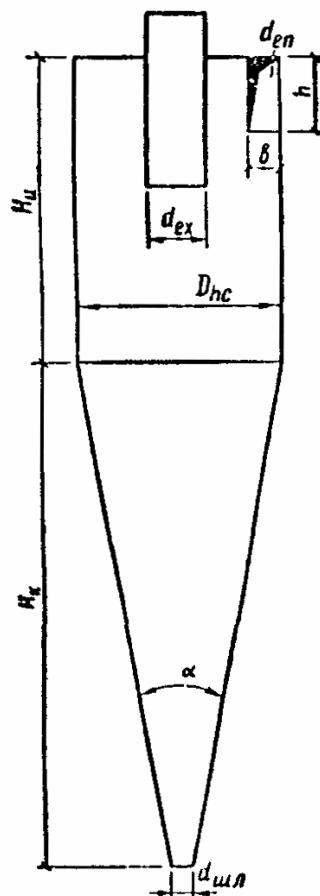


Рис. 10. Схема напорного гидроциклона

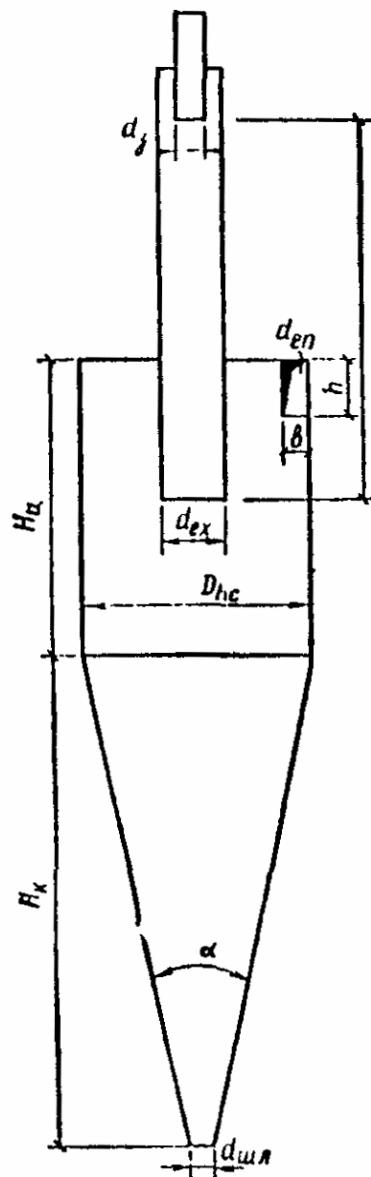


Рис. 11. Схема трехпродуктового напорного гидроциклона

1.24. За последние годы в ряде отраслей промышленности широко внедряются мультигидроциклоны - монолитные или сборные блочные конструкции, включающие десятки или сотни единичных напорных гидроциклонов, имеющих единые питающие, сливные и шламовые камеры. Путем создания мультигидроциклонов успешно реализуется возможность промышленного применения высокоеффективных двухпродуктовых и многопродуктовых напорных гидроциклонов с малым диаметром цилиндрической части от 8 до 75 мм.

1.25. Для выделения из сточных вод частиц механических загрязнений крупностью $\delta = 50\text{-}100 \text{ мкм}$ (табл. 5) рекомендуются конструкции напорных гидроциклонов малых диаметров, выпускаемых Усолье-Сибирским заводом горного оборудования.

Длина выделения из сточных вод мелкодисперсных механических примесей и сгущения осадка - гидроциклоны опытно-экспериментального завода Дзержинского филиала ЛенНИИХИММАШ (табл. 6).

Таблица 5

Наименование узлов и деталей, технологические параметры	Размеры основных узлов и деталей			
	ГЦ-150К*	ГЦ-250К*	ГЦ-360К*	ГЦ-500К*
Внутренний диаметр цилиндрической части D_{hc} , мм	150	250	350	500
Сечение вкладыша питающего патрубка на входе в гидроциклон $b \times h$ мм	15x45	30x65	40x40	55x140
Диаметр патрубка питающего d_{en} , мм	50	80	100	150
Насадок сливной d_{ex} , мм	40	65	90	130
Патрубок сливной d_{cx} , мм	65	100	100	150
Патрубок шламовый d_{shl} , мм	12; 17; 24	17; 24; 34	24; 44; 48	31; 48; 75

Угол конусности конической части α град	20	20	20	20
Масса гидроциклона, кг	94	209	344	605
Объемная производительность Q_{en} , м ³ /ч, при $P_{en} = 0,03\text{-}0,25$, МПа	12-35	30-85	55-160	98-281
Граничная крупность разделения δ_{ep} , мкм	28-95	37-135	44-160	52-240

* ГЦ - сокращенное название гидроциклона; цифры - внутренний диаметр цилиндрической части, мм; буква К - внутренняя поверхность стенок аппарата футерована каменным литьем.

Таблица 6

Наименование узлов и деталей. Технические параметры	Размеры основных узлов и деталей											
	Тип гидроциклонов											
	ГН-25	ГН-40	ГН-60	ГН-80	ГНС-100	ГНС-125	ГНС-160	ГНС-200	ГНС-250	ГНС-320	ГНС-400	ГНС-500
Диаметр: цилиндрической части D_{hc} , мм	25	40	60	80	100	125	160	200	250	320	400	500
питающего патрубка d_{en} , мм	4, 6, 8	6, 8, 12	8, 12, 16	10, 12, 16, 20	12, 16, 20, 25	16, 25, 32, 40	20, 25, 32, 40, 50	25, 32, 40, 50, 60	32, 40, 50, 60, 80	40, 50, 60, 80, 100	50, 60, 60, 100,	60, 80, 100, 125, 125, 160
сливного патрубка d_{ex} , мм	5, 8, 12	8, 12, 16	12, 16, 20	16, 20, 32	20, 32, 40	25, 32, 40, 50	32, 40, 50, 60	40, 50, 60, 80	50, 60, 80, 100	60, 80, 100, 125	60, 100,	100, 125, 125, 160, 200
шламового патрубка d_{wt} , мм	3, 4, 5	4, 5, 6	5, 6, 8	6, 8, 10, 12	8, 10, 12, 16	8, 10, 12, 16	10, 12, 16, 20, 25	12, 16, 20, 25	16, 20, 25, 32, 40	16, 20, 25, 32, 40, 50	20, 25, 32, 40, 50	25, 32, 40, 50, 60
Угол конусности конической части α , град	5,10, 15	5, 10, 15	5, 10, 15, 20	5, 10, 15, 20	10, 15, 20	10, 15, 20	10, 15, 20	10, 15, 20, 30	10, 15, 20, 30	10, 15, 20, 30	15, 20, 30, 45	15, 20, 30, 45
Высота цилиндрической части H_u , мм	25, 50, 75, 100	40, 80, 60, 120, 160	60, 120, 180, 240	80, 100, 240, 320	100, 200, 300, 400	125, 250, 375	100, 320, 480	200, 400, 600	250, 500, 750	320, 500, 750	400, 500, 800	500, 750, 1000
Глубина погружения сливного патрубка H_k , мм	10, 16, 25	16, 25, 32	25, 32, 40	32, 40, 64	40, 64, 80	50, 64, 80, 100	61, 80, 100, 120	80, 100, 120, 160	120, 160, 200	120, 160, 200, 250	160, 200, 250, 320	200, 250, 320, 400
Объемная производительность Q_{en} при $P_{en} = 0,1$ МПа	0,3- 1,1	0,6- 2,2	1,1-3,7	1,8-6,4	2,7- 10,1	4,4- 21,1	6,7- 31,8	10,2- 47,4	10,3- 78,7	21,05- 117,3	37,67- 180,3	51,6-282
Границчная крупность разделения δ_{gr} , мкм	2,3- 64	2,3-84,9	3,4- 92,9	4,3-103,0	6,1- 150	6,6- 311	8,9- 330,8	10,5- 342	12,5- 413,3	15,3- 685,5	17,5 - 745,0	20,5- 884

* ГНС - со сборными элементами рабочей камеры. ГН - гидроциклон напорный с монолитными элементами.

1.26. Гидроциклоны малых диаметров объединяются в батареи и блоки (мультициклоны), что позволяет при обеспечении требуемого эффекта очистки и производительности добиться максимальной компактности установки.

Батарейные гидроциклоны имеют единую систему питания, а также системы сбора верхнего и нижнего продуктов разделения. Батарейный гидроциклон, состоящий из 12 аппаратов $D_{hc} = 75$ мм, имеющий производительность 60-70 м³/ч, изготавливает опытно-экспериментальный завод Ленниихиммаш. Материал - нержавеющая сталь.

Аппарат рекомендуется к применению в технологических процессах очистки производственных сточных вод литьевых, стекольных и керамических производств и т.д. Опытно-экспериментальный завод Дзержинского филиала Ленниихиммаш изготавливает батарейные гидроциклоны, включающие шесть единичных гидроциклона $D_{hc} = 125$ мм ($d_{en} = 25$ мм; $d_{ax} = 35$ мм; $d_{шл} = 12$ мм; $\alpha = 10^\circ$). С целью сокращения расхода шлама и повышении надежности работы батареи, единичные гидроциклоны снабжаются автопульсирующими шламовыми патрубками.

Производительность батарейного гидроциклона при давлении питания 0,4 МПа-120 м³/ч. Материал - нержавеющая сталь.

Центральным научно-исследовательским институтом крахмало-паточной промышленности (ЦНИИКПП) разработаны конструкции мультигидроциклона марки ГБ-2, ГБ-3, ГБ-6, ГБ-7, ГП-8, (табл. 7). Серийное производство аппаратов осуществляют Кореневский опытный завод ЦНИИКПП.

Единичные аппараты изготавливают из пластмасс. Основные геометрические размеры и технологические параметры мультигидроциклона приведены в табл. 7. Назначение аппаратов; разделение суспензии картофеле- и кукурузокрахмального производства. В технологии очистки сточных вод мультигидроциклона ЦНИИКПП рекомендуется применять для механической очистки промышленных стоков, содержащих минеральные частицы размером $\delta = 200$ мкм и плотностью $\rho_T = 2,7$ г/см³.

Таблица 7

Наименование узлов и деталей. Технические параметры	Тип мультигидроциклона				
	ГБ-2*	ГБ-3*	ГБ-6**	ГБ-7**	ГБ-8**
1	2	3	4	5	6
Единичный гидроциклон:					
диаметр цилиндрической части D_{hc} , мм	20	20	20	20	20
размер питающего патрубка d_{en} , мм	2x5	2x5	2x5	2x5	2x5
диаметр сливного патрубка d_{ax} , мм	6	6	6	6	6
диаметр шламового патрубки $d_{шл}$, мм	3	3	3	3	3
Угол конической части α , град	10	10	10	10	10
Число гидроциклона в выпускаемых, шт	29	48	16	24	48
Давление питания мультигидроциклона P_{en} , МПа	0,4-0,5	0,4-0,5	0,4-0,5	0,4-0,5	0,4-0,5
Объемная производительность блока $Q_{вн}$, м ³ /ч	15,0	25,0	8,0	15,0	25,0
Габариты блока мультигидроциклона, мм:					
высота	1017	1147	1243	1336	1410
ширина	475	475	374	440	477
длина	475	475	400	400	400
Масса блока мультигидроциклона, кг	250	290	60	96	133

* Мультигидроциклоны первого выпуска.

** Модернизированная конструкция мультигидроциклона.

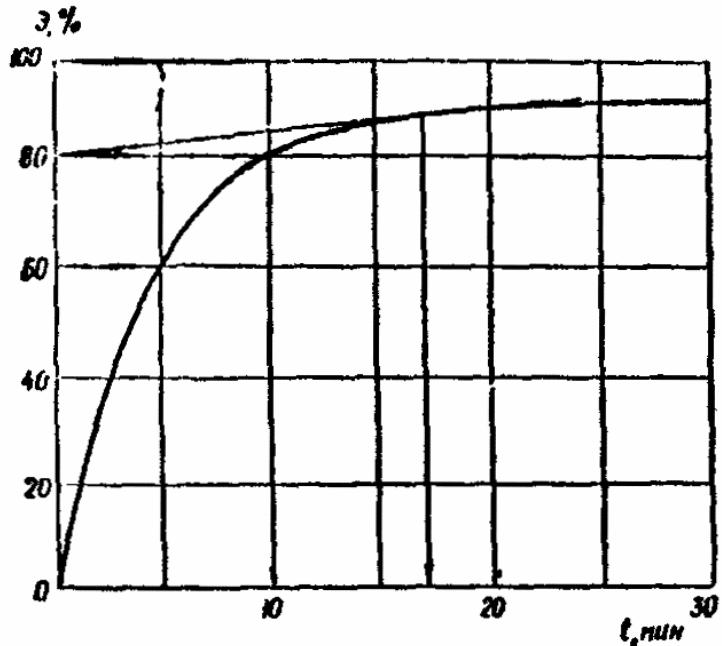


Рис. 12. Кинетика отстаивания сточных вод фасонно-формовочного цеха ($C_o = 300 \text{ мг/л}$; $h = 200 \text{ мм}$)

1.27. Для проектирования гидроциклических установок должны быть заданы те же данные о характеристике сточных вод и механических загрязнений, что и при проектировании других методов механической очистки.

1.28. По кривой кинетики отстаивания (рис. 12) по заданному эффекту очистки определяется охватывающая гидравлическая крупность $U_o, \text{мм/с}$:

$$U_o = h/t, \quad (29)$$

затем из точки на оси ординат, соответствующей требуемому эффекту очистки, проводится касательная к кривой $\mathcal{E} = f(t)$, из точки касания опускается перпендикулярна ось абсцисс и по найденному времени t_{ep} определяется граничная гидравлическая крупность U_{ep} задерживаемых частиц, мм/с ;

$$U_{ep} = h/t_{ep}, \quad (30)$$

по которой по формуле Стокса рассчитывается граничный диаметр задерживаемых при заданном эффекте частиц

$$\delta_{ep} = \sqrt{\frac{18\mu U_{ep}}{100(\rho_T - \rho_{ж})g}}. \quad (31)$$

1.29. После определения граничной крупности частиц, которые требуется выделить по табл.5-7, подбирается диаметр гидроциклона, в котором эти частицы могут быть выделены, назначаются размеры его основных узлов d_{en} , d_{ex} , $d_{ил}$, $H_u \alpha H_k$ (см. рис. 10) и назначается давление P_{en} , под которым исходная вода будет подаваться на гидроциклоны. Затем исходя из заданных размеров гидроциклона рассчитывается граничная крупность разделения, мкм:

$$\delta_{ep} = 2,7 \cdot 10^3 \frac{D_{hc}^{0,543} d_{en}^{1,643} d_{bx}^{0,014} \mu^{0,5}}{d_{ил}^{0,572} H_u^{0,507} H_K^{0,714} (\rho_T - \rho_{ж})^{0,5} P_{en}^{0,222}}. \quad (32)$$

1.30. В случае если рассчитанная крупность δ_{ep} будет больше крупности, которая соответствует требуемому эффекту очистки, определенной по формуле (32), то подбор гидроциклона необходимо повторить, изменения его конструктивные размеры и давление на входе. На основании формулы (32) в ГИСИ им. В.В. Куйбышева составлена номограмма, упрощающая определение δ_{ep} .

1.31. После уточнения всех геометрических размеров гидроциклона определяется его производительность. Для гидроциклических, работающих без противодавления, расчет производительности следует производить по формуле (42) СНиП 2.04.03-85. Для получения более точных расчетов рекомендуется следующая формула л/с:

$$Q_{en} = 1,03 \cdot D_{hc}^{0,053} d_{en}^{1,28} d_{ex}^{0,405} d_{ил}^{0,143} H_u^{0,015} \alpha^{0,025} P_{en}^{0,443}. \quad (33)$$

После определения производительности одного аппарата, исходя из общего количества сточных вод, определяют число рабочих гидроциклических установок, назначают общее количество аппаратов и приступают к проектированию гидроциклической установки в соответствии со СНиП 2.04.03-85.

1.32. Потери воды с выделенным осадком, удаляемым через шламовую насадку d_{usl} , л/с, определяются по уравнению

$$q_{usl} = 0,026 \frac{D_{hc}^{1,45} d_{en}^{0,24} d_{usl}^{0,286} H_{\Pi}^{0,09}}{d_{ex}^{2,318} \alpha^{0,46} P_{en}^{0,32}} \quad (34)$$

1.33. Для примерного расчета потерь воды с выделяемым осадком следует принимать для гидроциклонов диаметром меньше 100 мм - 0,07-0,08 Q_{en} , более 100 мм - 0,04-0,03 Q_{en} .

Примеры расчета гидроциклонов

Пример 7. Требуется рассчитать открытый гидроциклон для очистки сточных вод, образующихся при мойке грузовых автомобилей. Расход сточных вод составляет 50 м³/ч. Гидроциклон применен на первой ступени очистки и должен задерживать частицы гидравлической крупностью 0,3 мм/с.

Для расчета принимаем открытый гидроциклон с конической диафрагмой и внутренним цилиндром (см. рис. 7, б).

По формуле (38) СНиП 2.04.03-85 рассчитываем удельную гидравлическую нагрузку на гидроци克лона

$$q_{hc} = 3,6 \cdot 1,98 \cdot 0,3 = 2,14 \text{ м}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}).$$

Определяем общую площадь зеркала воды в гидроциклонах

$$F_{hc} = 50/2,14 = 23,4 \text{ м}^2.$$

Задавшись диаметром гидроциклона $D_{hc} = 3$ м, рассчитываем их количество N , шт.:

$$N = 23,4/3^2 \cdot 0,785 = 3,3$$

Принимаем 3 гидроциклона диаметром $D_{hc} = 3$ м.

По табл. 4 рассчитываем все конструктивные размеры гидроциклона с конической диафрагмой и внутренним цилиндром (графа 5): высота цилиндрической части, H_{hc} : = 3 м; диаметр выпускного патрубка $d_{en} = 150$ мм; количество патрубков $n = 2$; угол конической части $\alpha = 60^\circ$; угол конуса диафрагм $\beta = 90^\circ$; диаметр центрального отверстия в диафрагме $d_d = 1,5$ м; диаметр внутреннего цилиндра $D_1 = 2,64$ м; высота внутреннего цилиндра $H_1 = 3$ м; высота водосливной стенки $H_2 = 0,6$ м; диаметр водосливной стенки $D_2 = 3,2$ м; диаметр водопогруженного щита $D_3 = 3$ м. Выбираем материал для изготовления гидроциклона.

При решении о применении железобетона для выполнения корпуса аппарата в проекте обязательно должно быть оговорено непременное применение опалубки, позволяющей получить гладкую внутреннюю поверхность в аппарате.

Далее с учетом п. 6.89 СНиП 2.04.03-85 приступают к проектированию схемы гидроциклонной установки.

Пример 8. Требуется запроектировать установку с многоярусными гидроциклонаами для очистки сточных вод цеха среднесортного проката. Расход сточных вод 1500 м³/ч. Расход воды практически постоянен в течение суток. Температура воды T_w в течение года изменяется в пределах 15-30°C. Концентрация взвесей в исходной воде составляет 250 мг/л, масла 60 мг/л.

В очищенной воде содержание тяжелых примесей не должно превышать 60 мг/л, масел 25 мг/л. По данным анализа кривых кинетик отстаивания сточных вод при температуре 20°C в слое $h = 200$ мм, требуемая степень очистки обеспечивается при задержании частиц тяжелых примесей крупностью 0,3 мм/с и 0,5 мм/с - легче воды, поэтому за расчетную принимается 0,3 мм/с.

Принимаем многоярусный гидроциклон с центральными выпусками (см. рис. 8).

Расчет производится в следующем порядке.

Задаемся диаметром гидроциклона $D_{hc} = 5$ м.

По формулам (38), (39) СНиП 2.04.03-85 рассчитываем удельную гидравлическую нагрузку, приходящуюся на один ярус гидроциклона:

$$q_{hc} = 3,6 \cdot 0,75 \cdot 0,3 \cdot \frac{5^2 - (1 + 0,7)^2}{5^2} = 0,7 \text{ м}^2/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}).$$

Зная диаметр аппарата ($D_{hc} = 5$ м), определим расход воды, который может подаваться на один ярус:

$$q'_{hc} = 0,785 \cdot 5^2 \cdot 0,7 = 13,73 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Определяем количество ярусов

$$n_{ii} = 1200/13,73 = 87,4 \approx 88 \text{ шт.}$$

Задавшись количеством ярусов в гидроциклоне $n = 15$ шт., определяем количество рабочих аппаратов

$$N = 88/15 \approx 6 \text{ шт.}$$

По табл. 4 назначаем основные размеры аппарата.

Пример 9. Требуется запроектировать установку с многоярусными гидроциклонами для очистки сточных вод от вагранок литьевого цеха.

Расход сточных вод $680 \text{ м}^3/\text{ч}$. Расход воды практически постоянен в течение суток. Температура воды в течение года изменяется в пределах $22\text{-}60^\circ\text{C}$. За расчетную принимаем 30°C . Концентрация взвесей в исходной воде составляет $800\text{-}1200 \text{ мг/л}$. В очищенной воде содержание тяжелых примесей не должно превышать 150 мг/л .

По данным анализа кривых кинетик отстаивания сточных вод при температуре 20°C , в слое $h = 200 \text{ мм}$ требуемая степень очистки обеспечивается при задержании частиц крупностью $0,2 \text{ мм/с}$.

В качестве очистного сооружения принимаем многоярусный гидроциклон с периферийным отбором очищенной воды (см. рис. 9). Расчет производится в следующем порядке.

Задаемся следующими параметрами гидроциклона: диаметр гидроциклона $D_{hc} = 5 \text{ м}$; диаметр центрального отверстия верхней диафрагмы прямоточного яруса $d_d = 1 \text{ м}$; высота ярусов $h_{ti} = 0,12 \text{ м}$.

По формулам (38), (40) СНиП 2.04.03-85 рассчитываем удельную гидравлическую нагрузку, приходящуюся на один ярус гидроциклона, b - ширина периферийной щели для отвода очищенной воды, назначаем $b = 0,1 \text{ м}$; K_{set} - коэффициент использования объема яруса, так как гидравлическая нагрузка на ярус обещает быть небольшой, принимаем $K_{set} = 0,4$.

Если температуру оборотной воды принимаем равной 30°C , тогда гидравлическая крупность по зависимости (31) СНиП 2.01.03-85 при этой температуре составит

$$U_0^t = 0,2 \cdot 1 / 0,8 = 0,25 \text{ мм/с};$$

$$q_{hc} = 3,6 \cdot 2 \cdot \frac{5^2 - (1 + 2 \cdot 0,1)^2}{5^2} \cdot 0,25 \cdot 0,4 = 0,679 \text{ м}^3 / (\text{см}^2 \cdot \text{ч}).$$

Зная диаметр аппарата ($D_{hc} = 5 \text{ м}$), определим расход воды, который может подаваться на один ярус

$$Q_{hc} = F_{hc} q_{hc} = \frac{\pi D_{hc}^2}{4} q_{hc} = 5^2 \cdot 0,679 = 13,33 \text{ м}^3 / \text{ч}.$$

Определим количество ярусов

$$n_{ti} = 680 / 13,33 = 51 \text{ шт.}$$

Задавшись количеством пар ярусов в гидроциклоне $n_i = 15$ шт., определим количество аппаратов

$$N = 51 / 15 = 3,4 \approx 4 \text{ шт.}$$

По табл. 4 (графа 7) назначаем все остальные размеры многоярусного гидроциклона:

высоту цилиндрической части определяем исходя из количества ярусов $H_{ti} = 2 h_{ti} n_{ti} + 400 = 4000 \text{ мм}$; количество впусков $n_{en} = 3$; угол конической части, $\alpha = 60^\circ$; угол конуса диафрагм, $\beta = 50^\circ$; диаметр центрального отверстия, $d_d = 1 \text{ м}$; высоту ярусов принимаем $h_{ti} = 0,12 \text{ м}$; зазор между корпусом и диафрагмой $\Delta D = 0,1 \text{ м}$; скорость потока на входе $V_{cn} = 0,3 \text{ м/с}$; размер впускной щели: высота $0,12 \text{ м}$; ширина $13,3 \cdot 1000 / 0,3 \cdot 3600 = 12 \text{ мм}$; высота водосливной стенки $H_2 = 0,5 \text{ м}$.

Пример 10. Требуется запроектировать очистные сооружения фасонно-формовочного цеха, сточные воды которого в основном представлены пылевидными частицами песка, глины, шлака, формовочной земли и т. д. Расход сточных вод в среднем составляет $120 \text{ м}^3/\text{ч}$. Концентрация взвешенных веществ изменяется в пределах $1500\text{-}3000 \text{ мг/л}$. Кривая кинетики отстаивания приведена на рис. 12. По требованиям производств эту воду необходимо очистить до 10 мг/л , т. е. $99,7\%$. Подобные жесткие требования диктуются условиями предохранения плунжерных насосов от образивного износа. Этими насосами очищенная сточная вода будет подаваться в технологический процесс. Температура воды 20°C ; $\text{pH} = 6\text{-}7$. Удельный вес механических загрязнений в среднем равен: $\rho_r = 2,6 \text{ г/см}^3$.

Расход воды следует считать постоянным в течение суток.

Для достижения столь грубой степени очистки принимаем двухступенную схему очистки, по которой на период ступени применены напорные гидроциклоны, в которых обеспечивается удаление основной массы механических загрязнений ($\mathcal{E} = 80\%$), на второй ступени - отстаивание с применением реагентов. В данном примере рассматривается лишь расчет напорных гидроциклонов.

По кривой кинетики отстаивания (см. рис. 12) по заданному эффекту $\mathcal{E} = 80\%$ определяем охватывающую гидравлическую крупность $U_0 = 200 / 10,60 = 0,33 \text{ мм/с}$.

Затем из точки на оси ординат, соответствующей заданному эффекту очистки (80 %), проводим касательную к кривой. Из точки касания опускаем перпендикуляр на ось абсцисс и по найденному времени $t_{ep} = 16,5 \text{ мин}$ рассчитываем граничную гидравлическую крупность

$$U_{tp} = 200 / (16,5 \cdot 60) = 0,2 \text{ мм/с.}$$

Затем по формуле (31) рассчитываем граничный диаметр δ_{gr} мкм, задерживаемых частиц

$$\delta_{ep} = \sqrt{\frac{18 \cdot 0,01 \cdot 0,002}{(2,6 - 1) \cdot 980}} = 4,57 \cdot 10^{-4} \text{ см} = 45,7 \text{ мкм.}$$

После определения граничной крупности по табл. 6 подбираем гидроциклон, который может выделить частицы этой крупности $D_{hc} = 80$ мм и по этой же таблице в соответствии с рекомендуемыми соотношениями СНиП 2.04.03-85 назначаем размеры основных рабочих узлов $d_{en} = 80 \cdot 0,25 = 20$ мм; $d_{ex} = 20 / 0,6 = 32$ мм; $d_{uil} = 10$; $H_u = 4D_{hc} = 4 \cdot 80 = 320$ мм; $\alpha = 10^\circ$;

$$H_u = D_{hc} / (2 \operatorname{tg} \alpha / 2) = 457 \text{ мм.}$$

Давление питания принимаем $P_{en} = 0,3$ МПа.

По формуле (32) определяем δ_{gr}

$$\delta_{gr} = 2,7 \cdot 10^3 \cdot \frac{8^{0,543} 2^{1,643} 3,2^{0,014} 0,01^{0,5}}{1,6^{0,572} 32^{0,507} 45,7^{0,714} 1,6^{0,5} 0,3^{0,222}} = 27 \text{ мкм.}$$

Вследствие того, что полученное значение $\delta_{gr} = 27$ мкм меньше значения $\delta_{gr} = 47,5$ мкм, которое требуется обеспечить, ожидается, что подобранный гидроциклон обеспечит эффект очистки несколько выше задаваемого.

В случае, если определенная δ_{gr} была бы больше заданного, потребовалось бы подбор повторить, задаваясь другими размерами гидроциклиона.

Далее по формуле (33) определяем производительность одного аппарата

$$Q_{en} = 1,03 \cdot 0,8^{0,053} \cdot 2^{1,28} \cdot 3,2^{0,405} \cdot 1,6^{0,143} \cdot 3,2^{0,015} \cdot 10^{0,025} \cdot 0,3^{0,443} = 3,7 \text{ л/с} = 13,3 \text{ м}^3/\text{ч.}$$

Исходя из общего количества сточных вод для их очистки потребуется гидроциклонов

$$N = 120 / 13,4 = 8,9 \approx 9 \text{ шт.}$$

В соответствии с п. 6.91 СНиП 2.04.03-85 установка должна включить 9 рабочих аппаратов и 1 (один) резервный. После определения количества гидроциклонов определяем расход воды, удаляемой со шламом, на который нужно рассчитывать уплотнитель осадка

$$q_{uil} = 0,07 (13,4 \cdot 9) = 8,4 \text{ м}^3/\text{ч.}$$

2. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД

Аэротенки

2.1. В соответствии с СНиП 2.04.03-85 технологические параметры аэротенков определяются расчетом по зависимостям (48)-(67). На очистных станциях производительностью более 30000 м³/сут аэротенки, как правило, устраиваются в виде железобетонных резервуаров глубиной 4-5 м, шириной коридоров 6-9 или 12 м. Количество коридоров и их длин зависят от типа аэротенка и компоновки очистных сооружений.

Аэротенки - смесители без регенераторов

2.2. Сооружения этого типа целесообразно применять для очистки производственных сточных вод при относительно небольших колебаниях их состава и присутствии в воде преимущественно растворенных органических веществ, например на второй ступени биологической очистки сточных вод и системы канализации нефтеперерабатывающих заводов.

Пример. Исходные данные: расчетный расход сточных вод в смеси с городскими 1250 м³/ч; БПК_{доли} воды (после аэротенков I ступени) и смешения с городскими в соотношении 1:1 ($L_{en} = 150$ мг/л; БПК_{доли} очищенной воды ($L_{ex} = 15$ мг/л).

Значения констант принимаются из уравнения (40) СНиП 2.04.03-85: $\rho_{max} = 59$ мг БПК_{доли}/(г·ч); $K_l = 24$ мг/л; $K_0 = 1,66$ мг/л; $\varphi = 0,158$ л/г.

Доза ила и концентрация растворенного кислорода должны определяться по технико-экономическим расчетам. В данном случае практически установлены $a_i = 2$ г/л; $C_0 = 2$ мг/л. Величина ρ , рассчитанная по уравнению (49) СНиП 2.04.03-85, составит

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{\rho_{max} L_{ex} C_0}{L_{ex} C_0 + K_i C_0 + K_0 L_{ex}} \cdot \frac{1}{1 + \varphi a_i} = \\ &= \frac{59 \cdot 15 \cdot 2}{15 \cdot 2 + 24 \cdot 2 + 1,66 \cdot 15} \frac{1}{1 + 0,158 \cdot 2} = 13,02 \text{ мг БПК}_{\text{доли}}(\text{г}\cdot\text{ч}). \end{aligned}$$

Период аэрации определяется по уравнению (48) СНиП 2.04.03-85

$$t_{atm} = (L_{en} - L_{ex}) / a_i(1-s)\rho = \frac{150 - 15}{2(1 - 0,3)13,02} = 7,4\text{ч};$$

$$q_i = 24t_{atm}.$$

Объем аэротенков

$$W_{at} = q_W t_{atm} = 1250 \cdot 7,4 = 9250 \text{ м}^3$$

Степень рециркуляции определяется по формуле (52) СНиП 2.04.03-85. В первом приближении принимать $I_i = 100 \text{ см}^3/\text{г}$, который потом уточняется по табл. 41 СНиП 2.04.03-85, исходя из нагрузки на ил.

Аэротенки - смесители с генераторами

2.3. Эти сооружения применяются для очистки производственных сточных вод со значительными колебаниями состава и расхода стоков и присутствии в них эмульгированных и биологически трудноокисляемых компонентов, например, при очистке сточных вод 1 ступени второй системы канализации ППЗ.

Пример расчета.

Исходные данные: расчетный расход (с учетом неравномерности поступления) $q_W = 625 \text{ м}^3/\text{ч}$; $L_{en} = 300 \text{ мг/л}$; $L_{ex} = 100 \text{ мг/л}$.

Значения констант уравнения (49) приведены в табл. 40 СНиП 2.04.03-85: $\rho_{max} = 59 \text{ мг БПК}_{полн}/(\text{г}\cdot\text{ч})$; $K_l = 24 \text{ мг/л}$; $K_0 = 1,66 \text{ мг/л}$; $\varphi = 0,158 \text{ л/г}$.

По данным технико-экономического расчета или опыту эксплуатации принимаются величины средней дозы ила $a_{imix} = 3,5 \text{ г/л}$ и концентрации растворенного кислорода $C_o = 2 \text{ мг/л}$.

Для расчета аэротенков, предназначенных для очистки производственных сточных вод, степень регенерации R_r задается по данным исследований или по опыту эксплуатации.

В данном случае степень регенерации принимается $R_r = 0,3$ (объем, занятый регенератором, составляет 30 %), иловой индекс $I_i = 100 \text{ см}^3/\text{г}$.

По формуле (52) СНиП 2.04.03-85 определяется коэффициент рециркуляции

$$R_i = a_i / (1000 / I_i - a_i) = 3,5 / \left(\frac{1000}{100} - 3,5 \right) = 0,54.$$

Средняя скорость окисления ρ в системе аэротенка с регенератором $a_{imix} = 3,5 \text{ г/л}$ определяется по формуле (49) СНиП 2.04.03-85, а значения констант по табл. 40 СНиП 2.04.03-85

$$\rho = \frac{59 \cdot 100 \cdot 2}{100 \cdot 2 + 24 \cdot 2 + 1,66 \cdot 100} \frac{1}{1 + 0,158 \cdot 3,5} = 18,3 \text{ мг БПК}_{полн}/(\text{г}\cdot\text{ч}).$$

Общий период окисления при $\rho = 18,3$ рассчитываем по формуле (48) СНиП 2.04.03-85

$$t_{atm} = \frac{300 - 100}{3,5(1 - 0,3)18,3} = 4,46 \text{ ч.}$$

Общий объем аэротенка и регенератора

$$W_{atm} + W_r = q_W t_{atm} = 625 \cdot 4,46 = 2788 \text{ м}^3.$$

Общий объем аэротенка определяется по формуле

$$\begin{aligned} W_{atm} &= (W_{atm} + W_r) / (1 + \frac{R_r}{1 - R_r}) = \\ &= 2788 / \left(1 + \frac{0,3}{1 - 0,3} \right) = 1952 \text{ м}^3. \end{aligned}$$

Объем регенератора $W_r = 2788 - 1952 = 836 \text{ м}^3$.

С учетом величины периода аэрации следует уточнить нагрузку на ил, а затем значения илового индекса. По формуле (53) СНиП 2.04.03-85 определим значения q_i

$$q_i \frac{(300 - 100)24}{3,5 \cdot 4,46(1 - 0,3)} = 439 \text{ мг/г·сут.}$$

По табл. 41 СНиП 2.04.03-85 при этом значении q_i для сточных вод НПЗ $I_i = 74 \text{ см}^3/\text{г}$, что отличается от ранее принятого $I_i = 100 \text{ см}^3/\text{г}$.

С учетом проектирования значения I_i по формуле (52) СНиП 2.04.03-85 уточняется величина коэффициента рециркуляции

$$R_i = \frac{3,5}{\left(\frac{1000}{74} - 3,5 \right)} = 0,35.$$

Для расчета вторичного отстойника уточняется доза ила в аэротенке по следующей формуле:

$$a_i = \frac{(W_{atm} - W_r)a_{imix}}{\left[W_{atm} + \left(\frac{1}{2R_i} + W_r \right) \right]}. \quad (35)$$

Подставляя численные значения в формулу (35), получим

$$a_i = (2788 \cdot 3,5) / \left[1952 + \left(\frac{1}{2 \cdot 0,35} + 1 \right) 836 \right] = 2,45 \text{ г/л.}$$

Гидравлическая нагрузка на вторичный отстойник определяется по формуле (67) СНиП 2.04.03-85 с учетом допустимого выноса ила из отстойника после I ступени биологической очистки $a_i = 30 \text{ мг/л}$. Принимается радиальный отстойник с коэффициентом использования объема $K_{ss} = 0,4$, для которого при глубине зоны отстаивания 3 м гидравлическая нагрузка будет равна:

$$q_{ssa} = 4,5K_{ss}H_{set}^{0,8} / (0,1I_i a_i)^{0,5-0,01a_i} = \frac{4,5 \cdot 0,4 \cdot 3^{0,8}}{(0,1 \cdot 70 \cdot 2,45)^{0,5-0,01 \cdot 30}} = 2,39 \text{ м}^3 / (\text{м}^2 \cdot \text{ч})$$

Аэротенки-вытеснители с регенераторами

2.4. Сооружения этого типа применяются для очистки городских сточных вод и близких к ним по составу промышленных при незначительных колебаниях в составе и расходе.

Пример расчета.

Исходные данные: расчетный часовой расход сточных вод $q_W = 4200 \text{ м}^3/\text{ч}$; величина БПК_{полн} исходной воды $L_{en} = 250 \text{ мг/л}$; требуемая величина БПК_{полн} очищенных вод $L_{ex} = 15 \text{ мг/л}$ допустимый вынос ила из вторичных отстойников $a_i = 10 \text{ мг/л}$

В начале по формуле (52) СНиП 2.04.03-85 определяется степень рециркуляции R_i , причем, в первом приближении принимается величина $J_i = 100 \text{ см}^3/\text{г}$. Доза ила в аэротенке определяется оптимизационным расчетом с учетом работы вторичных отстойников, ориентировочно $a_i = 3 \text{ мг/л}$.

$$R_i = 3 / \left(\frac{1000}{100} - 3 \right) = 0,43.$$

Величина БПК_{полн} воды, поступающей в начало аэротенка-вытеснителя L_{mix} , определяется по формуле (51) СНиП 2.04.03-85 с учетом разбавления циркуляционным илом

$$L_{mix} = \frac{L_{en} + L_{ex}R_i}{1 + R_i} = \frac{250 + 15 \cdot 0,43}{1 + 0,43} = 179 \text{ мг/л.}$$

Период пребывания сточных вод в аэротенке рассчитывается по формуле

$$t_{atv} = \frac{2,5}{\sqrt{a_i}} \lg \frac{L_{mix}}{L_{ex}} = \frac{2,5}{\sqrt{3}} \lg \frac{179}{15} = 1,55 \text{ ч.}$$

Доза ила в регенераторе определяется зависимостью (55) СНиП 2.04.03-85. В первом приближении

$$a_r = \left(\frac{1}{2R_i} + 1 \right) a_i = \left(\frac{1}{20,43} + 1 \right) 3 = 6,49 \text{ г/л.}$$

Удельная скорость окисления ρ рассчитывается по формуле (49), где величины констант и коэффициентов следует брать из табл. 40 СНиП 2.04.03-85. Для городских сточных вод $\rho_{max} = 85 \text{ мг БПК}_{доли}/(\text{г}\cdot\text{ч})$; $K_i = 33 \text{ мг/л}$; $K_0 = 0,626 \text{ мг/л}$; $\varphi = 0,07 \text{ л/г}$; $s = 0,3$.

Концентрация кислорода и доза ила определяется оптимизационным расчетом. Для регенератора принимается в данном случае $C_o = 2$ мг/л, $a_r = 6,49$ г/л,

$$\rho = \frac{85 \cdot 15 \cdot 2}{15 \cdot 2 + 33 \cdot 2 + 0,625 \cdot 15} \frac{1}{1 + 0,07 \cdot 6,49} = 16,6 \text{ мг БПК}_{\text{полн}}/(\text{г}\cdot\text{ч}).$$

Продолжительность окисления загрязнений рассчитывается по формуле (54) СНиП 2.04.03-85

$$t_o = (L_{en} - L_{ex}) / R_i a_r (1 - s) \rho = \frac{250 - 15}{0,43 \cdot 6,49 (1 - 0,3) 16,6} = 7,29 \text{ ч.}$$

Продолжительность регенерации ила по формуле (57) СНиП 2.04.03-85

$$t_r = t_o - t_{at} = 7,29 - 1,55 = 5,74 \text{ ч.}$$

Продолжительность пребывания в системе аэротенк-регенератор рассчитывается по формуле

$$t = (1 + R_i) t_{ato} + R_i t_r \quad (36)$$

Подставив численные значения, получим $t = (1 + 0,43) 1,55 + 0,43 \cdot 5,74 = 4,68$ ч.

Объем аэротенка определяется по формуле (58) СНиП 2.04.03-85

$$W_{at} = t_{ato} (1 + R_i) q_w = 1,55 (1 + 0,43) 4200 = 9309 \text{ м}^3$$

Объем регенератора - по формуле (59) СНиП 2.04.03-85

$$Wr = t_r R_i q_w = 5,74 \cdot 0,43 \cdot 4200 = 10366 \text{ м}^3.$$

Для уточнения илового индекса определяется средняя доза ила в системе аэротенк-регенератор по формуле

$$a_{imix} = [(1 + R_i) t_{ato} a_i + R_i t_r a_r] / t, \quad (37)$$

Подставив численные значения, получим

$$a_{imix} = [(1 + 0,43) 1,55 \cdot 3 + 0,43 \cdot 5,74 \cdot 6,49] / 4,68 = 5,45 \text{ г/л.}$$

По формуле (53) СНиП 2.04.03-85 определяется нагрузка на ил q_i , где доза ила принимается равной величине a_{imix} , а период аэрации равен продолжительности пребывания в системе аэротенк - регенератор t :

$$q_i = \frac{24(250 - 15)}{5,45 \cdot 0,7 \cdot 4,68} = 355 \text{ мг}\cdot\text{БПК}_{\text{полн}}/(\text{г}\cdot\text{сут}).$$

По табл. 41 СНиП 2.04.03-85 для ила городских сточных вод при $q_i = 355$ мг / (г·сут), $J_i = 76$ см³/г. Эта величина отличается от принятой ранее $J_i = 100$ см³/г.

По формуле (52) СНиП 2.04.03-85 с учетом скорректированной величины $J_i = 76$ см³/г уточняется степень рециркуляции

$$R_i = 3 / \left(\frac{1000}{76} - 3 \right) = 0,29.$$

Принимается $R_i = 0,3$. Эта величина существенно отличается от рассчитанной в первом приближении, поэтому нуждается в уточнении величины L_{mix} и t_{at} . По формуле (51) СНиП 2.04.03-85

$$L_{mix} = \frac{250 + 15 \cdot 0,3}{1 + 0,3} = 196 \text{ мг/л.}$$

По формуле (56) СНиП 2.04.03-85

$$t_{atv} = \frac{2,5}{\sqrt{3}} \lg \frac{196}{15} = 1,61 \text{ ч.}$$

По формуле (55) СНиП 2.04.03-85

$$a_r = \left(\frac{1}{2 \cdot 0,3} + 1 \right) 3 = 8 \text{ г/л.}$$

По формуле (49) СНиП 2.04.03-85

$$\rho = \frac{85 \cdot 15 \cdot 2}{15 \cdot 2 + 33 \cdot 2 + 0,625 \cdot 15} \frac{1}{1 + 0,07 \cdot 8} = 15,47 \text{ мг}\cdot\text{БПК}_{\text{полн}}/(\text{Г}\cdot\text{ч}).$$

По формуле (54) СНиП 2.04.03-85

$$t_o = \frac{250 - 14}{0,3 \cdot 8(1 - 0,3)15,47} = 9,04 \text{ ч.}$$

По формуле (57) СНиП 2.04.03-85

$$t_r = 9,04 - 1,6 = 7,44 \text{ ч.}$$

Продолжительность пребывания в системе аэротенк-регенератор по формуле (36)

$$t = (1 + 0,3) 1,6 + 0,3 \cdot 7,44 = 4,31 \text{ ч.}$$

Объем аэротенка по формуле (58) СНиП 2.04.03-85

$$W_{at} = 1,6(1+0,3)4200 = 8790 \text{ м}^3.$$

Объем регенератора по формуле (57) СНиП 2.04.03-85

$$W_r = 7,44 \cdot 0,3 \cdot 4200 = 9374 \text{ м}^3.$$

Далее необходима проверка величины a_{imix} по формуле (37)

$$a_{imix} = [(1+0,3)1,6 \cdot 3 + 7,44 \cdot 0,3 \cdot 8]/4,31 = 4,79 \text{ г}/\text{л},$$

с учетом которой нагрузка на ил будет равна:

$$q_i = \frac{24(250 - 15)}{4,79 \cdot 0,7 \cdot 4,31} = 390 \text{ мг}/\text{г}\cdot\text{сут};$$

величина J_i по табл. 41 СНиП 2.04.03-85 равна $79 \text{ см}^3/\text{г}$, что не существенно отличается от ранее определенного значения этой величины, и дальнейшей корректировки расчетов не требуется.

Вторичные отстойники для аэротенков-вытеснителей с регенераторами рассчитываются по формуле (67) СНиП 2.04.03-85, в котором значения a_i и a_t соответствуют первоначально заданным величинам, значение J_i принимается на основе последних корректировок, в данном случае для радиальных отстойников при $K_{ss} = 0,4$ и $H_{set} = 3 \text{ м}$

$$q_{ssa} = \frac{4,5 \cdot 0,4 \cdot 3^{0,8}}{(0,1 \cdot 79 \cdot 3)^{0,5-0,01 \cdot 15}} = \frac{4,33}{3,02} = 1,43 \text{ м}^3/\text{м}^2\cdot\text{ч.}$$

Аэротенки-вытеснители без регенераторов

2.5. Сооружения этого типа рекомендуется применять для очистки городских и близких к ним по составу производственных сточных вод с БПК_{полн} не более 150 мг/л, либо на второй ступени биологической очистки.

Пример расчета.

Исходные данные: расчетный расход сточных вод $q_W = 4200 \text{ м}^3/\text{ч}$, для городских сточных вод БПК_{полн} исходной воды $L_{en} = 150 \text{ мг}/\text{л}$; БПК_{полн} очищенных вод $L_{ex} = 15 \text{ мг}/\text{л}$; вынос ила из вторичных отстойников $a_t = 15 \text{ мг}/\text{л}$.

В начале определяется степень рециркуляции R_i , в которой величина илового индекса в первом приближении принимается $J_i = 100 \text{ см}^3/\text{г}$ доза ила в аэротенке - a_i устанавливается в результате технико-экономических расчетов.

Ориентировочно $a_i = 3 \text{ мг}/\text{л}$. По формуле (52) СНиП 2.04.03-85

$$R_i = 2 / \left(\frac{1000}{100} - 2 \right) = 0,25.$$

Для обеспечения нормального удаления ила из вторичных отстойников с илососами следует принимать $R_i = 0,3$.

БПК_{полн} воды, поступающей в начало аэротенка-вытеснителя L_{mix} с учетом разбавления циркуляционным илом рассчитывается по формуле (51) СНиП 2.04.03-85

$$L_{mix} = \frac{150 + 15 \cdot 0,3}{1 + 0,3} = 119 \text{ мг}/\text{л.}$$

Период аэрации определяется по уравнению (50) СНиП 2.04.03-85, в котором значения констант и коэффициентов для рассматриваемого примера по табл. 40 СНиП 2.04.03-85 имеют следующие значения: $\rho_{max} = 85$

мг/(г·ч), $K_i = 33$ мг/л; $K_O = 0,626$ мг/л; $\varphi = 0,07$ л/г; $s = 0,3$. При $L_{ex} = 15$ мг/л коэффициент $K_p = 1,5$. Концентрация кислорода определяется технико-экономическими расчетами с учетом типа аэраторов. Приближенно $C_o = 2$ мг/л.

$$t_{atv} = \frac{1 + \varphi a_i}{\rho_{\max} C_O a_i (1-s)} \left[(C_O + K_O)(L_{mix} - L_{ex}) + K_i C_O \ln \frac{L_{mix}}{L_{ex}} \right] K_p = \\ = \frac{1 + 0,07 \cdot 2}{85 \cdot 2 \cdot 2(1-0,3)} \left[(2 + 0,625)(119 - 15) + 33 \cdot 2 \cdot 2,3 \lg \frac{119}{15} \right] = 2,96 \text{ ч.}$$

Объем аэротенка и вытеснителя с учетом рециркуляционного расхода определяется по зависимости (58) СНиП 2.04.03-85.

$$W_{at} = t_{atv}(1+R_i)q_W = 2,96(1+0,3)4200 = 16162 \text{ м}^3.$$

Для расчета вторичного отстойника следует уточнить величину илового индекса по нагрузке на ил, которая рассчитывается по формуле (53) СНиП 2.04.03-85, где для аэротенка-вытеснителя без регенерации исходная величина БПК равна L_{mix} :

$$q_i = \frac{24(119 - 15)}{2,96 \cdot 2(1-0,3)} = 421 \text{ мг / (г·сут).}$$

По табл. 41 СНиП 2.04.03-85 при $q_i = 421$ мг / (г·сут) $J_i = 83 \text{ см}^3/\text{г.}$

При новом значении илового индекса степень рециркуляции уточняется по формуле (52) СНиП 8.04.03-85

$$R_i = 2 / \left(\frac{1000}{83} - 2 \right) = 0,199.$$

но для обеспечения нормального удаления ила следует принять $R_i = 0,3$, и, следовательно, дальнейший расчет в корректировке не нуждается.

Гидравлическая нагрузка q_{ssa} на вторичный отстойник определяется по формуле (67) СНиП 2.04.03-85, в котором величина илового индекса принимается после последней корректировки $J_i = 83 \text{ см}^3/\text{г.}$ Для радиальных отстойников с $K_{ss} = 0,4$; $H_{set} = 3$ м;

$$q_{ssa} = \frac{4,5 \cdot 0,4 \cdot 3^{0,8}}{(0,1 \cdot 83 \cdot 2)^{0,5-0,01 \cdot 15}} = \frac{4,33}{2,99} = 1,45 \text{ м}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}).$$

Системы аэрации

2.6. Аэраторы должны обеспечивать заданный кислородный режим и необходимую интенсивность перемешивания в аэротенках.

2.7. Пневматические аэраторы рассчитываются по зависимостям, приведенным в п. 6.157 СНиП 2.04.03-85. В конструкции мелкопузырчатых аэраторов могут применяться фильтросные пластины и трубы, синтетические ткани, пористые пластины и т. п.

При использовании пористых материалов удельный расход воздуха на единицу рабочей поверхности аэраторов $J_{a,d}$ зависит от индивидуальных свойств этих материалов и назначается в пределах $J_{a,d} = 30-100 \text{ м}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{ч})$; для фильтросных пластин - $J_{a,d} = 60-80 \text{ м}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{ч})$, для фильтросных труб $J_{a,d} = 70 - 100 \text{ м}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{ч})$, считая на площадь горизонтальной проекции трубы, для синтетических тканей (арт. 56007, арт. 56026) $J_{a,d} = 50 - 80 \text{ м}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{ч})$. Потери напора в фильтросных материалах и тканях следует принимать 0,7-1 м. Скорость выхода воздуха из отверстий дырчатых труб - 50 м/с.

При использовании аэраторов из синтетических тканей или пористых пластмасс целесообразны конструкции в виде решеток шириной до 2 м, что позволяет увеличить площадь полосы аэрации (отношение $f_{az}/f_{at} = 0,2-0,3$), повысить эффективность использования и снизить удельный расход воздуха.

2.8. В аэротенках-смесителях пневматические аэраторы располагаются вдоль одной стены коридора равномерно по всей их длине. Количество фильтросных пластин или труб определяется с учетом необходимости интенсивности аэрации и рекомендуемых значений $J_{a,d}$. В регенераторах аэраторы размещаются неравномерно по длине: в первой половине в 2 раза больше, чем во второй.

2.9. В аэротенках-вытеснителях аэраторы располагаются неравномерно в соответствии со снижением концентрации загрязнений и скоростей биохимического окисления.

Пример расчета.

Исходные данные: вид сточных вод (например, городские); расход сточных вод $q_W = 4200 \text{ м}^3/\text{ч}$; солесодержание воды $C_s = 3 \text{ г/л}$; БПК_{полн} исходной и очищенной воды L_{en} и L_{ex} - 150 и 15 мг/л, расчетная температура воды $T_W = 20^\circ\text{C}$.

Удельный расход воздуха q_{air} , осуществляется по формуле (61) СНиП 2.04.03-85 для условий полной биологической очистки. В рассматриваемом примере удельный расход кислорода $q_O = 1,1$ и средняя концентрация кислорода в аэротенке $C_O = 2$ мг/л.

По данным расчета объем аэротенка $W_{atv} = 16162 \text{ м}^3$. Приняв по конструктивным соображениям длину коридора $l = 60 \text{ м}$ и рабочую глубину $H_{at} = 4 \text{ м}$, общая ширина аэротенка будет равна:

$$B_{at} = W_{atv} / H_{at} l = \frac{16162}{(4 \cdot 60)} = 67 \text{ м.}$$

Приняв ширину одного коридора $b = 6 \text{ м}$, число коридоров будет равно:

$$n_k = B_{at}/b = \frac{67}{6} = 11,17.$$

Следует принять $n_k = 12$ и соответственно изменить и длину коридора l

$$B_{at} = n_k b = 12 \cdot 6 = 72 \text{ м}; l = W_{atv}/H_{at} B_{at} = \frac{16162}{4 \cdot 72} = 56 \text{ м.}$$

В зависимости от температуры воды, ее солесодержания и глубины погружения аэратора растворимость кислорода определяется зависимостью

$$C_a = \left(1 + \frac{h_a}{20,6}\right) \left(\frac{475 - 26,5 \cdot C_s}{33,5 + T_w} \right), \quad (38)$$

где $h_a = H_{at} - h_{ay}$; при $h_{ay} = 0,3 \text{ м}$; $h_a = 4 - 0,3 = 3,7 \text{ м}$; $T_w = 20^\circ\text{C}$; $C_s = 3 \text{ г/л}$;

$$C_a = \left(1 + \frac{3,7}{20,6}\right) \left(\frac{475 - 26,5 \cdot 3}{33,5 + 20} \right) = 8,72 \text{ мг/л.}$$

Приняв в первом приближении $f_{az}/f_{at} = 0,1$; по табл. 42 СНиП 2.04.03-85 $K_1 = 1,47$ для аэратора из фильтросных труб при $h_a = 4 \text{ м}$, по табл. 43 СНиП 2.04.03-85 $K_2 = 2,52$. При 20°C коэффициент $K_T = 1$.

Для городских сточных вод коэффициент $K_3 = 0,85$. Приведем значения коэффициентов K_3 для некоторых видов производственных сточных вод

Источники сточных вод	K_3
Целлюлозно-бумажные комбинаты	0,7-0,8
Молочные заводы	0,8
Производства крафт-бумаги	0,7
Деревообрабатывающие производства	0,08
Бумажные фабрики	0,85
Картонажные фабрики	0,53-0,64
Фармацевтические заводы	0,8-1,6
Заводы синтетического волокна	1-1,8

Для определения интенсивности аэрации по длине аэротенка-вытеснителя строится график изменения БПК_{полн} во времени (рис. 13). Периоды аэрации для заданных промежуточных значений L_{ex} определяются расчетом по формуле (50) СНиП 2.04.03-85. Данные расчетов для условий рассматриваемого примера приведены в табл. 8.

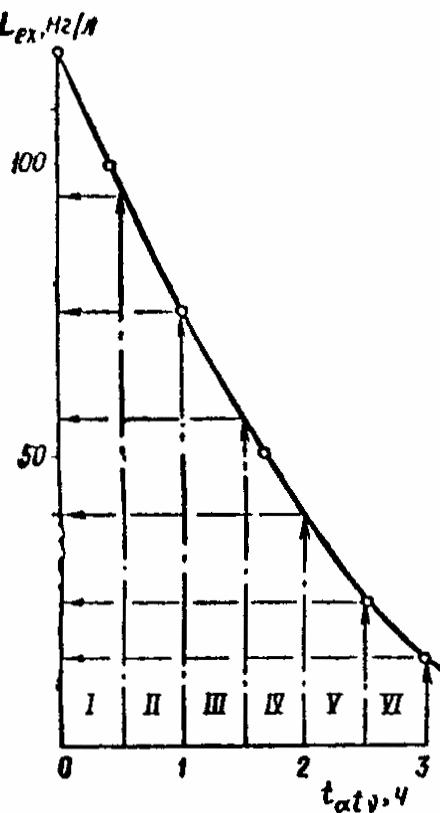


Рис. 13. Зависимость L_{ex} от продолжительности пребывания в аэротенках-вытеснителях

Таблица 8

L_{mix} мг/л	119	119	119	119	119
L_{ex} , мг/л	100	75	50	25	15
t_{aiv} , ч	0,44	1,06	1,73	2,53	2,96

На графике (см. рис. 13) интервал времени, соответствующий продолжительности аэрации, при которой достигается $L_{ex} = 15$ мг/л, делится на равные части (по принятому числу ячеек аэротенка-вытеснителя), например на 6 частей. Для периодов аэрации в каждой ячейке с помощью полученной кривой (см. рис. 13) определяются значения БПК_{полн} на входе и выходе из ячеек. Эти данные приведены в табл. 9.

Таблица 9

Показатель	Номер ячейки						Примечания
	I	II	III	IV	V	VI	
L_{en} , мг/л	119	95	75	56	40	25	По рис. 13
L_{ex} , мг/л	95	75и	56	40	25	14	То же
q_o , мг/мг	0,9	0,9	0,9	0,9	1,0	1,1	-
$L_{en} - L_{ex}$							
q'_{air} , м ³ /м ³	1,02	0,85	0,81	0,68	0,71	0,47	-
J_a , м ³ /(м ² ч)	6,38	5,32	5,06	4,25	4,43	2,95	-
Q'_{air} , м ³ /ч	4284	3570	3402	2856	2982	1974	-
n_d , ед.	1,82/2	1,52/2	1,44/2	1,21/1	1,27/1	0,84/1	-

Примечание. Под чертой указано принятое число рядов фильтросных труб.

На основе данных табл. 9 по формуле (39) определяется интенсивность аэрации в каждой ячейке

$$J'_a = \frac{q'_{air} H_{at} n_{ja}}{t_{aiv}}, \quad (39)$$

где q'_{air} - удельный расход воздуха для каждой ячейки определяется по формуле (61) СНиП 2.04.03-85.

Для рассматриваемого примера количества ячеек принято $n_{ja} = 6$, общая продолжительность аэрации в сооружении по табл. 8 $t_{aiv} = 2,96$ ч.

Количество рядов пневматических аэраторов (например, фильтросных труб) определяется по формуле

$$n_d = \frac{J'_a b}{J_{ab} f'_d} \quad (40)$$

В рассматриваемом примере ширина коридора аэротенки принята $b = 6$ м, удельный расход воздуха на аэратор для фильтросных труб $J_{ad} = 70 \text{ м}^3/(\text{м}^2\cdot\text{ч})$, площадь одного ряда аэраторов на 1 м фильтросных труб $d_y = 300 \text{ мм}; f'_d = 0,3 \text{ м}^2/\text{м}$. Расход воздуха $Q'_{air}, \text{ м}^3/\text{ч}$, в каждой ячейке определяется по формуле

$$Q'_{air} = q'_{air} q_W. \quad (41)$$

Общий расход воздуха на аэротенк Q_{air} , равен сумме всех Q'_{air} .

Для более точного регулирования подачи воздуха на воздуховодах каждой ячейки следует установить расходомеры с задвижками или вентилями.

2.10. В аэротенках-вытеснителях с регенераторами удельный расход воздуха определяется по формуле (61) СНиП 2.04.03-85. Количество аэраторов на первой половине длины аэротенков и регенераторов принимается вдвое больше, чем на остальной длине коридора.

Для условий рассмотренного примера в п. 2.9 удельный расход воздуха, рассчитанный по формуле (61) СНиП 2.04.03-85, составил

$$q_{air} = \frac{1,1(250 - 15)}{1,4 \cdot 2,52 \cdot 1 \cdot 0,85(8,72 - 2)} = 12,22 \text{ м}^3/\text{м}^3.$$

Общий расход воздуха $Q_{air} = 12,22 \cdot 4200 = 51309 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Средняя интенсивность аэрации

$$J_a = (12,22 \cdot 4)/3,75 = 13,03 \text{ м}^3/(\text{м}^2\cdot\text{ч}).$$

Интенсивность аэрации на первой половине аэротенка и регенератора $J_{a1} = 1,33 J_a$, на второй - $J_{a2} = 1,33 J_a/2 = 0,67 J_a$.

При ширине коридора аэротенка $b = 6$ м, удельном расходе воздуха на аэратор в виде фильтросных труб $J_{ab} = 90 \text{ м}^3/(\text{м}^2\cdot\text{ч})$ и площади одного ряда фильтросных труб $d_y = 300 \text{ мм}; f'_d = 0,3 \text{ м}^2/\text{м}$.

Количество рядов фильтросных труб в первой половине аэротенки вытеснителя составило

$$n_{d1} = \frac{1,33 J_a b}{J_{ad} f_d} = \frac{1,33 \cdot 13,03 \cdot 6}{90 \cdot 0,3} = 3,92;$$

во второй половине: $n_{d2} = 3,92/2 = 1,96$.

В данном случае следует принять на первой половине аэротенка и регенератора число рядов фильтросных труб - 4, на второй половине - 2, соответственно распределив расходы воздуха.

2.11. С целью сокращения длины воздуховодов количество стояков для подвода воздуха к аэраторам следует ограничить минимально возможным числом, которое определяется из заданной неравномерности распределения воздуха вдоль коридора аэротенка.

Таблица 10

Геометрические размеры, мм		Допустимая неравномерность подачи воздуха, %			Максимальная производительность, $\text{м}^3/(\text{м}\cdot\text{ч})$	Перепад давления, кПа
наружный диаметр	толщина стенки	5	10	15		
		длина трубы на 1 стояк, м				
242	29	25	43	53	112	3-10
260	30	29	51	60	115	3-10
288	30	33	56	72	126	3-10

Число стояков зависит от длины обслуживаемого ими участка фильтросного канала, фильтросной или дырчатой трубы.

Параметры аэраторов из фильтросных труб приведены в табл. 10, из фильтросных пластин - в табл. 11, из дырчатых труб в табл. 12.

Таблица 11

Геометрические размеры, мм		Допустимая неравномерность подачи воздуха, %			Максимальная производительность, $\text{м}^3/(\text{м}\cdot\text{ч})$	Перепад давления, кПа
ширина	глубина	5	10	15		
		длина канала на 1 стояк, м				
250	100	64	78	88	30	2-10

Геометрические размеры, мм				Допустимая неравномерность подачи воздуха, %			Максимальная удельная производительность $\text{м}^3/(\text{м}^2\text{ч})$	Перепад давления, кПа
Условный проход	Наружный диаметр	Диаметр отверстий	Число отверстий на 1 трубы	5	10	15		
				длина трубы на стояк, м				
50	60	3	20	13	15,5	17,2	18	1,5
50	60	3	40	5,7	9,6	13,0	36,5	1,5
50	60	3	80	2,6	4,0	5,0	73	1,5
80	88,5	3	40	20	24,0	26,4	36,5	1,5
80	88,5	3	80	7	10,7	14,0	73,0	1,5
80	88,5	3	120	4,5	6,7	8,5	110,0	1,5
100	114	3	40	27,3	34,2	37,9	36,5	1,5
100	114	3	80	11,3	17,4	23,4	73	1,5
100	114	3	120	7,1	10,7	13,6	110	1,5

Пример. Определить основные параметры аэратора (фильтросный канал) для обеспечения аэрации коридора аэротенка - смесителя длиной 100 м, шириной 9 м с интенсивностью аэрации $10 \text{ м}^3/(\text{м}^2\text{ч})$ при допускаемой неравномерности подачи воздуха 15%.

Интенсивность подачи воздуха на 1 м длины коридора

$$J''_a = J'_d b = 10 \cdot 9 = 90 \text{ м}^3/(\text{м}^2\text{ч}).$$

Указанная интенсивность при перепаде 1,5 кПа (новые пластины) может быть обеспечена установкой трех параллельных рядов фильтросных каналов. Для допустимой неравномерности 15 % при глубине канала 100 мм находим из табл. 11 максимальную длину аэратора на 1 стояк - 88 м. Стояк присоединен к середине обслуживаемого им участка. Для коридора длиной 100 м потребуется таким образом 2 стояка. Полученное данным методом число стояков является минимально допустимым и может быть увеличено из конструктивных соображений.

Следует обратить внимание, что при этом должны быть предусмотрены упругие вставки на температурных швах резервуара аэротенка.

2.12. Эрлифтные аэраторы. При наличии и сточных водах значительных количеств карбонатных солей, смол, жиров, вязких нефтепродуктов и волокнистых веществ, способных вызвать быструю кольматацию пор в мелкопузырчатых пневматических аэраторах, целесообразно применение эрлифтных аэраторов. По эффективности они приближаются к механическим, но не имеют сложного привода и не подвержены засорениям.

Принцип действия эрлифтных аэраторов совмещают в себе среднепузырчатую аэрацию с помощью сжатого воздуха в эрлифте и дополнительную аэрацию при изливе струи через кромку водослива (рис. 14). Конструкция этих аэраторов разработана ВНИИ ВОДГЕО.

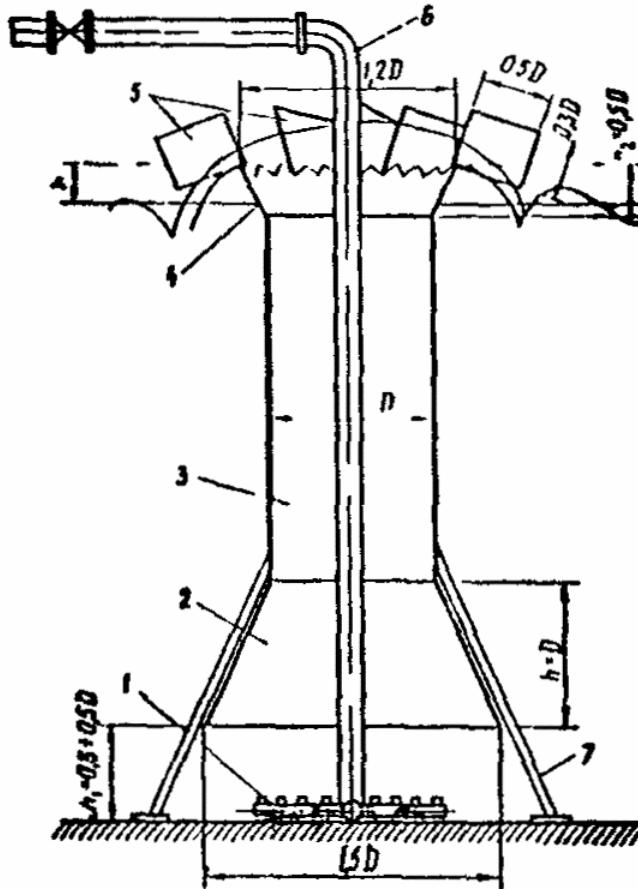


Рис. 14. Схема эрлифтного аэратора

1 - аэрационная решетка; 2 - нижний конус диффузора; 3 - труба диффузора: 4 - верхний конус диффузора с гребенчатым водосливом; 5 - лопатки; 6 - воздухопровод; 7 - опорные стойки

Ориентировочно производительность эрлифтного аэратора Q_m , кг/ч по кислороду определяется по уравнению

$$Q_m = 0,0032 J_{al}^{3,47} \left(\frac{h_b}{d_{ap}} \right)^{1,81} \left(\frac{H_{ap}}{d_{ap}} \right)^{0,47} \frac{W_{ai} C_O}{1000}, \quad (42)$$

где h_b - высота кромки водослива, рекомендуется принимать $h_b = 0,45 - 0,5$ м;

d_{ap} - диаметр трубы аэратора $d_{ap} = (0,6-1) B_a$;

H_{ap} - глубина погружения аэратора $H_{ap} = 3,5 - 4$ м.

Растворимость кислорода C_a определяется по формуле (38).

Пример расчета. Для подбора эрлифтных аэраторов приведен график (рис. 15). Оптимальный режим работы эрлифтных аэраторов наблюдается при $J_{al} = 10-15 \text{ м}^3/(\text{м}^2\cdot\text{ч})$ и $d_{ap} = 0,3 - 1,2$ м.

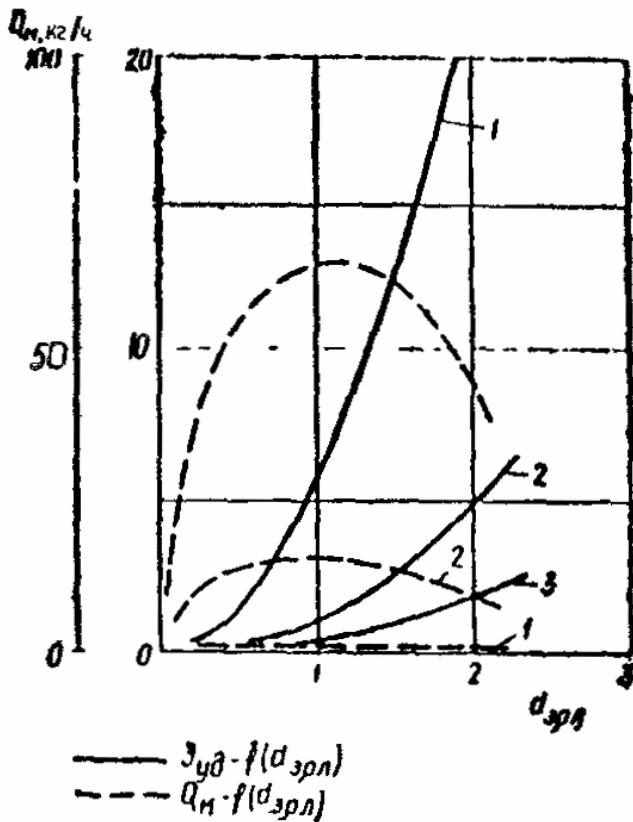


Рис. 15. Зависимость удельных энергозатрат и производительности по кислороду от диаметра эрлифтных аэраторов при различных значениях интенсивности аэрации
1 - $J_a = 5$; 2 - $J_a = 10$; 3 - $J_a = 15 \text{ м}^3/(\text{м}^2\cdot\text{ч})$

Исходные данные: тип сооружения - аэротенк-смеситель первой ступени. БПК сточных вод $L_{en} = 550 \text{ мг/л}$; $L_{ex} = 137 \text{ мг/л}$; расчетный расход $q_w = 40000 \text{ м}^3/\text{сут} = 1667 \text{ м}^3/\text{ч}$; период аэрации $t_{aim} = 3 \text{ ч}$; растворимость кислорода $C_a = 9 \text{ мг/л}$; концентрация растворенного кислорода в аэротенке $C_o = 2 \text{ мг/л}$; ширина коридора аэротенка $b = 9 \text{ м}$.

В данном случае принят $d_{\text{эпл}} = 0,1b$, т. е. $d_{\text{эпл}} = 0,19 = 0,9 \text{ м}$, $J_{al} = 15 \text{ м}^3/(\text{м}^2\cdot\text{ч})$.

Объем аэротенка $W_{aim} = q_w t_{aim} = 1667 \cdot 3 = 4999 \text{ м}^3$.

По рис. 15 при $J_{al} = 15 \text{ м}^3/(\text{м}^2\cdot\text{ч})$ производительность по кислороду этого типоразмера аэратора приближенно составит 65 кг/ч.

Для определения необходимого числа эрлифтных аэраторов может быть использована формула (65) СНиП 2.04.03-75

$$N_{ma} = \frac{q_o (L_{en} - L_{ex}) W_{atm}}{K_T K_3 Q_{ma} \frac{C_a - C_o}{C_a} t_{atm} \cdot 1000} = \frac{0,9(550 - 137)4999}{1 \cdot 0,7 \cdot 65 \left(\frac{9 - 2}{9} \right) 3 \cdot 1000} = 17,4 \text{ ед.}$$

Следует принять $N_{ma} = 18$ ед. При общей длине коридоров аэротенка $L_a = W_{aim}/H_{atm}b = 4999/(4,5 \cdot 9) = 123 \text{ м}$.

Расстояние между аэраторами $l_1 = 123/18 = 6,86 \text{ м}$. Расход воздуха Q_{Bl} на один аэратор при $J_{al} = 15 \text{ м}^3/(\text{м}^2\cdot\text{ч})$.

$$Q_{Bl} = J_{al} b l_1 = 15 \cdot 9 \cdot 6,686 = 926 \text{ м}^3/\text{ч} = 257 \text{ л/с.}$$

Окситенки

2.13. Окситенки представляют собой комбинированные сооружения, в конструкции которых предусмотрены зоны окисления и илоотделения, сообщающиеся между собой с помощью циркуляционных окон и щелей. Зона окисления оборудуется механическим аэратором, системой автоматической подпитки кислорода и стабилизации кислородного режима (рис. 16). Окситенки работают в режиме реактора-смесителя. Они могут применяться для полной и неполной очистки городских и производственных сточных вод.

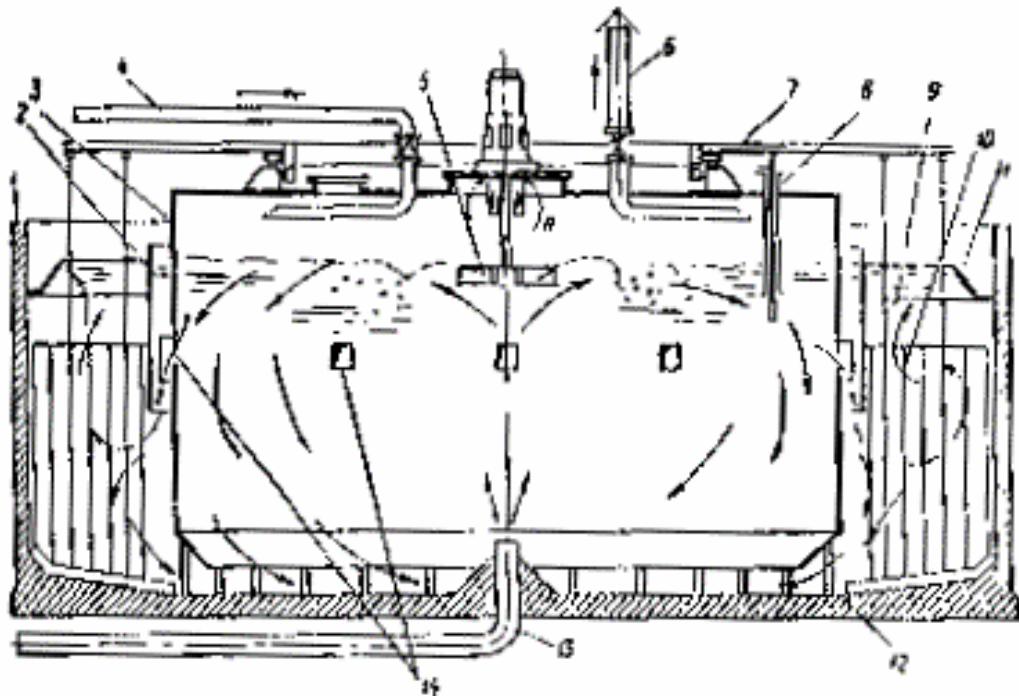


Рис. 16. Схема окситенка

1 - резервуар; 2 - полупогруженая перегородка; 3 - корпус зоны реакции, 4 - кислородопровод. 5 - механический аэратор; 6 - стояк сброса газа; 7 - привод илоскреба, 8 - кислородный датчик; 9 - зона илоотделения; 10 - решетка илоскреба; 11 - водослив водосборного лотка; 12 - донная циркуляционная щель; 13 - подводящий дюкер; 14 - циркуляционные окна

Институт Союзводоканалпроект разработал проекты окситенков диаметром 10, 22 и 30 м, в которых зоны окисления и илоотделения равны между собой по объему.

2.14. При расчете окситенков определяются необходимые объемы зоны окисления и илоотделения, размеры турбины аэратора частота ее вращения и мощность привода при заданной эффективности использования кислорода.

2.15. Исходные данные для расчета окситенков аналогичны тем, которые необходимы при применении аэротенков. Для примера рассмотрим случай, при котором расход сточных вод $q_w = 1667 \text{ м}^3/\text{ч}$; БПК_{полн} исходной воды $L_{en} = 400 \text{ мг/л}$; БПК_{полн} очищенной воды $L_{ex} = 15 \text{ мг/л}$.

Сточная вода представляет собой смесь промышленной и бытовой и по составу близка к городской, поэтому кинетические константы могут быть взяты из табл. 40 СНиП 2.04.03-85 $\rho_{\max} = 85 \text{ мг БПК}_{\text{полн}}/(\text{г}\cdot\text{ч})$; $K_l = 33 \text{ мг/л}$; $K_0 = 0,625 \text{ мг/л}$; $\varphi = 0,07 \text{ л/г}$.

Доза ила и концентрация кислорода определяются в результате технико-экономических расчетов. Для окситенков эти параметры находятся в следующих пределах: $a_i = 5 - 12 \text{ г/л}$, $C_o = 6 - 12 \text{ мг/л}$.

В данном случае в первом приближении принято $a_i = 6 \text{ г/л}$, $C_o = 8 \text{ мг/л}$.

В начале определяется удельная скорость окисления по формуле (49) СНиП 2.04.03-85

$$\rho = \frac{85 \cdot 15 \cdot 8}{15 \cdot 8 + 33 \cdot 8 + 0,625 \cdot 15} \left(\frac{1}{1 + 0,07 \cdot 6} \right) = 18,25 \text{ мг БПК}_{\text{полн}}/(\text{г}\cdot\text{ч}).$$

Период пребывания в зоне реакции определяется по формуле (48) СНиП 2.04.03-85

$$t_{aim} = \frac{(400 - 15)}{[18,25(1 - 0,3)6]} = 5,02 \text{ ч.}$$

Суммарный объем зон реакции окситенков, м^3 :

$$W_O = q_w t_{aim} = 1667 \cdot 5,02 = 8368 \text{ м}^3.$$

Приняв окситенки $D_O = 22 \text{ м}$, глубиной $H_O = 4,5 \text{ м}$, с общим объемом, равным:

$$W_{OI} = 0,785 H_O D_O^2 = 0,785 \cdot 22^2 \cdot 4,5 = 1708 \text{ м}^3$$

получим объем зоны реакции

$$W_{al} = W_{OI}/2 = \frac{1708}{2} = 854 \text{ м}^3$$

Далее рассчитаем диаметр зоны реакции по формуле, м:

$$D_r = \sqrt{\frac{W_{al}}{0,785H_O}} = \sqrt{\frac{854}{0,785 \cdot 4,5}} = 15,5. \quad (43)$$

Затем количество окситенков

$$n_O = W_O / W_{al} = 8368 / 854 = 9,718 \text{ ед.}$$

Согласно расчетам принимаем $n_O = 10$ ед.

2.16. Для определения седиментационной характеристики ила по формуле (53) СНиП 2.04.03-85 рассчитываем нагрузку на ил

$$q_i = (400 - 15) 24 / 6 \cdot 5,02 (1 - 0,3) = 438 \text{ мгБПК}_{\text{полн}} / (\text{г} \cdot \text{сут}).$$

По табл. 41 СНиП 2.04.03-85 при $q_i = 438$ величина илового индекса $J_i = 85 \text{ см}^3/\text{г}$. С учетом снижения его за счет кислорода $J_i = 85 / 1,4 = 60,7 \text{ см}^3/\text{г}$.

По табл. 45 СНиП 2.04.03-85 в зависимости от величины параметра ($a_i J_i$) определяем допустимую гидравлическую нагрузку на илоотделитель; для $a_i J_i = 6 \cdot 60,7 = 364$, при котором $q_{ms} = 1,4 \text{ м}^3 / (\text{м}^2 \cdot \text{ч})$.

Необходимая площадь илоотделителей окситенков

$$F_{ms} = q_w / q_{ms} = \frac{1667}{1,4} = 1140 \text{ м}^2.$$

Фактическая площадь илоотделителей

$$F_{oi} = W_{OI} / 2H_O = 1708 / (2 \cdot 4,5) = 1900 \text{ м}^2$$

что значительно превышает необходимую величину, поэтому дозу ила можно несколько увеличить.

2.17. Во втором приближении принимается доза ила $a_i = 8 \text{ г/л}$, остальные параметры остаются неизменными и расчет повторяется в прежней последовательности. По формуле (49) СНиП 2.04.03-85

$$\rho = \frac{85 \cdot 15 \cdot 8}{15 \cdot 8 + 33 \cdot 8 + 0,625 \cdot 15} \left(\frac{1}{1 + 0,07 \cdot 8} \right) 16,62 \text{ мг} / (\text{г} \cdot \text{ч}).$$

По формуле (48) СНиП 2.04.03-85

$$t_{aim} = (400 - 15) / [8(1 - 0,3) 16,62] = 4,13 \text{ ч.}$$

Объем зон реакции окситенков $W_a = 1667 \cdot 4,13 = 6895 \text{ м}^3$. Количество окситенков $n_O = 6895 / 854 = 8,07 \text{ ед.}$ Можно принять $n_O = 8 \text{ ед.}$

По формуле (53) СНиП 2.04.03-85

$$q_i = (400 - 15) \cdot 24 / [8 \cdot 4,13 (1 - 0,3)] = 399,5 \text{ мг} / (\text{г} \cdot \text{сут})$$

По табл. 41 СНиП 2.04.03-85 при $q_i = 399,5 \text{ мг} / (\text{г} \cdot \text{сут})$, $J_i = 80 \text{ см}^3/\text{г}$, с учетом влияния кислорода $J_i = 80 / 1,4 = 57 \text{ см}^3/\text{г}$, величина $a_i J_i = 8 \cdot 57 = 456$, при котором по табл. 45 СНиП 2.04.03-85 $q_{ms} = 1 \text{ м}^3 / (\text{м}^2 \cdot \text{ч})$

Необходимая площадь илоотделителей окситенков $F_{ms} = 1667 / 1 = 1667 \text{ м}^2$

Фактическая площадь илоотделителей $F'_{ms} = 6895 / 4,5 = 1532 \text{ м}^2$, что соответствует необходимой величине.

2.18. Производительность аэратора по кислороду Q_{ma} , кг/ч, при использовании технологического 95 %-ного кислорода определяется по формуле

$$Q_{ma} = C_a v_O / 1000 \cdot K_3 K_T \{ [0,174(1 - \eta_r) / \eta_r] - C_O / 1000 \}, \quad (44)$$

где C_a - концентрация насыщения воды кислородом, мг/л, в стандартных условиях по формуле (38) (в данном случае $C_a = 10 \text{ мг/л}$);

K_t и K_3 - коэффициенты, учитывающие температуру и состав сточных вод, определяются по п. 6.157 СНиП 2.04.03-85.

Например, при температуре воды 12°C $K_t = 1 + 0,02(12 - 20) = 0,84$. Для смеси промышленных и городских вод $K_3 = 0,7$. Коэффициент использования кислорода в окситенке принимается в пределах $\eta_k = 0,85 - 0,95$.

Концентрация растворенного кислорода в зоне реакции определяется технико-экономическим расчетом. Для окситенков оптимальные значения $C_o = 6 - 12 \text{ мг/л}$. В данном случае $C_o = 8 \text{ мг/л}$.

Скорость потребления кислорода рассчитывается с учетом БПК исходной и очищенной воды и производительность одного окситенка по формуле, кг/ч:

$$v_O = (L_{en} - L_{ex}) q_w / 1000 C_o. \quad (45)$$

Для данного случая

$$v_O = (400 - 15) \cdot 1667 / 1000 \cdot 8 = 80 \text{ кг/ч.}$$

Приняв $\eta_k = 0,9$; $C_o = 8 \text{ мг/л}$,

$$Q_{ma} = 10 \cdot 80 / 1000 \cdot 0,84 \cdot 0,7 [0,174(1-0,9)/0,9-8/1000] = 119 \text{ кг/ч.}$$

Исходя из конструктивных соображений, принимается диаметр турбины механического аэратора $d_a = 2 \text{ м}$. Параметры механических аэраторов приведены в табл. 13.

Таблица 13

Диаметр турбин аэратора, м	Количество лопаток, шт.	Длина лопатки, мм	Высота лопатки, мм	Частота вращения, мин ⁻¹	Производительность по кислороду, кг/ч	Мощность (нетто), кг
0,5	6	17	14	133	3,33	1,2
0,7	8	20	14	95	7,08	2,4
1,0	12	21	13	67	9,58	3,4
1,5	16	25	14	48	22,91	7,5
2	18	30	15	38	33,33	11,8
2,6	18	37	18	32	52,08	18,1
3	24	35	17	27	77,5	26,5
3,5	24	40	18	24	108,33	38,5
4	24	47	20	22	145,83	52,5
4,5	24	52	22	21	204,16	75

Для аэратора с $d_a = 2 \text{ м}$, работающего на воздухе, производительность по кислороду составляет $Q_m = 33,5 \text{ кг/ч}$, мощность (нетто) $N_m = 11,8 \text{ кВт}$, частота вращения $n_m = 38 \text{ мин}^{-1}$.

Поскольку Q_m аэратора недостаточна, следует повысить скорость его вращения и соответственно увеличить мощность привода.

Необходимая частота вращения n_O , мин⁻¹, определяется по формуле

$$n_O = n_m \sqrt{Q_{ma} / Q_m}, \quad (46)$$

т. е.

$$n_O = 38 \sqrt{\frac{119}{33,5}} = 72 \text{ мин}^{-1}.$$

Мощность (нетто) на валу N_O , кВт, рассчитывается по формуле

$$N_O = N_m n_O^2 / n_m^2, \quad (47)$$

для рассматриваемого примера

$$N_O = 11,8 \cdot 72^2 / 38^2 = 42,3.$$

Мощность привода аэратора (брутто) при его КПД $\eta_s = 0,7$

$$N_{Ob} = N_O / \eta_s = 42,3 / 0,7 = 60,5 \text{ кВт.}$$

Интенсивность перемешивания механического аэратора оценивается по величине донной скорости J_O , м/с, в наиболее удаленной точке зоны его действия, величина которой должна быть не менее 0,2 м/с и рассчитывается по формуле

$$J_O = 1,217 d_a^{0,6} n_O^{0,2} / \left(\frac{H_a}{d_a} \right)^{1,1} \left(\frac{B_a}{d_a} \right)^{0,45},$$

где H_a и B_a - глубина и ширина зоны реактора.

Для рассматриваемого примера при $B_a = D_r = 15,5 \text{ м}$; $H_a = 4,5 \text{ м}$, донная скорость будет равна:

$$J_O = \frac{1,217 \cdot 2^{0,6} \cdot 72^{0,2}}{\left(\frac{4,5}{2} \right)^{1,1} \left(\frac{15,5}{2} \right)^{0,45}} = 0,7 \text{ м/с},$$

что значительно выше требуемой величины, и, следовательно, перемешивание будет обеспечено.

2.19. Расход кислорода определяется с учетом расхода сточных вод, БПК_{полн} исходной и очищенной воды и эффективности использования кислорода. Весовой расход кислорода рассчитывается по формуле

$$Q_o = \frac{(L_{en} - L_{ex})q_W}{1000\eta_k}.$$

Для рассматриваемого примера

$$Q_o = \frac{(400 - 15)1667}{1000 \cdot 0,9} = 713 \text{ кг/ч.}$$

Объемный расход

$$Q'_o = Q_o / \gamma_o,$$

где плотность 1 м³ кислорода при нормальном давлении $\gamma_o = 1,43 \text{ кг/м}^3$. Для условий примера $Q'_o = 713/1,43 = 498,7 \text{ м}^3/\text{ч}$.

2.20. При подборе оборудования можно использовать технико-экономические показатели установок разделения воздуха (по данным Гипрокислорода) которые приведены в табл. 14.

2.21. Применение окситенков экономически целесообразно при получении кислорода по себестоимости от действующих кислородных цехов предприятий азотной, нефтехимической, коксохимической и других отраслей промышленности, а также при строительстве собственных кислородных установок в составе очистных сооружений.

Экономический эффект от применения окситенков с собственными кислородными установками по сравнению с аэротенками при очистке городских сточных вод возрастает с повышением производительности очистных сооружений.

Таблица 14

Марка установки	Количество блоков в установке, шт.	Производительность по кислороду, м ³ /ч	Стоимость цеха в тыс. руб.	Расход электроэнергии тыс. кВт·ч	Годовые эксплуатационные затраты, тыс. руб.	Себестоимость 1 м ³ кислорода, коп.
K-0 15	1	165	134,2	1918	73,38	5,5
K-0 4	1	420	275	4631	162,23	4,79
K-0 4	1	840	505,2	926,2	308,26	4,5
K-1 4	1	1400	632,15	7268	306,33	2,85
K-1 4	2	2800	1164,45	14535,4	554	2,53
K-5	1	4850	1604,2	24823,5	848,18	2

Примечание. Производительность и себестоимость даны при нормальном давлении кислорода при температуре 20 °C. Содержание кислорода не ниже 99,6 %.

Ориентировочные величины экономического эффекта для этих условий приведены в табл. 15.

Таблица 15

Производительность, сооружения, тыс. м ³ /сут	20	55	110	180	360	620
Экономический эффект, тыс. руб.	65	126,7	208,6	381,2	645	970,1

Аэротенки с флотационным илоотделением для очистки производственных сточных вод

2.22. Технологическая схема очистки производственных сточных вод с флотационным разделением иловой смеси предназначается для полной, и глубокой биологической очистки производственных сточных вод.

Рекомендуется двухступенчатая очистка, в которой на первой ступени используются аэротенки-смесители, работающие с высокой дозой ила, и разделение иловой смеси в напорных флотаторах на второй ступени - секционированные аэротенки-вытеснители и вторичные отстойники.

Схемы с флотационным разделением иловой смеси могут быть применены при строительстве новых и при реконструкции существующих очистных сооружений.

При проектировании целесообразно использовать комбинированные сооружения аэротенков I и II ступени, между которыми располагается флотационный илоотделитель (рис. 17).

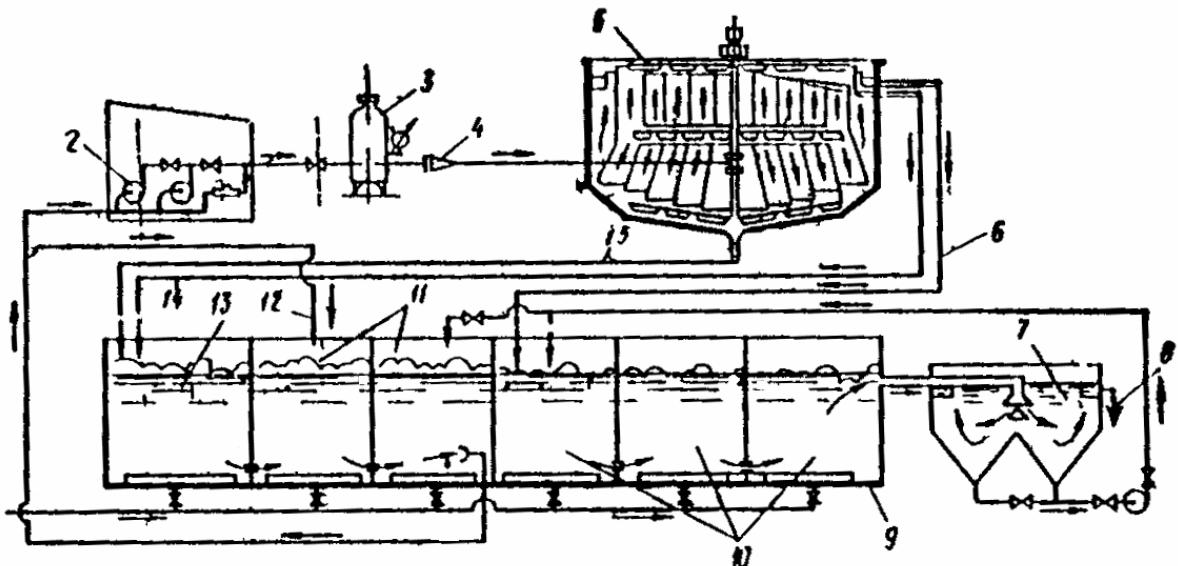


Рис. 17. Схема аэротенка с флотационным илоотделителем для очистки производственных сточных вод

1 - резервуар аэротенка; 2 - центробежной насос; 3 - сатуратор; 4 - дросселирующая арматура; 5 - флотационный илоотделитель; 6 - трубопровод подачи воды на II ступень; 7 - вторичный отстойник; 8 - сброс очищенной воды; 9 - аэротенк II ступени; 10 - ячейки аэротенка II ступени; 11 - аэротенк I ступени; 12 - подача исходной воды; 13 - регенератор; 14 - подача возвратного ила; 15 - опорожнение флотатора.

Применение аэротенков с флотационным илоотделением, экономически целесообразно для очистки производственных сточных вод с БПК_{полн} более 400 мг/л биологически трудноокисляемых загрязнений сточных вод, для которых необходимый период аэрации превышает 16 ч. При преимущественном развитии в аэротенках, так называемых «вспухающих» активных илов с иловым индексом более 200 см³/г, применение напорной флотации имеет преимущества перед отстаиванием.

Применение двухступенчатых аэротенков с флотационным разделением иловой смеси целесообразно для сточных вод химической, нефтехимической, микробиологической, гидролизной, дрожжевой, медицинской, пищевой и других отраслей промышленности на станциях любой производительности. Причем экономическая эффективность этих схем повышается при увеличении производительности станции.

Принцип действия и схемы аэротенков с флотационным илоотделением

2.23. Разделение напорной флотацией основано на всплыvании частиц активного ила вместе с мельчайшими пузырьками воздуха, которые выделяются из иловой смеси после насыщения ее воздухом под давлением.

Преимущества напорной флотации для разделения иловой смеси по сравнению с общепринятым в настоящее время вторичным отстаиванием заключается в том, что процесс биологической очистки интенсифицируется в результате увеличения окислительной мощности аэротенка первой ступени как за счет увеличения рабочей дозы ила, так и при увеличении нагрузки на ил в результате сокращения времени пребывания во флотаторе. При этом уменьшается объем сооружений для разделения иловой смеси и в них создаются аэробные условия, что позволяет получить более глубокую очистку сточных вод.

За счет уменьшения площади аэротенков первой ступени и увеличения их окислительной мощности значительно улучшаются условия аэрации и снижается удельный расход воздуха; увеличивается активность микроорганизмов ила первой ступени в результате дробления его в дросселирующей аппаратуре.

Для достижения максимальной эффективности процесса первая ступень аэротенка оборудуется регенератором активного ила, вторая выполняется в виде ячеистого реактора-вытеснителя с 4-6 секциями. Первая ступень работает с высокими дозами ила (или большой нагрузкой на ил), вторая - предназначена для доочистки воды и улучшения седиментационных свойств активного ила.

После второй ступени иловая смесь разделяется в обычном отстойнике. Аэротенк с флотационным разделением ила состоит (см. рис. 17) из аэрационного резервуара, разделенного флотационным илоотделителем на две ступени, первая ступень оборудована регенератором активного ила, вторая - разделена на ячейки. Флотационный илоотделитель оборудован центробежным насосом и эжектором для подсоса воздуха, сатуратором для растворения воздуха и дросселирующей арматурой.

Сооружение работает следующим образом: неочищенная сточная жидкость поступает в первую ступень, смешивается с регенерированным активным илом, выходящим из ячейки и освобождается от основной массы загрязнений в результате происходящих в первой ступени процессов сорбции и окисления. Затем иловая смесь забирается высоконапорным насосом из конца первой ступени, насыщается воздухом в сатураторе и выпускается через дросселирующее устройство во флотационный илоотделитель в котором при снижении давления с 0,3-0,6 МПа до атмосферного происходит интенсивное всплыvание воздушных пузырьков вместе с частицами активного ила. Выделенный в виде пены активный ил направляется в регенератор, где сорбированные загрязнения окисляются

при высокой концентрации активного ила 25-30 г/л. Регенерированный ил смешивается затем с поступающей сточной жидкостью. Цикл повторяется. При работе первой ступени без регенератора предусмотрена возможность подачи части сточных вод в ячейку.

Осветленная во флотационном илоотделителе иловая смесь с содержанием взвеси 100-300 мг/л по трубопроводу выпускается во вторую ступень аэротенка, где происходит процесс доочистки сточных вод при нормальной нагрузке на ил. Аэротенк второй ступени разделен перегородками с отверстиями на 4-6 ячеек. На последней ячейке иловая смесь поступает в отстойник. Очищенная вода сбрасывается с установки, циркуляционный ил возвращается в первую ячейку второй ступени.

Избыточный ил из отстойника второй ступени направляется на первую ступень, проходит флотационный илоотделитель и вместе с избыточным илом первой ступени направляется в уплотнитель в котором происходит дальнейшее снижение влажности пены до 92-94 %.

Осветленная надиловая вода из уплотнителя направляется по возможности самотеком во вторую ступень аэротенка или (как вариант) сбрасывается в поток осветленной воды, выходящей из отстойника второй ступени. Следует предусмотреть подачу части неочищенной сточной жидкости (10 % общего расхода) в первые две ячейки второй ступени.

Для первой ступени рекомендуется применять флотационный илоотделитель с цилиндрическими насадками и вращающимся водораспределителем (см. разд. 4).

2.24. Для расчета аэротенков с флотационным илоотделением необходимы следующие исходные данные: расход сточных вод, начальная и конечная БПК_{полн} сточных вод, значения констант в формуле (42) СНиП 2.04.03-85 ρ_{\max} ; K_i ; K_o ; φ .

Доза ила в аэротенке первой ступени и концентрация растворенного кислорода должны определяться на основании технико-экономических расчетов. Ориентировочно она может быть определена по формуле (48) в зависимости от величины илового индекса, г/л,

$$a_i = 1,3 / (0,05 + 0,00152 J_i). \quad (48)$$

Величину БПК_{полн} в воде после аэротенка первой ступени L'_{ex} следует принимать 80-130 мг/л. Продолжительность прерываний в аэротенке первой и второй ступенях рассчитывать по формулам (48) и (50) СНиП 2.04.03-85, удельную скорость окисления по формуле (49) СНиП 2.04.03-85 степень рециркуляции ила для аэротенков второй ступени по формуле (52) СНиП 2.04.03-85 константы процесса ρ_{\max} ; K_i , K_o и φ из табл. 40 СНиП 2.04.03-85.

Концентрация сфлотированного уплотненного ила a_f , г/л, определяется по уравнению

$$a_f = a_i \frac{1,6}{a + bJ_i}, \quad (49)$$

где иловый индекс принимается по данным табл. 41, СНиП 2.04.03-85.

Коэффициенты « a » и « b » принимаются в зависимости от продолжительности уплотнения сфлотированного ила, которую следует принимать 2-3 ч.

Время уплотнения

ила, ч	0,25	1	0,5	1,2	3
Коэффициента a	0,019	0,016	0,014	0,012	0,011
» b	0,000262	0,000242	0,000218	0,000203	0,000198

Степень рециркуляции активного ила на первой ступени определяется в зависимости от требуемой концентрации сфлотированного уплотненного ила, a_f

$$R_f = a_i / (a_f - a_i). \quad (50)$$

Нагрузка по твердой фазе на зеркало флотационного илоотделителя q_{ss} кг/(м²·сут), при оптимальном удельном расходе растворенного воздуха и концентрации активного ила (a_{opt}) определяется по формуле

$$q_{ss} = (50 + 1,5J_i) 1,4 / (0,005 / J_i - 0,07), \quad (51)$$

Суммарное количество твердой фазы, подвергаемой флотации, кг/сут;

$$G_{ss} = q_W a_i (1 + R_i). \quad (52)$$

Суммарная площадь флотационных илоотделителей F_f , м²,

$$F_f = G_{ss} / q_{ss}. \quad (53)$$

Гидравлическая нагрузка $q_{m,i}$, м³/(м²·ч).

$$q_{m,s} = q_W / 24F_f. \quad (54)$$

Продолжительность пребывания воды t_{szf} в отстойной зоне (ниже водораспределителя) принимается равной 0,4-0,6 ч, высота отстойной зоны определяется по формуле H_{szf} , м:

$$H_{szf} = t_{szf} q_{m,i}. \quad (55)$$

Глубина зоны уплотнения H_t (выше водораспределителя) принимается 2-2,5 м. Разность отметок водосливов водосборного и пеносборного лотков флотационного илоотделителя 40-50 мм, предусматривается регулировка положения отметки пеносборного лотка.

Уклон дна пеносборного лотка принимать в пределах 0,1-0,05. Насос для подачи иловой смеси на флотатор устанавливается под заливом, гидростатический напор перед насосом должен поддерживаться постоянный и составлять не более 2,5-3 м, забор воды осуществляется непосредственно из аэротенка первой ступени.

Остальные конструктивные особенности флотатора приведены в гл. 4.

Пример расчета аэротенка с флотационным илоотделителем

2.25. Исходные данные: расход сточных вод $q_w = 40000 \text{ м}^3/\text{сут.}$

Сточные воды химкомбинатов азотной промышленности с БПК_{полн} исходной и очищенной воды 500 и 15 мг/л.

По табл. 41 СНиП 2.04.03-85 иловый индекс 120 см³/г.

Доза активного ила a_i , г/л, в аэротенке первой ступени рассчитывается по формуле (48)

$$a_i = 1,3/(0,05+0,00152\cdot120) = 5,59.$$

Концентрация сфлотированного ила a_f , г/л, при продолжительности уплотнения 3ч - по формуле (49)

$$a_f = 1,6/(0,011+0,000198\cdot120) = 47,75.$$

Степень рециркуляции пла R_f - по формуле (50)

$$R_f = 5,59/(47,65 - 5,59) = 0,132.$$

Нагрузка по твердой фазе на зеркало флотационного илоотделителя q_{ssf} , кг/м² сут, определяется по формуле (51)

$$q_{ssf} = [(50+1,5\cdot120)\cdot1,4]/(0,005\cdot120 - 0,07) = 475.$$

Суммарное количество флотируемой твердой фазы G , кг/сут, по формуле (52)

$$G = 40000\cdot5,59(1 + 0,132) = 253115.$$

Суммарная площадь флотационных илоотделителей F_f , м² - по формуле (53)

$$F_f = 253115/475 = 532,9.$$

Рационально принять 4 флотатора диаметром 13 м.

Гидравлическая нагрузка на флотаторы q_{ms} , м³/(м²ч), по формуле (54)

$$q_{ms} = 40000/24\cdot532,9 = 3,13.$$

При продолжительности пребывания воды в отстойной зоне 0,5 ч, ее высота H_{szf} , м, по формуле (55) составит

$$H_{szf} = 0,5\cdot3,13 = 1,57.$$

Глубина зоны уплотнения принимается равной 2,5 м.

Высота зоны распределения жидкости 0,3 м.

Гидравлическая глубина флотационного илоотделителя составит $1,57+2,5+0,3 = 4,37$ м.

Аэротенки с флотационным разделением иловой смеси для очистки городских сточных вод

2.26. Для очистки городских сточных вод взамен вторичных отстойников применяются аэротенки с флотационным разделением иловой смеси с одноступенчатой схемой флотации.

Применение напорной флотации для разделения иловой смеси приводит к значительному сокращению объема сооружений.

В данных условиях возможно применение горизонтального флотационного илоотделителя (рис. 18), который совмещается с аэротенком обычной конструкции, откуда иловая смесь во флотационный резервуар поступает самотеком. Туда же через распределительную систему вводится предварительно насыщенная воздухом под давлением вода. Комплекс (пузырек воздуха-флокула) активного ила поднимается на поверхность флотационного резервуара, образуя слой сфлотированного ила.

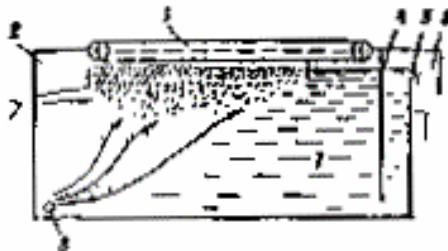


Рис. 18. Схема горизонтального флотационного илоотделения

1 - подача иловой смеси; 2 - лоток для сбора сфлотированного ила; 3 - скребковый механизм для удаления сфлотированного ила; 4 - подвесная перегородка; 5 - водослив; 6 - лоток осветленной воды; 7 - флотационный резервуар; 8 - распределительная система насыщенной воздухом воды

Осветленная вода отводится из нижней части флотационного резервуара с помощью дырчатой трубы или через зазор под подвесной стенкой через регулируемый водослив в канал осветленной воды, а затем по трубопроводу в контактные резервуары.

Сфлотированный ил с скребком удаляется с поверхности флотационного резервуара в лоток, откуда циркулирующая часть активного ила возвращается в аэротенк, а избыточная часть направляется на дальнейшую обработку.

Для получения насыщенной воздухом воды часть осветленной воды подводится к насосу (рис. 19). С помощью насоса вода под давлением подается в напорный бак. Туда же компрессором подводится сжатый воздух. В напорном баке воздух растворяется в воде практически до полного ее насыщения. Насыщенная воздухом вода по трубопроводу подводится к распределительной системе флотационного резервуара (см. рис. 18).

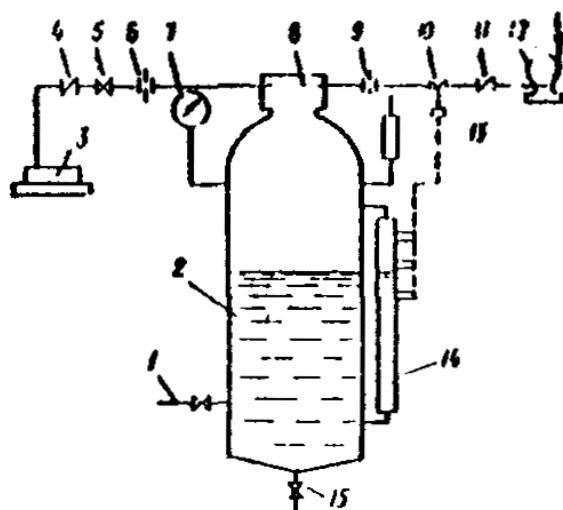


Рис. 19. Схема узла насыщения рециркулирующей части осветленной воды

1 - трубопровод отвода насыщенной воздухом воды; 2 - напорный бак; 3 - компрессор; 4 - обратный клапан; 5 - вентиль; 6, 9 - расходомер; 7 - манометр; 8 - эжектор; 10 - клапан регулирующий; 12 - насос; 13 - предохранительный клапан; 14 - уровнемер; 15 - трубопровод опорожнения

2.27. Флотационный резервуар рассчитывается на суммарный расход сточной воды, рециркулирующего ила и насыщенной воздухом воды. Время пребывания суммарного расхода принимается равным 40 мин.

Узел насыщения (напорный бак, насос, компрессор) и трубопроводы подачи и распределения насыщенной воздухом воды рассчитываются из условия обеспечения давления насыщения 0,6-0,9 МПа, продолжительности насыщения - 3-4 мин и расхода насыщенной воздухом воды в зависимости от давления и рабочей дозы ила (табл. 16). Расход воздуха составляет 20-30 % расхода насыщаемой воды при давлении 0,6-0,9 МПа соответственно.

Таблица 16

Давление насыщения	Расход насыщенной воздухом воды Q_H в % от объема иловой смеси Q_{ic} при дозе ила a_i					
	г/л					
МПа	3	4	5	6	7	8
0,6	12	15	19	23	27	30
0,9	7,5	10	12,5	15	17,5	20

Примечание. Для промежуточных значений давления насыщения расход воды определяется интерполяцией.

Степень осветления очищенных сточных вод зависит от удельного расхода воздуха и следовательно, от давления насыщения. При удельном расходе воздуха 4-6 л/кг сухого вещества ила содержание взвешенных веществ в осветленной воде не превышает 15 мг/л; при удельном расходе воздуха 9-10 л/кг сухого вещества ила - не более 5 мг/л.

Флотационные резервуары в плане могут быть прямоугольными, а при реконструкции существующих отстойников - круглыми с радиальным движением воды.

Конструктивные параметры прямоугольных резервуаров: рабочая глубина 2-4 м, общая высота на 0,4-0,5 м больше глубины.

Отношение ширины к длине от 1:3 до 1:5. При ширине более 3 м рекомендуется установка продольных (ненесущих) перегородок для обеспечения равномерного движения воды и работы скребковых механизмов.

Расстояние под подвесной перегородкой определяется из условия движения воды в этом сечении со скоростью в пределах 0,8-1,2 м/с.

Объемы аэротенков принимаются в соответствии с п. 6.143 СНиП 2.04.03-85. При определении периода аэрации, удельную скорость окисления надлежит принимать по табл. 17, дозу активного ила по табл. 18.

Таблица 17

БПК _{полн} , мг/л	Удельная скорость окисления ρ , мг·БПК _{полн} / (г·ч), при дозе активного ила a_i , г/л					
	3	4	5	6	7	8
100	19,2	17,3	16,11	14,9	13,7	12,7
150	23,5	21,4	19,7	18,4	17,3	15,9
200	27,6	25,5	24	22,5	21	19,5
300	31,6	29,7	28	26,7	25,2	23,4
400	33,8	32,1	30,7	29,4	27,6	25,9
600	35,2	33,8	33,1	31,3	29,9	28

Таблица 18

Показатель	БПК _{полн} , мг/л					
	100	150	200	300	400	500
Доза ила a , г/л	3	4	5	6	7	8
Степень рециркуляции	0,11	0,16	0,20	0,25	0,30	0,36

Расход рециркуляционного ила при концентрации сфильтрованного ила 30 г/л может быть принят по табл. 18.

Перекачку активного ила рекомендуется осуществлять эрлифтами. Для определения количества воздуха, необходимого для перекачки активного ила, ориентировочно можно принять расход воздуха 1 м³/м³ ила.

Прирост ила в схеме полной биологической очистки следует принимать по СНиПу по аналогии с окситенками.

Пример расчета аэротека с флотационным разделением иловой смеси для городских сточных вод

2.28. Исходные данные: расход сточных вод $q_w = 4160 \text{ м}^3/\text{ч}$; БПК_{полн} начальное и конечное $L_{en,ai} 200 \text{ мг/л}$, $L_{ex} = 15 \text{ мг/л}$; содержание взвешенных веществ начальное и конечное 150 и 15 мг/л соответственно.

Период аэрации, ч:

$$t_{atm} = (200-15)/5 (1 - 0,25) 24 = 2,06,$$

где принимается ρ по табл. 17, и a - по табл. 18.

Объем аэротенков

$$W_{ai} = 4160 \cdot 2,06 = 8600 \text{ м}^3.$$

Расход воздуха на аэрацию рассчитаем, по формуле (61) СНиП 2.04.03-85 при $q_0 q_h = 1,1 \text{ мг/мг}$, $K_t K_{\tau} = 2$; при $f_{aэр}/F_{aэр} = 0,5$; $K_2 K_{\tau/l} = 2,52$; при $h_{ha} = 4 \text{ м}$, $K_t K_{\tau} = 1$, $K_3 K_{kv} = 0,85$, $C_a = 10,8 \text{ мг/л}$, $C_o = 2 \text{ мг/л}$,

$$q_{air} = \frac{1,1(200-15)}{2 \cdot 2,52 \cdot 1 \cdot 0,85(10,8-2)} = 5,4 \text{ м}^3/\text{м}^3.$$

Расход воздуха $q_{air} = 5,4 \cdot 4160 = 22500 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Интенсивность аэрации

$$J_a = q_a H_a / t_{air} = 5,4 \cdot 4 / 2,06 = 10,5 \text{ м}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}),$$

что выше $J_{a min}$.

Циркуляционный расход $q_r = 20 \% \text{ от } q_w$ (табл.18); $Q_r = 4160 \times 0,2 = 832 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Расход иловой смеси $Q_{uc} = 4160 + 832 = 4992 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Расход насыщенной воздухом осветленной сточной воды Q_h определяется по табл.16. При $a_i = 5 \text{ г/л}$ и давлении насыщения 0,6 МПа $Q_h = 19\% \text{ от } Q_{uc}$

$$Q_h = 4992 \cdot 0,19 = 950 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Расход Q_ϕ , м³/ч, через флотационный резервуар

$$Q_\phi = 4992 + 950 = 5942.$$

Объем флотационного W_ϕ , м³, резервуара при времени пребывания 40 мин

$$W_\phi = 5942 \frac{40}{60} = 3960.$$

Рабочий объем напорного бака принимается равным 50 м³. Общий объем сооружений W_c , м³, биологической очистки

$$W_c = 8600 + 3960 + 50 = 12610.$$

Насос подбирается на производительность 950 м³/ч и напор 0,6 МПа.

Компрессор подбирается на производительность 190 м³/ч и давление 0,6 МПа.

Удаление из сточных вод соединений азота

2.29. Процесс глубокой нитрификации сточных вод, содержащих NH₄⁺, независимо от исходной концентрации аммонийного азота эффективно протекает в аэротенках-смесителях при соблюдении строго определенного возраста активного ила, который для различных условий может изменяться от 5 до 70 и более сут.

При осуществлении процесса нитрификации в отсутствии или недостатке органического субстрата для построения биомассы нитрифицирующих микроорганизмов требуется искусственная добавка источников неорганического углерода в виде HCO₃⁻ или CO₂ из расчета 2 мг-экв на 1 мг-экв окисленного аммонийного азота.

Оптимальная величина pH для нитрифицирующих микроорганизмов составляет 8,4, оптимальная температура 30°C. При температуре менее 30°C наблюдается снижение скорости нитрификации. Процесс нитрификации может осуществляться как в присутствии органических веществ, так и в их отсутствии. Особое внимание следует обратить на присутствие в сточных водах веществ, тормозящих или полностью ингибирующих нитрификацию, в частности свободного аммиака и тяжелых металлов.

Для удаления из воды окисленных форм азота (NO₂⁻ и NO₃⁻) осуществляют денитрификацию, т. е. восстановление нитритов и нитратов до молекулярного азота. Этот процесс может быть реализован при наличии в воде определенного количества органического субстрата, окисляемого сапрофитными микроорганизмами до CO₂ и H₂O за счет кислорода азотсодержащих соединений. При денитрификации обеспечивается очистка сточных вод одновременно от биологически окисляемых органических соединений и от соединений азота (NO₂⁻ и NO₃⁻). Наиболее эффективно процесс денитрификации протекает при pH = 7-7,5, при pH выше 9 и ниже 6 процесс затормаживается.

В качестве органического субстрата в процессе денитрификации могут быть использованы любые биологически окисляемые органические соединения (углеводы, спирты, органические кислоты, продукты распада белков, избыточный активный ил и т.д.). Источником углеродного питания при очистке сточных вод методом денитрификации могут быть исходные или прошедшие очистку в первичных отстойниках сточные воды, а также органосодержащие производственные сточные воды, предпочтительно не содержащие аммонийного, органического и белкового азота.

Необходимое соотношение величины БПК в сточных водах к нитратному азоту ориентировочно равно 4: 1.

Для процессов нитрификации и денитрификации могут быть использованы обычные сооружения биологической очистки: аэротенки и биофильеры.

При удалении соединений азота из сточных вод могут применяться различные схемы очистки: одностадийные, двух или трехстадийные. В каждой схеме процесс денитрификации может осуществляться в начале, середине или конце сооружения, с искусственной добавкой субстрата (например, метанола) или с использованием субстрата сточных вод, с проведением процесса денитрификации в аэробных или анаэробных условиях, с дополнительной рециркуляцией иловой смеси в начало резервуара из его конца или из вторичного отстойника, а также из одной ступени в другую. Во всех схемах на завершающей стадии устраивают, как правило, аэрацию иловой смеси продолжительностью не менее 1-2 ч для отдувки газообразного азота и более глубокого окисления аммонийного азота. Для удаления из сточных вод соединений азота возможно применение специально разработанных для этих целей сооружений типа циркуляционных каналов, в которых создаются аэробные и анаэробные участки за счет рассредоточенного расположения поверхностных механических аэраторов. Возможно осуществление процесса в аэротенке-смесителе при попеременном (циклическом) аэрировании и перемешивании иловой смеси в течение короткого времени (1-1,6 ч) при соблюдении необходимого времени пребывания сточной жидкости в сооружении. Для перемешивания иловой смеси могут быть использованы лопастные мешалки с горизонтальной или вертикальной осью вращения, гидравлическое перемешивание, а также перемешивание воздухом с малой интенсивностью, подаваемым дырчатыми трубами или открытыми стояками.

При отсутствии токсичных загрязнений (особенно для нитрификации) могут применяться секционированные вытеснители с последовательно работающими аэробными и анаэробными секциями и подачей в секции денитрификации соответствующего количества органического субстрата или исходной сточной жидкости.

2.30. Аэротенки-тарификаторы целесообразно применять при отсутствии в сточных водах посторонних органических примесей например, дренажных вод жидкостей из накопителей производственных отходов, содержащих NH_4^+ . Для поддержания стабильной очистки не допускается суточное изменение концентрации N-NH_4^+ в поступающей жидкости более $\pm 5\%$. Процесс нитрификации следует осуществлять в аэротенке-смесителе при невысокой степени очистки воды (2-4 мг N-NH_4^+ очищенной воды).

При расчете процессов нитрификации сточных вод необходимо вначале определить минимальный возраст активного ила, при котором обеспечивается требуемая остаточная концентрация аммонийного азота.

Ориентировочно концентрацию нитрифицирующего ила при требуемом его возрасте следует определять по табл. 19, в которой представлены данные по количеству нитрифицирующих микроорганизмов (a_{is} , г/л) при количестве окисленного аммонийного азота (ΔC_n) 20 мг N-NH_4^+ за 24-часовой период обработки воды при температуре 20°C, а также данные по приросту ила и удельной скорости окисления аммонийного азота. При других количествах окисленного аммонийного азота ΔC_n и продолжительности очистки t дозу нитрифицирующего ила следует определять по формуле

$$a_{in} = 1,2 \cdot a_{is} \frac{\Delta C_n}{t}. \quad (56)$$

Минимальное время обработки в аэротенке-смесителе сточных вод, не содержащих органических веществ, 10-12 ч. Вынос нитрифицирующего ила из вторичных отстойников должен быть не более 20 мг/л, т. е. его прирост должен быть не менее этой величины, с целью сохранения нитрифицирующего ила в системе.

Таблица 19

Прирост ила, мг/мг N-NH_4^+	Возраст ила, Т, сут.	Концентрация микроорганизмов, a_{is}	Удельная скорость окисления ρ_n , мг/(г·ч)
0,17	5	0,017	49,0
0,17	10	0,034	24,5
0,16	15	0,048	17,4
0,138	20	0,055	15,2
0,09	25	0,048	17,4
0,055	30	0,033	25,2
0,03	35	0,021	39,7
0,02	40	0,016	52,1
0,018	50	0,048	17,4
0,044	60	0,053	15,7
0,018	70	0,025	33,3

Для более эффективного задержания нитрифицирующего ила целесообразно размещение тонкослойных блоков в конце аэротенков.

Следует отметить, что вследствие весьма малой скорости роста нитрифицирующих микроорганизмов существует критическая минимально возможная суммарная концентрация аммонийного и органического азота $C_{nen\ min}$ в поступающей воде, ниже которой осуществление процесса нитрификации в аэротенке с заданным эффектом становится практически невозможным из-за ограничений работы вторичных отстойников при возврате в нитрификатор необходимого количества нитрифицирующего ила.

Минимальная допустимая концентрация $C_{nen\ min}$ при заданном возрасте ила T в зависимости от допустимого выноса нитрифицирующего ила из вторичных отстойников a_t , мг/л, определяется выражением

$$C_{nen\ min} = 0,02 a_t T / a_{is}. \quad (57)$$

Для обеспечения эффективной нитрификации аммонийного азота при меньших начальных его концентрациях целесообразно вводить дополнительное количество неконсервативных легкоокисляемых органических веществ, например, метанола или неочищенной бытовой сточной жидкости.

Процесс нитрификации следует осуществлять при оптимальном значении pH, равном 8,4. При других значениях pH и той же температуре удельные скорости снижаются. Приведем значения K_{pH} при различных величинах pH:

pH . . . 6	6,5	7	7,5	8	8,4	9
K_{pH} . . . 0,15	0,31	0,5	0,6	0,87	1	1,23

В общем случае при расчете аэротенков с нитрификацией сточных вод необходимо знание удельной скорости роста нитрифицирующих микроорганизмов, которая зависит от pH и температуры жидкости, концентрации растворенного кислорода в иловой смеси и аммонийного азота в очищенной жидкости, а также от наличия токсичных для нитрификации компонентов.

Удельная скорость роста тарификаторов μ_n , сут⁻¹, определяется по формуле

$$\mu_n = K_{pH} K_T K_{OC} \mu_{max} N / (K_{pH} + N), \quad (58)$$

где K_{pH} - коэффициент, учитывающий влияние pH;

K_T - коэффициент, учитывающий влияние температуры жидкости;

°C	10	15	20	25	30
--------------	----	----	----	----	----

K_T	0,32	0,56	1,0	1,79	3,2
-----------------	------	------	-----	------	-----

K_{oc} - коэффициент, учитывающий влияние концентрации растворенного кислорода, который определяется по формуле

$$K_{oc} = C_o / (K_o + C_o). \quad (59)$$

K_c - коэффициент, учитывающий влияние токсичных компонентов;

μ_{max} - максимальная скорость роста нитрифицирующих микроорганизмов, равная $1,77 \text{ сут}^{-1}$ при pH = 8,4 и температуре 20 °C;

K_n - константа полунасыщения, мг N - NH_4/l ; N - концентрация аммонийного азота в очищенной жидкости.

C_o - концентрация растворенного кислорода в иловой смеси, мг/l;

K_o - константа полунасыщения, равная 2 мг O_2/l .

Коэффициент K_o определяется по формуле

$$K_o = J / (J + C_i), \quad (60)$$

где C_i - концентрация ингибитора, мг/l;

J - константа полунасыщения, мг ингибитора/l.

Минимальный возраст нитрифицирующего ила Θ определяется по формуле

$$\Theta = 1 / \mu. \quad (61)$$

Удельная скорость окисления органических веществ ρ , мг/(г·ч), определяется по формуле

$$\rho = K_\Theta + 0,0417 K_P / \Theta. \quad (62)$$

где K_Θ - энергетический физиологический коэффициент, мг·БПК_{полн}/(г·ч); K_P - физиологический коэффициент роста микроорганизмов активного ила, мг·БПК_{полн}/г; Θ - возраст ила, сут.

Для городских сточных вод

$$K_\Theta = 3,7 \text{ мг·БПК}_{полн}/(\text{г·ч}); K_P = 864 \text{ мг БПК}_{полн}/\text{г}.$$

Концентрация беззольной части активного ила a_i определяется из формулы (49) СНиП 2.04.03-85, где для городских сточных вод $\rho_{max} = 70 \text{ мг·БПК}_{полн}/(\text{г·ч})$; $K_i = 65 \text{ мг БПК}_{полн}/\text{l}$; $\varphi = 0,14 \text{ л/г}$; $K_o = 0,625 \text{ мг/л}$.

Продолжительность пребывания сточных вод в аэротенке t_{atm} с нитрификацией аммонийного азота определяется по формуле

$$t_{atm} = (L_{en} - L_{ex}) / a_i \rho, \quad (63)$$

Удельный прирост активного ила K_g , мг/(мг·БПК_{полн}), определяется по формуле

$$K_g = 41,7 a t_{atm} / (L_{en} - L_{ex}) \Theta, \quad (64)$$

где a - концентрация ила по сухому веществу, г/л.

Суточное количество избыточного ила G , кг/сут, составляет

$$G = K_g / (L_{en} - L_{ex}) Q / 1000. \quad (65)$$

Пример расчета аэротенка-нитрификатора

2.31. Исходные данные: расход сточных вод $Q = 12000 \text{ м}^3/\text{сут}$; содержание аммонийного азота в исходной воде $C_{nen} = 150 \text{ мг/л}$, в очищенной воде $C_{nex} = 3 \text{ мг/л}$; температура 20°C; значение pH = 8,4; концентрация растворенного кислорода равна 4 мг/л.

По формуле (58) определяется удельная скорость роста нитрификаторов μ , сут⁻¹;

$$\mu = 1 \cdot 1 \frac{4}{2+4} 1 \cdot 1,77 \frac{3}{25+3} = 0,126.$$

Минимальный возраст ила находим из уравнения (61)

$$\Theta = 1 / 0,126 = 7,93 \text{ сут.}$$

Принимается $\Theta = 8 \text{ сут}$.

Затем определяем концентрацию нитрифицирующего ила a_{is} . При возрасте ила $\Theta = 8 \text{ сут}$, $a_{is} = 0,03 \text{ г/л}$. Удельная скорость нитрификации по табл. 19 составит 34,5 мг/(г·ч).

По формуле (57) определяется минимально допустимая концентрация аммонийного азота в поступающей жидкости $C_{nen\ min}$ при задаваемом выносе ила из вторичных отстойников $C_i = 20$ мг/л;

$$C_{nen\ min} = 0,02 \frac{20 \cdot 8}{0,03} = 107 \text{ мг/л},$$

т. е. меньше исходной величины, которая равна 150 мг/л.

Общую дозу ила следует определять исходя из минимального периода аэрации для аэротенков-смесителей, равного 10 ч. Из уравнения (56) доза нитрифицирующего ила

$$a_{in} = \frac{1,2 \cdot 0,03 \cdot (150 - 3)}{10} = 0,53 \text{ г/л.}$$

Объем нитрификаторов

$$W_n = Qt/24 = \frac{12000 \cdot 10}{24} = 5000 \text{ м}^3.$$

Гидравлическая нагрузка на вторичные отстойники определяется по формуле (67) п. 1.161 СНиП 2.04.03-85.

Пример расчета аэротенка-нитрификатора в присутствии биоразлагаемых органических веществ.

2.32. Исходные данные: расход сточных вод 48000 м³/сут; БПК сточных вод $L_{en} = 150$ мг/л; аммонийный азот $C_{nen} = 50$ мг/л; в очищенной воде ($L_{ex} = 8$ мг/л); концентрация $C_{nex} = 2$ мг/л; температура жидкости 20°C; концентрация кислорода в аэротенке - 2 мг/л; $pH = 7,8$.

Характер органических загрязнений аналогичен городским сточным водам. Значения констант при окислении органических веществ и обеспечении глубокой нитрификации:

$$\begin{aligned} \rho_{max} &= 70 \text{ мг БПК}_{\text{полн}}/\text{г}\cdot\text{ч}; & K_i &= 65 \text{ мг/л}; \\ \varphi &= 0,14 \text{ л/ч}; & K_O &= 0,625 \text{ мг/л}. \end{aligned}$$

По формуле (58) находим μ

$$\mu = 1 \cdot 0,78 \frac{2}{2+2} 1 \cdot 1,77 \frac{2}{25+2} = 0,051 \text{ сут}^{-1}.$$

Минимальный возраст ила по формуле (61)

$$1/\mu = 1/0,051 = 19,6 \text{ сут.}$$

Удельная скорость окисления органических веществ определяется по формуле (62)

$$\rho = 3,7 + (864 \cdot 0,0417) / 19,6 = 5,54 \text{ мг БПК}_{\text{полн}}/(\text{г}\cdot\text{ч}).$$

По формуле (49) п. 6.143 СНиП 2.04.03-85, зная ρ , находим концентрацию беззольной части активного ила при $L_{ex} = 8$ мг/л

$$5,54 = 70 \frac{8 \cdot 2}{8 \cdot 2 + 65 \cdot 2 + 0,625 \cdot 8} \cdot \frac{1}{1 + 0,14a_i};$$

$$5,54 + 5,54 \cdot 0,14a_i = 7,41; a_i = 2,42 \text{ г/л.}$$

Продолжительность аэрации сточных под t_{atm} , ч, в аэротенке-смесителе с нитрификацией аммонийного азота определяется по формуле (63)

$$t_{atm} = \frac{150 - 8}{2,42 \cdot 5,54} = 10,6.$$

Концентрация нитрифицирующего ила в иловой смеси при возрасте ила 19,6 сут определяется по данным табл. 19 с использованием формулы (56)

$$a_{in} = 1,2 \cdot 0,055 \frac{50 - 2}{10,6} = 0,3 \text{ г/л.}$$

Общая концентрация беззольного ила в иловой смеси аэротенков составляет $a_{in} + a_i = 2,42 + 0,3 = 2,72$ г/л, с учетом 30 % зольности доза ила по сухому веществу составит $a = 2,72 / 0,7 = 3,88$ г/л.

Удельный прирост избыточного ила K_g определится по формуле

$$K_g = \frac{4,17 \cdot 3,88 \cdot 10,6}{(150 - 8)19,6} = 0,62 \text{ мг/(мг БПК}_{\text{полн}}\text{).}$$

Суточное количество избыточного ила по формуле (65),

$$G = \frac{0,62 \cdot (150 - 8) \cdot 48000}{1000} = 4226 \text{ кг/сут.}$$

Объём аэротенков-интрификов

$$W = \frac{48000 \cdot 10,6}{24} = 21200 \text{ м}^3.$$

Расход подаваемого воздуха рассчитывается по формуле (61), п. 6.157 СНиП 2.04.03-85 с учетом дополнительного слагаемого в числителе

$$1,1(C_{en} - C_{nex})4,6.$$

Расчет, денитрификатора

2.33. В качестве денитрификаторов могут применяться как смесители, так и вытеснители. Для осуществления процесса денитрификации в качестве, источника углерода в сточные воды искусственно добавляют биологически неконсервативные, органические вещества (метанол, органические кислоты и т. д.) или исходные сточные воды из расчета 3-6 мг БПК на 1 мг N-NO₃⁻.

Расчет продолжительности процесса в реакторе-смесителе осуществляются по формуле (48) п. 6.143 СНиП 2.04.03-85.

Удельная скорость ρ^{dn} , мг/(г·ч), денитрификации рассчитывается по формуле

$$\rho^{dn} = \rho_{\max}^{dn} \left(\frac{L_{ex}^{dn}}{L_{ex}^{dn} + K_{dn}} \right) \left(\frac{1}{1 + \varphi_{dn} a_i^{dn}} \right), \quad (66)$$

Продолжительность пребывания в смесителе, ч:

$$t_{atm} = \frac{(L_{en}^{dn} - L_{ex}^{dn})}{a_i^{dn} (1 - \alpha) \rho^{dn}}, \quad (67)$$

в вытеснителе

$$t_{atm} = \left[(L_{en}^{dn} - L_{ex}^{dn}) + 2,3 K_{dn} \lg \frac{L_{en}^{dn}}{L_{ex}^{dn}} \right] \frac{1 + \varphi_{ai}^{dn}}{\rho_{\max}^{dn} a_i^{dn}} \quad (68)$$

Значения кинетических констант принимаются по данным табл. 20.

Таблица 20

Вид субстрата	ρ_{\max}^{dn} , мг N-NO ₃ / (Г·ч)	k_{dn} , мг N-NO ₃ ⁻ / л	φ_{dn} , л/г
Метанол	58,8	40	0,19
Этанол	44,9	25	0,17

Во всех случаях после денитрификации перед отстойниками необходима аэрация иловой смеси в течение 0,5-1 ч для отдувки газообразного азота.

Пример расчета денитрификатора

2.34. Исходные данные: расход сточных вод $q_W = 48000 \text{ м}^3/\text{сут}$; концентрация нитратного азота 20 мг/л; углеродный субстрат - метанол; концентрация азота в очищенной воде - 9,1 мг/л; иловой индекс - 100 см³/г, зольность ила - 0,3.

Предельная доза денитрифицирующего ила при $J_i = 100 \text{ см}^3/\text{г}$ составляет

$$a_{i\max}^{dn} = 0,3 \cdot 1000 / 100 = 3 \text{ г/л.}$$

Удельная скорость в денитрификаторе ρ^{dn} , мг/(г·ч), в смесителе по формуле (66)

$$\rho^{dn} = 58,8 \frac{9,1}{40 + 9,1} \frac{1}{1 + 0,19 \cdot 3} = 6,94.$$

Продолжительность пребывания в денитрификаторе t_{atm} , ч, по формуле (67)

$$t_{atm} = (30 - 9,1)/3(1 - 0,3) \cdot 6,94 = 1,43.$$

Объем реактора $W_{dn} = 48000 \cdot 1,43 / 24 = 2860 \text{ м}^3$.

Для создания анаэробных условий перемешивание иловой смеси в денитрификаторе осуществлять механическими лопастными мешалками или гидравлическим способом.

Денитрификатор с фиксированной загрузкой

2.35. В качестве загрузки допускается использовать кварцевый песок, гравий, рулонную пластмассу, стекловолокно, а также другие материалы, обладающие высокоразвитой поверхностью и стойкостью к биологическим воздействиям.

При концентрации азота нитратов в поступающей воде менее 50 мг/л рекомендуется устанавливать каркасно-засыпные денитрификаторы; для диапазона концентраций 50 < N-NO₃ < 100 - гравийные денитрификаторы. При содержании азота нитратов в исходной воде более 100 мг/л - пленочные и денитрификаторы с загрузкой из стекловолокна типа «ерш».

Расчет денитрификаторов с фиксированной загрузкой, работающих в затопленном режиме, производятся по формуле

$$t_{df}^{dn} = \left[\left(C_{en}^{dn} - C_{ex}^{dn} \right) + K_d K_{dn} \ln \frac{C_{en}^{dn}}{C_{ex}^{dn}} \right] \frac{1 + \varphi_{dn} a_i^{dn}}{\rho_{\max}^{dn} a_i^{dn}} \quad (69)$$

где t_{df}^{dn} - время контакта, ч; C_{en}^{dn} - концентрация азота нитратов в исходной воде, мг/л; C_{ex}^{dn} - концентрация азота нитратов в очищенной воде, мг/л; K_d - экспериментальный коэффициент, по табл. 21; K_{dn} - константа Михаэлиса-Ментен, мг/л; φ_{dn} - коэффициент ингибирования процесса денитрификации продуктами метаболизма активного ила, л/г; ρ_{\max}^{dn} - максимальная удельная скорость восстановления азота, нитратов, мг N-NO₃ / (г·ч) концентрация денитрифицирующего ила, г/л.

Для денитрификации с использованием в качестве углеродного субстрата метанола и этанола значения кинетических констант K_{dn} , φ_{dn} , ρ_{\max}^{dn} установлены экспериментально и определяются по табл. 20 и 21.

Таблица 21

Конструкция денитрификатора	Экспериментальные коэффициент K_d	Конструкция денитрификатора	Экспериментальные коэффициент K_d
Каркасно-засыпной	0,89	Гравийный Пленочный	0,83 0,81

Доза денитрифицирующего ила в сооружении зависит от концентрации азота нитратов в исходной воде и необходимой степени очистки. Для расчетов принимаются средние значения a_i^{dn} в соответствии с данными табл. 22.

Таблица 22

Концентрация азота нитратов в исходной воде мг/л	Средняя концентрация денитрифицирующего ила, г/л. при концентрации азота нитратов в очищенной воде, мг/л				
	10	20	30	40	50
60	1,0	2,0	2,5	3,5	-
100	1,5	2,5	3,5	5,0	7,5
200	2,0	3,5	5,5	7,5	10,0
300	2,5	4,0	6,0	9,0	14,0
400	3,0	5,0	7,0	14,0	20,0

Объем рабочей части сооружения, заполненного загрузкой, подсчитывается как произведение

$$q_W t_{df}^{dn}. \quad (70)$$

где q_W - расход нитратсодержащих сточных вод, м³/ч.

Расчетные параметры денитрификаторов с фиксированной загрузкой следует принимать по табл. 23.

Регенерацию загрузки каркасно-засыпного и гравийного денитрификаторов следует осуществлять обратным током исходной или очищенной воды.

Таблица 23

Денитрификатор	Параметры фиксированной загрузки	Высота слоя, м	Расстояние между	Интенсивность промывки,	Продолжительность
----------------	----------------------------------	----------------	------------------	-------------------------	-------------------

	материал	Гранулометрическая характеристика, d мм		рядами, мм	л/м ² .с)	промывки.
Каркасно-засыпной	Кварцевый песок	0,8-1	0,8-1	-	Наращение интенсивности до 8	10
	Гравий	16-32	1,5-2			
Гравийный	Гравий	40-60	Не менее 4	-	13	-
Пленочный	Рулонные пластмассовые материалы	-	То же	Вертикальные ряды через 40-60 мм	-	-
С загрузкой из стекловолокна	Стекловолокно	-	-	Вертикальные ряды через 50-70 мм	-	-

Пример расчета денитрификатора с фиксированной загрузкой

2.36. Исходные данные: расход сточных вод, $q_w = 200 \text{ м}^3/\text{ч}$; концентрация азота: нитратов в поступающей воде - 300 мг/л; углеродный субстрат - этанол; концентрация азота нитратов в очищенной воде - 10-мг/л; конструкция денитрификатора - с загрузкой из стекловолокна.

Время контакта сточных вод t_{df}^{dn} , ч, с загрузкой определяется по формуле (69)

$$t_{df}^{dn} = \left[300 - 10 + 0,6 \cdot 25 \ln \frac{300}{10} \right] \frac{1 + 0,17 \cdot 2,5}{44,9 \cdot 2,5} = 4,4.$$

Объем загрузки $W_{bf}^{dn} = 200 \cdot 4,4 = 880 \text{ м}^3$.

Удаление из сточных вод соединений фосфора

2.37. Одним из приемов предупреждения эвтрофирования водных объектов является удаление из очищенных сточных вод фосфора. В процессе обычной биологической очистки соединения фосфора удаляются не полностью. Благодаря бактериальному воздействию полифосфаты превращаются в ортофосфаты. Если в неочищенных исходных городских сточных водах примерно две трети общего содержания фосфора обусловлено присутствием полифосфатов, а одна треть ортофосфатов, в биологически очищенных сточных водах имеет место обратное соотношение.

Для удаления из сточных вод соединений фосфора применяют реагентную обработку, в процессе которой снижение содержания ортофосфатов происходит в результате химического взаимодействия вводимого реагента с ионами PO_4^{3-} с образованием нерастворимых соединений, выпадающих, в осадок, и в результате сорбции, соединений фосфора хлопьями гидроксидов металлов.

В качестве реагентов могут быть использованы традиционные минеральные коагулянты, применяемые в практике водоподготовки: сернокислое железо Fe^{3+} , сернокислый алюминий, железный купорос. Можно также использовать отходы производства, содержащие соли Fe^{2+} , Fe^{3+} и Al^{3+} , не токсичные для биологического процесса.

Иногда в качестве реагента применяется известь. Однако из-за необходимости повышения величины pH воды до 11 и последующей нейтрализации очищенных сточных вод, а также возможного образования отложений: углекислого кальция на поверхности трубопроводов, загрузке фильтров предпочтение следует отдавать алюминий- или железосодержащим реагентам.

При введении реагентов на ступени механической очистки сточных вод, т. е. при предварительном осаждении соединений фосфора, одновременно имеет место значительное снижение концентрации органических и других загрязняющих веществ. Поэтому предварительное осаждение фосфатов целесообразно применять для очистки производственных и смеси городских и производственных сточных вод с величиной БПК_{полн} более 400 мг/л, а также при перегрузке очистных сооружений.

Практически для удаления из сточных вод соединений фосфора применяется биолого-химическая очистка. При биолого-химической очистке традиционные схемы сооружений биологической очистки (с заключительным фильтрованием сточных вод или без него) дополняются реагентным хозяйством, включающим растворные и расходные баки для коагулянтов и помещение для их хранения. Указанное реагентное хозяйство рассчитывается в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84.

Доза реагента при его введении в сточные воды на ступени биологической очистки определяется по формуле

$$C_{reas} = KC_{Реакт}, \quad (71)$$

где K - коэффициент увеличения стехиометрического соотношения, вычисленный с учетом определения по стандартным методикам содержания общего фосфора (по PO_4^{3-}) и металлов реагента (по оксиду металла Me_2O_3), принимается по табл.24; $C_{\text{Робщ}}$ - концентрация общего фосфора в поступающей воде, мг/л. При отсутствии данных о концентрации в поступающей воде общего фосфора, ориентировочно может быть принято $C_{\text{Робщ}} = (2 - 3) C_{\text{PO}_4^{3-}}$, где $C_{\text{PO}_4^{3-}}$ - концентрация фосфатов в поступающей воде мг, $\text{PO}_4^{3-} / \text{l}$.

Таблица 24

Эффективность удаления общего фосфора, %	Величина К при применении		
	сернокислого железа II	сернокислого железа III	сернокислого алюминия
60	0,33	0,15	0,35
65	0,5	0,25	0,4
70	0,66	0,33	0,5
75	1	0,5	0,65
80	1,34	0,66	0,74
85	1,67	1	0,9

Учитывая возможное угнетение микроорганизмов активного ила при введении реагентов в иловую смесь, не рекомендуется принимать дозы сернокислого железа (II) более 25 мг/л по Fe_2O_3 ; сернокислого железа (III) более 15 мг/л по Fe_2O_3 ; сернокислого алюминия более 18 мг/л по Al_2O_3 .

С целью эффективного использования реагента и с учетом его влияния на активный ил рекомендуется введение сернокислого железа (II) - в начало аэротенка либо во флотационную емкость, сернокислого железа (III) - перед вторичным отстойником, сернокислого алюминия - в конец аэротенка.

При использовании в качестве реагента сернокислого алюминия для уменьшения концентрации взвешенных веществ в очищенной воде следует добавлять полиакриламид (ПАА). Ориентировочная доза ПАА 0,2-1 мг/л. Введение раствора ПАА осуществляется в иловую смесь перед вторичным отстойником.

При наличии в схеме очистки сточных вод на завершающем этапе фильтров с повышенной грязеемкостью (например, гравийно-песчаных фильтров с восходящим потоком воды) применение ПАА не обязательно.

Введение реагента на ступени биологической очистки позволяет снизить содержание в воде общего фосфора до 85 %, растворимых фосфатов до 95 %. Более глубокое удаление общего фосфора (до 90-95 %) достигается в процессе доочистки сточных вод фильтрованием. Введение реагента должно учитываться при определении объема аэротенка изменением зольности ила (коэффициент β) и удельной скорости окисления (коэффициент m). Тогда формула (48) п. 6.143 СНиП 2.04.03-85 определения продолжительности аэрации примет вид

$$t_{atm} = (L_{en} - L_{ex})/a_i(1 - \beta s) \rho m, \quad (72)$$

где a_i - доза ила, принимается по табл. 25; s - зольность ила; β - поправка за счет введения реагента, принимаемая по табл. 26.

Удельная скорость окисления, мг БПК_{полн} на 1г беззольного вещества ила в 1 ч, определяется по формуле (49) СНиП 2.04.03-85.

Таблица 25

Доза реагента по Me_2O_3 мг/л	Рекомендуемая доза ила a_i г/л, в зависимости от БПК, поступающей в аэротенк сточной воды L_{en} .			
	100	150	200	300
10	3	4	5	5
15	4	5	6	6
20	5	6	6	7
25	6	6	7	7

Примечание. При применении сернокислого алюминия или сернокислого железа (III) дозу ила принимать не более 5 г/л.

Таблица 26

Реагент	При дозах реагента в $\text{Me}_2\text{O}_3/\text{l}$				
	5	10	15	20	25
При применении сернокислого железа (III)	5	10	15	20	25
	1,1	1,2	1,3	1,4	1,6
При применении других реагентов	1,07	1,15	1,2	1,22	1,22

Коэффициент, учитывающий изменение скорости окисления органического вещества за счет введения реагента по отношению к скорости окисления при биологической очистке, m , принимается по табл.27 в зависимости от нагрузки по коагуланту $N_{коаг}$, мг Me_2O_3 /г беззольного вещества ила, рассчитанной по формуле

$$N_{koag} = C_{peac}/ai(1 - \beta s), \quad (73)$$

Удельный расход воздуха, м³/м³, сточной воды определяется по формуле (61) СНиП 2.04.03-85. При этом в схеме с введением железного купороса средняя концентрация кислорода в аэротенке принимается равной 5 мг/л.

Таблица 27

N_{koag}	9	8	7	6	5	4	3	2
m	0,68	0,78	0,84	0,95	1	1,08	1,16	1,24

Рециркуляционный расход активного ила ориентировочно принимается в зависимости от рабочей дозы ила в аэротенке и дозы возвратного ила по данным табл. 28.

Таблица 28

Рабочая доза ила в аэротенке, г/л	Схема с введением			
	железного купороса		сернокислого железа (III) или алюминия	
	доза, г/л	рециркуляция, %	доза, г/л	рециркуляция, %
3	10	45	6,5	85
4	11,6	50	8,5	90
5	11,5	60	10,0	100
6	14,0	75	-	-
7	44,0	100	-	-

Перекачку возвратного ила рекомендуется осуществлять эрлифтами, что предупреждает излишнее дробление хлопка ила, создает большую аэробность системы и является более экономичным способом перекачки ила по сравнению с центробежными насосами. Выполнение этой рекомендации особенно важно при применении в качестве реагента сернокислого алюминия. Реагент вводится в аэротенк в виде раствора.

При применении гравийно-песчаных фильтров с восходящим потоком воды в схеме биолого-химической очистки расчет фильтров производится:

в схеме с введением сернокислого закисного железа перед аэротенком - по параметрам безреагентного фильтрования;

в схеме с введением сернокислого окисного железа перед вторичным отстойником или сернокислого алюминия в конце аэротенка следует принимать скорость фильтрования в рабочем режиме 9-10 м/ч, при форсированном 11-12 м/ч.

Промывку следует предусмотреть 2-3 раза в сут.

При расчете сооружений по обработке осадка необходимо учитывать увеличение массы сухого вещества активного ила в связи с образованием дополнительного химического осадка, количество которого на 1 мг/л MgO_3 составляет 1 % прироста активного ила, рассчитанного по п. 6.148 СНиП 2.04.03-85.

Однако, несмотря на увеличение массы ила, объем избыточного ила сокращается в 1,5 раза в связи с лучшей способностью осаждаться. Активный ил обладает хорошими водоотдающими свойствами, аналогичными свойствами осадка после аэробной стабилизации.

Введение реагента на ступени биологической очистки не влияет на протекание процессов сбраживания осадков в метантенках. При механическом обезвоживании биолого-химических илов с применением реагентов расход последних можно сократить до 30%.

Пример расчета аэротенка при биолого-химической очистке сточных вод с введением в аэротенк сернокислого железа

2.38. Исходные данные: расчетный расход сточных вод $q_W = 4160 \text{ м}^3/\text{ч}$; БПК_{полн} начальное и конечное $L_{en} = 200 \text{ мг/л}$ и $L_{ex} = 15 \text{ мг/л}$; содержание взвешенных веществ C_{cod} начальное и конечное 150 и 15 мг/л; содержание общего фосфора поступающей воды 16 по PO_4^{3-} ; требуемая доза реагента $C_{peac} = 1/16 = 16 \text{ мг/л}$; $K = 1$ - по табл. 24.

Необходимо удалить 75 % общего фосфора.

При исходной БПК_{полн} = 200 мг/л и необходимой дозе реагента 16 мг/л согласно табл. 25 биолого-химический процесс целесообразно вести при дозе активного ила $a_i = 6 \text{ г/л}$. При этих параметрах увеличение зольного ила принимаем по табл. 26, $\beta = 1,3$, т. е. зольность ила будет $0,3 \cdot 1,3 = 0,39$.

Нагрузку по коагулянту определяем по формуле (73)

$$N_{koag} = 16/6(1-1,3 \cdot 0,3) = 4,4 \text{ мг/л.}$$

По табл. 27 коэффициент изменения удельной скорости окисления органических загрязнений при $N_{koag} = 4,4 \text{ мг/л}$ составит $m = 1,04$.

Скорость окисления органического вещества при биологической очистке определяем по формуле (49) СНиП 2.04.03-85

$$\rho = 85 \cdot 15 \cdot 5 / [(15 \cdot 5 + 33 + 0,625 \cdot 15)(1 + 0,07 \cdot 6)] = 18 \text{ мг БПК}_{полн} / (\text{г} \cdot \text{ч}).$$

где $\rho_{\max} = 85 \text{ мгБПК}_{\text{полн}}/(\text{г}\cdot\text{ч})$; $C_o = 5 \text{ мг/л}$ (использование железного купороса); $K_i = 33 \text{ мгБПК}_{\text{полн}}/\text{л}$; $K_o = 0,625 \text{ мг/л}$; $\varphi = 0,07 \text{ л/г}$.

Удельная скорость окисления органических веществ при биолого-химической очистке $\rho m = 18 \cdot 1,04 = 18,7 \text{ мгБПК}_{\text{полн}}/(\text{г}\cdot\text{ч})$.

Расчет периода аэрации в аэротенках производим по формуле (72)

$$t_{atm} = (200-15)/6(1-0,39) 18,7 = 2,73 \text{ ч.}$$

Рециркуляцию ила принимаем по табл. 28 - 75 %. Тогда прирост ила составит $1,16 (0,8 \cdot 150 + 0,4 \cdot 15) = 145 \text{ мг/л}$.

В заключение определяем количество реагента для расчета реагентного хозяйства при содержании 52 % FeSO_4 в техническом железном купоросе (P_{penz}) по формуле

$$Q_{penz} = q_W C_{peaz}/P_{penz} = 4160 \cdot 16 \cdot 1,9 \cdot 100 \cdot 24 / 52 \cdot 1000 \cdot 1000 = 5,76 \text{ т/сут.}$$

3. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОЙ ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД.

Нейтрализация сточных вод

3.1. Кислые и щелочные сточные воды перед сбросом их в промышленную канализацию или водоемы должны быть нейтрализованы до достижения величины pH, равной 6,5-8,5. При нейтрализации сточных вод допускается смешение кислых и щелочных стоков для их взаимонейтрализации:

3.2. Пример расчета взаимной нейтрализации. Исходные данные: кислые сточные воды содержат H_2SO_4 - 4,7; HCl - 3,8 г/л; щелочные сточные воды содержат NaOH - 3,3; Na_2CO_3 - 2,9 г/л. Для расчета взаимной нейтрализации концентрации кислот и щелочей надо выразить в г-экв/л.

В кислых сточных водах это составит

$$\text{Na}_2\text{SO}_4 - 4,7:49 = 0,0958 \text{ г-экв/л};$$

$$\text{HCl} - 3,8:36,5 = 0,1041 \text{ г-экв/л};$$

итого кислот - 0,2 г-экв/л.

$$\text{NaOH} - 3,3: 40 = 0,0825 \text{ г-экв/л};$$

$$\text{Na}_2\text{CO}_3 - 2,9: 53 = 0,0547 \text{ г-экв/л};$$

итого щелочей - 0,1372 г-экв/л; где 49; 36,5; 40; 53 грамм-эквиваленты Na_2SO_4 , HCl, NaOH и Na_2CO_3 соответственно.

В результате смешения равных объемов данных сточных вод преобладают кислые стоки: $0,2-0,1372 = 0,0628 \text{ г-экв/л}$. Для их нейтрализации потребуется дополнительно 0,0628 г-экв/л щелочи. Это количество щелочи содержится в 0,46 л щелочной воды, что видно из следующего расчета: в 1 л содержится 0,1372 г-экв/л щелочи, а в X л содержится 0,0628 г-экв/л щелочи, тогда $X = 0,0628 : 0,1372 = 0,46 \text{ л щелочной воды}$.

Следовательно, для получения при взаимной нейтрализации воды с величиной pH = 7 надо смешивать с 1 л кислой воды 1,46 л щелочной воды. Если для расчета взаимной нейтрализации известны величины pH, то пересчет концентрации производится по формулам:

для кислых стоков

$$\text{pH} = - \lg \frac{X}{\mathcal{E}}, \quad (74)$$

где X - концентрация кислоты, г/л; \mathcal{E} - ее эквивалентная масса;

для щелочных стоков

$$\text{pH} = 14 + \lg \frac{X_1}{\mathcal{E}_1}, \quad (75)$$

где X_1 - концентрация щелочи, г/л; \mathcal{E}_1 - ее эквивалентная масса.

3.3. Пример расчета концентрации HNO_3 , имеющей величину pH = 2,02.

По формуле (74) произведем следующий расчет:

$$2,02 = - \lg \frac{X}{63}; 2,02 = - (\lg X - \lg 63) = - \lg X + \lg 63,$$

где 63 - эквивалентная масса HNO_3 ; $\lg 63 = 1,8$, тогда $2,02 = - \lg X + 1,8$; $\lg X = 1,8 - 2,02 = - 0,22 + 1,78$; $X = 0,603 \text{ HNO}_3 \text{ г/л}$ (0,603 антилогарифм 1,78).

3.4. Пример расчета концентрации NaOH , имеющей величину pH = - 12,77.

По формуле (75) произведем следующий расчет;

$$12,77 = 14 + \lg \frac{X_1}{40}; \quad 12,77 = 14 + (\lg X_1 - \lg 40)$$

где 40 эквивалентная масса NaOH, $\lg 40 = 1,602$, тогда $12,77 = 14 + \lg X_1 - 1,602$; $\lg X_1 = 12,77 - 14 + 1,602 = 0,372$; $X_1 = 2,36$ NaOH г/л (2,36 антилогарифм 0,372).

Непрерывно действующие фильтры, загруженные кусковым мелом, известняком, магнезитом, мрамором, доломитом и другими химическими веществами, могут применяться для нейтрализации соляно-кислых и азотно-кислых сточных вод, а также серно-кислотных, содержащих не более 5 г/л H_2SO_4 и не содержащих солей тяжелых металлов.

Если нейтрализуемая сточная вода содержит катионы металлов, то доза нейтрализующего реагента рассчитывается как на свободную кислоту, так и на концентрацию металлов. При достижении оптимального значения величины pH-6,5-8,5 основное количество металлов выделяется в осадок в виде соответствующих гидроксидов.

3.5. Расчет количества образующегося осадка производится по формуле (80) СНиП 2.04 03-85

$$M = \frac{100 - A}{A} (A_1 + A_2) + A_3 + (E_1 + E_2 - 2).$$

Третий член в данной формуле не учитывается, если его значение отрицательное.


3.6. Объем образующегося осадка рассчитывается по формуле (81) СНиП 2.04.03-85

$$W_{mud} = (10M)/(100 - P_{mud}).$$

3.7. Пример расчета количества осадка, образующегося при нейтрализации кислых сточных вод, содержащих катионы металлов, производится по формулам (80) и (81) СНиП 2.04.03-85.


Исходные данные. Нейтрализуемая сточная вода содержит 7 г/л $FeSO_4$, и 10,3 г/л H_2SO_4 . Применяемая для нейтрализации известь содержит 50 % активной CaO (А). Расход нейтрализуемой сточной воды $q_W = 120 \text{ м}^3/\text{сут}$.

Определяем количество сухого вещества в осадке M по формуле (80) СНиП 2.04.03-85. По реакции $FeSO_4 + CaO + H_2O \rightarrow CaSO_4 + Fe(OH)_2$ находим значения A_1 , A_2 и A_3 :



152	66	36	90
7	A_1 ,	A_2	A_3
$A_1 = (7 \cdot 56)/152 = 2,6 \text{ г/л};$		$A_2 = (7 \cdot 136)/152 = 6,2 \text{ г/л};$	
$A_3 = (7 \cdot 90)/152 = 4,1 \text{ г/л}.$			

Затем по реакции $H_2SO_4 + CaO \rightarrow CaSO_4 + H_2O$ находим значения E_1 и E_2 :



98	66	136
10,3	E_1	E_2

$$E_1 = (10,3 \cdot 56)/98 = 5,9 \text{ г/л}; \quad E_2 = 10,3 \cdot 136/98 = 14,3 \text{ г/л}.$$

Найденные значения подставляются в формулу (80) СНиП 2.04.03-85.

$$M = \frac{100 - 50}{50} (2,6 + 6,2) + 4,1 + (5,9 + 14,3 - 2) = 31,1 \text{ г/м}^3.$$

Определяем объем осадка, образующегося при нейтрализации 1 м^3 сточной воды при влажности его 90 % по формуле (81) СНиП 2.04.03-85

$$W_{mud} = (10 \cdot 31,1)/(100 - 90) = 3,1\%.$$

Общее количество влажного осадка будет $31,1 \cdot 120: 1000 = 4,7 \text{ т/сут}$.

Заметим, что влажность осадка всегда должна быть меньшей или равной 100 % минус количество сухого вещества. Если, например, количество сухого вещества $M = 31,1 \text{ кг/м}^3$, то влажность осадка не может быть более 96,9%, а всегда равна или меньше этой величины.

Ориентировочное количество осадка, образующегося в зависимости от концентрации кислоты и ионов тяжелых металлов в нейтрализуемой воде и выделяющегося в накопителях, предназначенных для складирования его, может быть принято по следующим данным:

концентрация кислоты и ионов тяжелых металлов, $\text{кг}/\text{м}^3$. . .	5	10	15	20	30	40	50
количество осадков, м^3 , накапливаемых за 1 год, от							
каждого $1 \text{ м}^3/\text{сут}$	33	51	65	76	93	108	118

Адсорбера

3.8. Аппаратурное оформление адсорбционной очистки сточных вод активными углами включает комплекс оборудования и его обвязки, обеспечивающий в общем случае следующие технологические операции:

- а) подачу сточных вод в адсорбер;
- б) контакт сточных вод с адсорбентом в адсорбере;
- в) отделение очищенной воды от адсорбента и вывод ее из адсорбционной аппаратуры;
- г) вывод отработанного адсорбента из адсорбера с утилизацией или регенерацией его;
- е) загрузку в адсорбер чистого адсорбента.

3.9. Выбор конструкции адсорбиров прежде всего обусловлен дисперсным составом адсорбента, который принимается с учетом дефицитности, его стоимости и возможности регенерации.

В зависимости от дисперсного состава адсорбента принципиальные конструкции адсорбиров можно подразделить на следующие типы:

I - адсорбер с неподвижной или движущейся загрузкой, через которую водный поток фильтруется пили нисходящим потоком со скоростью до 20 м/ч, или восходящим - со скоростью до 12 м/ч, применяется для фракций 0,8-5 мм;

II - адсорбер с псевдосжиженной загрузкой, расширение слоя которого осуществляется не менее чем на 50 % восходящим потоком воды со скоростью 10-40 м/ч, применяется для фракций 0,25-2,5 мм;

III - адсорберы-смесители применяются для фракции 0,05- 0,5 мм;

IV - патронные адсорберы с фильтрованием воды со скоростью 1-12 м/ч через слой адсорбента толщиной 0,5-2 см, применяются для фракции 0,02-0,1 мм.

Адсорберы I типа могут применяться для очистки любых объемов сточных вод самого широкого спектра концентрации и химического строения извлекаемых примесей.

Если исчерпание емкости адсорбента происходит на коротком слое загрузки (за счет высокой эффективности адсорбции или малой концентрации адсорбата) и процесс можно прервать на период смены загрузки или ее регенерации, то вся высота загрузки, используемая для адсорбции, размещается в одном адсорбере.

Если требуемая высота загрузки больше размеров одного адсорбера или процесс не может прерываться, то используются несколько последовательно работающих адсорбиров, или порционный (дискретный или непрерывный) вывод из адсорбера отработанного адсорбента.

В тех случаях, когда расход воды превышает допустимый для одного адсорбера или требуемую степень очистки можно обеспечить за счет смешения потоков, поступающих из адсорбиров с разной эффективностью работы, устанавливают параллельно работающие адсорберы.

Адсорберы II типа наиболее целесообразно применять для очистки небольших объемов сточных вод с хорошо сорбируемыми загрязнениями.

Адсорберы III типа эффективно использовать для очистки небольших объемов высококонцентрированных сточных вод, а адсорберы четвертого типа для очистки небольших объемов низкоконцентрированных сточных вод (5-10 мг/л извлекаемых примесей).

Адсорберы с неподвижной гранулированной загрузкой выполняются в виде металлических колонн или бетонных резервуаров. Промышленное изготовление таких колонных адсорбиров в настоящее время ограничено. Возможно применение сорбционных угольных фильтров, предназначенных для глубокой очистки конденсата от нефтепродуктов на ТЭЦ, для обработки любой сточной воды активными углами при условии предварительного удаления из воды грубодисперсных примесей.

Фильтры сорбционные угольные вертикальные (ФСУ-2, 0-6; ФСУ-2, 6-6; ФСУ-3, 0-6 и ФСУ-3, 4-6) представляют собой однокамерные цилиндрические аппараты из листовой стали с приваренными эллиптическими штампованными днищами. К нижнему днищу приварены три опоры для установки фильтра на фундамент. В центре верхнего и нижнего днища приварены патрубки для подвода и отвода сточной воды. К ним снаружи присоединяются трубопроводы, расположенные по фронту фильтра, а внутри - распределительные устройства, состоящие из вертикальных коллекторов, соединенных с радиально расположенными перфорированными трубами.

Корпус угольного фильтра снабжен двумя лазами - верхним эллиптическим размером 420×320 мм и нижним круглым диаметром 600 мм. На уровне нижнего распределительного устройства к корпусу фильтра приварен штуцер для гидравлической выгрузки отработанного угля. При общей высоте фильтра 5-5,7 м высота загрузки составляет 2,5 м.

Ввиду дефицитности угольных фильтров в качестве адсорбиров может использоваться и промышленное оборудование, изготавливаемое для фильтрования воды через другие загрузки, например фильтры ионообменные.

Все указанные фильтры рассчитаны на подачу воды под напором до 0,6 МПа, но могут работать и в безнапорном режиме. Корпус и трубопроводы фильтров изготавляются из углеродистой стали, их внутренние поверхности подлежат защите коррозионно-стойкими покрытиями, распределительные устройства изготавливаются из нержавеющей стали и полиэтилена.

В комплект поставки входят: корпус фильтра, верхнее и нижнее распределительные устройства, трубопроводы и арматура в пределах фронта фильтра, пробоотборное устройство, манометры с трехходовыми кранами и сифонными трубками, крепежные и прокладочные материалы.

В тех случаях, когда производительность адсорбиров с плотным слоем загрузки превышает 120-200 м³/ч, а также при отсутствии промышленных адсорбиров, они изготавливаются в индивидуальном порядке в виде металлических колонн напорного и безнапорного типа или в виде открытых бетонных резервуаров.

В резервуарных адсорбирах гранулированный адсорбент укладывается или на бесприваловую решетку с колпачковыми дренажными устройствами, или на слой гравия и мелкого щебня высотой 0,4-0,5 м. Трубчатая система подачи сточной воды устанавливается в слое гравия и представляет собой набор кольцевых или радиальных трубопроводов с отверстиями, направленными к нижней части адсорбера.

В резервуарных адсорберах сбор очищенной воды осуществляется системой открытых лотков или перфорированных трубопроводов. Выгрузка отработанного угля ведется гидроэлеватором или через придонное отверстие при расширении загрузки восходящим потоком воды. Загрузка свежим активным углем обеспечивается гидроэлеватором.

Подача воды в колонны осуществляется равномерно по сечению адсорбера с помощью распределительной системы, сбор очищенной воды - открытыми лотками или трубчатой системой. Впуски и выпуски воды могут быть оформлены также и в виде решетчатых патрубков, равномерно рассредоточенных по сечению колонны в верхней и нижней ее части. Патрубки выполняются из нержавеющей стали с отверстиями 0,5 мм, поверхность их покрыта сеткой из нержавеющего материала. Количество и размер патрубков следует принимать из расчета площади решеток не менее $0,025 \text{ м}^2/1000 \text{ м}^3$ в сут расхода воды. Подающие и сборные патрубки устанавливаются таким образом, чтобы площадь адсорбера между патрубками и наружными стенками составляла половину поперечного сечения адсорбера. В напорных колонных адсорберах вверху необходимо предусмотреть устройство для регулирования давления в колонне. В противном случае возможно разрушение адсорбера при его опорожнении и образование воздушных пробок в загрузке адсорбера при его наполнении.

Перегрузка адсорбёров может выполняться с помощью воздушного или водного потоков, но в первом случае наблюдается большая эрозия труб и арматуры, а также срыв вакуума. Поэтому чаще применяется гидротранспорт угля по трубопроводам уклоном $0,02\text{-}0,1^\circ$, диаметром не менее 50 мм при скорости угольной пульпы $0,8\text{-}1 \text{ м/с}$ и отношении твердой части к жидкой в пульпе по массе $T : Ж$ не менее $1 : 8$.

Перед загрузкой в адсорбер уголь замачивается горячей водой в течение 5 ч или холодной водой в течение 20-24 ч при постоянном перемешивании.

Адсорбёры с движущейся плотной или оживленной не более чем на 10 % загрузкой заполняются в виде колонных аппаратов, дополнительно оборудованных устройствами для непрерывной подачи сверху замоченного и отмытого от мелкой фракции адсорбента, находящегося в верхней части адсорбера, и для вывода отработанного адсорбента из нижней зоны адсорбера. Сточная вода при этом подается через распределительное устройство под загрузкой и собирается сборным устройством над загрузкой угля. Кроме того, адсорбёр оборудуется устройством, обеспечивающим равномерность перемещения толщи угольной загрузки по поперечному сечению аппарата.

В отечественном промышленном изготовлении адсорбёров с противотоком воды и плотной угольной загрузкой не имеется. ВНИИ ВОДГЕО и Институт гидромеханики АН СССР разработали и проверили на опытной модели конструкцию адсорбера, которая может быть использована для экспериментального проектирования.

Наиболее надежными адсорбёрами второго типа с псевдоожиженным слоем угольной загрузки являются цилиндрические металлические колонны, разделенные по высоте беспровальными решетками, оборудованными переточными устройствами. Очищаемая сточная вода подается в нижнюю часть аппарата по трубчатой системе большого сопротивления, уложенной в слое гравия, очищенная вода отводится через кольцевое сборное устройство в верхней части адсорбера. Активный уголь в сухом виде непрерывно дозируется с помощью вакуумной системы через шлюзовой питатель в загрузочное устройство, где происходит его замачивание и перемещение в адсорбёр.

Выгрузка отработанного угля осуществляется эрлифтом, нижний конец которого установлен вблизи гравийных поддерживающих слоев. Угольная загрузка, заключенная в каждой секции между беспровальными решетками, расширяется восходящим потоком воды в 1,6-1,75 раза по сравнению с высотой того же объема загрузки в неподвижном состоянии. Режим перетока сорбента с верхних решеток на нижние задается на основе расчета необходимой дозы сорбента и расхода сточных вод.

В адсорбёрах с псевдоожиженным слоем нет необходимости отмывать загружаемый уголь от пылевидной фракции, так как она выносится из адсорбера вместе с очищенной водой. После адсорбёров с псевдоожиженным слоем обязательно устанавливается фильтр для осветления воды. В настоящее время в химической технологии разработано и применяется большое число мешалочных аппаратов и патронных фильтров, которые могут быть использованы как адсорбёры III и IV типов. Для перемешивания сточных вод с активным углем рекомендуется использовать лопастные, турбинные или пропеллерные мешалки в аппаратах, изготавливаемых отечественной промышленностью.

При выборе мешалочных адсорбёров следует учитывать, что для угольной суспензии наиболее эффективны следующие параметры лопастных мешалок: диаметр мешалки $d_m = 0,3\text{-}0,8$ от диаметра адсорбера (D), ширина лопасти мешалки $B = 0,05\text{-}0,4$ от d_m , высота уровня жидкости в сосуде $H = 0,8\text{-}1,3$ от D , расстояние между дном аппарата и краем лопасти $h_m = 0,2\text{-}0,4$ от d_m , параметры турбинных мешалок: $d_m = 0,15\text{-}0,6$ от D ; $B = 0,1\text{-}0,2$ от d_m ; $H = 0,8\text{-}1,5$ от D ; высота мешалки $h_m = 0,3\text{-}0,8$ от d_m ; пропеллерной мешалки - $d_m = 0,2\text{-}0,5$ от D ; шаг винта $S = 1\text{-}3$ от D ; $h_m = 0,5\text{-}1$ от D ; $H = 0,8\text{-}1,2$ от D .

Адсорбёры IV типа - патронные фильтры широко используются в химической технологии, например в ионообменной технологии для очистки низкосолевых водных растворов. Практически все промышленные аппараты этого типа могут быть использованы для адсорбционной очистки, но специфика физических характеристик сорбента требует и специфичных технологических параметров эксплуатации.

В настоящее время в промышленной практике адсорбции загрязнений из малоконцентрированной по органическим загрязнениям воды на мелкодисперсных активных углях КАД и БАУ могут применяться патронные фильтры, площадь фильтрации 248 патронов составляет 80 м^2 . Патроны выполнены из витой проволоки, для намыва на них угольного порошка фракции 40 - 30 мкм, они предварительно покрываются двойной капроновой сеткой производства Рахмановской шелкопрядильной фабрики. Продолжительность фильтроцикла в зависимости от состава очищаемой воды обусловлена либо потерями напора, либо просоком недопустимой концентрации растворенных загрязнений.

3.10. Для проектирования адсорбера должны быть известны следующие параметры: размеры адсорбера, объем и масса загрузки адсорбента, режим смены загрузки, количество и технологическая схема обвязки адсорбера, тип и количество используемой арматуры.

При расчете адсорбера необходимы следующие исходные параметры: расход сточных вод; начальная концентрация загрязнений; концентрация загрязнений в очищенной воде; изотерма адсорбции; скорость фильтрования сточной воды через загрузку или скорость движения сточной воды через поперечные сечения адсорбера; объем адсорбента, единовременно выгружаемого из адсорбционной установки; ориентировочная продолжительность периода работы адсорбента до проскока и соответственно замены отработанного адсорбента чистым; требуемая степень отработки; кажущаяся и насыпная плотность адсорбента.

В том случае, когда физико-химический состав загрязнений в сточной воде неизвестен, например в многокомпонентной сточной воде после биохимической очистки, в расчете концентраций адсорбата может использоваться обобщенный показатель, в частности ХПК, БПК, органический углерод.

Расчет размеров адсорбера начинают с определения общей площади адсорбционной установки, используя формулу (82) СНиП 2.04.03-85, а затем, выбрав конструкцию и площадь поперечного сечения одного адсорбера, рассчитывают минимально необходимое число параллельно работающих адсорбера.

Наиболее точный расчет высоты загрузки адсорбента в адсорберах и режима ее замены выполняется по результатам работы модели адсорбера выбранной конструкции на данной или аналогичной сточной воде. В режиме, соответствующем реальному, т.е. при сохранении продолжительности контакта и объемной нагрузки сточной воды на адсорбент (скорости фильтрования), определяют продолжительность работы адсорбера до проскока минимально допустимой концентрации и до полного исчерпания емкости адсорбента.

На основе указанных опытных данных для адсорбера с плотным слоем загрузки строят выходную кривую. Выходная кривая представляется в виде графика в системе координат: концентрация адсорбата в жидкой фазе C_i - на оси ординат и время t - на оси абсцисс. Она характеризует изменение концентрации в очищаемой воде в каком-либо сечении адсорбционной колонны в процессе адсорбции. Выходная кривая начинается с момента появления минимальной проскоковой концентрации и заканчивается моментом появления максимальной концентрации адсорбата в воде.

По данным экспериментальной выходной кривой определяется длина зоны массопередачи H_m , заключенной между слоями чистого и отработанного адсорбента:

$$H_m = H_{tot} \frac{t_{2ads} - t_{1ads}}{t_{1ads} + \zeta(t_{2ads} - t_{1ads})} \quad (76)$$

С увеличением скорости водного потока v длина зоны массопередачи увеличивается, но для многокомпонентной сточной воды - менее чем в пропорциональном отношении, в частности при доочистке биохимически очищенных сточных вод:

$$H_{m_1} / H_{m_2} = 0,6 - 0,7 \alpha v_1 / v_2. \quad (77)$$

Длина зоны массопередачи должна быть меньше общей высоты загрузки на резервную высоту слоя, обеспечивающего очистку сточных вод в период смены отработанного адсорбента, и на высоту слоя отработанного адсорбента. Резервную высоту загрузки определяют по двум выходным кривым на высоте H_A и H_B

$$H_3 = u_n \tau = \frac{(H_A - H_B) \tau}{t_A - t_B}, \quad (78)$$

где u_n - фактическая скорость водного потока, равная v / ε (ε - порозность загрузки).

Для расчета продолжительности работы адсорбера до смены адсорбента используют данные выходной кривой по объему жидкости, обработанной определенным объемом загрузки до обеспечения требуемого исчерпания емкости:

$$t_{ads} = W_b' W_b^p / q_W W_{sb}. \quad (79)$$

Для расчета массы адсорбента следует пользоваться величиной кажущейся плотности (следует учитывать, что насыпная плотность активных углей характеризует массу образца адсорбента, занимающего определенный объем, включая воздушные прослойки между частицами угля и внутри его пор, и составляет 0,25-0,6 г/см³). В отличие от насыпной, кажущаяся плотность активных углей включает только массу частиц с внутренними порами. При заполнении внутренних пор частиц воздухом эта величина равна 0,4-0,9 г/см³. При заполнении внутренних пор водой кажущаяся плотность равна 1,2-1,5 г/см³, поэтому в плотном слое мокрого гранулированного угля возможно создавать восходящий поток воды со скоростью 8-12 м/ч без всплыивания частиц угля. Истинная плотность углеродного скелета активного угля равна 1,9-2 г/см³. Следует учитывать и повышение плотности углей в процессе накопления на их поверхности молекул адсорбата. Изменение плотности адсорбентов должно учитываться при пересчете объема активных углей на их массу, в частности, при перегрузках адсорбционных аппаратов и расчете поддерживающих конструкций.

Потери адсорбента при перегрузке зависят от его прочности, которая для активных углей в зависимости от исходного сырья и технологии активации находится в пределах 60-90 %. В частности, прочность менее 76 % приводит к потерям на истирание более 15 %, поэтому эти угли рекомендуются к одноразовому употреблению.

При отсутствии выходных кривых и других данных работы модели адсорбера в реальных режимах эксплуатации расчет необходимого объема загрузки адсорбента начинают с определения дозы адсорбента, обеспечивающей требуемую характеристику очищенной сточной воды.

Этот расчет для условия полного исчерпания емкости адсорбента при извлечении одного компонента при известных характеристиках адсорбата и адсорбента ведется по формуле

$$D_{sb}^{\min} = \frac{0,47\gamma C_{en}^{0,667} C_s^{0,178}}{K_p^{0,142} v_a^{0,991}}; K_p = e^{-\Delta F^0 / RT}; \gamma = \frac{V_m}{0,09}; \quad (80)$$

где V_m - молярный объем сорбата, дм³/моль.

Во всех остальных случаях (многокомпонентный состав загрязнений, отсутствие характеристик адсорбата и адсорбента и пр.) используется формула из СНиП 2.04.03-85

$$D_{sb}^{\min} = (C_{en} - C_{eq}) / K_{sb} a_{sb}^{\max}. \quad (81)$$

Изотерму адсорбции, выражающую связь между концентрацией адсорбата в воде (C_e мг/л) и максимальной адсорбционной емкостью (a_{sb}^{\min} , мг/л), описывают уравнениями. При начальной концентрации сточной воды до 100 мг/л ХПК можно использовать изотерму Генри

$$a_{sb}^{\min} = \Gamma C_{ex}; a_{sb}^{\max} = \Gamma C_{en}. \quad (82)$$

При больших концентрациях обычно используют изотерму Фрейндлиха

$$a_{sb}^{\min} = f C_{ex}^{1/n}; a_{sb}^{\max} = f C_{en}^{1/n}. \quad (83)$$

Адсорбция индивидуального вещества из воды при условии заполнения поверхности монослоем может быть описана уравнением Лэнгмюра

$$a_{sb}^{\min} = a_{sb}^{\max} b C_{ex} / (1 + b C_{ex}). \quad (84)$$

Для адсорбции ограничено растворимого вещества с размером молекулы, близким размеру пор адсорбента из однокомпонентного раствора, может быть использовано уравнение

$$\lg a_{sb}^{\max} = \lg \frac{W}{v_a} - 2,3 \frac{BT^2}{\beta^2} \left(\lg \frac{C_s}{C_{ex}} \right)^2. \quad (85)$$

Определив коэффициенты по опытным точкам, вычисляют величины a_{sb}^{\max} и a_{sb}^{\min} , задавшись C_{ex} и C_{en} , и по ним определяют дозы адсорбента, которые в статических условиях обеспечивают очистку воды до требуемого качества (до проскока) и до качества воды, соответствующего заданному исчерпанию емкости адсорбента. На основе расчетных доз, задавшись ориентировочной продолжительностью работы адсорбционной установки до перегрузки адсорбера, рассчитывают высоту адсорбционной загрузки, обеспечивающей очистку воды до проскока H_1 и высоту загрузки, которая за тот же период должна исчерпать емкость H_1

$$H_1 = \frac{D_{sb}^{\min} q_w t_{ads}}{F_{ads} \gamma_{sb}^{nac}}; H_2 = \frac{D_{sb}^{\max} q_w t_{ads}}{F_{ads} \gamma_{sb}^{nac}}. \quad (86)$$

Уточняется величина H_1 с учетом условий замены отработанного адсорбента чистым, т. е., например, для неподвижного плотного слоя загрузка H принимается равной высоте загрузки в одном аппарате.

Общая высота загрузки адсорбента принимается не менее чем

$$H_{tot} = H_1 + H_2 + H_3. \quad (87)$$

Ввиду того, что условия исчерпания емкости адсорбента в динамическом (проточном) режиме отличаются от принятых для ориентировочного расчета статических (контактных) условий, необходимо уточнить продолжительность работы загрузки адсорбционной установки до проскока по формуле

$$t_{ads} = \frac{2C_{ex}(H_{tot} - H_1)\epsilon(C_{en} + a_{sb}^{\max})}{vC_{en}^2}; \quad (88)$$

$$\varepsilon = 1 - \frac{\gamma_{sb}^{nas}}{\gamma_{sb}^{каж}}. \quad (89)$$

При отсутствии справочных данных в расчете адсорбера с активным углем ε принимается равным 0,5. В условиях адсорбционной очистки воды от одного компонента при $Re > 4$ расчет продолжительности работы адсорбера до появления на выходе из слоя проскоковой концентрации проводится по формуле

$$t_{abs} = \frac{\gamma_{sb}^{nas}}{D_{sb}^{\max} \nu} \left\{ H_{tot} - \frac{\nu}{\beta} \left[\frac{1}{P} \ln \left(\frac{C_{en}}{C_{ex}} - 1 \right) + \ln \left(1 - \frac{C_{ex}}{C_n} \right) + 1 \right] \right\}. \quad (90)$$

Расчет при $Re < 4$ проводится по формуле

$$t_{abs} = \frac{\gamma_{sb}^{nas}}{D_{sb}^{\max} \nu} \left\{ H_{tot} - \frac{\nu}{\beta} \left[\frac{1}{P} \ln \left(\frac{C_{en}}{C_{ex}} - 1 \right) + \ln \frac{C_{ex}}{C_n} - 1 \right] \right\}. \quad (91)$$

Формулы для определения коэффициентов массоотдачи имеют вид

$$\beta = 1,24 \left(D_m / \varepsilon d_{sb}^2 \right) Re^{0,568} Pr^{0,333}; (0,2 < Re^2 < 1); \quad (92)$$

$$\beta = 1,12 \left(D_m / \varepsilon d_{sb}^2 \right) Re^{0,418} Pr^{0,333}; (1 < Re < 4). \quad (93)$$

Добиться уменьшения объема угля в адсорбционной установке, не снизив эффект очистки, можно, обеспечив непрерывный или дискретный вывод из адсорбера порций отработанного адсорбента и одновременную подачу в него порций чистого адсорбента. Такой процесс может быть осуществлен в адсорберах с движущимся слоем загрузки. Скорость движения загрузки должна быть равна скорости перемещения контролируемого концентрации адсорбата по слою загрузки при условии его неподвижности. В практике очистки сточных вод эта скорость находится в пределах 1-20 см/ч.

Для расчета скорости перемещения по неожиженному слою адсорбента заданной концентрации загрязнений сточных вод, находящейся в пределах 20-80 % начальной, используется формула

$$u = \nu C_{en} / [\varepsilon (C_{en} + a_{sb}^{\max})]. \quad (94)$$

В условиях адсорбционной обработки многокомпонентной сточной воды граница исчерпания емкости сорбента перемещается медленнее границы проскоковой концентрации, поэтому режим выгрузки отработанного сорбента должен периодически корректироваться.

В адсорберах с псевдоожиженным углем для расчета используются формулы:
для двухсекционного аппарата

$$\frac{C_{ex}}{D_{sb}^2 q_w} q_{sb}^2 + \frac{C_{ex}}{D_{sb}^{\max}} q_{sb} - q(C_{en} - C_{ex}) = 0, \quad (95)$$

для трехсекционного аппарата

$$\frac{C_{ex}}{D_{sb}^3 q_w^2} q_{sb}^3 + \frac{C_{ex}}{D_{sb}^2} q^2 + \frac{C_{ex}}{D_{sb}} b_{sb} - q(C_{en} - C_{ex}) = 0 \quad (96)$$

3.11. На основе выполненных теоретических исследований приведем примеры расчета.

Пример 1. Расчет адсорбционной установки с плотным неподвижным слоем гранулированного активного угля для очистки многокомпонентной воды.

Исходные данные: производительность $q_w = 10$ тыс $m^3/\text{сут.}$ или $417 m^3/\text{ч.}$; начальная величина ХПК ($C_{en} = 625 \text{ мг/л}$); конечная величина ХПК ($C_{ex} = 50 \text{ мг/л}$); изотерма адсорбции соответствует уравнению Фрейндлиха: a_{sb} в мг/г ; C в мг/л ; $a_{sb}^{\max} = 253 C_{ex}^{1/2}$; линейная скорость относительно стен адсорбера ν составляет 10 м/ч ; ориентировочная продолжительность работы установки до проскака $t_{age}^{op} = 24 \text{ ч}$; уголь АГ-3, его кажущаяся плотность $\gamma_{sb}^{каж} = 0,90$, насыпная $\gamma_{sb}^{nas} = 0,45$; высота слоя угля в одном адсорбере $H_{ads} = 2,50 \text{ м}$; заданная степень исчерпания емкости сорбента $K_{sb} = 0,7$; диаметр адсорбера $D = 3,5 \text{ м}$.

Порядок расчета: определяем максимальную сорбционную емкость a_{sb}^{\max} в соответствии с изотермой, мг/г :

$$a_{sb}^{\max} = 253 C_{ex}^{1/2} = 253 \cdot 0,625^{1/2} = 200; \quad (97)$$

Находим общую площадь одновременно и параллельно работающих адсорберов, м^2 :

$$F_{ad} = \frac{q_w}{v} = \frac{10000}{24 \cdot 10} = 41,7. \quad (98)$$

Количество параллельно и одновременно работающих линий адсорбера при $D = 3,5$ м, шт:

$$N_{ads}^b = \frac{F_{ads}}{f_{ags}} = \frac{41,7 \cdot 4}{3,14 \cdot 3,5^2} = 4,3. \quad (99)$$

Принимаем к работе четыре параллельно и одновременно работающих линий адсорбера при скорости фильтрации 11 м/ч.

Максимальная доза активного угля, г/л ($\text{кг}/\text{м}^3$):

$$D_{sb}^{\max} = \frac{C_{en} - C_{ex}}{a_{sb}^{\min}} = \frac{625 - 50}{253(0,05)^{1/2}} = 9,9. \quad (100)$$

Доза активного угля, выгружаемого из адсорбера, г/л ($\text{кг}/\text{м}^3$):

$$D_{sb} = \frac{C_{en} - C_{ex}}{K_{sb} a_{sb}^{\max}} = \frac{625 - 50}{0,7 \cdot 200} = 4,1. \quad (101)$$

Ориентировочная высота загрузки, обеспечивающая очистку м:

$$H_2^{op} = \frac{D_{sb}^{\max} q_w t_{ads}^{op}}{F_{ads} \gamma_{sb}^{vac}} = \frac{9,9 \cdot 417 \cdot 24}{41,7 \cdot 450} = 5,3. \quad (102)$$

Ориентировочная высота загрузки, выгружаемая из адсорбера, м:

$$H_1^{op} = \frac{D_{sb} q_w t_{ads}^{op}}{F_{ads} \gamma_{sb}^{vac}} = \frac{4,1 \cdot 417 \cdot 24}{41,7 \cdot 450} = 2,2. \quad (103)$$

Высота слоя отработанного адсорбента, выгружаемого из адсорбера, принимается равной загрузке одного адсорбера $H = 2,5$ м, резервная высота загрузки $H_3 = 2,5$ м, $H_2 = 5$.

Общая высота загрузки адсорбента в адсорбционной установке принимается с учетом установки одного резервного адсорбера, м:

$$H_{tot} = H_1 + H_2 + H_3 = 2,5 + 5 + 2,5 = 10. \quad (104)$$

Общее количество последовательно установленных в одной линии адсорбера

$$N_{ads} = 10/2,5 = 4 \text{ шт.}$$

Продолжительность работы t_{ads} адсорбционной установки до проскока (при одном адсорбере, находящемся в процессе перегрузки), ч:

$$t_{1ads} = [2C_{ex}(H_3 + H_2)\varepsilon(a_{sb}^{\max} + C_{en})]/vC_{en}^2; \quad (105)$$

при порозности загрузки

$$\varepsilon = 1 - 0,45/0,9 = 0,5; \quad (106)$$

$$t_{1ads} = \frac{2 \cdot 0,05 \cdot 7,5 \cdot 0,5(0,65 + 200)}{11 \cdot (0,625)^2} = 17,5 \text{ ч.} \quad (107)$$

Продолжительность работы одного адсорбера до исчерпания емкости, ч:

$$\begin{aligned} t_{2ads} &= [2C_{en} K_b H_1 \varepsilon (a_{sb}^{\max} + C_{en})]/vC_{en}^2 = \\ &= \frac{2 \cdot 0,625 \cdot 0,7 \cdot 2,5 \cdot 0,5(0,625 + 200)}{11 \cdot 0,625^2} = 51 \end{aligned} \quad (108)$$

Таким образом, требуемая степень очистки может быть достигнута непрерывной работой четырех параллельных линий адсорбера, в каждой из которых по четыре последовательно установленных адсорбера, из которых один резервный находится в режиме перегрузки. Каждый адсорбер при этом работает в течение 51 ч, отключение одного адсорбера в последовательной цепи на перезагрузку производится через 17 ч.

Произведем расчет объема загрузки одного адсорбера, м^3 :

$$w_{sb} = f_{ads} H_{ads} = 3,14 \frac{3,5^2}{4} 2,5 = 24; \quad (109)$$

сухой массы угля в одном адсорбере, т:

$$P_{sb} = w_{sb} \gamma_{sb}^{nac} = 450 \cdot 24 = 11. \quad (110)$$

При перезагрузке четырех адсорберах через каждые 17 ч (по одному из каждой линии) затраты угля составят, т/ч:

$$\mathcal{Z}_{ab} = \frac{W_{sb}^p}{t_{2ads}} = \frac{(11 \cdot 4)}{51} = 0,86, \quad (111)$$

что соответствует дозе угля, г/л:

$$D_{sb} = \mathcal{Z}_{sb} / q_w = 0,86 / 417 = 2,1. \quad (112)$$

Пример 2. Расчет адсорбционной установки, оборудованной аппаратами с неподвижным слоем активного угля для очистки однокомпонентного водного раствора от вещества известного строения.

Исходные данные: производительность установки 120 м³/ч; активный уголь КАД-иодный с эквивалентным диаметром зерен 2,5·10⁻³ м; начальная концентрация бензойной кислоты в сточной воде $C_{en} = 10,65$ моль/м³; конечная концентрация бензойной кислоты в очищенной воде $C_{ex} = 0,1$ моль/м³; высота слоя угля в адсорбере $H_{ads} = 3$ м.

Порядок расчета: определяем константу адсорбционного равновесия K_p по табл. 29, расчет производим по формуле

$$K_p = e^{-\Delta F^o / RT}; \quad (113)$$

где $R = 8,33$ Дж/(моль·град), при температуре сточной воды $t = 25^\circ\text{C}$; $T = 289^\circ$, откуда $RT = 2,48$ КДж/моль;

$$\begin{aligned} (-\Delta F^o) C_6H_5COOH &= \delta(-\Delta F^o) C_6H_5 + \delta(-\Delta F^o) COOH = \\ &= 21,2 + 1,63 = 22,83. \end{aligned}$$

Логарифмируем выражение (113)

$$\lg K_p = \frac{-\Delta F^o}{2,303RT} = \frac{22,83}{2,48} = 4,$$

где $K = 10000$; 2,303 - коэффициент перевода \ln в \lg .

Расчет равновесной (минимальной) дозы активного угля для извлечения бензойной кислоты проводим по формуле

$$D_{sb}^{0,47} \gamma = \frac{C_{en}^{0,677} C_s^{0,178}}{K_p^{0,142} V_a^{0,991}}, \quad (114)$$

где γ - отношение молярного объема данного вещества к молярному объему стандартного вещества; V^* - молярный объем бензойной кислоты, равный 0,1135 дм³/моль; V^*_{cm} - молярный объем стандартного вещества (постоянная величина в расчетах, равная 0,09 дм³/моль); $C_{en} = 10,65$ моль/м³; C_s - растворимость бензойной кислоты в воде, равная 27,8 моль/м³; K_p - константа адсорбционного равновесия для поглощения вещества, равная 10000; V_a - предельный адсорбционный объем, равный для угля КАД-иодный 0,3 дм³/кг.

Подставив значения приведенных величин в уравнение (114) и прологарифмировав, получим

$$\begin{aligned} \lg D_{sb} &= \lg 0,47 + \lg \frac{0,1135}{0,09} + 0,677 \lg 10,65 + \\ &+ 0,178 \lg 27,8 - 0,142 \lg 4 - 0,991 \lg 0,3 = 0,674, \end{aligned}$$

откуда $D_{sp} = 4,7$ мг/м³.

3. Определим коэффициенты массоотдачи при адсорбции в плотном слое активного угля при $P_r = v/D_m$ и $R_e = v/d/v$ по формулам:

$$\beta = 1,24(D_m / \varepsilon_n d_{sb}^2) R_e^{0,568} R_r^{0,338} (0,2 < Re < 1). \quad (115)$$

$$\beta = 1,12(D_m / \varepsilon_n d_{sb}^2) R_e^{0,418} R_r^{0,333} (1 < \text{Re} < 4), \quad (116)$$

где ε_n - порозность неподвижного слоя, принимаемая равной 0,4; D_m - величина коэффициента молекулярной диффузии берется из справочных данных (Д. Шервуд; Т. Рид. Свойства газов и жидкостей -М: Химия, Т.1. - 1969. - 640 с; Справочник химика. - М.: Химия, - 1971. - 1168 с.); v - величина кинематической вязкости воды, равная: $v = 10^{-6}$ м²/с.

Рассчитаем коэффициент массоотдачи β при адсорбции бензойной кислоты на активном угле. При диаметре зерен активного угля равном $(2\cdot3)\cdot10^{-3}$ м, средний диаметр зерен равен $2,5\cdot10^{-3}$ м. Величина коэффициента молекулярной диффузии бензойной кислоты в воде равна: $D_m = 0,89\cdot10^{-9}$ м²/с.

Рассчитаем критерий Рейнольдса и Прандтля при различных скоростях потока:

а) пусть $v = 0,278\cdot10^{-3}$ м/с (1 м/ч); тогда

$$\text{Re} = 0,278\cdot10^{-3} \cdot 2,5\cdot10^{-3} / 10^{-6} = 0,694;$$

$$\text{Pr} = 10^{-6} / 0,89\cdot10^{-9} = 1123,595.$$

Поскольку $\text{Re} = 0,694$, расчет проводим по формуле (115)

$$\begin{aligned} \beta &= 1,24 \frac{0,89\cdot10^{-9}}{0,4(2,5\cdot10^{-3})^2} (0,694)^{0,568} (1123,595)^{0,333} = 0,00044 \cdot 0,813 \cdot 10,372 \frac{1}{c} \\ &= 0,00372 \frac{1}{c} = 13,392 \text{ 1/ч}; \end{aligned}$$

б) пусть $v = 2,222\cdot10^{-3}$ м/с (8 м/ч), тогда

$$\text{Re} = \frac{2,222 \cdot 10^{-3} \cdot 2,5 \cdot 10^{-3}}{10^{-6}} = 5,555.$$

Поскольку $\text{Re} = 5,555 > 4$, расчет проводим по формуле (116)

$$\varepsilon_n \text{Nu} \text{Pr}^{-0,333} = 2 \text{ или } \beta = \frac{2D_m}{d_{sb}^2 \varepsilon_n} \text{Pr}^{0,333}.$$

Тогда

$$\beta = \frac{2 \cdot 0,89 \cdot 10^{-9}}{(2,5 \cdot 10^{-3})^2 \cdot 0,4} (1123,595)^{0,333} = 0,00738 \frac{1}{c} = 26,568 \text{ 1/ч}.$$

Рассчитаем время работы адсорбера до появления на выходе из слоя проскоковой концентрации органического вещества. При $\text{Re} < 4$ расчет t_{ads} , проводится по формуле (91), где t_{ads} , время работы адсорбера или группы последовательно соединенных адсорбиров до появления проскоковой концентрации, ч:

$$P = C_{en} / C_{0,5} = \frac{C_{en} K_p^{0,392} \gamma^{2,6759}}{15 C_s^{0,5073}},$$

$$C_{0,5} = 15 \frac{C_s^{0,5073}}{K_p^{0,3928} \gamma^{2,6759}},$$

где $C_{0,5}$ - содержание извлекаемого вещества в сточной воде, равновесное с количеством вещества, равным половине D_{sb} моль/м³.

Задание. Рассчитать время работы адсорбера до проскока при: $v = 0,278\cdot10^{-3}$ м/с = 1 м/ч; $v_{sb}^{mac} = 430$ кг/м³; $H_{tot} = 3$; $C_{en} = 10,65$ моль/м³; $C_{ex} = 0,1$ моль/м³.

Рассчитаем величину

$$P = C_{en} / C_{0,5} = \frac{C_{en} K_p^{0,3928} \gamma^{2,6759}}{15 C_s^{0,5073}}.$$

По данным предыдущих расчетов $K = 10000$; $C_s = 27,8$ моль/м³; $\gamma = 1,26$.

$$P = \frac{10,65(10000)^{0,3928}(1,26)^{2,6759}}{15(27,8)^{0,5073}} =$$

$$\frac{10,65 \cdot 37,2563 \cdot 1,8560}{15 \cdot 5,4021} = 9,0881.$$

Рассчитаем продолжительность t_{ads} , ч, работы адсорбера до регенерации активного угля

$$t_{ads} = \frac{430}{4,7 \cdot 1} \left\{ 3 - \frac{1}{13,392} \left[\frac{1}{9,0881} \ln \left(\frac{10,65}{0,1} - 1 \right) + \ln \frac{10,65}{C_n 0,1} - 1 \right] \right\} = \\ = 91,489 (3 - 0,0747 [0,5126 + 4,6681 - 1]) = 245,63.$$

При $Re > 4$ расчет продолжительности работы адсорбера до появления на выходе из слоя проскоковой концентрации проводится по формуле (90).

Рассчитаем величину t_{ads} , ч, при скорости фильтрования, равной $V = 2,222 \cdot 10^{-3} = 8$ м/ч. При этом $\beta = 26,568$ 1/ч,

$$t_{ads} = 11,4362 \{3 - 0,3011 [0,5126 + 1]\} = 11,4362 (3 - 0,4554) = 29 \text{ ч.}$$

Расчетное количество работающих адсорберов определяем исходя из требуемой производительности установки, площади q_w , аппарата f_{ads} и скорости движения очищаемой сточной воды в адсорбере V .

Приняв диаметр аппарата $D = 3,2$ м ($f_{ads} = 8,04 \text{ м}^2$) и скорость движения жидкости $V = 1$ м/ч, находим требуемое количество работающих адсорберов при производительности установки $120 \text{ м}^3/\text{ч}$

$$N_{ads} = \frac{120}{8,04 \cdot 1} = 15 \text{ (аппаратов).}$$

Время работы каждого адсорбера при заданных условиях фильтрования сточной воды составляет приблизительно 245 ч. При скорости движения очищаемой жидкости $V = 8$ м/ч и $D = 3,2$ м необходимое количество работающих адсорберов

$$N_{ads} = \frac{120}{8,04 \cdot 8} = 2 \text{ (аппарата).}$$

Время работы каждого адсорбера в этом случае до проскока бензойной кислоты составляет 29 ч.

Пример 3. Расчет адсорбционной установки, оборудованной аппаратами с псевдоожженным слоем активного угля.

Исходные данные: производительность установки $400 \text{ м}^3/\text{ч}$; используется активный антрацит с эквивалентным диаметром зерен $0,5 \cdot 10^{-3}$ (0,5 мм); начальная концентрация биологически очищенных сточных вод $C_{en} = 50 \text{ г О}/\text{м}^3$; конечная концентрация органических загрязнений в воде $C_{ex} = 15 \text{ г О}/\text{м}^3$.

Порядок расчета: минимальную дозу активного угля при доочистке биологически очищенных сточных вод определяем по формуле, кг/м³:

$$D_{sb}^{\min} = \frac{C_{en} - C_{ex}}{20V_a} = \frac{50 - 15}{20 \cdot 0,3} = 5,8.$$

Определяем расход активного угля, который зависит от числа секций адсорбционного аппарата. Рассмотрим определение расхода активного угля при расходе жидкости $q_w = 10 \text{ м}^3/\text{ч}$ в двух и трехсекционном аппарате. Расчеты проводим по формулам (95) и (96). Величина дозы активного угля, определенная в примере, составляет $5,8 \text{ кг}/\text{м}^3$. Расход активного угля в двухсекционном аппарате q_{sb} , кг/ч, определяем решением квадратного уравнения

$$q_{sb} = \frac{\frac{C_{ex}}{D_{sb}^{\min}} \sqrt{\frac{C_{ex}^2}{D_{sb}^2} + 4 \frac{C_{ex}}{D_{sb}^2} (C_{en} - C_{ex})}}{\left[\frac{2C_{ex}}{D_{sb}^2 q_w} \right]} ; \quad (117)$$

Принимаем двухсекционный аппарат с общей высотой псевдоожженного слоя 3 м (1,5 м высота слоя на каждой секции).

3.12. Для определения основных технологических параметров работы адсорбционных аппаратов принимаем, что относительное расширение псевдоожженного слоя в аппарате равно: $H_{ads}^n / H_{ads} = 1,5$ (H_{ads}^n - высота

псевдоожиженного слоя, образованного из неподвижного, высотой H_{ads}). Тогда порозность ε_n псевдоожиженного слоя с заданным относительным расширением составит

$$\varepsilon_n = 1 - \frac{H_{ads}}{H_{n_{ads}}} (1 - \varepsilon) = 1 - \frac{1}{1,5} (1 - 0,4) = 0,6,$$

ε - порозность неподвижного слоя, равная 0,4.

Преобразуя формулу

$$\varepsilon_n = \left(\frac{18 \text{Re} + 0,36 \text{Re}^2}{Ar} \right)^{0,21}, \quad (118)$$

находим скорость восходящего потока жидкости, v , м/ч, обеспечивающей заданную порозность псевдоожиженного слоя, где Ar - число Архимеда, определяемое по формуле

$$Ar = \frac{gd_{sb}^3 \gamma_{sb}^{ucm} - \gamma_b}{v^2 \gamma_b} (1 - P_i), \quad (119)$$

где P_i - удельная пористость сорбента.

Подставляя числовые значения в формулы (118) и (119), получим:
число Архимеда

$$Ar = \frac{9,8(0,5 \cdot 10^{-3})^3}{(1 \cdot 10^{-6})^2} \frac{1900 - 1000}{1000} (1 - 0,5) = 552;$$

порозность

$$0,6^{4,762} = \frac{18 \text{Re} + 0,36 \text{Re}^2}{552},$$

где $\text{Re} = vd_{sb}/v$ - число Рейнольдса, $\text{Re} = 2,57$.

Преобразуя число Рейнольдса, определим скорость потока v , м/ч:

$$v = \frac{\text{Re} v}{d_{sb}} = \frac{2,57 \cdot 1 \cdot 10^{-6}}{0,5 \cdot 10^{-3}} = 5,14 \cdot 10^{-3} = 18,5.$$

Таким образом, для обеспечения полуторакратного расширения псевдоожиженного слоя активного угля с размером частиц $0,5 \cdot 10^{-3}$ (0,5 мм) скорость потока должна быть равна 18,5 м/ч.

При диаметре адсорбера 3 м его производительность q_w , равна, м³/ч:

$$q_w = \frac{HD^2}{4} v = \frac{3,14 \cdot 3^2}{4} 18,5 = 131.$$

Следовательно, для обеспечения очистки 400 м³/ч сточной воды необходимо три адсорбционных аппарата.

Часовой расход равен $(51,4/10)131 = 673$ кг/ч. Перепад давления в псевдоожиженном слое активного угля определяем по формуле, Н/м²:

$$\begin{aligned} \Delta P &= g(\rho_u - \rho)(1 - P_i)(1 - \varepsilon_n)L_n = \\ &= 9,81 (1900 - 1000) (1 - 0,5) (1 - 0,6) 4,5 = 7946. \end{aligned}$$

Для расчета адсорбционной аппаратуры в табл. 29 приводятся характеристики активных углей, выпускаемых отечественной промышленностью. В табл. 30 приведены инкременты стандартного уменьшения свободной энергии адсорбции из водных растворов некоторых структурных элементов и функциональных групп молекул органических веществ, часто встречающихся в сточных водах.

Таблица 29

Характеристика активированного угля	Марка активированного угля										
	ДАК	АГ-2	АГ-3	АГ-5	КАД-иодный	КАД-молотый	БАУ	АР	СКТ	ОУ-А сухой щелочный	ОУ-Б влажный кислый
Основной размер аерен (более 90 %) мм	1,0-3,6	1,0-3,5	1,5-2,5	1,0-1,5	1,0-1,5	0,04	1,0-3,6	3,5	1,5-2,7	Порошок	Порошок
pH водной вытяжки	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	7-8	6	8	4-6
Удельный объем пор, см ³ /г											
общий	1,45	0,6	0,3-1	0,8-1,0	1,0-1,3		1,5-2,1	0,6-0,7	0,8-1,0	-	
макропор (0,1- 0,004 мкм)	1,23	0,22	0,41-0,52	0,46	0,51-1,0		1,19-1,8	0,3-0,5	0,27	-	1,8
мезопор (0,0015- 0,004 мкм)	0,04	0,05	0,12-0,16	0,18	0,11-0,15	0,09	0,08-0,16	0,06-0,07	0,20	0,20	0,15
микропор (менее 0,0015 мкм)	0,17	0,3	0,32-0,42	0,43-0,46	0,11-0,23	0,4-0,23	0,33-0,35	0,28-0,33	0,51	0,28-0,38	0,35
Удельная поверхность мезопор, м ² /г	-	33		-	110	64	57	48	108	138	
Плотность, г/см ³ :											
каждущаяся	0,4-0,5	0,8-0,9	0,8-0,9	0,8-0,9	0,55-0,65		0,4-0,5	1	-	-	-
истинная	1,8	2	2	2	2,1		1,8	1,95	-	-	-
насыпная	0,23	0,6	0,45	0,45	0,45		0,22-0,35	0,6	0,38-0,45	0,42	0,44
Структурные константы:											
W ₁ , см ³ /г	0,17	0,20	0,3	0,25-0,30	0,23	0,12	0,22-0,27	0,3	0,45-0,56	-	
W ₂ , см ³ /г		0,13			0,13						
B ₁ , 10 ⁶ град ⁻²	0,64	0,67	0,7-0,8	0,7-0,8	0,7	1,08	0,55-0,7	0,7-0,8	0,6-0,85	-	-
B ₂ , 10 ⁶ град ⁻²		2,5									
Влажность, %	10	5	5	5	10	10	10	15	8	-	-
Прочность на истирание, %	70	75	75	75	90		70	90	70	-	-
Остовая цена, руб/т	790	750	660		483	400	1260-1340	835-1010	860	1010	1200

Таблица 30

Ароматические соединения		Алифатические соединения	
структурный элемент или функциональная группа	теплота адсорбции, КДж/моль	структурный элемент или функциональная группа	теплота адсорбции, КДж/моль
CH (в бензольном кольце)	3,53±0,02	-CH ₂ (в спиртах и карбоновых кислотах)	2,18±0,08
CH в нафталиновом кольце	2,35±0,02	>C = C<	0,88±0,04
-CH ₃	0,85±0,08		
-CH	0,042±0,04		
-NH ₂	1,05±0,02		
Cl ₂	1,38±0,02	-OH (при вторичном или третичном атоме)	0,25
-NO ₂	2,59±0,08	-OH (при первичном атоме)	2,3±0,2
-SO ₃ H	-1,13±0,08		
-C ₄ H ₄ (второе кольцо в конденсированной системе)	2,3	-OH (при наличии в цепи аминного азота)	0,25
Пиразолоновое кольцо:	0,84	Cl (алиф.)	5,0±0,25

Установки для ионообменной очистки сточных вод

3.13. Выбор схемы ионообменной очистки и обессоливания сточных вод производится в зависимости от назначения установки, состава и расходов сточных вод, требований к качеству очищенной воды.

Очистка и частичное обессоливание сточных вод, имеющих слабокислую или нейтральную реакцию, от ионов 2- и 3-валентных металлов, при отсутствии или малом содержании катионов щелочных металлов, а также аммония, анионов слабых кислот (карбонатов, силикатов, боратов) или допустимости их присутствия в очищенной воде производится по одноступенчатой схеме последовательным фильтрованием через катионит в водородной форме и слабоосновный анионит в гидроксильной форме (рис. 20, а). При наличии в воде, подвергаемой очистке, окислителей (хромат- и бихроматионов), в качестве анионообменника необходимо применять слабоосновные аниониты АН-18-10 П, АН-251 или сильноосновной анионит АВ-17, стойкие к окислительному действию указанных ионов.

Для более глубокой очистки сточных вод от анионов слабых кислот (боратов, силикатов) применяют схему с одноступенчатым Н-катионированием и 2-ступенчатым Н-анионированием (рис. 20, б). На первой ступени анионирование производится с использованием слабоосновных анионитов, на второй ступени используются сильноосновные аниониты.

Для обессоливания и очистки сточных вод при большом содержании катионов щелочных металлов и аммония, а также при наличии ионов 2- и 3-валентных металлов целесообразно применять 2-ступенчатое Н-катионирование (рис. 20, в).

При наличии в обрабатываемой воде большого количества солей угольной кислоты, для предотвращения быстрого истощения емкости сильноосновных анионитов 2-й ступени анионирования из воды, после Н-катионирования, удаляется углекислота в специальных дегазаторах с насадкой из колец Рашига с деревянной хордовой насадкой или в других массообменных аппаратах (рис. 20, г).

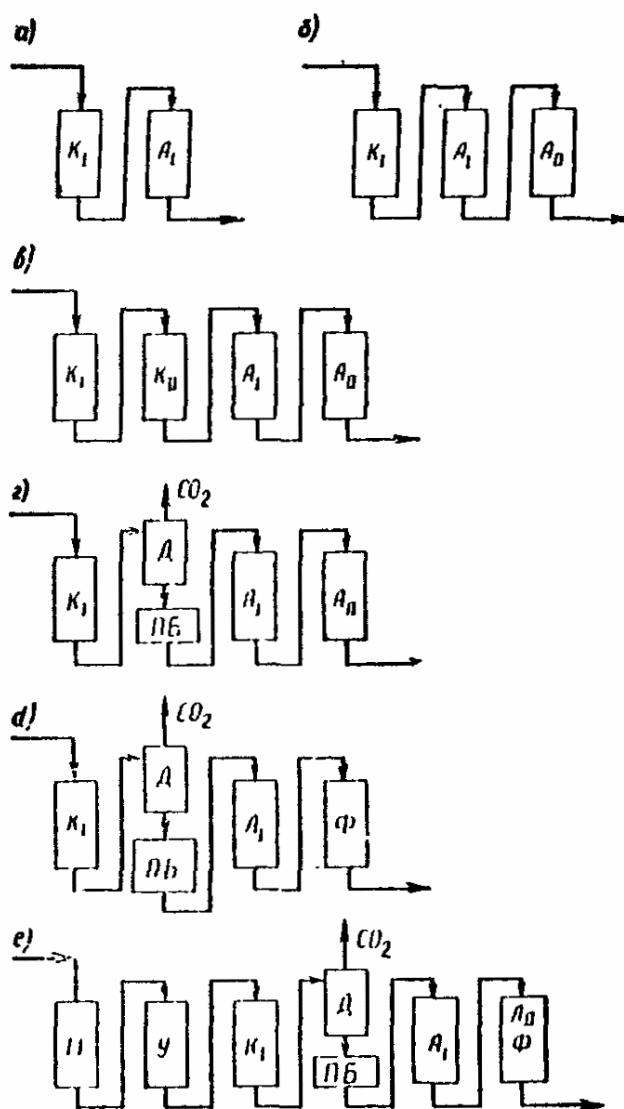


Рис. 20. Схемы установок очистки и обессоливания сточных вод ионообменным способом


a - одноступенчатая схема для очистки и частичного обессоливания сточных вод; *б* - схема очистки и полного обессоливания сточных вод с двухступенчатым анионированием; *в* - схема очистки и полного обессоливания сточных вод с двухступенчатым катионированием и двухступенчатым анионированием; *г* - схема очистки и полного обессоливания сточных вод с двухступенчатым анионированием и удалением углекислоты дегазацией; *д* - схема очистки и обессоливания сточных вод с удалением углекислоты дегазацией и фильтрами смешанного действия; *е* - схема очистки и полного обессоливания сточных вод с двухступенчатым анионированием, удалением углекислоты дегазацией и предочисткой на механических и сорбционных фильтрах; К_I и К_{II} - Н-катионовые фильтры I и II ступени; А_I и А_{II} - ОН-анионитовые фильтры I и II ступени; Д - декарбонизатор; ПБ - промежуточный бак; М - механические фильтры; Ф - фильтры смешанного действия (ФСД).

В ряде случаев для стабилизации показателя pH очищенной воды или глубокого обессоливания ее и удаления анионов слабых кислот вместо анионитовых (фильтров второй ступени или после них используют фильтры смешанного действия (ФСД), загруженные сильнокислотными катионитами и сильноосновными анионитами (рис. 20, *д*).


Содержание повышенных веществ в воде, поступающей на ионообменные фильтры, не должно превышать 8 мг/л. Величина ХПК не должна быть более 8 мг О/л. В противном случае в схему ионообменной установки включаются сооружения предочистки с механическими и сорбционными фильтрами (рис. 20, *е*).

В зависимости от конкретных условий возможны и другие компоновки ионообменных установок с включением различного количества ступеней катионирования и анионирования и возможным чередованием их. При наличии в сточных водах сложных смесей катионов большое значение имеет селективное их поглощение катионитами.

Для определения наименее сорбируемых катионов при обмене на сильнокислотном катионите КУ-2 следует принимать во внимание ряд катионов по энергии их вытеснения друг другом



При обмене на слабокислотном катионите КВ-4 установлен следующий ряд катионов:



Установлен аналогичный ряд поглощения анионов сильных кислот на сильноосновном и слабоосновном анионитах



Анионы слабых кислот по сродству к сильноосновным анионитам образуют следующий ряд: силикаты<бораты<фосфаты.

В случае присутствия в воде нескольких катионов и анионов системы рассчитываются как однокомпонентные по наименее сорбируемым или лимитирующем ионам. Расчетные концентрации ионов принимаются равными концентрациям суммы ионов (катионов и анионов раздельно), а емкость ионитов, равной емкости ионитов по наименее сорбируемым или лимитирующем ионам, при сорбции их из индивидуальных растворов.

В ряде случаев ионообменные установки применяются специально с целью извлечения специфических, отдельных компонентов из сточных вод.

Иониты для очистки и обессоливания сточных вод.

3.14. Для загрузки Н-катионитовых фильтров при очистке сточных вод и их обессоливания в настоящее время преимущественно используются катиониты КУ-1, КУ-2-8, КУ-2-20, КУ-23, КБ-4, КБ-4П-2, КБ-4-10П.

В качестве слабоосновных анионитов могут применяться: АН-2-ФН, АН-18, АН-22, АН-32, АН-221, АН-251. Аниониты промежуточной основности ЭДЭ-10П. Сильноосновные аниониты АВ-17-8, АВ-29-12П.

В табл. 31 дана характеристика некоторых отечественных катионов (ГОСТ 20298-74*), в табл. 32 - некоторых отечественных анионитов (ГОСТ 20301-74*). Выбор ионитов для очистки сточных вод производится в зависимости от условий ведения процесса и требований к качеству очищенной воды.

Таблица 31

Марка катионитов	Размер гранул ионита, мм	Содержание рабочей фракции, %	Содержание влаги, %	Насыщенная плотность товарного ионита, т/м ²	Удельный объем набухшего ионита, м ³ /т	Средняя рабочая обменная емкость, г-экв/м ³		Полная обменная емкость в динамических условиях, г-экв/м ³	Допустимая температура воды при очистке, °C
						При Н-катионировании	При Na-катионировании		
Сульфо-уголь									
СМ-1	0,3-11,8	-	-	0,65	-	250	400	-	60
СК-1	0,5-1,1	-	-	0,65	-	200	350	-	60
КУ-1	0,4-2	92,2	40-50	0,63-0,75	2,9-3,2	300	300	660	80
КУ-2-8	0,315-1,25	93	40-60	0,72-0,8	2,9	800	800	1850	120
КУ-2-20	0,315-1,25	92	33-40	0,8	2	-	-	1300	-
КУ-23	0,315-1,25	95	50-70	0,75	4,3	400	-	1100	120
КБ-4	0,355-1,5	90	35-65	0,65-0,72	3	-	-	2000	120
КГ-4П-2	0,355-1,5	95	60-75	0,7-0,8	2,8	-	-	2600	150
КБ-4-10П	0,355-1,6	95	65-70	3,3	-	-	-	1800	-

Таблица 32

Марка анионита	Фракционный состав набухшего ионита, мм	Содержание рабочей фракции, %	Содержание влаги, %	Насыпная плотность товарного ионита, т/м ³	Удельный объем набухшего ионита не более, м ³ /т	Полная обменная емкость, г-экв/м			Полная обменная емкость в динамических условиях, г-экв/м ³	Допустимая температура воды при очистке, °С
						По Cl ⁻ ионам	По SO ₄ ²⁻ ионам	По SO ₃ ²⁻ ионам		
АН-2ФН	0,4-4,2	92	2-10	0,65-0,68	3,2	500	700	-	1700-1750	40
АН-18-8	0,4-1,25	92	30-50	0,68	2,5	850	1000	-	650	70
АН-18П	0,355-1,5	92	35-60	-	3,5	1100	-	-	-	70
АН-22	0,315-1,25	90	30-50	0,79	2,3±0,5	1800	-	-	1000	100
АН-31	0,4-1,2	92	2-10	0,7-0,8	3,2	1500	-	-	1260	100
АН-221	0,315-1,25	90	40-60	0,83	3,9	1200	-	-	860	100
АН-251	0,63-1,6	90	Не более 50	0,34-0,46	3,0-3,6	1800	-	-	-	120
ЭДЭ-10П	0,4-1,8	92	2-10	0,6-0,7	3,45	800	1000	50	1020-1160	45
АВ-17-8	0,355-1,25	92	40-60	0,74	2,9	650	800	400	670-900	90
АВ-17-8ЧС	0,4-1,25	95	-	-	3,3	1050	-	-	900	90
АВ-29-12П	0,355-1,5	95	55-65	-	3,6	1000	-	-	700	40

Для выбора ионообменной смолы при удалении из воды того или иного специфического соединения или элемента приводятся обменные емкости ионитов по некоторым компонентам, присутствующим в сточных водах.

В табл. 33 дана динамическая обменная емкость (ДОЕ) ряда катионитов по меди, никелю и цинку; и табл. 34 - ДОЕ сильно- и слабоосновных анионитов по шестивалентному хрому. В табл. 35 приведена рабочая обменная емкость анионита АВ-17 в ОН-форме по анионам сильных кислот при извлечении хроматов. В последующих таблицах даются опытные данные: по емкости некоторых ионитов по фенолу (табл. 36), катионитов КУ-2 и КБ-4П-2 по пиридину (табл. 37), анионитов ЭДЭ-10П и АВ-17 по муравьиной кислоте (табл. 38) и некоторых катионитов по анилину (табл. 39).

Таблица 33

Марка катионита	ДОС, мг-экв на 1 г катионита по катионам			ДОЕ, г на 1 кг катионита по катионам		
	цинка	меди	никеля	цинка	меди	никеля
КУ-2-8	2-3	3,7-3,8	2,1-2,3	65-90	80-120	63-70
KG-4	5	-	-	163	-	-
Сульфо-уголь	0,2	2,5	0,4-1	6,5	70-80	11-30
КУ-1	0,4	-	-	13	70-90	-

Таблица 34

Марка анионита	ДОЕ по Cr (VI) до проскока		
	% по массе сухой смолы	г-экв/м	
AB-17-8	11-12	720-780	
AB-17-16	7,3-8,4	480-550	
AH-18	6,9-10,4	450-680	
AH-251	-	850	

Таблица 35

Cr (VI)	Состав сточной воды, мг-экв/л				РОЕ, г-экв/м ³		Использование РОЕ по Cr (VI), %
	SO ₄ ²⁻	Cl ⁻	NO ₃ ⁻	$\sum C^{3n}$	по $\sum A_n$	по Cr (VI)	
0,8- 1,1	0,8- 1,1	0,4- 0,5	-	2-2,7	660- 900	270- 436	41-48
1,2- 1,3	1,2- 1,4	0,3- 0,4	4,8- 5,3	7,5-8,4	600- 925	108- 144	16-18
1,2- 1,3	1,3-1,4	0,3- 0,4	0,4	3,1-3,5	835- 1095	328- 348	32-39
1,2- 1,4	1,2	0,3	0,2	2,9-3,1	760- 860	336- 376	44

Таблица 36

Марка ионита	Емкость в статических условиях, мг/г	В динамических условиях		При сорбции фенола из водно-метанольных сред, мг/г
		до проскока, мг/г	до насыщения, мг/г	
Сульфо-уголь	37-40	92	90-100	
КУ-1	-	-	70-90	-
ЭДЭ-10П	54-55	120	54-68	80-100
АВ-17	85-89	147	90-95	100-120

Таблица 37

Марка катионита	Статическая обменная емкость при сорбции из чистых растворов		Динамическая обменная емкость при сорбции из сточных вод и присутствии катионов натрия и аммония			
			до насыщения		до проскока	
	мг-экв/г	мг/г	мг-экв/г	мг/г	мг-экв/г	мг/г
КБ-4П-2			1-1,1	80-88	0,7-1	56-80
КУ-2	3,2-3,3	250-269	1,6-2,2	120-180	1,3-2,1	105-170

Таблица 38

Марка анионита	Емкость		
	мг-экв/г	мг/г	
ЭДЭ-10П	4,5-4,6	206-210	
АВ-17	3,7-3,9	170-180	

Таблица 39

Марка катионита	ДОЕ до проскока, мг/г, при концентрации анилина 10 мг/л	Полная динамическая обменная емкость (ПДОЕ _Э , мг/г)
КУ-1	227	310

КУ-1Г	-	67
КУ-2	146	310
КБ-4П-2	-	95
Сульфо-уголь	330	422

Ионообменные аппараты

3.15. Процессы ионообменной очистки и обессоливания сточных вод могут осуществляться в различных аппаратах: ионообменных фильтрах с обработкой воды в плотном слое; фильтрах для работы с псевдоожженным слоем ионитов; пульсационных колоннах, «паучках».

Наиболее распространено применение серийно выпускаемых таганрогским заводом «Красный котельщик» и Бийским котельным заводом ионообменных фильтров для фильтрования воды в плотном слое. Для очистки и обессоливания сточных вод используются стандартные Н-катионитовые фильтры - первой ступени, вертикальные, параллельно-точные. Их характеристики приведены в табл. 40.

Таблица 40

Характеристика фильтра	ФИПа-1-1-6	ФИПа-1-1,5-6	ФИПа-1-2-6	ФНПа-1-2,6-6	ФНПа-1-3-6	ФНПа-1-3,4-6
Рабочее давление, МПа	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Площадь фильтрования, м ²	0,785	1,775	3,14	5,3	7,1	9,1
Диаметр фильтра, мм	1000	1500	2000	2600	3000	3100
Высота слоя попита, м	2	2	2,5	2,5	2,5	2,5
Объем загрузки попита, м ³	1,6	3,56	7,85	13,25	17,75	22,75
Масса фильтра (с арматурой), т	0,905	1,692	2,746	4,558	5,527	7,848
Удельное давление на фундамент, МПа	0,65	0,69	0,6	0,65	0,68	0,65
Изготовитель	Бийский котельный завод		Таганрогский завод «Красный котельщик»			

Фильтры смешанного действия имеются двух видов: с внутренней регенерацией и с выносной регенерацией. Наибольшее применение в практике очистки и обессоливания сточных вод находят ФСД с внутренней регенерацией. Их характеристика приведена в табл. 41.

Важным моментом в проектировании ионообменных установок является расчет потери напора в загрузке ионитовых фильтров. В табл. 42 приведены данные о потере напора в зависимости от крупности зерен ионита, высоты слоя и скорости фильтрования.

Таблица 41

Характеристика фильтра	ФСДН _Р -2,0-10	ФСДН _Р -2,6-10	ФСДН _Р -3,4-10	ФСДВ _Р -2,0-6
Давление. МПа;				
рабочее	1	1	1	0,6
пробное гидравлическое	1,3	1,3	1,3	0,9
Площадь фильтрования, м	3,14	5,3	9,1	3,13
Диаметр фильтра, мм	2000	2600	3400	2000
Высота фильтрующего слоя, м:				
общая	1,2	1,2	1,2	1,2
катионита	0,6	0,6	0,6	0,6
анионита	0,6	0,6	0,6	0,6
Объем фильтрующей загрузки, м:				
катионита	1,9	3,18	5,5	1,9
анионита	1,9	3,18	5,5	1,9
Масса, т:				
катионита	1,35	2,26	3,9	1,35
анионита	1,4	2,35	4,1	1,44
нагрузочная	17	20,5	45	15,5
Удельное давление па фундамент, МПа,	0,6	0,5	0,6	0,6
Изготовитель		Таганрогский завод «Красный котельщик»		

Таблица 42

Скорость фильтрования м/ч	Потери напора в фильтре, м, при размере зерен ионита мм			
	0,3-0,8		0,5-1,2	
	Высота загрузки, м			
5	2	2,5	2	2,6
10	5	5,5	4	4,5
	5,5	6	5	5

15	6	6,5	5,5	6
20	6,5	7	6	6,5
25	9	10	7	7,5

3.16. Технологические данные для расчета Н-катионитовых фильтров

Скорость фильтрования, м/ч	10-15
Скорость регенерации, м/ч	1,0-1,8
Направление потока при фильтрации, регенерации и отмывке	сверху вниз
Интенсивность взрыхления катионита перед регенерацией, л/(с·м ²)	3
Время взрыхления, мин	5-7
Скорость отмывки катионита после регенерации, м/ч	6-10
Регенерационный раствор	7-10%-ные растворы HCl или H ₂ SO ₄
ДОЕ КУ-2 по сумме ионов 2- и 3-валентных металлов КУ-23	15-19 кг (830-1050 г-экв) на 1 м ³ набухшей смолы 8-10,5 кг/м ³ (450-580 г-экв/м ³)
Ориентировочный годовой износ катионита	10 %

3.17. Технологические данные для расчета анионитовых фильтров

Скорость фильтрования, м/ч	10-15
Скорость регенерации, м/ч	1,5-2
Направление потока при фильтрации, регенерации и отмывке	сверху вниз
Интенсивность взрыхления анионита перед регенерацией, л/(с·м ²)	3-4
Время взрыхления загрузки, мин.	5-7
Скорость отмывки после регенерации, м/ч	5-6
Регенерационный раствор	3-4 % NaOH
ДОЕ анионитов по анионам сильных кислот, г-экв на 1 м ³ набухшей смолы	АН-2ФН-800-1000; АН-22-900-1000; АН-31-1000-1200
Ориентировочный годовой износ	15-20%

Способы защиты ионообменных установок

3.18. Сточные воды, поступающие на установку, могут иметь кислую или щелочную реакцию, содержать компоненты, обладающие агрессивными свойствами по отношению к бетону или металлам. Кроме того, при обессоливании вода, поступающая из Н-катионитовых фильтров в анионитовые, имеет кислую реакцию, а обессоленная вода по отношению к бетону или металлам также обладает коррозионными свойствами. Агрессивны и применяемые для регенерации ионитов растворы и образующиеся элюаты. Эти обстоятельства необходимо учитывать при проектировании ионообменных установок. Необходима защита от коррозии внутренних поверхностей всех емкостей для приготовления и дозирования регенерирующих реагентов, сбора и хранения элюатов и промывных вод; внутренних поверхностей фильтров, декарбонизаторов, всех деталей внутри фильтра, обвязки трубопроводов, арматуры, соприкасающейся с водой и растворами в установке.

Для защиты от коррозии внутреннюю поверхность корпуса фильтров и емкостей либо гуммируют, либо покрывают кислотостойкими смолами и лаками. Нижние распределительные устройства трубчатого типа, крепежные детали внутри корпуса фильтра и другую арматуру изготавливают из нержавеющей стали. Верхние распределительные устройства выполняются из полиэтилена. Нижние распределительные устройства типа «ложное дно» изготавливают из полимерных материалов: доски из пресс-материала АГ-40, щелевые колпаки из сополимера стирола СНП-2.

Пример расчета ионообменной установки по доочистке и обессоливанию сточных вод цеха гальванических покрытий

3.19. Назначение ионообменной установки. На ионообменную установку подаются промывные кислотно-щелочные сточные воды цеха в смеси с хромосодержащими (после их предочистки электрокоагуляцией) и циансодержащими (после каталитического окисления цианидов кислородом) сточными водами.

Смесь сточных вод перед подачей на ионообменную установку подвергается отстаиванию для выделения труднорастворимых соединений, образующихся в результате взаимодействия компонентов при смешении указанных категорий стоков. Результатом ионообменной обработки сточных вод является организация системы оборотного технического водоснабжения цеха, получение обессоленной воды.

Расход воды на собственные нужды установки после ее запуска и вывода на режим принимается 10-15 % ее производительности.

Характеристика обрабатываемых сточных вод. Количество сточных вод с учетом пополнения воды на потери и на собственные нужды установки на данном объекте составляет 820 м³/сут, в среднем 51 м³/ч при непрерывной 2-сменной работе. Основные показатели смеси сточных вод, поступающих на ионообменную установку, приведены в табл. 43.

Таблица 43

Ингредиенты	Концентрация	
	мг/л	мг-экв/л
Общее солесодержание	570	7,77
Катионы:		
натрия	164,28	7,135
калия	2,5	0,06
аммония		0,055
Итого одновалентных катионов:	167,78	7,250
меди	4,4	0,130
цинка	0,84	0,026
кадмия	0,25	0,004
никеля	3,78	0,128
алюминия	0,94	0,105
свинца	1,32	0,013
магния	0,11	0,009
висмута	0,008	-
Итого катионов поливалентных металлов	11,62	0,40
Всего катионов	179,4	7,68
Анионы		
хлориды	36,7	1,034
нитраты	182,9	2,951
нитриты	3,12	0,068
фториды	5,32	0,28
сульфаты	147,19	3,066
тарtrаты	0,09	0,001
оксалаты	0,28	0,006
Итого анионов сильных кислот:	375,6	7,406
фторобораты	4,83	0,056
ацетаты	0,1	0,002
силикаты	1,53	0,04
бораты	2,09	0,10
карбонаты	5,1	0,17
Итого анионов слабых кислот:	13,65	0,369
в том числе без карбонатов	8,55	0,199
Всего анионов	389,25	7,775
Органические примеси	8,4	-

Солесодержание поступающих сточных вод ~570 мг/л (7,7- 7,8 мг-экв/л), pH = 6,5-7.

В состав установки входят; усреднитель сточных вод, отстойник, механические фильтры, сорбционные фильтры, Н-катионитовые фильтры, OH-анионитовые фильтры, узел приготовления регенерирующих растворов, емкости для сбора обессоленной воды алюатов от регенерации ионитов и промывочных вод, узел обезвреживания элюатов.

Описание технологической схемы ионообменной очистки и подготовки воды

Сточные воды после усреднения и отделения ГДП в отстойнике поступают в сборник, из которого насосом подаются последовательно на механические, сорбционные, катионитовые и анионитовые фильтры. Обессоленная вода поступает в сборник, из которого направляется затем потребителям.

Расчет ионообменной установки. Накопитель-усреднитель сточных вод рассчитывается из условия 3-4-часового усреднения по соответствующему разделу СНиП 2.04.03-85 при максимальном расходе сточных вод. Емкость его принимается равной 150-200 м³. Отстойник (вертикальный или тонкослойный) рассчитывается согласно пп. 6.57-6,70 СНиП 2.04.03-85.

Исходные данные для расчета: средний часовой расход сточных вод $q_w = 51 \text{ м}^3$; концентрация взвешенных частиц образующихся из труднорастворимых соединений (фосфатов и гидроксидов металлов) 250-300 мг/л (в расчете на сухое вещество); гидравлическая крупность частиц $U_0 = 0,2 \text{ мм/с}$; сборник осветленной воды рассчитывается на 20-30 минутный расход сточных вод и подпиточной воды. Его емкость составит 17-25 м³.

Механические фильтры проектируются согласно соответствующему разделу СНиПа, на производительность 51 м³/ч; скорость фильтрования принимается 8-10 м/ч.

Для подготовки фильтра к работе в следующем фильтроцикле загрузка после опорожнения фильтра отмывается противотоком воды [13-15 л/(с·м²)] в течение 7-8 мин. Отмывочная вода подается в усреднитель сточных вод перед отстаиванием. Необходимая площадь фильтрования должна быть в пределах

$$\frac{51}{10} - \frac{51}{8} = 5,1 - 6,4 \text{ м}^2.$$

Количество фильтров принимается в соответствии с их характеристиками. Рекомендуется применять 2 рабочих фильтра диаметром 2 м и площадью 3,14 м² каждый.

Сорбционные фильтры проектируются согласно СНиП 2.04.03-85 пп. 6.283-6.289. Фильтры рассчитываются на производительность 51 м³/ч, скорость фильтрования 8-10 м/ч, интенсивность взрыхления активированного угля 3-4 л/(с·м²), высота загрузки 2,2-2,8 м. Необходимая площадь фильтрования 5,1-6,4 м². Количество фильтров определяется в соответствии с основными их характеристиками. Загрузка - уголь БАУ, АГ-3, АГ-5, АР-3. Рекомендуется принять 2 рабочих фильтра диаметром 2 м и сечением 3,14 м² каждый. Возможно совмещение механической и сорбционной предочистки в одном 2-слойном фильтре.

Н-катионитовые фильтры рассчитываются на производительность 51 м³/ч. Содержание катионов металлов 7,7 г-экв/м³ при эксплуатации (см. табл. 42) и 8,3 г-экв/м³ при запуске (работа без оборота).

Объем катионита W_{hat} , м³, в водород-катионитовых фильтрах определяется по формуле

$$W_{hat} = \frac{16q_w(\sum C_{en}^k - C_{ex}^k)}{n_{reg} E_{wc}^k}, \quad (120)$$

где

$$E_{wc}^k = \alpha_k E_{gen}^k - K_{ion} q_k \sum C_w^k. \quad (121)$$

Подставив цифровое обозначение в формулы (120) и (121), получим

$$W_{hat} = \frac{16 \cdot 51(7,7 - 1,2)}{0,5 \cdot 800} = 13,26 \text{ м}^3;$$

$$E_{wc}^k = 0,8 \cdot 1000 - 0,5 \cdot 4 \cdot 1,7 = 796,7 \approx 800 \text{ г-экв/м}^3.$$

Площадь катионитовых фильтров определяется по формуле

$$F_k = W_k / H_k, \quad (122)$$

$$F_k = \frac{13,26}{2} : \frac{13,26}{3} = 6,63 - 4,42 \text{ м}^2.$$

Предлагается к установке один рабочий и один резервный фильтр диаметром 2,6 м и сечением 5,3 м² каждый. При этом скорость фильтрования составит 51/5,3 = 9,6 м/ч (скорость фильтрования должна быть в пределах 8-15 м/ч).

Длительность рабочего цикла фильтра принята 2 сут по 16 ч. Она может быть рассчитана по формуле

$$t_f = \frac{W_k E_{wc}^k - q_k W_k \sum C_w^k 0,5}{q_w (\sum C_{en}^k - \sum C_{ex}^k)}. \quad (123)$$

Подставив цифровое обозначение в формулу (123), получим

$$t_f = \frac{13,25 \cdot 800 - 4 \cdot 13,25 \cdot 1,2 \cdot 0,5}{51(7,7 - 1,2)} = 32 \text{ ч.}$$

Регенерация катионитовых фильтров производится 7- 10 %-ным раствором соляной кислоты в количестве 2,5-3 г-экв на 1 г-экв сорбированных катионов (на 1 г-экв РОЕ катионита). Расход реагента на регенерацию одного фильтра в одном цикле определяется по формуле

$$P_k = W_k E_{wc}^k q_r N 100 / m \cdot 10^3. \quad (124)$$

Подставив цифровые обозначения, получим

$$P_k = \frac{13,25 \cdot 800 \cdot 3 \cdot 36,5 \cdot 100}{31 \cdot 10^3} = 3744 \text{ кг.}$$

При повторном использовании части элюатов на регенерацию расход кислоты может быть сокращен на 30-40 %.

Расход воды на регенерацию катионитовых фильтров.

На взрыхление смолы при интенсивности 3 л/(см²) в течение 20 мин

$$5,3 \cdot 3 \cdot 60 \cdot 20 \cdot 0,001 = 19 \text{ м}^3;$$

на приготовление 10 %-ной соляной кислоты

$$\frac{3744 \cdot 31}{10 \cdot 1000} = 11,6 \text{ м}^3;$$

на после регенерационную отмыку - 3-4 объема на 1 объем ионита, т.е. $13,25 \cdot 3,5 = 46,4 \text{ м}^3$.

Общий объем воды на один фильтр в цикле $77,1 \text{ м}^3$, средний часовой расход $77,1/32 = 2,4 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Анионитовые фильтры. Загрузка - слабоосновный анионит АН-31, производительность $51 \text{ м}^3/\text{ч}$. На анионитовые фильтры поступает Н-катионированная вода с содержанием анионов сильных кислот $7,4 \text{ г-экв}/\text{м}$ (см. табл. 43).

Объем анионита W_{an} , м³, определяется по формуле (120), где вместо $\sum C_{en}^k$, и $\sum C_{ex}^k$ ставятся величины $\sum C_{en}^{an}$ и $\sum C_{ex}^{an}$ - концентрации суммы анионов в обрабатываемой и анионированной воде.

Рабочая емкость анионита E_{wc}^{an} рассчитывается по формуле (121), где a для слабоосновных анионитов = 0,9; $E_{gen}^{an} = 1120$; $q_{an} = 3-4 \text{ м}^3$; $K_{ion} = 0,8$; $E_{gen}^{an} = 0,9 \cdot 1120 - 0,8 \cdot 4 \cdot 1,7 = 1000$; n_{reg} - число регенерации анионитовых фильтров в сутки (принимается 1 раз в 3 сут.)

$$W_{an} = \frac{16 \cdot 51(7,4 - 1,7)}{0,33 \cdot 1000} = 14 \text{ м}^3.$$

По аналогии с Н-катионитовыми фильтрами принимается один рабочий и один резервный анионитовые фильтры с объемом загрузки $13,25 \text{ м}^3$, сечением $5,3 \text{ м}^2$ и диаметром 2,6 м. Площадь фильтрования анионитовых фильтров может быть проверена по формулам

$$F_{an} = 16q_w/n_{reg}t_f; \quad (125)$$

$$t_f = 16/n_{reg} - t_1 - t_2 - t_3. \quad (126)$$

Регенерация анионита производится 4 %-ным раствором гидроксида натрия в количестве 2,5 экв на 1 экв рабочей обменной емкости. Расход 100 %-ного гидроксида натрия рассчитывается по формуле (124)

$$Pb = \frac{13,25 \cdot 1000 \cdot 2,5 \cdot 40}{10^3} = 1325 \text{ кг},$$

где 40 - эквивалентная масса гидроксида натрия.

Расход реагента может быть сокращен на 30-40 % при повторном использовании части элюатов.

Расход воды на регенерацию анионитовых фильтров:

на взрыхление смолы

$$5,3 \cdot 3 \cdot 60 \cdot 20 \cdot 0,001 = 19,1 \text{ м}^3;$$

на приготовление 4 %-ного раствора гидроксида натрия $1325/40 = 33,1 \text{ м}^3$;

на после регенерационную отмыку фильтра $13,25 \cdot 5 = 66,2 \text{ м}^3$. Общий расход воды на регенерацию составил $118,4 \text{ м}^3$, а продолжительность регенерации $33,1/5,3 \cdot 2 = 3,12 \text{ ч}$, продолжительность отмычки $66,2/5,3 \cdot 6 = 2,08 \text{ ч}$ продолжительность работы фильтра между регенерациями

$$\frac{16}{0,33} - 0,33 - 3,12 - 2,08 = 48,48 - 5,53 = 42,95 \text{ ч (43 ч).}$$

Площадь фильтрования

$$F_a = (16 \cdot 51) / (0,33 \cdot 43 \cdot 12) = 4,79 \text{ м}^2.$$

что укладывается в сечение выбранного фильтра $5,3 \text{ м}^2$, диаметром 2,6 м.

Часовой расход воды на регенерацию составит $118,4/43 = 2,75 \text{ м}^3/\text{ч}$.

Часть отмычной воды может использоваться для приготовления регенерационного раствора. Общий расход очищенной воды на собственные нужды ионообменной установки (на взрыхление, регенерацию, отмычку ионитов всех фильтров) без учета повторного использования составит $2,4 + 2,75 = 5,15 \text{ м}^3/\text{ч}$, или 10% производительности установки.

Выбор оборудования

3.20. Для ионообменной установки выбирается серийно выпускаемое оборудование заводского изготовления в кислотостойком исполнении. Выбор ионообменных фильтров производится с учетом непрерывной работы и возможности регенерации одного из них без прекращения работы всей установки.

В табл. 44 приводится техническая характеристика ионообменной установки и технологические показатели эксплуатации механических, сорбционных (табл. 45) и ионообменных (табл. 46) фильтров, а также перечень и расход основных материалов для загрузки фильтров (табл. 47) и реагентов на их регенерацию (табл. 48).

Таблица 44

Показатель работы установки	Величина
Производительность установки, м ³ /ч	50-52
Содержание взвешенных веществ в воде, поступающей на установку, мг/л	10-15
Солесодержание поступающей воды, г-экв/м ³	7,7
Содержание катионов 2- и 3-валентных металлов, г-экв/м ³	0,42
Содержание катионов натрия, калия и аммония, г-экв/м ³	7,25
Содержание анионов сильных кислот, г-экв/м ³	7,4
Содержание анионов слабых кислот, г-экв/м ³	0,37
Удельная электропроводимость обессоленной воды, мк·см/см	50-100
Годовой расход реагентов (с учетом повторного использования 30 % элюатов) т:	
соляной кислоты (ГОСТ 857-88)	346
гидроксида натрия (ГОСТ 2263-79*)	81,2
Установочная мощность одновременно работающих двигателей, кВт	95
Расход сжатого воздуха, м/ч:	
среднесуточный	20
максимальный	50
Давление подаваемого сжатого воздуха, МПа	0,25-0,4
Расход воды на собственные нужды установки, 70	10
Потребность в ионообменных смолах (на 1 загрузку всех фильтров) т:	
катионит КУ-2-8 (ГОСТ 20298-74*)	10,2
анионит АН-31 (ГОСТ 20301-74*)	10,8
Годовая потребность ионитов на пополнение износа, % от первоначальной загрузки:	
катионит КУ-2-8	10
анионит АН 31	15

Таблица 45

Технологические показатели	Фильтры	
	механические	сорбционные
Производительность одного фильтра, м ³ /ч	25-26	25-26
Скорость фильтрования, м/ч	8-10	8-10
Расход воды на промывку фильтра, м ³	17-20	-
Продолжительность подготовки фильтра к работе, ч	0,3-0,5	-
Интенсивность подачи на промывку, л/(с·м ²):		
воды	13-15	-
воздуха	15-20	-

Таблица 46

Технологические показатели	Фильтры	
	катионитовые	анионитовые
Производительность одного фильтра м ³ /ч	50-52	50-52
Материал загрузки	Катионит КУ-2-8	Анионит АН 31
Скорость фильтрования сточной воды, м/ч	8-15	8-15
Продолжительность фильтроцикла, ч	32	45
Межрегенерационный период работы фильтров, ч	32	45
Регенерационный раствор и его концентрация, %	HCl-7-10	NaOH-4-6
Расход товарного реагента на 1 регенерацию, кг	3744	1325
Расход воды на 1 фильтр, м ³ в 1 цикле в том числе на:		
взрыхление	77,1	118,4
приготовление регенерационного раствора	19,1	19,1
отмыкку	11,6	33,1
Скорость подачи воды и растворов, м/ч, при:		
взрыхлении	46,4	66,2
регенерации	9-10	7-8
	2-3	2

Таблица 47

Наименование материалов	Марка ГОСТ	Количество необходимое для загрузки 1 фильтра, т	Общая масса, т	Оптовая цена за 1 т, руб.	Суммарная стоимость загрузки, тыс. руб.	Завод изготовитель
Гравий диаметром гранул 5-15 мм Песок кварцевый диаметром 0,5-1,5 мм Уголь активированный Антрацит-крошка Катионит Анионит	АГ-3; АГ-5; КАД КУ-2-8 ГОСТ 20293-74*	2,8	8,4	8,2	0,07	Местные материалы Карьер
		7	21	11,9	0,25	-
		3,6	10,8	560	6,05	-
		5,68	17,1	27,1	0,46	Завод «Карболит», Химкомбинат г. Черкассы
		5,1	10,2	1800	18,36	To же
		5,4	10,8	2300	24,84	
Итого		-	-	-	50,03	

Элюаты от регенерации катионитовых и анионитовых фильтров подвергаются реагентной обработке вместе с отработанными концентрированными технологическими растворами. Количество сбрасываемых кислых элюатов от регенерации катионитовых фильтров 5,8 м³/сут. Количество сбрасываемых щелочных элюатов от регенерации анионитовых фильтров 11 м³/сут. Сброс кислоты с элюатами 10,59 кг·экв/сут.

Сброс щелочей с элюатами 7,24 кг·экв/сут. Избыток кислот составляет 3,35 кг·экв/суч. Расход активного CaO на нейтрализацию избытка кислоты 3,35 кг·экв/сут, или 3,35·28 = 93,8 кг/сут. В расчете на товарную 50 %-ную известь с учетом 5 % избытка расход ее составит 197 кг/сут.

При дозировании 5 %-ного по активному CaO известкового молока расход ее составит приблизительно 2 м³/сут.

Таблица 48

Реагент	Процесс	Межрегенераціонный период	Число регенераций в год	Расход реагентов, т*			Количество регенирирующих растворов (элюатов), м ³		
				в год	в сутки	на одну регенерацию	в год	в сутки	на одну регенерацию
Кислота соляная (ГОСТ 857-78)	Регенерация катионитовых фильтров	32	130	490	1,89	3,77	1520	5,8	11,6
Гидроксид натрия ТР (ГОСТ 2263-79)	Регенерация анионитовых фильтров	45	87	116	0,44	1,325	2880	11	33,1
Известь гашеная (ТУ 6-02-936-74)	Нейтрализация элюатов	-	-	52	0,2	-	520	2	

* Расчет расхода реагентов произведен на соляную кислоту 31 %-ную; гидроксид натрия 100 %-ный; известь гашеную 50 %-ную по активному CaO.

Установки для электрохимической очистки сточных вод

Электролизеры для обработки циансодержащих сточных вод

3.21. Электролизеры для обработки сточных вод, относящиеся к нестандартному оборудованию, представляют собой открытые или со съемной крышкой прямоугольные стальные резервуары, разделенные с помощью перегородок из синтетических материалов на несколько отсеков. В перегородках проделываются несколько рядов отверстий, суммарная площадь которых составляет 20 - 30 % площади находящейся в воде части перегородки, высота которой соответствует высоте погруженных в воду электродов.

Движение потока сточных вод в электролизере происходит вдоль поверхности электродов в горизонтальном направлении. Электролизер снабжается приемной и сборной камерами, также отделенными от его рабочего пространства дырчатыми перегородками. На дно электролизера (в каждом из отсеков) укладывают дырчатые трубы

из синтетических материалов, через которые поступает сжатый воздух, который, барботируя через жидкость, способствует ее перемешиванию.

В электролизер помещаются электроды двух типов: стальные катоды (в виде пластин толщиной 1-2 мм) и аноды из графитированного угля в виде плит или стержней. Можно использовать малоизнашающиеся титановые аноды с металлоксидным покрытием (диоксид рутения, магнетит и др.). Ориентировочный срок службы анодов из графитированного угля составляет 4-5 мес. При обработке медьсодержащих сточных вод целесообразно использование медных катодов для облегчения утилизации дополнительно извлекаемой из сточных вод (в виде катодного осадка) металлической меди.

При определении габаритов электролизера необходимо учитывать объем постоянно находящейся в нем воды, а также объем, занимаемый перегородками, электродами (размеры плит из графитированного угля, выпускаемых отечественными электродными заводами, составляют 1000×180×50 мм). Расстояние между соседними электродами (катодом и анодом) следует принимать в пределах 40-50 мм.

Электроды обоих видов (катоды и аноды) подвешиваются в электролизере на медных (латунных) стержнях (токоподводах), концы которых покоятся на соответствующих катодных (анодных) шинах, укладываемых на изоляторах вдоль бортов электролизера. Аноды из графитированного угля (в виде плит) можно устанавливать на дно электролизера, футерованное материалом - диэлектриком. Сечение токоподводов и электродных шин рассчитывается на максимальную токовую нагрузку.

При значительной расчетной величине тока в электрической цепи (более 3000 А) и необходимости отведения больших количеств выделяющихся газообразных продуктов электролиза рекомендуется установка нескольких электролизеров, снабженных автономными источниками электропитания.

Технологическая схема электрохимической очистки циансодержащих сточных вод включает: двухсекционный резервуар-усреднитель (каждая секция усреднителя рассчитана на часовой расход сточных вод); электролизеры; источник постоянного электрического тока (выпрямитель из ременного электрического тока - типа ВАКГ или ВАКР); бак для приготовления раствора поваренной соли; бак, для приготовления раствора щелочного реагента (едкий натр, сода), используемого для корректировки исходной величины pH обрабатываемой воды (в случае необходимости); сборный бак для очищенной воды.

К сточным водам, находящимся в резервуаре-усреднителе, добавляют насыщенный раствор поваренной соли для достижения ее концентрации в воде в пределах 5-10 г/л и раствор щелочного реагента (в случае необходимости) до величины pH≥10. При наличии высококонцентрированных циансодержащих сточных вод (отработанных технологических растворов) следует предусмотреть дополнительный бак для их сбора с последующим равномерным добавлением к сточным водам поступающим в резервуар-усреднитель, до достижения расчетной концентрации цианидов не более 1 г/л.

3.22. Пример расчета электролизера для очистки циансодержащих сточных вод.

Исходные данные для расчета: производительность электролизера 2,5 м³/ч; исходная концентрация цианидов в очищаемой воде 200 мг/л; время электрохимической обработки сточных вод 0,5 ч.

Необходимая величина тока в электрической цепи электролизера

$$I_{cur} = \frac{2,06C_{cn}q_w}{\eta_{cur}} = \frac{2,06 \cdot 200 \cdot 2,5}{0,7} = 1470 \text{ A.}$$

Принимается к установке один выпрямитель переменного электрического тока, вырабатывающий постоянный электрический ток величиной 1600 А. Объем сточных вод в электролизере составляет

$$W_{el} = q_w t_{el} = 2,5 \cdot 0,5 = 1,25 \text{ m}^3.$$

Общая поверхность анодов

$$f_{an} = \frac{I_{cur}}{I_{an}} = \frac{1470}{150} \approx 10 \text{ m}^2.$$

При использовании в качестве анодов плит из графитированного угля размером 1000×180×50 мм общая поверхность одной плиты составляет

$$f'_{an} = 2 \cdot 0,18 \cdot 1 = 0,36 \text{ m}^2.$$

Общее количество плит (анодов) из графитированного угля, помещаемых в один электролизер:

$$N_{an} = f_{an}/f'_{an} = 10/0,36 = 28 \text{ шт.}$$

Общая поверхность катодов равна общей поверхности анодов. Размеры электролизера выбираются исходя из объема находящихся в нем сточных вод с учетом общего объема погруженных в воду электродов.

Электроагрегаторы с алюминиевыми электродами

3.23. Электроагрегаторы с алюминиевыми электродами, используемые для очистки концентрированных маслозмульсионных сточных вод, относятся к нестандартизированному оборудованию. Предпочтительно использование электроагрегаторов горизонтального типа с пластинчатыми электродами. Электроагрегаторы

могут быть как периодического, так и непрерывного действия. Электроагрегат состоит из корпуса с наклонным дном и крышкой, электродной системы, пеноудаляющего устройства. Электроагрегаты непрерывного действия, кроме того, должны быть снабжены устройствами рассредоточенного впуска и выпуска воды и устройством для поддержания уровня воды в аппарате на заданном уровне. Электроагрегаты обоих типов должны быть снабжены патрубками с вентилями для выпуска и впуска воды, пены, емкостями для сбора пены и вентиляционной системой удаления водорода.

Корпус электролизера прямоугольной формы следует изготавливать из листовой углеродной стали с последующим нанесением на внутреннюю поверхность защитного покрытия, например, из винипласти или эпоксидных смол.

Крышка электролизера, предназначенная для предотвращения выделения водорода в рабочее помещение, изготавливается из листовой стали с покраской внутренней поверхности водостойкой краской. Крышка устанавливается своим фланцем к фланцу корпуса и герметизируется. Дно корпуса электролизера должно иметь уклон.

Электродный блок, собираемый из алюминиевых пластин выполняется в виде параллелепипеда и располагается равномерно по объему электролизера. Электроды в блоке устанавливаются плоскоПараллельно на одинаковом расстоянии друг от друга (10-20 мм). Объем жидкости над электродами не должен превышать 20 % общего объема электроагрегата. Электродные пластины прямоугольной формы следует изготавливать одинаковыми для обеспечения их взаимозаменяемости. Механическая жесткость электродного блока создается с помощью дизэлектрических гребенок. Для удобства монтажа в блоках предусматривают проушины (крючки).

Соединение электродов в блок производится либо сваркой, либо стягиванием (разъемное соединение). Токоподводы к электродным блокам внутри электролизера в местах соприкосновения их с жидкостью должны быть изолированы. Их следует изолировать и от корпуса электроагрегата.

Пеноудаляющее устройство может быть, выполнено либо в виде приспособления, сгоняющего пену струями сжатого воздуха в пеносборный лоток, либо и виде доски с пневматическим приводом. Пеноудаляющее устройство перемещается как вручную, так и автоматически по заданной программе.

В процессе электролиза выделяется водород, который необходимо постоянно удалять из аппарата с помощью вытяжного вентиляционного устройства. Для обеспечения безопасности, работа электроагрегата должна быть блокирована с работой вентилятора: в случае остановки вентилятора должна быть прекращена подача электроэнергии на электроагрегат.

Время обработки сточной воды при соответствующей силе тока выбирают экспериментально по степени ее осветления. При изменении состава воды время ее обработки также изменяется.

Пример расчета электроагрегата периодического действия

3.24. Исходные данные: производительность аппарата $q_w = 1,8 \text{ м}^3/\text{ч}$; исходное содержание масел $C_{en} = 6000 \text{ г}/\text{м}^3$; удельный расход электричества на обработку сточных вод $q_{cur} = 540 \text{ А}\cdot\text{ч}/\text{м}^3$, толщина электродных пластин $\delta = 0,006 \text{ м}$; межэлектродное расстояние $b = 0,02 \text{ м}$; анодная плотность тока $f_{an} = 120 \text{ А}/\text{м}^2$.

Расчет. Примем продолжительность цикла очистки t_{ch} , равной 0,5 ч (продолжительность электроагрегационной обработки $t_1 = 0,25 \text{ ч}$; продолжительность налива жидкости в аппарат и ее слива $t_2 = 0,25 \text{ ч}$). Объем жидкости в электроагрегате $W_{ch} = q_w t_{ch} = 1,8 \cdot 0,5 = 0,9 \text{ м}^3$.

Общее количество электричества, необходимое для обработки такого объема жидкости, составит $Q_{cur} = W_{ch} q_{cur} = 0,9 \cdot 540 = 486 \text{ А}\cdot\text{ч}$, а величина тока в электрической цепи $I_{cur} = Q_{cur}/t_1 = 486/0,25 = 1941 \text{ А}$; рабочая поверхность анодов составит $f_{an} = I/i_{an} = 1944/120 = 16,2 \text{ м}^2$. Отсюда общим объем электродов при их толщине 6 мм составит $V_{ch} = f_{an} \delta = 16,2 \cdot 0,006 = 0,097 \text{ м}^3$, а их масса $M_{ek} = V_{ek} \rho_{Al} = 0,097 \cdot 2,7 = 0,262 \text{ т}$ (ρ_{Al} плотность алюминия, $\text{т}/\text{м}^3$).

В связи с тем, что масса одного электродного блока не должна превышать 50 кг, принимаем число блоков, равное 6.

Общий объем жидкости в межэлектродном пространстве всех электродных блоков составит $V_{ek} = f_{an} b = 16,2 \cdot 0,02 = 0,324 \text{ м}^3$, а объем одного электродного блока $W_{\delta} = (V_{ch} + V_{ek})/6 = (0,097+0,324)/6 = 0,07 \text{ м}^3$.

Условно, приняв форму блока кубической, длина его ребра, м:

$$l_{\delta} = \sqrt[3]{W_{\delta}} = \sqrt[3]{0,07} = 0,41.$$

Число электродов в одном электродном блоке составит $n = l_{\delta}/(\delta + b) = 0,41/(0,026) = 16$, т.е. блок будет состоять из 8 анодов и 8 катодов.

Таким образом, с учетом установочных зазоров ($l_3 = 0,07 \text{ м}$; $l_b = 0,41$) общая длина электроагрегата составит $L_3 = 6l_b + 7l_3 = (6 \cdot 0,41 + 7 \cdot 0,07) = 2,95$. Ширина электроагрегата, м:

$$B_3 = l_b + 2l_3 = 0,41 + 2 \cdot 0,07 = 0,55.$$

На высоте верхней кромки электродов $L_1 = l_b + l_3$ объем жидкости в электроагрегате

$$V_{ek} = L_3 B_3 (l_b + l_3) - V_{ek} = 2,95 \cdot 0,55 (0,41 + 0,07) - 0,097 = 0,681 \text{ м}^3.$$

Высота слоя жидкости над электродами, м

$$h_2 = (W_{ch} - V_{ek})/L_3 B_3 = (0,900 - 0,681)/2,95 \cdot 0,55 = 0,13.$$

Общая высота слоя жидкости в электрокоагуляторе составляет, м:

$$h_1 = h_2 = 0,48 + 0,13 = 0,61.$$

С учетом необходимости размещения пеносгонного устройства полная высота аппарата H_1 составит 0,8 м.

Общие габариты электрокоагулятора $L_1 B_1 H_1 = 2,95 \cdot 0,55 \cdot 0,8$ м.

Пример расчета электрокоагулятора непрерывного действия

3.25. Исходные данные: производительность аппарата $q_w = 1,8 \text{ м}^3/\text{ч}$; исходное содержание масел $C_{en} = 2500 \text{ г}/\text{м}^3$; удельный расход электричества на очистку сточной воды $q_{cur} = 270 \text{ А}\cdot\text{ч}/\text{м}^3$; начальная толщина электродных пластин $\delta = 0,006 \text{ м}$; межэлектродное расстояние $b = 0,02 \text{ м}$; анодная (катодная) плотность тока $i_{an} = 120 \text{ А}/\text{м}^2$.

Расчет. Общий расход электричества на обработку 1,8 м³ сточной воды составит

$$Q_{cur} = q q_{cur} = 1,8 \cdot 270 = 486 \text{ А}\cdot\text{ч},$$

а токовая нагрузка на электрокоагулятор $I = Q_{cur}/t = 486 \text{ А}$. Поверхность анодов (катодов) будет равна:

$$f_{an} = f_h = I/i_{an} = 486/120 = 4,05 \text{ м}^2.$$

Объем жидкости в межэлектродном пространстве $V_{jk} = f_{an} b = 4,05 \cdot 0,02 = 0,081 \text{ м}^3$, а общий объем электродов $V_{ek} = f_{an} \delta = 4,05 \cdot 0,006 = 0,024 \text{ м}^3$. Общий объем электродного блока составит $W_\delta = V_{jk} + V_{ek} = 0,081 + 0,024 = 0,105 \text{ м}^3$, а масса такого блока

$$M_\delta = V_{ek} \rho_{AI} = 0,024 \cdot 2,7 = 0,065 \text{ г.}$$

В связи с тем, что масса электродного блока не должна превышать 50 кг, принимаем число блоков равным 2. Условно принимая форму блока кубической, получим, что длина его ребра составит

$$l_\delta = \sqrt[3]{W_\delta / 2} = \sqrt[3]{0,105 / 2} = 0,37 \text{ м.}$$

Число электродов в блоке составит $n = l_\delta / (\delta + b) = 0,37 / (0,006 + 0,015) = 18$.

В связи с тем, что в электрокоагуляторе непрерывного действия просок жидкости вне межэлектродного пространства недопустим, между боковыми стенками аппарата и крайними электродами не должно быть установочных зазоров.

Учитывая, что в аппарате должны быть размещены пеносгонное устройство, а также устройства для распределения потока воды на входе и выходе, габариты электрокоагулятора принимаем

$$L_1 B_1 H_1 = 0,8 \cdot 0,42 \cdot 0,5 \text{ м.}$$

Электрокоагуляторы со стальными электродами

3.26. Электрокоагуляторы со стальными электродами относятся к нестандартному оборудованию. Корпус электрокоагулятора представляет собой прямоугольный резервуар изготовленный из синтетических кислотостойких материалов (полизобутилен, полипропилен и др.), или футерованный изнутри этими материалами. Электрокоагулятор оборудуется вытяжным вентиляционным устройством (например, бортовыми отсосами) для удаления газов, образующихся при электролизе сточных вод. Целесообразно, чтобы дно электрокоагулятора имело небольшой уклон (до 5°) в сторону выхода сточных вод.

Наибольшее применение получили в настоящее время электрокоагуляторы с помещенными в них пакетами (блоками) плоских пластинчатых электродов, расположенных вертикально, параллельно друг другу.

Движение потока сточных вод в электрокоагуляторе следует осуществлять вдоль поверхности электродных пластин в вертикальном направлении (снизу вверх или сверху вниз) либо в горизонтальном направлении.

Для равномерного распределения воды между электродами и равномерного ее отвода рекомендуется предусмотреть в электрокоагуляторе или в отдельных его секциях приемные и сборные камеры. Приемные камеры отделяются от рабочего пространства электрокоагулятора дырчатыми перегородками, которые рассчитываются как распределитель высокого сопротивления (отношение суммарного сечения отверстий в перегородках к общему сечению электрокоагулятора составляет ≥ 0,3).

Электроды (катоды и аноды), помещаемые в электролизер, изготавливаются из низкоуглеродистой стали (Ст3, Ст4 и т. п.) и могут иметь толщину от 3 до 6 мм. Первоначальное расстояние между соседними электродами должно составлять 5-10 мм.

Рекомендуются следующие размеры электродных пластин: длина 0,6-1, ширина 0,3-0,6 м. Целесообразно использование электродов (анодов и катодов) в виде блоков. Блок электродов представляет собой набор стальных пластин, закрепленных на общей раме. Пластины через одну подключаются к катодной и анодной шинам источника постоянного электрического тока с помощью приваренных или припаянных к ним токоподводов. Для предотвращения коротких замыканий пластины в двух-трех местах по своей высоте разделяются прокладками из диэлектрика (текстолит, винипласт и др.), выполненными, например, в виде колец. Электродные пластины у своего основания или по их высоте (с обеих сторон) рекомендуется вставлять в «гребенку», также изготовленную из материала-диэлектрика. Масса одного электродного блока не должна превышать 0,05 т.

Электродные шины изготавливаются из медных (латунных) или алюминиевых прутков или полос, закрепляются на изоляторах на корпусе электроагрегата и соединяются с соответствующими полюсами источника постоянного электрического тока. Диаметры (сечение) электродных, а также токоподводящих шин (кабелей), соединяющих электроагрегат с источником тока, во избежание перегрева, рассчитываются на максимальную токовую нагрузку.

При расчете электроагрегата определяются общая поверхность и количество электродов, конструктивные размеры и число электроагрегатов и величина тока в электрической цепи. При этом основными исходными параметрами для расчета являются: расход сточных вод; исходная концентрация шестивалентного хрома и ионов тяжелых металлов в сточных водах; анодная плотность тока; удельный расход электричества, необходимый для обработки единицы объема сточных вод.

Пример расчета электроагрегатов со стальными электродами для очистки хромсодержащих сточных вод

3.27. Исходные данные для расчета: расход сточных вод составляет $10 \text{ м}^3/\text{ч}$ (при круглосуточной работе установки), исходные концентрации шестивалентного хрома и цинка соответственно 50 и $20 \text{ мг}/\text{л}$; величина тока в электрической цепи

$$I_{cur} = 3, IC_{en} q_w = 10 \cdot 50 \cdot 3,1 = 1550 \text{ А.}$$

К установке принимается один выпрямитель переменного тока, вырабатывающий ток величиной до 1000 А при максимальном напряжении до 12 В . Общая поверхность анодов составит:

$$f_{pl} = I_{cur}/i_{an} = 1550/150 = 10,3 \text{ м}^2.$$

Размеры одной электродной пластины принимаются следующими: ширина $b_{pl} = 300 \text{ мм}$, рабочая высота $h_{pl} = 600 \text{ мм}$. Рабочая поверхность одного электрода будет равна:

$$f_{pl} = 2b_{pl}h_{pl} = 2 \cdot 0,3 \cdot 0,6 = 0,36 \text{ м}^2.$$

Общее количество электродных пластин составит

$$N_{pl} = 2 \frac{f_{pl}}{f_{pl}} + 1 = 2 \frac{10,3}{0,36} + 1 = 57 + 1 = 58.$$

Принимаются к установке два электродных блока, каждый из которых состоит из 30 стальных пластин. Рабочий объем электроагрегата будет равен:

$$W_{ek} = f_{pl}b = 10,3 \cdot 0,008 = 0,082 \text{ м}^3,$$

(расстояние между двумя соседними электродами b принято равным $0,008 \text{ м}$). Время обработки сточных вод (время пребывания сточных вод в межэлектродном пространстве электроагрегата) составит

$$t = W_{ek}/q_w = 0,082/10 = 0,008 \text{ ч} = 0,008 \cdot 3600 = 28,8 \text{ с.}$$

Удельный расход металлического железа для обработки сточных вод определяем по формуле

$$Q_{Fl} = \frac{q_{Fl} C_{en} q_w \cdot 24}{1000 K_{eh}} = \frac{2,5 \cdot 50 \cdot 10 \cdot 24}{1000 \cdot 0,8} = 37,6 \text{ кг/сут.}$$

Ширина одного электродного блока при толщине одной электродной пластины 5 мм будет равна:

$$B = N_{pl} \delta + b(N_{pl} - 1) = 30 \cdot 0,005 + 0,008 (30 - 1) = 0,38 \text{ м.}$$

4. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ОБРАБОТКИ ОСАДКОВ

Аэробные стабилизаторы

4.1. Аэробные стабилизаторы предназначены для обработки органических осадков с целью предупреждения загнивания и улучшения водоотдающих свойств осадков перед последующей обработкой и хранением.

Повышение устойчивости осадков к загниванию при аэробной стабилизации достигается биохимическим окислением части органического вещества осадка в результате жизнедеятельности аэробных микроорганизмов.

По сравнению с анаэробным сбраживанием процесс аэробной стабилизации более прост в конструктивном оформлении, не взрывоопасен, более устойчив к изменению качественного состава осадков. Кроме того, аэробно-стабилизированные осадки имеют лучшие водоотдающие свойства, что упрощает и удешевляет их последующую обработку.

Для станций аэрации производительностью до 50 тыс. $\text{м}^3/\text{сут}$ аэробная стабилизация, как правило, экономичнее анаэробного сбраживания, даже при условии утилизации газа брожения. Применение аэробной стабилизации для станций аэрации производительностью более 50 тыс. м^3 в сут сточных вод требует технико-экономического обоснования.

Аэробные стабилизаторы могут использоваться в различных технологических схемах. Они рекомендуются для обработки избыточного активного ила или смеси его с осадком первичных отстойников.

Активный ил может подаваться в стабилизатор из вторичных отстойников, регенераторов или уплотнителей. В последнем случае из условий сохранения биологической активности ила продолжительность гравитационного уплотнения не должна превышать 6 ч. Во избежание образования застойных зон целесообразно использовать уплотнители с илоскребами и перемешивающими устройствами. Концентрация активного ила, подаваемого в аэробный стабилизатор, не должна превышать 20 г/л, оптимальная концентрация - 10-15 г/л.

Концентрация смеси ила и осадка в стабилизаторе не должна превышать 25-27 г/л, оптимальная 15-20 г/л.

4.2. Параметры процесса аэробной стабилизации зависят от состава и соотношения активного ила и осадка первичных отстойников в стабилизаторе, их концентрации, температуры.

Для стабилизации рекомендуется применять сооружения типа аэротенков-вытеснителей. Продолжительность аэробной стабилизации t_{sa} , сут, рассчитывается по следующим формулам:

при стабилизации активного ила

$$t_{sa} = \frac{1}{V_{mu}} (K_3 + C_{sset}) (1 + \varphi_u C_{sa}) 1,08^{(20-T)}; \quad (127)$$

для активного ила городских сточных вод константы имеют следующие значения: $V_{mu} = 28,57$ г/(л/сут); $K_3 = 30$ г/л; $\varphi_u = 0,0576$ л/г;

при стабилизации смеси активного ила и осадка первичных отстойников (принимается не менее 4 сут при $t \geq 20^\circ\text{C}$),

$$t_{sm} = \frac{1}{V_m X_o} (K_3 + C_{sset}) (1 + \varphi_u C_{sa}) 1,08^{(20-T)} \quad (128)$$

для осадков городских сточных вод константы имеют следующие значения: $V_m = 11,27$ г/л, сут; $K_3 = 13,3$ г/л; $\varphi_u = 2$ г/л;

$$C_{sa} = \frac{C_a Q_a}{Q_a + Q_{mud}}; \quad (129)$$

$$C_{sset} = \frac{C_{set} Q_{mud}}{Q_a + Q_{mud}}. \quad (130)$$

Расчет емкости стабилизатора производится на среднюю зимнюю температуру осадков в сооружении (для климатических условий средней полосы $T = 12-14^\circ\text{C}$).

Удельный расход воздуха на стабилизацию рассчитывается по формуле (131), которая аналогична (61) СНиП 2.04.03-85;

$$q_s = \frac{1000 q_{so} C_s}{K_1 K_2 K_3 K_T (C_a - C_o)}. \quad (131)$$

Удельный расход кислорода на стабилизацию составит для:

активного ила $q_{sa} = 0,25-0,3$ кг/кг;

осадка первичных отстойников $q_{sset} = 1-1,2$ кг/кг;

смеси ила и осадка

$$q_{so} = \frac{q_{sa} + B q_{sset}}{1 + B}. \quad (132)$$

Отношение беззольной части первичного осадка к беззольной части ила в исходной смеси рассчитывается по формуле

$$B = \frac{C_{sset} (100 - S_{set}) Q_{mud}}{C_a (100 - S_a) Q_a}. \quad (133)$$

Концентрация беззольной части осадка, C_s , кг/м³, в стабилизаторе рассчитывается по формуле

$$C_s = \frac{C_{set} (100 - S_{set}) Q_{mud} + C_a (100 - S_a) Q_a}{Q_{mud} + Q_a} \quad (134)$$

4.3. Конструкции аэробного стабилизатора должны обеспечивать проведение процесса в оптимальных условиях, т. е. изменение продолжительности стабилизации при изменении физико-химических характеристик осадков. Это может быть достигнуто отключением ряда изолированных секций стабилизатора, использованием стабилизатора переменного объема (например, типовые решения НПИ Союзоводоканалпроект, Т-2636, 1982 г.).

Аэрация осадков в стабилизаторе производится при помощи фильтросных элементов или дырчатых труб, количество и расположение которых должно обеспечивать необходимую интенсивность аэрации и перемешивания. Применение механической и пневмомеханической аэрации не рекомендуется, так как ухудшает структуру и водоотдающие свойства осадка.

Распределение воздуха по длине стабилизатора должно быть неравномерным и может ориентировочно определяться по табл. 49.

Таблица 49

Номер коридора	Доля от общего расхода воздуха, %	Удельный расход воздуха, м ³ /м ³	Продолжительность аэрации, ч	Интенсивность аэрации, м ³ /(м ² ·ч)
1	50	106,3	34,8	14,34
2	27	89,8	34,8	7,74
3	15	49,9	34,8	4,3/5*
4	8	26,6	34,8	2,29/5*

* После косой черты указана интенсивность аэрации, принятая для расчета суммарного расхода воздуха на стабилизацию.

Из условий перемешивания интенсивность аэрации должна составлять не менее 5 м³/(м²·ч), для активного ила и не менее 6 м³/(м²·ч) для смеси ила и осадка.

Пример расчета аэробного стабилизатора активного ила

4.4. Стабилизируется ил после уплотнения до концентрации 20 г/л при температуре 13 °С. Продолжительность аэробной стабилизации рассчитывается по формуле (127)

$$t_{sa} = \frac{1}{28,57} (30+20)(1+0,0576 \cdot 20) \cdot 1,08^{(20-13)} = 5,8, \text{ или } \approx 6 \text{ сут.}$$

Удельный расход воздуха рассчитывается по формуле (131), где $K_1 = 0,75$; $K_2 = 2,08$; $K_T = 1$; $K_3 = 0,85$; $C_o = 2$ мг/л. Глубина стабилизатора 3 м.

Расчет производится для летней температуры ила, при которой растворимость кислорода минимальна.

Для 20°С по формуле (63) п. 6.157 СНиП 2.04.03-85 определим $C_t = 9,17$ мг/л. Затем, подставляя в формулу C_t получим, мг/л:

$$C_a = \left(1 + \frac{3}{20,6} \right) 9,17 = 10,5.$$

Приняв для ила $q_{sa} = 0,25$ кг/кг. По формуле (134) $C_s = 20(100-25) = 15$ кг/м³. По формуле (131)

$$q_s = \frac{1000 \cdot 0,25 \cdot 15}{0,75 \cdot 2,08 \cdot 1 \cdot 0,85(10,5 - 2)} = 332,7 \text{ м}^3/\text{м}^3.$$

При общей продолжительности стабилизации 5,8 сут пребывание ила в одном коридоре четырехкоридорного сооружения составляет 34,8 ч.

Удельный расход воздуха в последнем коридоре по табл.49 должен быть равен 8% общего расхода воздуха, т. е. $332,7 \cdot 0,8 = 26,6$ м³/м³, тогда интенсивность аэрации составит: $I_n = (26,6 \cdot 3)/34,8 = 2,29$ м³/(м²·ч), что ниже рекомендуемой величины, поэтому ее следует увеличить до 5 м³/(м²·ч). Аналогичный расчет произведен для третьего коридора стабилизатора. Данные расчетов сведены в табл. 49.

Пример расчета аэробной стабилизации смеси избыточного активного ила из вторичных отстойников и осадка первичных отстойников городских сточных вод, соотношение по сухому веществу 1: 1.

4.5. Исходные данные для расчета. Вариант 1.

Количество ила 10 т/сут; концентрация $C_a = 6$ г/л; зольность $S = 25\%$; расход $Q_n = 1666,7$ м³/сут.

Вариант 2. Количество осадка 10 т/сут, концентрация $C_{set} = 50$ г/л, зольность $S_{set} = 28\%$; расход $Q_{mud} = 200$ м³/сут.

Продолжительность стабилизации при 13°С рассчитывается по формуле (128)

$$t = \frac{1}{11,27 \cdot 5,4} = (13,3 + 5,4)(1 + 2 \cdot 5,4) \cdot 1,08^{(20-13)} = 6,2 \text{ сут.}$$

где по формуле (129)

$$C_{sa} = \frac{6 \cdot 1666,7}{1666,7 + 200} = 5,4 \text{ г/л};$$

по формуле (130)

$$C_{sset} = \frac{50 \cdot 200}{1666,7 + 200} = 5,4 \text{ г/л.}$$

Отношение органического вещества первичного осадка к органическому веществу активного ила в стабилизируемой смеси рассчитывается по формуле (133)

$$B = \frac{50(100 - 28)200}{6(100 - 25)1666,7} = 0,96.$$

Удельный расход кислорода рассчитывается по формуле (132) при $q_{sa} = 0,25 \text{ кг/кг}$; $q_{sset} = 1,1 \text{ кг/кг}$; $S = 25\%$; $S_{set} = 28\%$.

$$q_{so} = \frac{0,25 + 0,96 \cdot 1,1}{1 + 0,96} = 0,67 \text{ кг/кг.}$$

При тех же исходных данных для аэрации, что и в предыдущем примере, по формуле (134)

$$C_s = \frac{50(100 - 28)200 + 6(100 - 25)Q_a}{200 + 1666,7} 1666,7 = 7,87 \text{ кг/м}^3.$$

По формуле (131) удельный расход воздуха составит

$$q_s = \frac{1000 \cdot 0,67 \cdot 7,87}{0,75 \cdot 2,08 \cdot 1 \cdot 0,85(10,5 - 2)} = 467,8 \text{ м}^3/\text{м}^3.$$

В последнем коридоре (четвертом) стабилизатора по табл. 49 удельный расход воздуха составляет $467,8 \cdot 0,08 = 37,43 \text{ м}^3/\text{м}^3$.

При времени пребывания в коридоре 37 ч интенсивность аэрации достигнет

$$I_a = \frac{37,43 \cdot 3}{37} = 3,03 \text{ м}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{ч}),$$

что меньше допустимой величины [равной $6 \text{ м}^3/(\text{м}^2 \cdot \text{ч})$], ее следует увеличить с соответствующим увеличением суммарного расхода воздуха на процесс.

Флотационные илоуплотнители

Горизонтальный флотационный илоуплотнитель

4.6. Технологическая схема флотационной установки для уплотнения ила основана на использовании метода напорной флотации с непосредственным насыщением ила воздухом под избыточным давлением и искусственном разбавлении уплотняемого ила подиевой водой.

Флотационный илоуплотнитель состоит из флотореактора и флоторазделителя, размещенных в одном прямоугольном корпусе, разделенном продольными вертикальными перегородками на сообщающиеся секции I, II, III. (рис. 21).

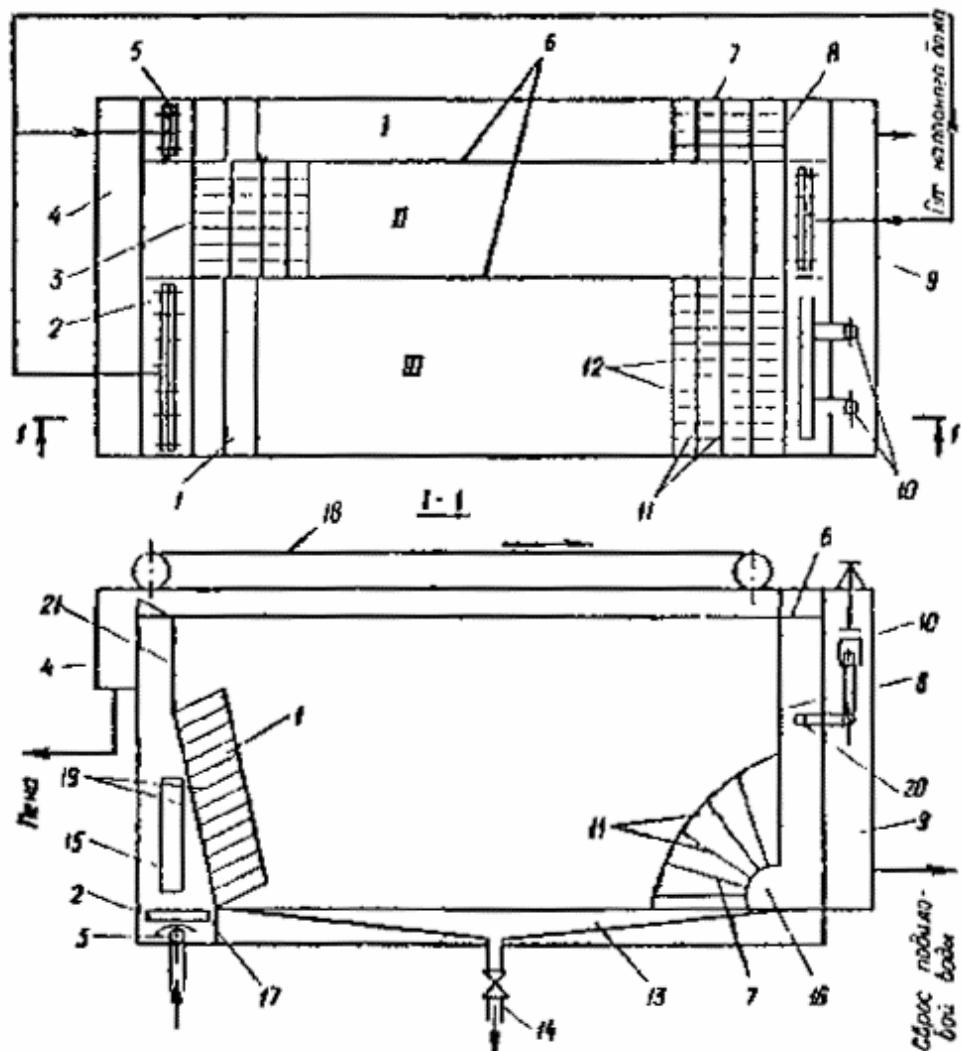


Рис. 21. Схема флотационного илоуплотнителя

1 - распределительная система флоторазделителя; 2 - распределительная система из прямоугольных пластин; 3 - регулируемый водослив; 4 - лоток для сбора уплотненной пены; 5 - дросселирующее устройство; 6 - продольные перегородки; 7 - сборная насадка; 8 - полупогруженая перегородка; 9 - лоток для сбора подиевой воды; 10 - телескопические водосливы; 11 - пакет радиальных пластин; 12 - трапецидальные перегородки; 13 - пирамидальные днища; 14 - трубопровод опорожнения и выпуска осадка; 15 - перепускные окна; 16 - щель для вывода подиевой воды; 17 - нижняя перегородка; 18 - скребковый механизм; 19 - прямоугольные наклонные пластины; 20 - щелевая труба

Технологическая схема флотационного уплотнителя включает в себя: сборный резервуар для избыточного активного ила, узел насыщения ила воздухом под избыточным давлением, состоящий из центробежного насоса, эжектора и напорного бачка, флотореактор и флоторазделитель, разделенный продольными параллельными вертикальными перегородками на сообщающиеся секции I, II, III (рис. 22).

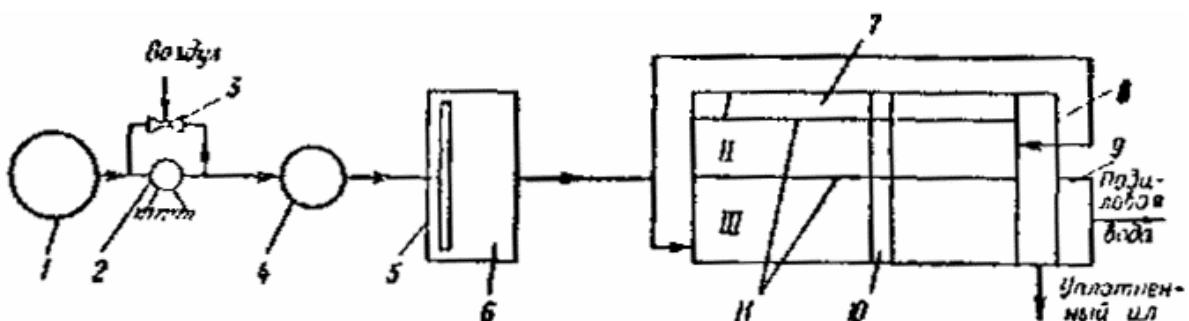


Рис. 22. Схема флотационного уплотнителя избыточного активного ила (ИАИ)

1 - сборный резервуар; 2 - центробежный насос; 3 - эжектор; 4 - напорный бак; 5 - дросселирующее устройство; 6 - флотореактор; 7 - флоторазделитель; 8 - сборный лоток; 9 - сборный карман; 10 - скребковый механизм; 10 - продольные вертикальные перегородки; I, II, III - сообщающиеся секции флоторазделителя

Избыточный активный ил из сборного резервуара центробежным насосом передается в напорный бак, где происходит растворение воздуха, диспергированного в ил эжектором, установленным на перемычке между всасывающим и напорным патрубком насоса. Затем активный ил, насыщенный воздухом, подается через дросселирующее устройство в флотореактор, где в результате снижения давления происходит выделение пузырьков воздуха, образующих с хлопьями активного ила флотокомплексы, которые всплывают на поверхность во флоторазделителе, откуда в виде флотационной пены собирают скребковым механизмом в сборный лоток и поступают на дальнейшую обработку. Подиловая вода из I секции флоторазделителя перетекает во II секцию, а из секции II в III и сливаются в сборный карман после III секции (см. рис. 22). Таким образом, подиловая вода предыдущих секций участвует во флотационном разделении ила последующих секций.

4.7. Во флотореакторе происходит взаимодействие хлопьев активного ила с пузырьками воздуха, выделяющимися при снижении избыточного давления до атмосферного с образованием флотокомплексов. Взаимодействие во флотореакторе происходит в условиях турбулентного перемешивания образующейся трехфазной системы: воздух, жидкость и твердые частицы осадка.

Флотореактор располагается с торцевых сторон корпуса. Во II секции со стороны выпуска подиловой воды, а в I и III - с противоположной стороны (см. рис. 21). Флотореактор оборудован дросселирующим устройством 2 и распределительной системой из прямоугольных пластин 3, размещенных у днища корпуса илоуплотнителя.

Каждое дросселирующее устройство состоит из трубы диаметром 50 мм со щелевым вырезом по всей длине трубы и колпака, расположенного над щелью (рис. 23). Колпак выполняется из трубы $D = 80-100$ мм, разрезанной по диаметру. Труба для подачи иловой жидкости имеет торцевые заглушки, а к колпаку, перпендикулярно продольно оси трубы, привариваются прямоугольные пластины высотой 200-300 мм, служащие для равномерного распределения потока иловой жидкости во флотореакторе. Шаг пластин 200-250 мм.

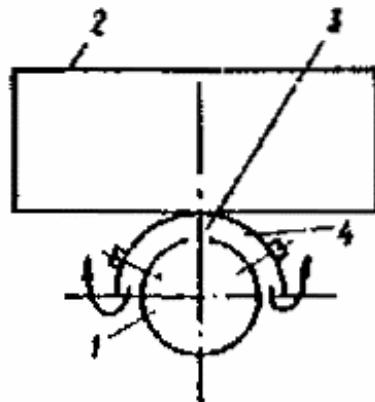


Рис. 23. Дросселирующее устройство

1 - труба подачи иловой жидкости $D = 50 - 80$ мм; 2 - прямоугольные пластины; 3 - щелевидный вырез шириной 6-8 мм по всей длине трубы; 4 - колпак из половины трубы $D = 80 - 100$ мм

Длина флотореактора ограничена нижней перегородкой, установленной на расстоянии 600 мм от торцевой стенки корпуса и верхней, расположенной на расстоянии 300 мм (см. рис. 21). Нижняя перегородка крепится к днищу, а ее верх расположен на уровне верхней кромки прямоугольных пластин, приваренных к колпаку дросселирующего устройства. Верхняя перегородка не доходит до верхнего уровня пены 150-200 мм.

Флотореактор рассчитывают на время пребывания иловоздушной смеси в нем 2-3 мин.

4.8. Флоторазделитель служит для сбора образовавшихся хлопьев ила с пузырьками воздуха в пенный слой и отставания этого слоя на поверхности илоуплотнителя.

Флоторазделитель оборудован распределительной системой, расположенной за флотореактором и сборной насадкой, расположенной над щелью для вывода подиловой воды, образованной днищем корпуса и полупогруженной перегородкой, не доходящей до дна на 500 мм (см. рис. 21).

Распределительная система выполняется в виде пакета прямоугольных наклонных пластин на всю ширину каждой секции, разделенных поперечным прямоугольными пластинами на ячейки размером 100x100 мм. Угол наклона пластин 45° , длина 500, 700 мм.

Сборная насадка состоит из пакета радиальных пластин на всю ширину каждой секции, сходившихся к щели под углом 15° . Длина радиальных пластин 60-80 см.

Нижняя часть всех флоторазделителей имеет форму усеченных пирамид и снабжена трубопроводом опорожнения и выпуска осевшего осадка. Уклон дна к трубопроводу опорожнения равен 0,15-0,5 %.

В продольных перегородках, делящих корпус на секцию, имеются окна для перепуска подиловой воды из сборного канала I секции во флотореактор II секции и из сборного канала II секции во флотореактор III секции. Размер окон 300x1000 мм.

Корпус илоуплотнителя снабжен лотком для сбора уплотненной пены и подиловой воды после III секции, размеры которых принимаются конструктивно.

Отбор подиловой трубы осуществляется только после III секции при помощи щелевой трубы и регулируемых водосливов, (см. рис. 21).

Узел для насыщения ила воздухом под избыточным давлением

4.9. Диспергирование воздуха в ил производится эжектором, установленным на перемычке между напорным и всасывающим патрубком насоса, подающего ил на уплотнение. Расход ила, подаваемый на эжектор, составляет 2-4 % расхода обрабатываемого ила. Производительность центробежного насоса, подающего ил на уплотнение, определяется производительностью установки. Напор, развиваемый насосом, должен быть не менее 0,5-0,6 МПа (5-6 кг/см²).

Насос устанавливается под заливом, гидростатический напор перед насосом должен быть не более 0,025-0,03 МПа (0,25- 0,3/см).

Напорный бак (рис. 24), предназначенный для растворения воздуха, диспергированного в иловую жидкость эжектором, работает следующим образом.

Иловая жидкость с воздухом поступает в верхнюю часть бака по перфорированной трубе с отверстиями 10 мм или соплами с выходным отверстием 20-30 мм, распыляется отражательным щитом и орошают насадку из колец Рашига 50x50x5 или 10x100x10, расположенную на ложном перфорированном днище с отверстиями 25-35 мм. При прохождении воздушной смеси через загрузку из колец Рашига происходит растворение в иле воздуха. Иловоздушная смесь отбирается при постоянном уровне ниже ложного днища и поступает в дросселирующие устройства флотореактора. Он оборудуется предохранительным клапаном, поддерживающим постоянное давление и стравливающим излишек воздуха, манометром и опорожнительным трубопроводом.

Напорный бак рассчитывают на время пребывания иловой жидкости в нем (4-5 мин).

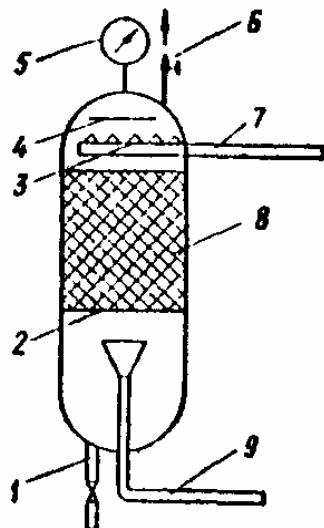


Рис. 24. Схема напорного бака

1 - опорожнение напорного бака; 2 - ложное перфорированное днище; 3 - сопла; 4 - отражательный щит; 5 - манометр; 6 - предохранительный клапан; 7 - подача ила с воздухом; 8 - насадка из колец Рашига; 9 - отвод иловоздушной смеси во флотореактор

Принципы автоматизации производственного процесса

4.10. С целью обеспечения оптимального режима работы насосов, подающих избыточный активный ил, необходимо, чтобы ил в сборном резервуаре находился на уровне 2,5-3 м.

На напорные линии подающих насосов устанавливаются расходомеры для учета количества подаваемого на уплотнение ила. Замер количества воздуха, подсасываемого эжектором, рекомендуется производить ротаметром или газобарабанным счетчиком, подсоединенным к всасывающему патрубку эжектора. Расход воздуха регулируется краном, установленным на воздушной трубке.

Напорный бак оборудуется манометром для измерения давления, предохранительным клапаном, срабатывающим при превышении рабочего давления, и датчиками уровня ила. Датчик верхнего уровня устанавливается на 10 см ниже ложного днища.

На линиях подачи насыщенного воздухом ила в каждой секции устанавливаются расходомеры. Регулировка подачи ила в секцию производится задвижками. На линии сброса подиловой воды устанавливается расходомер.

Необходимо предусмотреть возможность регулирования скорости движения скребкового транспортера от 0,3 до 0,6 м/мин.

Замер количества воздуха, подачи избыточного активного ила, распределения его по секциям и сброса подиловой воды должен быть выведен на пульт управления работой флотационного илоуплотнителя, который

располагается непосредственно у установки. Оператор с пульта управления осуществляет управление работой насосов, подающих избыточный активный ил на уплотнение, и включение и выключение скребкового механизма.

Расчет горизонтального флотационного уплотнителя с разбавлением уплотняемого ила подиевой водой

4.11. Исходными параметрами для расчета являются: начальная концентрация ила C_o ($\text{кг}/\text{м}^3$), иловый индекс при концентрации 1 г/л I_i ($\text{см}^3/\text{г}$), расход ила Q_i ($\text{м}^3/\text{ч}$). В результате расчета определяются геометрические размеры уплотнителя. При расчете уплотнителя принимают количество ступеней - 3. Расход ила на один уплотнитель не должен превышать $100 \text{ м}^3/\text{ч}$. Высоту зоны осветления H_p принимают равной $0,8-1,5 \text{ м}$, высоту зоны уплотнения: $H_y = 0,8-1,5 \text{ м}$, высоту нейтральной зоны: $H_n = 0,4-0,5 \text{ м}$, высоту борта: $H_b = 0,3-0,5 \text{ м}$.

Влажность уплотненного ила при времени пребывания его в зоне уплотнения 2 ч принимают 95,5-96 %, при времени пребывания 3 ч - 91,5-95%. Концентрация твердой фазы в подиевой воде примерно составляет 100 $\text{мг}/\text{л}$ при удельном расходе воздуха 7-8 $\text{л}/\text{кг}$ твердой фазы и 50 $\text{мг}/\text{л}$ при удельном расходе воздуха 10 $\text{л}/\text{кг}$. Скорость потока жидкости и зоне осветления составляет: $v_w = 2-5 \text{ мм}/\text{с}$. Расход ила на первую ступень уплотнения принимается равным, $\text{м}^3/\text{ч}$:

$$Q'_i = Q_i/3; Q'_i = Q''_i = Q'''_i.$$

Длина уплотнителя рассчитывается по формуле

$$L_{bl} = l_p + l_f + b, \quad (135)$$

где l_p - длина флоторазделителя, м; l_f - длина флотопрессора, принимается равной 0,6 м; b - ширина сборного лотка 0,2 м

$$l_p = \frac{H_p v_w}{K_{set} (K_p u - v_{tb})}, \quad (136)$$

где K_{set} - коэффициент использования объема 0,8 при наличии устройств для равномерного распределения и 0,5 при их отсутствии; K_p - коэффициент, принимаемый по табл. 50 в зависимости от концентрации ила; v_{tb} - турбулентная составляющая скорости потока $0,01-0,05 \cdot 10^{-2} \text{ м}/\text{с}$; u - скорость всплытия флотокомплексов, принимается по табл. 51.

Таблица 50

Концентрация ила, поступающего на уплотнение, $\text{кг}/\text{м}^3$	2-3	4-6	6-9
K_p	1	0,4-0,5	0,3

Удельный расход воздуха на уплотнение принимают 7,5 - 10 $\text{л}/\text{кг}$ твердой фазы.

Таблица 51

Удельный расход воздуха, $\text{л}/\text{кг}$	Скорость всплытия флотокомплексов a $\text{мм}/\text{с}$, при иловом индексе, $\text{см}^3/\text{г}$				
	60	100	159	200	250
7,5	3,9	2,3	2,9	2,0	2,3
10	5,1	4,3	3,7	3,4	3,1

Расход жидкости Q_s поступающей на вторую ступень флотационного уплотнителя, равен, $\text{м}^3/\text{ч}$:

$$Q''_3 = Q''_i + Q'_{nb}, \quad (137)$$

где Q_i - расход ила, поступающего на вторую ступень, $\text{м}^3/\text{ч}$; Q_{nb} - расход подиевой воды, которая поступает из первой ступени, $\text{м}^3/\text{ч}$:

$$Q'_{nb} = \frac{Q'_i (C_y - C'_i)}{C_y - C_w}, \quad (138)$$

где C'_i - концентрация ила, поступающего на уплотнение, $\text{кг}/\text{м}^3$; C_y - концентрация уплотненного ила, принимается 40-60 $\text{кг}/\text{м}^3$; C_w - концентрация ила в подиевой воде, $\text{кг}/\text{м}^3$.

Ширина первой B_1 ступени уплотнителя определяется по формуле, м:

$$B_1 = \frac{Q'_i}{3,6 v_w H_p K_{set}}. \quad (139)$$

Ширина второй и третьей ступеней определяется с учетом расхода поступающей на них жидкости. Общая высота флотационного уплотнителя H принимается конструктивно и равна, м;

$$H = H_p + H_y + H_n + H_b. \quad (140)$$

Пример расчета флотационного илоуплотнителя горизонтального типа

4.12. На уплотнение подается избыточный активный ил объемом $Q_i = 100 \text{ м}^3/\text{ч}$, с концентрацией $C_o = 6 \text{ кг}/\text{м}^3$ и иловым индексом $I_i = 0,25 \text{ м}^3/\text{кг}$ ($250 \text{ см}^3/\text{г}$).

Для расчета принимаем концентрацию уплотненного ила $C_y = 50 \text{ кг}/\text{м}^3$, удельный расход воздуха $10 \text{ л}/\text{кг}$ твердой фазы, концентрацию ила в подиевой воде $100 \text{ мг}/\text{л}$, скорость потока ила в зоне осветления $v_w = 4 \text{ мм}/\text{с}$.

Определяем расход ила на одну ступень уплотнителя

$$Q'_i = 100/3 = 33,3 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Длина флоторазделителя l_p будет равна:

$$l_p = \frac{H_p v_w}{K_{set}(K_p u - v_{tb})} = \frac{1,5 \cdot 4 \cdot 10^{-3}}{0,8(0,5 \cdot 3,1 \cdot 10^{-3} - 0,01 \cdot 10^3)} = 4,98 \text{ м},$$

где l_p и u - принимаем по табл. 50 и 51.

Принимая длину флоторазделителя, равную 5 м, и подставив в формулу, получим рабочую длину флотоуплотнителя

$$L_{bl} = l_p + l_f + b = 5 + 0,6 + 0,2 = 5,8 \text{ м}.$$

Определим производительность и ширину коридоров первой, второй и третьей ступеней флотатора. Для этого рассчитаем расход подиевой воды. Расход подиевой воды из первой ступени равен:

$$Q'_{nb} = \frac{33,3(50 - 6)}{50 - 0,1} = 29,4 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Общий расход, поступающий на вторую ступень составит:

$$Q''_3 = Q'_i + Q'_{nb} = 33,3 + 29,4 = 62,7 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Ширина коридора первой ступени будет равна:

$$B_1 = \frac{33,3}{3,6 \cdot 4 \cdot 1,5 \cdot 0,8} = 1,9 \text{ м}.$$

Ширина коридора второй ступени определяется с учетом расхода жидкости, поступающей на вторую ступень:

$$B_{II} = \frac{62,7}{3,6 \cdot 4 \cdot 1,5 \cdot 0,8} = 3,6 \text{ м}.$$

Расчет третьей ступени ведется аналогично расчету второй ступени. Высота флотационного уплотнителя равна:

$$H = 1,5 + 0,8 + 0,5 + 0,3 = 3,1 \text{ м}.$$

Круглый флотационный илоуплотнитель

4.13. Необходимость и экономическая целесообразность уплотнения избыточного ила при любых методах его дальнейшей обработки очевидна. Преимущества флотационного уплотнения ила в случае наиболее распространенного этапа обработки осадка сбраживанием заключаются в следующем: увеличении производительности метантенков; снижении расхода тепла, необходимого для поддержания процесса сбраживания; сокращении объема иловой жидкости, которая вновь возвращается на станцию; уменьшении площади иловых площадок; снижении эксплуатационных расходов, связанных с перекачкой ила; полном исключении сброса осветленной воды после илоуплотнителей; устранении антисанитарных условий, связанных с эксплуатацией гравитационных илоуплотнителей, в которых создаются септические условия, особенно в летнее время, когда сильно развиты процессы денитрификации.

Общий вид круглого флотатора представлен на рис. 25. Флотатор включает цилиндроконический корпус с полупогруженной перегородкой и вращающееся водораспределительное устройство. Глубина отстойной зоны $H_{set} = T q_{ms}$, м. Глубина зоны уплотнения (выше водораспределителя) принимается $H_y = 2 - 2,5$ м.

Продолжительность пребывания иловой смеси в сатураторе 2 - 4 мин при давлении 4-5 атм. Предусматривается установка вантуза для сброса нерастворившегося воздуха. Удельный расход растворенного воздуха 5 - 7 л на 1 кг взвешенных веществ активного ила. Расход воды, подаваемой на эжектор, принимают равным 2 - 4 % расхода обрабатываемых сточных вод.

Для стабилизации работы эжектора и надежности работы установки необходимо предусмотреть установку двух эжекторов с фильтрами, предотвращающими засорение и забивание эжектора. Фильтр выполняется в виде установленной в подающей трубе перфорированной трубы с размером отверстий на 20% меньше диаметра сопла эжектора.

Эжектор устанавливают рядом с подающим насосом, который устанавливается под заливом; гидростатический напор перед насосом должен быть не более 2,5-3 м, забор воды осуществляется непосредственно перед аэротенком.

Разность отметок водосливов водосборного и пеносборного лотков должна составлять 40 - 50 мм; предусматривается регулировка положения отметин пеносборного лотка. Уклон дна пеносборного лотка 0,1 - 0,15.

Расстояние между стенками цилиндрических колец флотатора принимается 300-600 мм. Цилиндрические перегородки выполняются из синтетической ткани.

Наклон образующих нижних конических насадок рассчитывается таким образом, чтобы площадь нижнего основания усеченного конуса была на 20 % больше площади верхнего его основания. Флотационный илоуплотнитель состоит из пеносгонного механизма 4, коаксиальных перегородок 5 и конических перегородок 6.

Работает флотатор следующим образом: иловая смесь, насыщенная растворенными газами, подается насосами через вращающееся водораспределительное устройство 3 во внутреннюю полость корпуса 1, где при снижении давления до атмосферного происходит интенсивное выделение пузырьков газа, адсорбция их на поверхности частиц дисперсной фазы и всплыивание на поверхность воды. Образующаяся при этом пена удаляется с помощью пеносгонного механизма 4 в пеносборный лоток 7. Осветленная вода направляется вниз между погруженными в воду коническими, расширяющимися книзу перегородками 6 (см. рис. 25).

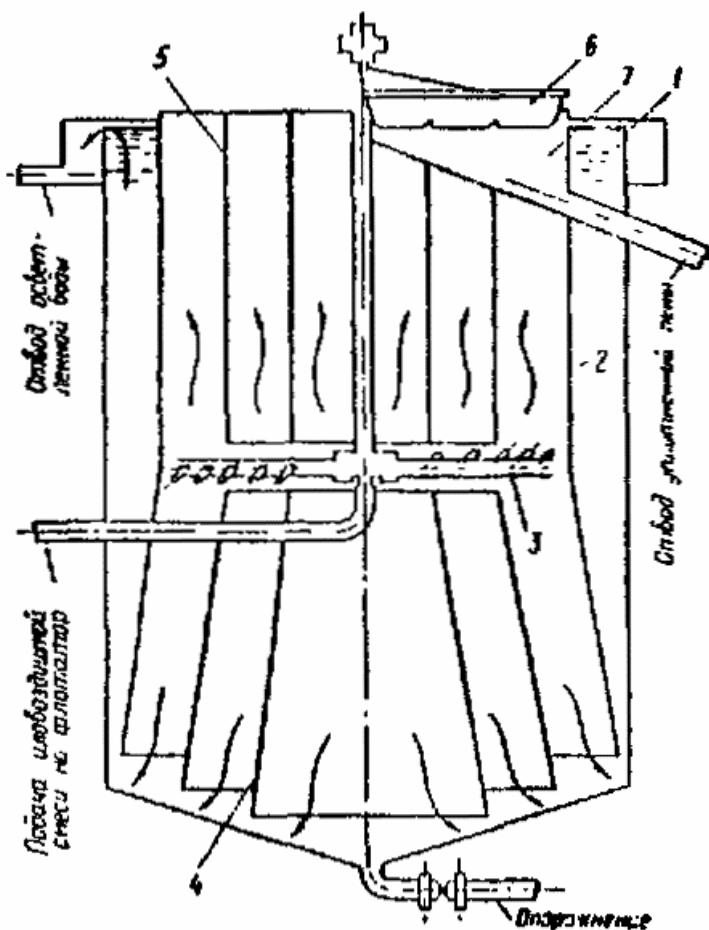


Рис. 25. Флотационный илоотделитель с цилиндрическими насадками и вращающимся водораспределителем

1 - цилиндроконический корпус; 2 - полупогруженная перегородка; 3 - вращающееся водораспределительное устройство; 4 - конические, погруженные в воду перегородки; 5 - коаксиальные перегородки; 6 - пеносгонный механизм; 7 - пеносборный лоток

При движении воды вниз вследствие увеличивающейся площади кольцевых участков скорость нисходящего движения воды постепенно снижается, в результате чего вода освобождается от мельчайших частиц, аэрофлокул, попавших в нисходящий поток. Затем, огибая полупогруженную перегородку 2, осветленная вода самотеком отводится в аэротенк. Цилиндроконические погруженные в воду перегородки улучшают гидродинамику и способствуют более полному использованию рабочего объема сооружения.

При проектировании флотационные илоуплотнители рационально размещать непосредственно около аэротенка. На уплотнители должна непрерывно подаваться иловая смесь из аэротенка, содержащая сточную жидкость и активный ил с максимально возможным количеством сорбированных на его хлопьях загрязнений. Для этого конец всасывающей трубы насоса должен находиться от начала аэротенка на расстоянии, соответствующем времени прохождения иловой смеси в течение 10-40 мин. Осветленная во флотаторе жидкость, содержащая активный ил, самотеком сбрасывается в аэротенк в место сбора избыточного ила.

Исходными данными для расчета являются концентрации активного ила, в аэротенках (a_i , г/л), иловой индекс (I_i , см³/г) и количество избыточного ила (G , кг/сут).

Гидравлическая нагрузка на флотационный илоуплотнитель принимается по табл. 62 в зависимости от безразмерного параметра $a_i I_i$.

Таблица 52

$a_i I_i$	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8
q_{ms} , м ³ /(м ² ·ч)	12	10	9	8	7,5	6,7	4,8

Расход иловой смеси, подаваемого на флотатор, определяется по формуле, м³/сут:

$$Q = G/1000a_i. \quad (141)$$

Площадь флотационной камеры, м²:

$$F = Q/24q_{ms}. \quad (142)$$

Продолжительность пребывания ила в зоне уплотнения принимается 2-3 ч, осветленной воды в зоне осветления 0,25-0,33 ч. Концентрация a_i , г/л уплотненного ила определяется по формуле

$$a_i = \frac{1,6}{(a + bI_i)}. \quad (143)$$

Значения « a » и « b » приведены в табл. 53 в зависимости от продолжительности уплотнения

Таблица 53

Продолжительность уплотнения, t ч	a	b	Продолжительность уплотнения, t ч	a	b
0,25	0,019	0,000262	2	0,012	0,000203
0,5	0,010	0,000242	3	0,011	0,000198
1	0,014	0,000218			

Вращающийся водораспределитель иловой смеси устанавливается между цилиндроконическими и цилиндрическими насадками, расстояние между которыми выбирается конструктивно (по возможности наименьшим). Скорость движения распределительного устройства на периферии составляет 5-7 см/с.

Скорость выхода жидкости из отверстий водораспределителя 0,1-0,2 м/с. Скорость движения пятачкового скребка на периферии 3-5 см/с.

Дросселирующее устройство перед флотатором выполняется в виде диафрагмы с расширяющимися по ходу движения воды конусом. Скорость движения донных скребков на периферии 3 - 5 см/с.

При отсутствии данных о величине илового индекса следует воспользоваться следующими ориентировочными его значениями для различных категорий сточных вод:

Предприятия	Иловый индекс, см ³ /г
НГЗ	70-100
Химкомбинаты	60-90
Целлюлозно-бумажные комбинаты	150-200
Заводы синтетического каучука	40-80
Комбинаты искусственного волокна	200-250
Городские сточные воды	80-100

Пример расчета флотационных илоуплотнителей

4.14. Исходные данные: концентрация ила в аэротенках $a_i = 3,6$ г/л; иловой индекс $I_i=102$ см³/г; принимаем количество избыточного ила 3290 кг/сут = 3,29 т/сут.

Гидравлическая нагрузка на илоуплотнитель при $a_i I_i = 0,367$ составляет 8 м³/(м²·ч)

Количество иловой смеси, подаваемой на флотатор:

$$V = 3290/3,6 = 910 \text{ м}^3/\text{сут.}$$

Площадь зоны флотации

$$P = 910/24 \cdot 8 = 4,8 \text{ м}^2.$$

Принимаем 2 флотатора с диаметром зоны флотации равным 2,5 м (оба рабочие); продолжительностью уплотнения ила 3 ч. Время пребывания воды в зоне осветления 0,25 ч при высоте зоны осветления $H = 8 \cdot 0,25 = 2$ м.

Высота зоны уплотнения определяется в зависимости от степени уплотнения ила. При 3-часовом уплотнении ила концентрация уплотненного осадка C_y , составит

$$C_y = 1,6/(0,011+0,000198 \cdot 102) = 51 \text{ г/л.}$$

При уплотнении активного ила с 3,6 до 5,1 г/л расход уплотненного осадка составит $(3,6 \cdot 100) / 51 = 7\%$ расхода поданной на флотацию иловой смеси (или $250 \text{ м}^3/\text{сут}$). Высота зоны уплотнения (от распределителя до отметки пеносборного лотка) составляет $8 \cdot (7/100) \cdot 3 = 1,68 \text{ м}$. С поправкой на неравномерность распределения концентрации ила по высоте зоны уплотнения следует увеличить ее высоту на 40 % расчетной, т. е. до $1,68 \cdot 1,4 = 2,35 \text{ м}$.

5. ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ СТОЧНЫХ ВОД

5.1. На отечественных очистных станциях обеззараживание очищенных сточных вод производят жидким хлором, гипохлоритом, получаемым электрохимическим путем, прямым электролизом. Расчетные дозы активного хлора в зависимости от степени очистки сточных вод регламентируются СНиП 2.04.03-85.

Установки для обеззараживания сточных вод жидким хлором

5.2. Установки состоят из следующих узлов: склада хлора; устройств для испарения жидкого хлора; дозирования в воду газообразного хлора и получения хлорной воды; насосной для повышения напора воды, подаваемой в эжектор; электрошитовой и помещения КИП; вентиляционных и дегазационных устройств.

Проектирование установок с применением жидкого хлора следует вести с учетом правил безопасности для производства, хранения и транспортировки хлора.

Изложим основные принципы расчета устройств для испарения хлора и системы обезвреживания вентиляционного воздуха и соответствующие примеры расчетов.

Устройства для испарения жидкого хлора

5.3. Для хлораторных на водопроводно-канализационных сооружениях коммунального хозяйства целесообразно применять испарители-теплообменники змеевикового самокомпенсирующего типа. При этом хлор проходит по трубам, а нагревающая вода - через межтрубное пространство. Испарители такого типа наиболее просты по конструкции, надежны в эксплуатации, легко промываются.

В зависимости от условий эксплуатации и инженерного обеспечения хлораторной следует предусмотреть две схемы подачи воды к испарителю: замкнутую - при которой вода циркулирует в замкнутом цикле и последовательно проходит через подогреватель, испаритель, насос и снова через подогреватель, и прямоточную - при которой вода проходит подогреватель и испаритель, после чего сбрасывается в канализацию или используется повторно.

По замкнутой схеме работают и емкостные испарители, в которых нагрев воды производится непосредственно в сосуде, где размещается змеевик с хлором.

Замкнутую схему целесообразно применять при остром дефиците воды. Температура воды принимается максимально возможной (70°C), при которой давление газа достигает расчетного значения (по прочности сосуда). Поэтому необходимо предусмотреть систему автоматического регулирования параметров воды и хлора. Следует отметить, что датчики давления и температуры, рассчитанные на работу в хлорсодержащей среде, дефицитны, а их обслуживание требует высокой квалификации персонала.

Прямоточная схема предназначена для работы при низких параметрах теплообмена в испарителе. Она не требует автоматики с целью обеспечения безопасности работы. Однако в этой схеме площадь поверхности теплообмена и расход воды оказываются значительно выше, чем в замкнутой схеме.

Хлоропровод в испарителе целесообразно выполнять в виде спирали, при этом хлор должен перемещаться снизу вверх. Спираль крепится входным и выходным патрубками к крышке корпуса. Таким образом, обеспечивается самокомпенсация трубопровода при деформациях, вызванных изменением температуры среды.

При расчете испарителей принимают следующие расчетные параметры:

q_{xI} - производительность по хлору, $\text{кг}/\text{ч}$;

r_{xI} - скрытая теплота парообразования хлора $260 \text{ кДж}/\text{кг}$;

$t_{ исп }$ - температура испарения хлора при давлении $0,05\text{--}0,1 \text{ МПа}$, -30°C ;

C_{xI} - удельная теплоемкость хлора $0,838 \text{ кДж}/(\text{кг}\cdot^\circ\text{C})$;

C_B - удельная теплоёмкость воды, $4,19 \text{ кДж}/(\text{кг}\cdot^\circ\text{C})$;

K - общий коэффициент теплопередачи воды через стальную стенку к хлору $146 \text{ кДж}/(\text{м}^2\cdot\text{ч}\cdot^\circ\text{C})$.

Площадь поверхности теплообмена в испарителе определяется по формуле

$$F = \frac{Q_\tau K_1'}{K' \Delta t_{cp}}, \quad (144)$$

где Q_τ - количество тепла, передаваемое в испаритель,

$$Q_\tau = q_{xI} (r_{xI} + C_{xI} \Delta t_{xI}) \quad (145)$$

или

$$Q_\tau = q_B C_B \Delta t_B. \quad (146)$$

В формулах (144), (145) и (146) перепады температуры Δt_{cp} , Δt_{xI} , Δt_B определяются следующим образом. В качестве исходных параметров принимается температура:

хлора на входе в испаритель Δt_{x_l} принимаемая равной температуре воздуха в зимнее время в помещении, где хранится хлор;

хлора на выходе из испарителя $\Delta t_{x_l}''$;

воды на входе в испаритель $\Delta t_B'$;

воды на выходе из испарителя $\Delta t_B''$.

Вначале определяют среднюю температуру хлора в процессе испарения

$$t_{cp}^{x_l} = (t_{cp}' + t_{ucn}) / 2. \quad (147)$$

Далее определяют перепад температуры хлора в испарителе

$$\Delta t_{x_l} = t_{cp}'' - t_{cp}^{x_l}, \quad (148)$$

затем рассчитывают среднюю температуру воды в испарителе

$$t_{cp}^B = (t_B' + t_B'') / 2. \quad (149)$$

Тогда перепад температуры воды и хлора в испарителе составит

$$\Delta t_{cp} = t_{cp}^B - t_{cp}^{x_l}. \quad (150)$$

Перепад температуры воды в испарителе

$$\Delta t_B = t_B'' + t_B'. \quad (151)$$

Примеры расчета испарителей хлораторной производительностью 25 кг/ч

5.4. Замкнутая схема испарителя:

Исходные данные: температура хлора на входе в испаритель, принимается равной температуре воздуха в зимнее время в помещении, где хранится хлор, $t_{x_l}' = 5^\circ\text{C}$; температура хлора на выходе из испарителя $t_{x_l}'' = 60^\circ\text{C}$; температура воды на входе в испаритель $t_B' = 70^\circ\text{C}$; температура воды на выходе из испарителя принимается в среднем на 5°C ниже температуры на выходе $t_B'' = 65^\circ\text{C}$.

Подставляя исходные данные в формулу (147), рассчитаем среднюю температуру хлора в процессе испарения

$$t_{cp}^{x_l} = (t_{cp}' + t_{ucn}) / 2 = [5 + (-30)] / 2 = -12,5 \text{ ч.}$$

Перепад температуры хлора в испарителе определим по формуле (150)

$$\Delta t_{cp} = t_{cp}^B - t_{cp}^{x_l} = 70 - (-12,5) = 82,5^\circ\text{C}.$$

Затем определим среднюю температуру воды в испарителе по формуле (149)

$$t_{cp}^B = (t_B' + t_B'') / 2 = (70 + 65) / 2 = 67,5^\circ\text{C}.$$

Тогда перепад температур хлора и воды в испарителе составит

$$\Delta t_{cp} = t_{cp}^B - t_{cp}^{x_l} = 67,5 - (-12,5) = 80^\circ\text{C}. \quad (152)$$

Перепад температуры воды в испарителе составит

$$\Delta t_B = t_B'' + t_B' = 70 - 65 = 5^\circ\text{C}. \quad (153)$$

Рассчитаем по формуле (145) количество тепла, передаваемого в испаритель:

$$Q_\tau = q_{x_l}(r_{x_l} + C_{x_l}\Delta t_{x_l}) = 25(260 + 0,838 \cdot 82,5) = 8228 \text{ кДж/ч.}$$

Затем определим расход воды

$$q_B = Q_\tau / \Delta t_B C_B = 8228 / 5 \cdot 4,19 = 392 \text{ кг/ч} = 0,39 \text{ м}^3/\text{ч},$$

который уточняется по фактической производительности циркуляционного насоса и должен быть не менее полученного при расчете.

Подставив Q_τ и Δt_{cp} в формулу (144), получим площадью F_T , м², поверхности теплообмена

$$F_T = \frac{Q_T K_1}{K \Delta t_{cp}} = \frac{8228 \cdot 1,5}{80 \cdot 146} = 1,05 \text{ м}^2. \quad (154)$$

На основе расчета принимаем диаметр труб хлоропровода 50 мм, а длину 7 м. Для емкостных испарителей величина q_B , не определяется. Мощность подогревателя (греющего элемента) определяется равной величине Q_T с коэффициентом запаса 1,3-1,4.

Прямоточная схема испарителя.

Исходные данные: $t_{x\ell} = 5^\circ\text{C}$; $t'' = 5^\circ\text{C}$; $t_B = 25^\circ\text{C}$; $\Delta t_B = 4^\circ\text{C}$; $t_{cp}^{x\ell} = 12,5^\circ\text{C}$; $\Delta t_{cp} = 17,5^\circ\text{C}$.

Расчетные величины определялись по аналогии с замкнутой схемой и составили: $t_B'' = 21^\circ\text{C}$; $t_{cp}^B = 23^\circ\text{C}$; $\Delta t_{cp} = 35,5^\circ\text{C}$; $Q_T = 8228 \text{ кДж/ч}$; $q_w = 490 \text{ кг/ч} = 0,5 \text{ м}^3/\text{ч}$; $F_T = 2,38 \text{ м}^2$.

Диаметр труб хлоропровода 50 мм, длина 15,2 м.

5.5. Система обезвреживания вентиляционного воздуха предназначена для очистки вентиляционного воздуха складов хлора в двух случаях: при нормальном режиме хранения хлора, когда отсутствуют аварийные утечки хлора, и при аварийном режиме, когда утечка хлора из контейнера в помещение не может быть устранена.

При нормальном режиме хранения хлора обеспечивается 6-кратный воздухообмен, при этом концентрация хлора в воздухе помещения не превышает предельно допустимую концентрацию (ПДК) в рабочей зоне ($1 \text{ мг}/\text{м}^3$).

Однако для обеспечения оптимальной периодичности срабатывания сигнализатора содержания хлора необходимо допускать присутствие хлора с концентрацией выше, чем ПДК. Как правило, газоанализатор настраивается на концентрацию 3-5 $\text{мг}/\text{м}^3$, которая и является исходной при проведении расчетов условий рассеивания хлора в атмосфере при нормальном режиме работы.

Для определения необходимости очистки выбрасываемого вентиляционного воздуха следует произвести расчет условий рассеивания загрязнений в атмосфере по характерной точке-границе ближайшего населенного места.

Расчетную концентрацию хлора в воздухе в указанной точке следует принять не выше ПДК для населенных мест ($0,1 \text{ мг}/\text{м}^3$).

Расчет следует производить согласно «Методике расчета концентрации в атмосферном воздухе в выбросах предприятий» (М.: Метеоиздат, 1987).

При аварийном режиме обеспечивается 12-кратный воздухообмен, а концентрация хлора в выбрасываемом воздухе определяется по конкретным условиям компоновки склада. Максимально возможное количество хлора, поступающего из неисправного контейнера в воздух помещения, определяется для случая, когда контейнер полностью разрушен, и хлор растекается по полу склада. При этом происходит его интенсивное испарение, скорость которого ограничена притоком тепла из воздуха помещения и площадью растекания.

Количество тепла, поступающего в помещение склада с приточным воздухом, принимается по следующим характеристикам: t'_{eo3} - температура поступающего воздуха (принимается равной расчетной летней температуре, но не выше 30°C); t''_{eo3} - температура выбрасываемого воздуха (принимается условно равной температуре испарения - 30°C); C'_{eo3} - удельная теплоемкость воздуха $1,0 \text{ кДж}/\text{кг}^\circ\text{C}$; ρ - удельная плотность воздуха $1,3 \text{ кг}/\text{м}^3$; V - объем помещения склада.

Площадь испарения (растекания) хлора принимается равной площади наибольшего участка пола склада, ограниченного стенами, вентиляционными каналами или другими конструкциями, препятствующими растеканию реагента.

Скорость испарения хлора с открытой поверхности следует принимать $S_{ux} = 6 \text{ кг}/(\text{м}^2\cdot\text{ч})$, что соответствует многочисленным опытным данным. Расчетную концентрацию хлора в вентиляционном воздухе определяют по следующим формулам:

количество хлора $q_{x\ell}$, испаряющегося с поверхности пола помещения,

$$q_{x\ell} = F_{x\ell} S_{ux}. \quad (155)$$

где $F_{x\ell}$ - площадь растекания хлора;

количество тепла $Q_{x\ell}^T$, требуемого для испарения хлора,

$$Q_{x\ell}^T = q_{x\ell} r_{x\ell}; \quad (156)$$

количество тепла Q_{eo3}^T , поступающего с приточным вентиляционным воздухом,

$$Q_{eo3}^T = 12V\rho C_{eo3} (t'_{eo3} - t''_{eo3}). \quad (157)$$

следует сопоставить величины $Q_{x\ell}^T$ и Q_{eo3}^T и в случае, если Q_{eo3}^T меньше, чем $Q_{x\ell}^T$, количество испаренного хлора принять

$$q_{x\ell} = Q_{\text{боz}}^T / r_{x\ell}.$$

Концентрация хлора в выбрасываемом воздухе

$$K_{x\ell}^{\text{боz}} = q_{x\ell} / 12V. \quad (158)$$

Для обезвреживания хлора в вентиляционном воздухе допускается применение различных устройств. Одним из наиболее надежных устройств является скруббер с насадкой из керамических колец типа Рашига с восходящим потоком воздуха и орошением нейтрализующим раствором. Для обеспечения надежности удаления хлора скорость потока воздуха в скруббере $V_{\text{боz}}$, не должна превышать 1,5 м/с при высоте не менее 3 м (продолжительность контакта не менее 2 с) при орошении раствором гипосульфита натрия или кальцинированной соды или их смеси.

Количество нейтрализующих реагентов в соответствии с полным химическим взаимодействием хлора с ними составит: гипосульфита натрия $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_3$ - 1 кг и кальцинированной соды Na_2CO_3 - 2 кг на 1 кг хлора (в смеси реагентов) или 3 кг Na_2CO_3 на 1 кг хлора.

Концентрацию раствора смеси этих реагентов C_{cm} следует принимать равной 10-15 %. Интенсивность орошения раствором реагентов принимается из условия обеспечения соотношения между количеством смеси реагентов в орошающем растворе и хлора в потоке воздуха и принимается не менее $n = 3$. Целесообразно также обеспечить коэффициент запаса расхода реагента (K_p) не менее 1,5.

Нейтрализующие реагенты следует хранить в виде раствора в резервуаре. При этом общее количество реагентов должно соответствовать потребности для ликвидации хлора, содержащегося в одном контейнере.

Пример расчета хлораторной производительностью 25 кг/ч

5.6. Исходные данные: объем помещения склада $V = 2000 \text{ м}^3$, площадь участка пола, ограниченного двумя стенами и каналами, составляет: $F_{x\ell} = 100 \text{ м}^2$.

Результаты расчетов: $q_{x\ell} = 600 \text{ кг/ч}$; $Q_{x\ell}^T = 156\,000 \text{ кДж/ч}$; $Q_{\text{боz}}^T = 1872\,000 \text{ кДж/ч}$.

Сопоставление величин $Q_{x\ell}^T$ и $Q_{\text{боz}}^T$ показывает, что расчетное количество хлора не следует снижать, поэтому концентрацию хлора определим по формуле (158)

$$K_{x\ell}^{\text{боz}} = 25000 \text{ мг/м}^3.$$

Расход кальцинированной соды при хранении хлора в контейнерах вместимостью 1000 кг составляет 3 т на одну аварию.

Расчетный объем раствора смеси реагентов при суммарной концентрации $C_{cm} = 10 \%$ составит 30 м³.

Расхода раствора Q_{op} при орошении скруббера

$$Q_{op} = \frac{q_{x\ell} n K_p}{C_{cm}} = \frac{600 \cdot 3 \cdot 1,5 \cdot 100}{10 \cdot 1000} = 27 \text{ м}^3/\text{ч}. \quad (159)$$

Требуемая F_{ckp} площадь сечения скруббера

$$F_{ckp} = 12V / V_{\text{боz}} = \frac{12 \cdot 2000}{1,5 \cdot 3600} = 4,44 \text{ м}^3. \quad (160)$$

Интенсивность орошения I_{op}

$$I_{op} = Q_{op} / F_{ckp} = \frac{27}{3600 \cdot 4,44} = 0,00168 \text{ м}^3 / (\text{с} \cdot \text{м}^2). \quad (161)$$

Предусматриваются два скруббера круглые в плане диаметром 2 м, выполняемые из сборных элементов колодцев. Высота загрузки (керамические кольца Рашига 25x25 или 50x50) $H_{ckp} = 3 \text{ м}$.

Фактическое время контакта воздуха с раствором составляет

$$t_k = H_{ckp} F_{ckp} / 12V = \left(3 \cdot 3 \frac{3,14 \cdot 2^2}{4} 3600 \right) / (12 \cdot 2000) = 2,8 \text{ с}. \quad (162)$$

5.7. Установки для обеззараживания сточных вод гипохлоритом натрия, получаемым электрохимическим способом, выпускаются заводом «Коммунмаш» МЖКХ РСФСР. Электролизные установки типа «ЭН» предназначены для получения обеззаражающего реагента - гипрохлорита натрия путем электролиза раствора поваренной соли.

Установки могут применяться не только для обеззараживания питьевой воды, но и промышленных и бытовых сточных вод, для обработки воды плавательных бассейнов и т. п.

Отечественной промышленностью серийно выпускаются электролизные установки производительностью 1,2; 5; 25 кг/сут активного хлора (индекс ЭН-1,2; ЭН-5; ЭН-25 соответственно). В состав электролизной установки входят:

узел для растворения поваренной соли, электролизер с зонтом вытяжной вентиляции, бак-накопитель готового раствора, выпрямительный агрегат для питания электролизера, вентилятор, шкаф управления и запорная арматура. Все указанное технологическое оборудование поставляется заводом-изготовителем в комплекте.

Электролизные установки типа «ЭН» работают по следующей схеме. В растворный бак загружают поваренную соль, заливают водопроводную воду и с помощью насоса осуществляют перемешивание воды с поваренной солью до получения ее насыщенного раствора (280-310 г/л NaCl). Приготовленный раствор насосом по трубопроводу подают в электролизер, где разбавляют водой до рабочей концентрации 100-120 г/л NaCl. Затем включают выпрямительный агрегат. Процесс электролиза ведут до получения требуемой концентрации активного хлора в растворе, после чего готовый раствор сливают в бак-накопитель и весь цикл повторяют. Техническая характеристика установок приведена в табл. 54.

Таблица 54

Характеристика узла или установки	Электролизер		
	ЭН-1,2	ЭН-5	ЭН-25
Производительность активного хлора, кг/сут	1,2	6	25
Удельный расход соли на 1 кг активного хлора, кг	12-15	12-15	8-10
Рекомендуемое число циклов, сут	2-4	2	2
Рабочее напряжение на ванне, В	40-42	40-42	55-65
Рабочий ток, А	55-65	55-05	136-140
Удельный расход электроэнергии на 1 кг активного хлора, кВт·ч	7-9	7-9	8-10

На каждом объекте целесообразно устанавливать не более двух-трех параллельно работающих установок, из которых одна должна быть резервной.

При проектировании электролизной хлораторной рекомендуется использовать типовые и индивидуальные проекты электролизных хлораторных, выполненные ЦНИИЭП инженерного оборудования и институтом «Гипрокоммунводканал». Проекты разработаны для очистных сооружений с расходом хлора 1- 50 кг/сут.

Установки с комплектом технологического оборудования размещаются в здании, в котором предусмотрено помещение для электролизеров, насосно-дозировочное отделение, электрощитовая, вентиляционная камера и служебное помещение. В помещении электролизеров располагаются электролизные установки с системой вытяжной вентиляции, в насосно-дозировочном отделении размещаются рабочие баки с дозирующими устройствами и насосное оборудование. Помещение электрохозяйства предназначается для систем управления и контроля за работой электролизеров и насосов.

Допускается располагать установки на свободных площадях существующих помещений. В этом случае растворный узел предпочтительно размещать на первом этаже здания или в подвальных помещениях вблизи склада хранения соли. Электролизер рекомендуется устанавливать в отдельном помещении. Возможно совместное расположение в одном помещении растворного узла, электролизера и бака-накопителя гипохлорита натрия. Раствор гипохлорита натрия должен поступать в бак-накопитель самотеком. Перепад высоты между сливным вентилем электролизера и входным патрубком бака-накопителя должен быть не менее 0,3 м.

В помещение должна быть проведена вода для приготовления раствора поваренной соли и промывки растворного бака, электролизера, бака-накопителя и соединяющих их магистралей после окончания их работы. Соответственно должен быть обеспечен слив промывной воды в систему водоотведения.

Выпрямительный агрегат, устройство для смены полярности электродов, шкаф управления и систему аварийной сигнализации целесообразно устанавливать на диспетчерском пункте. Шкаф управления рекомендуется крепить на стенке в зависимости от планировки помещения и размещения оборудования.

Монтаж электрооборудования следует проводить согласно электрической схеме установки и «Правил эксплуатации электрических установок».

Разводку трубопроводов нужно выполнять из антикоррозионного материала, разрешенного Министерством здравоохранения СССР к применению в хозяйственно-питьевом водоснабжении.

Установки для обеззараживания очищенных сточных вод с использованием прямого электролиза

5.8. Обеззараживание воды прямым электролизом является разновидностью хлорирования. Сущность метода обеззараживания воды прямым электролизом состоит в том, что под действием электрического тока из хлоридов, находящихся в самой обрабатываемой воде, образуется в основном «активный хлор», который и обеззараживает воду непосредственно в потоке.

Установки типа «Каскад» предназначены для обеззараживания очищенных сточных вод. Она представляет собой открытую электролитическую ванну с расположенным в ней пакетом электродов. Ванна установлена на подставке. Пакет электродов состоит из чередующихся окисно-рутениевых анодов и титановых катодов.

Сточная вода поступает в установку через патрубок, протекает в межэлектродном пространстве и отводится. Для предупреждения поступления в электролизер активного ила или других крупных частиц загрязнений, выносимых иногда потоком воды из очистных сооружений, на входе рекомендуется устанавливать сетку с размерами ячеек 2-3 мм.

При обрастиании катодов отложениями солей жесткости пакет электродов опускается на 15-20 мм в бачок с 3-5 %-ным раствором соляной кислоты. Допускается залив кислоты непосредственно в электролизер после его опорожнения через сливной патрубок.

В тех случаях, когда очищенная сточная вода отводится не по трубопроводу, а по какому-либо специальному лотку или каналу, пакет электродов может устанавливаться непосредственно в нем. Пакет электродов должен быть погружен выводу на глубину 200 мм. Не допускается контакт пакета с лотком, изготовленным из токопроводящего материала. Установка «Каскад» имеет следующую характеристику:

Производительность, м ³ /ч	2-2,5
Номинальная мощность, кВт	5,8
Напряжение питания, В	380±10 %
Рабочее напряжение на электродах, В	6-12
Рабочий ток, А	не более 30
Размеры, мм:	
блока обеззараживания	620×368×785
выпрямителя переменного тока	870×480×1662

Установка выпускается заводом «Коммунмаш».

Монтаж блока электропитания следует производить в помещении согласно электрической схеме и «Правилам устройства электроустановок». -М.: Атомиздат, 1980 г.

С целью снижения падения напряжения в соединительных кабелях расстояние между выпрямителем переменного тока и электролизером должно быть по возможности минимальным. Место расположения установок обусловлено сущностью метода. Они должны всегда располагаться перед контактными емкостями, которые так же, как и в случае обычного хлорирования, позволяют обеспечивать необходимое время контакта обеззараживающих реагентов с обрабатываемой водой. Возможные варианты компоновок электролизных установок разработаны институтом «Гипрокоммунводоканал».

6. СОВМЕСТНАЯ ОБРАБОТКА СТОЧНЫХ ВОД И ОСАДКОВ ВОДОПРОВОДНЫХ СТАНЦИЙ

Сброс осадков водопроводных станций в городскую канализацию

6.1. Сброс водопроводного осадка включает: мероприятия по усреднению водопроводного осадка на водопроводных станциях, проверку пропускной способности канализационных сетей, проверочные расчеты сооружений и систем канализационных очистных сооружений.

Мероприятия по усреднению водопроводного осадка на водопроводных станциях

6.2. Для усреднения сброса водопроводного осадка в городскую канализацию на водопроводных очистных сооружениях следует предусмотреть непрерывное удаление осадка из отстойников или резервуар-усреднитель для равномерного сброса осадка в течение суток на канализационные очистные сооружения или их сочетания. Емкость резервуара-усреднителя рассчитывается в каждом конкретном случае в зависимости от сезонного режима образования водопроводного осадка.

Проверка пропускной способности канализационных сетей

6.3. Осадок водопроводных станций может транспортироваться автотранспортом, по самостоятельному трубопроводу или по канализационным сетям на очистные сооружения канализации. Канализационные сети должны быть рассчитаны с учетом транспортирования по ним водопроводного осадка. На основании экспериментальных исследований установлено, что при прохождении водопроводного осадка по канализационным сетям не происходит его осаждение в трубопроводах, если скорость движения сточных вод в них равна или выше самоочищающей.

Проверочные расчеты сооружений и систем канализации

6.4. Добавление водопроводного осадка с дозой до 100 мг/л не требует изменений или дополнений в схеме механической и биологической очистки сточных вод для следующих сооружений: приемная камера, решетки, песковушки, первичные и вторичные отстойники, контактные резервуары.

Проверочному расчету подлежат: аэротенки; уплотнители избыточного активного ила; метантенки; иловые площадки или комплекс сооружений по механическому обезвоживанию и термической сушки осадка; системы транспортирования сырого осадка первичных отстойников (трубопроводы, насосные станции); системы транспортирования активного ила (трубопроводы, насосные станции); системы транспортирования сброшенного осадка на иловые карты (трубопроводы, насосные станции); системы трубопроводов и насосных станций комплекса сооружений по механическому обезвоживанию и термической сушке осадка.

При сбросе осадка водопроводных станций в городскую канализацию, за величину дозы водопроводного осадка (D_{eo} , г/м³, мг/л) принимается отношение количества сбрасываемого водопроводного осадка, г/сут (по сухой массе) к производительности канализационных очистных сооружений, м³/сут.

Аэротенки

6.5. Период аэрации t_{aim} , ч, в аэротенках, прирост активного ила P_i , мг/л, удельный расход воздуха q_{air} , м³/м³, определяются по формулам:

$$t_{aim} = \frac{(L_{en} - K\Delta_{eo}) - L_{ex}}{a_i(1-s)\rho}; \quad (163)$$

$$P_i = 0,8(C_{cdp} + 0,2\Delta_{eo}) + K_f(L_{en} - K\Delta_{eo}) \quad (164)$$

$$q_{air} = \frac{q_o[(L_{en} - K\Delta_{eo}) - L_{ex}]}{K_1 K_2 K_T K_3 (C_a - C_o)} \quad (165)$$

где K - коэффициент снижения БПК в первичных отстойниках принимается для высокоцветных маломутных вод ($\Delta = 60^\circ, \pm 10\%$; $M = 4 \text{ мг/л}, \pm 10\%$) - 0,29*; для малоцветных средней мутности вод ($\Delta = 16^\circ, \pm 10\%$; $M = 12 \text{ мг/л}, \pm 10\%$) - 0,043*;

* Во всех остальных случаях коэффициент снижения БПК в первичных отстойниках определяется экспериментально.

Δ_{eo} - доза водопроводного осадка, мг/л; 0,2 - количество водопроводного осадка, выносимого из первичных отстойников (доли единицы).

Уплотнители избыточного ила

6.6. 20 % добавляемого водопроводного осадка (по сухой массе) переходит в активный ил аэротенков, соответственно этому распределению увеличивается количество активного ила, направляемого в илоуплотнители. Расчет илоуплотнителей следует проводить в соответствии с указаниями СНиП 2.04.03-85.

Метантенки

6.7. В процессе очистки сточных вод 80 % сухой массы водопроводного осадка трансформируется в сырой осадок первичных отстойников и 20 % в избыточный активный ил аэротенков без изменения их влажности. При этом зольность сырого осадка возрастает пропорционально дозе и зольности водопроводного осадка, зольность активного ила практически не меняется. При таком распределении осадков расчет метантенков проводится в соответствии с СНиП 2.04.03-85 для условий термофильного процесса. При увеличении объема метантенков на величину добавляемой дозы водопроводного осадка процент спада беззольного вещества и выход газа (м/кг) загруженного беззольного вещества практически не изменяется.

При совместной обработке осадков в метантенках, щелочная среда, необходимая для процесса термофильного сбраживания, не нарушается, удельное сопротивление (производительность вакуум-фильтров) сброшенных осадков не изменяется.

Иловые площадки или комплекс сооружений по механическому обезвоживанию и термической сушке осадков

6.8. Расчет площади иловых карт проводится в соответствии с СНиП 2.04.03-85.

Добавление водопроводного осадка не требует изменений или дополнений в схеме комплекса сооружений по механическому обезвоживанию и термической сушке осадков. Проверочному расчету подлежат следующие сооружения: камера промывки уплотненного сброшенного осадка, уплотнители промытого сброшенного осадка, вакуум-фильтры: фильтр-пресссы или центрифуги, реагентное хозяйство, сооружения по термической сушке осадков.

Объем камеры промывки уплотненного сброшенного осадка и уплотнителей промытого осадка рассчитывается в соответствии с СНиП 2.04.03-85 с учетом увеличения количества сброшенного осадка.

Количество реагентов, фильтр-пресссов, вакуум-фильтров, центрифуг и сушилок, рассчитывается согласно СНиП 2.04.03-85 с учетом сухой массы добавленного водопроводного осадка.

6.9. Расчет трубопроводов сырого осадка, избыточного активного ила, сброшенного осадка и насосных станций перекачки производится с учетом добавления водопроводного осадка.

6.10. Водопроводные осадки, образующиеся при коагулировании сернокислым алюминием высокочастных маломутных вод ($\Delta = 60^\circ, \pm 10\%$; $M = 4 \text{ мг/л}, \pm 10\%$), могут быть использованы в качестве реагентов для удаления из сточных вод соединений фосфора. Для достижения 90 %-ного эффекта удаления (при начальной концентрации фосфатов РО, равной 6,5 мг/л) доза водопроводного осадка должна быть не менее 100 мг/л по сухой массе на один литр сточной воды. Во всех остальных случаях эффект удаления фосфатов из сточных вод определяется экспериментально.

7. СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ И ОЧИСТКИ ПОВЕРХНОСТНОГО СТОКА С ТЕРРИТОРИИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

7.1. При проектировании систем дождевой канализации промышленных предприятий необходимо рассматривать возможность ликвидации или уменьшение выноса вредных веществ поверхностным стоком с территории предприятия; возможность использования поверхностного стока в системах промводоснабжения; целесообразность самостоятельной или совместной со сточными водами очистки перед сбросом в водные объекты.

7.2. С целью уменьшения выноса загрязнений поверхностным стоком на промышленных предприятиях должно предусматриваться осуществление следующих мероприятий:

исключение сброса в дождевую канализацию отработанных веществ, в том числе нефтепродуктов;
ограждение зон озеленения бордюрами, исключающими смыв грунта во время ливневых дождей на дорожные покрытия;
повышение эффективности работы пыле- и газоочистных установок и доведение концентрации пыли и вредных веществ в атмосфере до допустимых нормативных пределов;
ограждение строительных площадок с упорядочением отвода поверхностного стока по временной системе открытых каналов и отстаиванием его в земляных отстойниках;
локализация участков территории, где неизбежны аварийные просыпи и проливы сырья и промежуточных продуктов, с отведением поверхностного стока в систему производственной канализации;
упорядочение складирования и транспортирования сыпучих и жидких материалов.

7.3. Выбор схемы отведения и очистки поверхностного стока определяется его количественной и качественной характеристиками и осуществляется на основании оценки технической возможности реализации того или иного варианта и сравнения технико-экономических показателей разрабатываемых вариантов.

Степень очистки поверхностного стока в зависимости от схемы отведения его определяется требованиями к качеству воды, используемой для производственных целей, или условиями спуска в городской коллектор дождевой канализации или в водные объекты.

7.4. В зависимости от химического состава примесей, накапливающихся на территории промплощадок и сываемых поверхностным стоком, промышленные предприятия и отдельные его участки можно разделить на две группы.

К первой группе относятся предприятия и участки, сток с которых при выполнении требований по упорядочению источников его загрязнения по химическому составу близок к поверхностному стоку с селитебных зон и не содержит специфических веществ с токсическими свойствами.

Основными примесями, содержащимися в стоке с территории предприятий первой группы, являются грубодиспергированные примеси, нефтепродукты, сорбированные главным образом на взвешенных веществах, минеральные соли и органические примеси естественного происхождения.

Ко второй группе относятся предприятия и участки, на которых по условиям производства на современном этапе не представляется возможным в полной мере исключить поступление в сток специфических веществ с токсичными свойствами или значительных количеств органических веществ, обуславливающих высокое значение показателей ХПК и БПК сточных вод.

К первой группе относятся предприятия черной металлургии (за исключением коксохимпроизводств), машинно- и приборостроительной, электротехнической, угольной, нефтяной, легкой, хлебопродуктовой, молочной, пищевой промышленностей, серной и содовой подотраслей химической промышленности, энергетики, автотранспортные предприятия, речные порты, авто- и судоремонтные заводы, а также участки территорий нефтеперерабатывающих, нефтехимических, химических и целлюлозно-бумажных предприятий, на которые не попадают специфические загрязнения.

Средние концентрации основных примесей в стоке дождевых вод на этих предприятиях могут быть приняты: по взвешенным веществам 500-2000 мг/л, при этом более высокие значения относятся к предприятиям с интенсивным движением автотранспорта;

по нефтепродуктам 30-70 мг/л для предприятий с интенсивным движением автотранспорта и значительным потреблением горючесмазочных материалов и 10-30 мг/л для остальных (исключение составляют предприятия нефтяной промышленности, где содержание нефтепродуктов в поверхностном стоке может достигать 0,5 г/л за счет сброса совместно с атмосферными водами некоторых видов производственных сточных вод; по ХПК и БПК 100-150 и 20-30 мг/л соответственно в пересчете на растворенные примеси, а с учетом диспергированных примесей эти показатели увеличиваются в 2-3 раза, по общему солесодержанию в основном 0,2-0,5 г/л, а на предприятиях химической промышленности (содовых и серных) 0,5-3 г/л.

Ко второй группе относятся предприятия цветной металлургии, коксохимии, химической, лесохимической, целлюлозно-бумажной, нефтеперерабатывающей, нефтехимической и микробиологической промышленности, кожсыревые и кожевенные заводы, мясокомбинаты, шпалопропиточные заводы.

В поверхностном стоке предприятий второй группы помимо перечисленных примесей могут присутствовать также загрязнения, специфические для данного производства.

Поверхностный сток предприятий цветной металлургии в зависимости от характера производства может содержать различные тяжелые металлы (медь до 100 мг/л, цинк до 15 мг/л, кадмий до 40 мг/л, алюминий до 5 мг/л, титан до 3 мг/л, свинец до 3 мг/л и др., мышьяк до 75 мг/л, фтор до 200 мг/л) и другие примеси. В поверхностном стоке коксохимзаводов присутствуют фенолы до 3 мг/л, роданиды до 5 мг/л, аммиак до 20 мг/л, масла и смолы до 200 мг/л. В стоке предприятий нефтехимии присутствуют поверхностно-активные вещества, продукты органического синтеза, могут присутствовать тяжелые металлы. В зависимости от состава производств характер примесей и их концентрация на предприятиях этой отрасли могут существенно отличаться. В стоке заводов фосфорных удобрений в значительных концентрациях могут присутствовать соединения азота до 200 мг/л в пересчете на NH_4 , фосфора до 100 мг/л и более в пересчете на P_2O_5 , фтора 10 мг/л и более.

Поверхностный сток лесохимических производств отличается высокими значениями показателей ХПК (средние значения 700- 1400 мг/л), БПК (1500-400 мг/л), в нем могут присутствовать смолы до 300 мг/л, фенол до 30 мг/л, терпинсол до 30 мг/л, скрипидар до 5 мг/л. Сток с территории мясокомбината имеет высокие БПК до 300 мг/л и содержит жиры до 200 мг/л. В стоке шпало-пропиточных заводов могут содержаться фенолы до 10 мг/л. Поверхностный сток с территории предприятий по производству белково-витаминных концентратов (БВК)

содержит дрожжи, белки, углеводороды. На предприятиях легкой и пищевой промышленности, автотранспорта, речных портов и некоторых других поверхностный сток может иметь микробное загрязнение.

7.5. При разработке схемы отведения и очистки поверхностного стока в зависимости от конкретных условий (источников загрязнений территории, размеров, конфигурации и рельефа водосборного бассейна, наличия свободных площадей для строительства очистных сооружений и др.) должна учитываться необходимость локализации отдельных участков производственной территории с отводом стока в производственную канализацию или после предварительной очистки в дождевую канализацию, а также оцениваться целесообразность разделного отведения на очистку стока с водосборных площадей, отличающихся по характеру и степени загрязнения территории. Схема отведения должна предусматривать по возможности самотечную подачу стока на очистные сооружения.

Для очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий первой группы может предусматриваться устройство самостоятельных сооружений или отведение на городские или заводские очистные сооружения для очистки совместно с промбытовыми или производственными сточными водами. Очистку поверхностного стока с территории промышленных предприятий второй группы, которые содержат специфические примеси с токсичными свойствами, следует предусматривать, как правило, совместно с производственными или промбытовыми сточными водами.

Применение самостоятельной очистки такого стока должно быть ограничено из-за значительных затрат на очистку и технических трудностей, обусловленных эпизодической эксплуатацией сооружений, предназначенных для удаления из стока специфических примесей.

7.6. В схемах отведения и очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий первой группы в большинстве случаев следует предусматривать разделение стока перед очисткой с целью уменьшения размеров очистных сооружений и подачи на очистку наиболее загрязненной части стока.

При отведении на очистку поверхностного стока с территории промышленных предприятий второй группы предварительное разделение стока не допускается из-за необходимости очистки всего его количества. Для уменьшения потребной мощности очистных сооружений в таких случаях, как правило, следует предусматривать регулирование расхода стока. Размер регулирующей емкости при этом принимается из условия минимальных общих затрат на обезвреживание стока.

Отведение поверхностного стока без предварительного разделения и регулирования для очистки совместно с производственными сточными водами и последующего использования может приниматься на предприятиях как первой, так и второй группы с водоемками производствами и оборотным водоснабжением (металлургических заводах, фабриках флотационного обогащения руд и угля, нефтепромыслах, нефтехимических и нефтеперерабатывающих заводах) при наличии в системах водоснабжения значительных по объему накопительных емкостей.

В таких случаях баланс водного хозяйства предприятия составляется с учетом полного использования дождевого и полного или частичного использования талого стока.

При регулировании дождевого стока с территории предприятий первой группы расчетный расход дождевых вод, направляемых на очистку, может быть определен по следующим формулам: если расчетные расходы для сети определены для $P = 1 \text{ г}$,

$$q_w = K_1 q_r \quad (166)$$

и для других значений P .

$$q_w = K_1 K_2 q_r \quad (167)$$

Значения коэффициентов K_1 , и K_2 в зависимости от величины C и n для различных условий расчета очистных сооружений и сети дождевой канализации приведены в табл. 55 к 56, а величин параметра « n » и коэффициента « C » на рис. 26, 27.

Таблица 55

Значение P_{o4} , принятое при расчете очистных сооружений, г	Коэффициент К, при значениях С					
	0,85		1		1,2	
	$n \leq 0,7$	$n > 0,7$	$n \leq 0,7$	$n > 0,7$	$n \leq 0,7$	$n > 0,7$
0,2	0,41	0,39	0,38	0,35	0,36	0,33
0,15	0,34	0,31	0,31	0,27	0,29	0,25
0,1	0,26	0,22	0,23	0,19	0,21	0,17
0,08	0,23	0,19	0,18	0,15	0,16	0,12
0,05	0,15	0,12	0,12	0,09	0,09	0,06

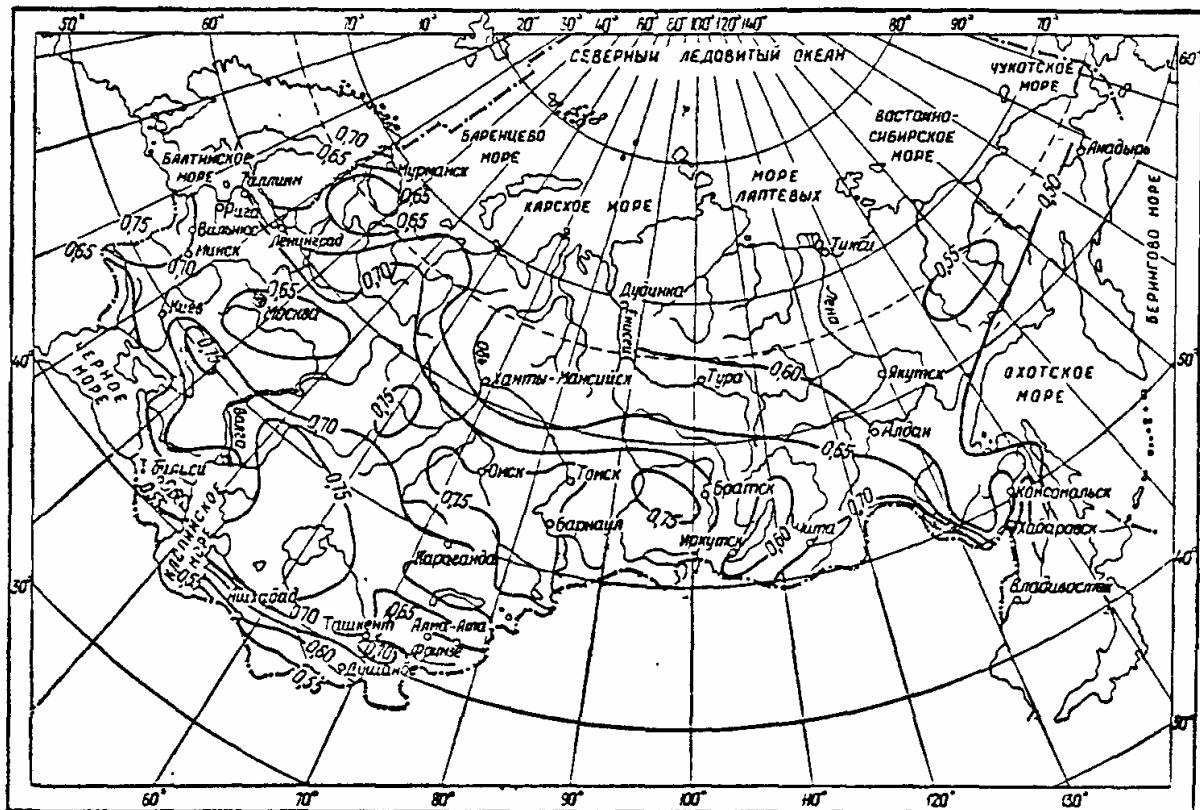


Рис.26. Карта значений величин коэффициента - α

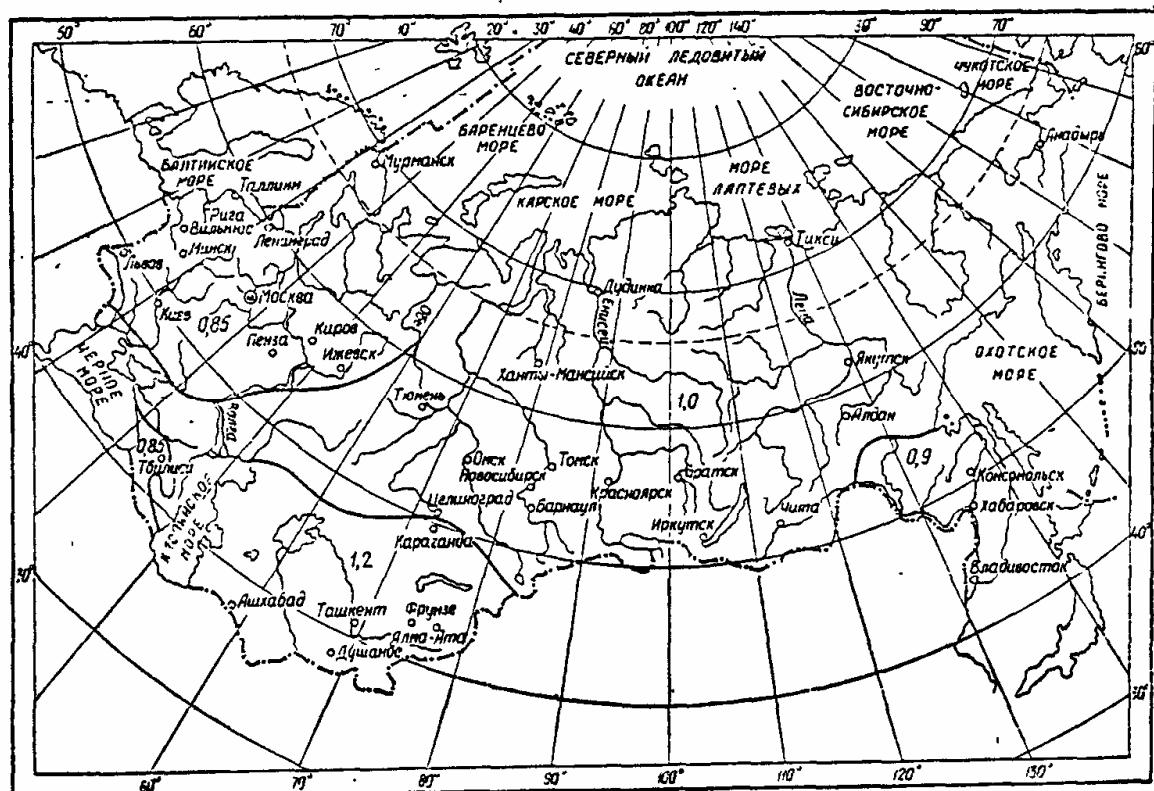


Рис. 27. Карта значений величин коэффициента C

Таблица 56

Значение Р, принятое при расчете дождевой сети, г	Коэффициент K_2 при значении С		
	0,85	1	1,2
0,33	2,12	2,56	3,38

0,5	1,51	1,67	1,9
1	1	1	
2	0,71	0,69	0,65
3	0,61	0,57	0,53
3	0,62	0,47	0,41

Дождевые воды с территории предприятий первой группы могут направляться непосредственно на очистные сооружения с расходом q_w , а в случае необходимости уменьшения расхода - через регулирующую емкость перед очистными сооружениями. Полезный объем емкости для вторичного регулирования W_{reg} может быть определен по формуле

$$W_{reg} = (1 - K_3) q_w T_D. \quad (168)$$

Значения Тд средней продолжительности дождя приведены в табл. 57. При регулировании с помощью разделительной камеры дождевых вод с территории промпредприятий второй группы распределение стока между очистными сооружениями и регулирующей емкостью производится из условия минимальной суммарной стоимости очистных сооружений и регулирующего резервуара путем сравнения возможных вариантов.

Полезный объем регулирующей емкости W_{reg} рассчитывается по формуле

$$W_{reg} = K q_r t_r. \quad (169)$$

При определении полезного объема регулирующего резервуара задаются рядом значений q_{ov} и соответственно коэффициента α . Затем определяют предельный коэффициент регулирования α_0 , в зависимости от значений географического параметра n в отношении T/t_r (табл. 58). Здесь α_0 - значение коэффициента регулирования для случая, когда q_w равен расходу стока в момент прекращения дождя.

Коэффициент $K = f(\alpha)$ для значений $\alpha > \alpha_0$ находят по табл. 59, а для значений $\alpha < \alpha_0$ рассчитывают по формуле

$$K = K^I + K^{II}. \quad (170)$$

Значение K^I принимается по табл. 59 для коэффициента регулирования α_0 , а K^{II} - определяется по формуле

$$K^{II} = \left[\frac{T_D}{t_r} + 0,25 \right] (\alpha_0 - \alpha). \quad (171)$$

Таблица 57

Населенный пункт Тд, ч Европейская территория СССР	
Архангельск	
Астрахань	4
Бисер	8
Брянск	6
Бугульма	8
Вильнюс	6
Витебск	6
Волгоград	5
Днепропетровск	5
Донецк	5
Златоуст	10
Калининград	6
Кемь	6
Киров	8
Кишинев	5
Кола	8
Котлас	10
Кривой Рог	5
Куйбышев	6
Курск	6
Ленинград	6
Львов	7
Малые Кармакулы	8
Минск	5
Москва	6

Нарьян-Мар	8
Одесса	5
Оренбург	6
Пермь	9
Псков	6
Ржев	6
Рига	6
Ростов-на-Дону	4
Свердловск	8
Симферополь	4
Сыктывкар	10
Тамбов	6
Таллинн	6
Ужгород	5
Хибины	9
Чернигов	9
Ялта	4

Кавказ

Адлер	7
Батуми	9
Гагра	8
Грозный	8
Закатали	9
Ленинакан	4
Ленкорань	9
Магтаги	5
Орджоникидзе	8
Сочи	7
Тбилиси	8

Средняя Азия и Казахстан

Алма-Ата	6
Андижан	6
Аральское	4
Ашхабад	4
Балхаш	3
Душанбе	5
Караганда	7
Кокчетав	6
Красиоподск	4
Кустай	6
Лешишабад	5
Парын	5
Пукус	3
Ош	6
Ташкент	4
Терmez	3
Фергана	5
Фрунзе	6
Целиноград	6

Западная Сибирь

Александровское	9
Барнаул	6
Новосибирск	7
Омск	6
Салехард	9
Томск	8
Тюмень	7
Усть-Улаган	4
Чемал	5

Восточная Сибирь

Андан	9
Анадырь	8
Баргузин	6
Баунт	5

Братск	6
Верхоянск	6
Дудинка	10
Ербагачен	6
Зима	5
Красноармейский прииск	13
Красноярск	7
Минусинск	4
Могоча	6
Нерчинский завод .	4
Нижнеангарск	6
Оленек	8
Сковородино	6
Среднекалымск	9
Таймыр озеро	7
Тикси, бухта	7
Томмаш	6
Туруханск	13
Улан-Удэ	5
Уэлен	7
Чита	5
Шмидта, мыс	10
Якутск	4
Дальний Восток	
Бикин	6
Биробиджан	9
Благовещенск	6
Владивосток	8
Гижика	9
Курильск	6
Магадан	9
Николаевск-на-Амуре	10
Охотск	10
Петропавловск-Камчатский	9
Пикан	6
Сантахеза	5
Сихоте-Алинь	6
Улунга	10
Уссурийск	8
Усть-Хайрюзово	10
Усть-Большерецк ,	9
Усть-Камчатск	11
Южно-Сахалинск	8

Таблица 58

T_d/t_r	α_0 , при значениях параметра n					
	0,50	0,55	0,63	0,67	0,70	0,75
2	0,41	0,37	0,32	0,26	0,23	0,19
3	0,32	0,27	0,23	0,18	0,16	0,13
4	0,26	0,23	0,19	0,14	0,13	0,09
5	0,23	0,20	0,16	0,12	0,10	0,08
6	0,21	0,18	0,15	0,11	0,09	0,07
8	0,19	0,15	0,12	0,09	0,07	0,06
10	0,17	0,13	0,11	0,08	0,06	0,05
12	0,15	0,12	0,09	0,06	0,00	0,04
15	0,13	0,10	0,08	0,05	0,05	0,03
20	0,12	0,09	0,07	0,05	0,04	0,03

После определения величины Wp для принятого ряда значений q_{ov} и α выполняют ориентировочный расчет системы для отведения и очистки поверхностного стока и выбирают вариант исходя из технико-экономических показателей.

При проектировании регулирующих резервуаров необходимо предусмотреть поддержание в них в сухую погоду некоторого постоянного уровня заполнения (на глубину 0,8-1 м) и возможность периодического полного

опорожнения и очистки от осадка, а также аварийный сброс воды для предотвращения переполнения резервуара при выпадении значительных по слою осадков редкой повторяемости.

Таблица 59

α	K при значениях параметра n					
	0,50	0,55	0,60	0,67	0,70	0,75
0,6	0,29	0,28	0,28	0,28	0,29	0,31
0,4	0,45	0,42	0,40	0,40	0,41	0,42
0,3	0,62	0,62	0,69	0,54	0,53	0,54
0,25	0,90	0,77	0,69	0,64	0,63	0,63
0,2	1,16	0,96	0,85	0,77	0,73	0,70
0,15	1,55	1,27	0,08	0,93	0,86	0,81
0,12	2,0	1,69	1,27	1,06	0,98	0,90
0,10	-	1,84	1,46	1,17	1,07	0,97
0,09	-	1,99	1,58	1,24	1,12	1,01
0,08	-	-	1,71	1,31	1,19	1,06
0,07	-	-	1,89	1,41	1,27	1,11
0,06	-	-	-	1,54	1,36	1,18
0,05	-	-	-	1,69	1,48	1,26
0,04	-	-	-	-	1,64	1,36
0,02	-	-	-	-	-	1,51

На случай аварийного сброса из регулирующих резервуаров в водный объект необходимо предусматривать мероприятия по исключению сброса в рыбохозяйственные водоемы.

7.7. При определении схемы очистных сооружений предпочтение следует отдавать прудам-отстойникам. Для дополнительного осветления предварительно отстоенного поверхностного стока в случае такой необходимости может быть применено фильтрование через различные загрузки из природных и синтетических материалов (кварцевый песок, керамзит, пенополистирол, пенополиуретан, торф), обработка коагулянтами с последующим отстаиванием, а также флотация с предварительной реагентной обработкой стока.

Применение реагентной обработки требует полной автоматизации процесса очистки из-за эпизодичности поступления стока и наиболее целесообразно при совместной очистке его с производственными сточными водами.

Перед сооружениями для регулирования и очистки поверхностного стока следует предусматривать установку решеток для задержания мусора с прозорами 10-20 мм. При этом для промпредприятий с площадью водосбора до 100 га допускается применение решеток с ручной очисткой. Очистку решеток следует производить после каждого дождя. Для очистки решеток должны быть предусмотрены площадка обслуживания и контейнер для сбора мусора.

Для регулирования расхода поверхностного стока с территории промпредприятий во многих случаях более предпочтительно устройство аккумулирующих емкостей по сравнению с устройством регулирующих резервуаров.

При накоплении стока в аккумулирующей емкости происходит усреднение его состава, а при последующем выдерживании перед опорожнением удаление из стока основной массы нерастворенных примесей.

Рабочий объем аккумулирующей емкости 117, м, определяется по формуле

$$W = 10H_r F Z_{mid}. \quad (172)$$

Аккумулирующие емкости рекомендуется проектировать прямоугольными в плане и разделенными на 2-4 секции. Полезный объем секции следует рассчитывать на прием стока от слоя атмосферных осадков 2,5-5 мм.

Конструкция распределительной камеры перед аккумулирующей емкостью должна обеспечивать последовательное заполнение свободных секций и отведение стока, поступающего после заполнения всех секций, в сбросной коллектор. Во впускных устройствах секций следует предусмотреть установку щитовых затворов для отключения секций на отстаивание стока, удаление осадка или ремонт. Конструкция выпускных устройств должна исключать попадание всплывших нефтепродуктов в трубопроводе для отвода осветленной воды.

Высоту зоны отстаивания в емкости следует принимать в пределах 1,5-4 м, высоту свободной зоны над уровнем воды 0,3- 0,5 м, высоту нейтральной зоны над уровнем осадка 0,4-0,5 м.

Секции аккумулирующей емкости должны быть оборудованы устройствами для периодического удаления всплывших нефтепродуктов и осадка. При проектировании нефтегонных и нефтесборных устройств следует учитывать периодическое колебание уровня заполнения секций ниже расчетного. Иловые приемники в аккумулирующей емкости рекомендуется располагать в средней части. Уклон днища к приемкам и поперечный уклон дна следует принимать не менее 0,05, а уклон стенок приемника не менее 45°. Для удаления осадка с площади днища в приемниках следует предусматривать гидросмык. Объем иловой части емкости определяется исходя из заданной периодичности удаления осадка.

Для периодического удаления накапливающегося осадка из аккумулирующей емкости следует предусмотреть устройство гидроэлеваторной, установки или насосной станции, оборудованной плунжерными или другими насосами, предназначенными для перекачки шламов с высоким содержанием механических примесей.

Для обезвоживания осадка рекомендуется применять выдерживание его на иловых площадках или на площадках-уплотнителях, нагрузка на площадки обезвоживания может быть принята равной 3 м³ на 1 м² в год. Площадки следует разделять на карты, оборудованные выпускными устройствами для отвода иловой воды.

Продолжительность выдерживания поверхностного стока в аккумулирующей емкости и последующего опорожнения емкости принимается из условия обеспеченности приема всего или части стока от каждого дождя (в зависимости от количества выпадающих осадков и принятой величины h), достижения высокого эффекта удаления основных примесей из поверхностного стока и необходимой степени регулирования расхода стока с целью снижения пропускной способности сооружений для его доочистки.

На основании данных о средней продолжительности периодов между стокообразующими осадками продолжительность отстаивания стока в аккумулирующей емкости может быть принята равной 1-2 сут. В таких же пределах может быть принята и продолжительность отвода осветленной воды.

При продолжительности отстаивания 1-2 сут эффект снижения содержания взвешенных веществ и показателя ХПК в аккумулирующей емкости колеблется в основном в пределах 80-90 %, а показатели БПК в пределах 60-80 %. Остаточное содержание взвешенных веществ в отстоянной воде ориентировочно могут быть приняты в пределах 50-200 мг/л, нефтепродуктов 0,5-5 мг/л, органических примесей 50-100 мг/л, в пересчете на ХПК и 20-3 мг/л в пересчете на БПК.

Для дополнительного осветления поверхностного стока фильтрованием следует применять фильтрующие загрузки, отличающиеся простотой регенерации: например, загрузки из синтетических материалов эластичного пенополиуретана и вспененного полистирола. Повышение эффекта фильтрационного осветления достигается при обработке стока флокулянтами (полиакриламидом). Доза флокулянта составляет 1-2 мг/л.

При использовании загрузки из эластичного пенополиуретана марок 35-0,8; 40-0,8; 40-1,2 в измельченном виде (крошка с размером сторон 1-2 см) технологические параметры фильтров после флокуляционной обработки стока принимаются следующими: высота слоя загрузки 1-1,5 м; плотность загрузки 50-70 кг/м³; скорость фильтрования 20-25 м/ч; эффект осветления 90-95 %; грязеемкость загрузки 50 кг/м³; потери напора в начале фильтроцикла 5-6 кПа, в конце фильтроцикла 10-20 кПа.

При безреагентном фильтровании на пенополиуретановых фильтрах скорость фильтрования следует принимать в пределах 10-30 м/ч, эффект осветления соответственно при высоте слоя загрузки 1 и 1,5 м 85-60 % и 90-75 %. Также рекомендуется применять загрузку из вспененных гранул полистирола марок ПСВ и ПСВ-С диаметром 2-5 мм с кажущимся плотностью 0,1-0,2 г/см³. Технологические параметры пенополистирольных фильтров при флокуляционной обработке стока принимаются следующими: высота слоя загрузки 2-2,5 м; скорость фильтрования 30-40 м/ч; эффект осветления 90 % грязеемкость загрузки 30-50 г/м³; потеря напора в начале фильтроцикла 4-30 кПа в конце фильтроцикла до 100 кПа, регенерация осуществляется за счет обратной водовоздушной промывки (расход воды 30 л/(с·м²), расход воздуха 10-12 л/(с·м²), время обработки 15-20 мин).

При безреагентном фильтровании на пенополистирольных фильтрах скорость фильтрования следует принимать в пределах 1-30 м/ч, эффект осветления 90-60 %.

После отстаивания поверхностный сток может доочищаться на флотационных установках, предназначенных для совместной очистки дождевых и сточных вод. В этих случаях применяются преимущественно установки напорной флотации. Флотацию проводят, как правило, с рециркуляцией сточных вод и реагентной обработкой. Расход рециркуляционной воды составляет около 50 % расхода очищенной воды. В качестве коагулянта рекомендуется применять серно-кислый алюминий при дозе 50-100 мг/л в пересчете на безводный продукт. Насыщение воды воздухом осуществляется в напорных баках, рассчитанных во время пребывания 1-2 мин при давлении 0,4-0,5 МПа (4-5 атм). Расчетное время пребывания воды во флотаторе-отстойнике принимается в пределах 20-30 мин. Для удаления осадка с днища флотатора в камеру для осадка и образующейся на поверхности флотатора пены в пеносборный лоток предусматриваются скребковые механизмы (желательно с отдельными приводами). Осадок и нефтешлам, образующийся при разрушении пены, направляются в шламонакопитель и перерабатываются по схеме, принимаемой в технологии очистки нефтесодержащих производственных сточных вод в зависимости от конкретных условий.

В отдельных случаях для частичной механической очистки поверхностного стока могут применяться проточные отстойники. Расчет отстойников надлежит производить по СНиП 2.04.03-85 по кинетике выпадения взвешенных веществ из дождевых под с учетом необходимого эффекта осветления. Данные по кинетике выпадения взвешенных веществ из дождевого стока следует определять экспериментально. В случае отсутствия экспериментальных данных для ориентировочных расчетов можно принимать следующие значения гидравлической крупности частиц взвеси для высоты зоны отстаивания 2 м:

Э, %.....	50	60	70
U_0 , мм/с...	0,62	0,32	0,12

Повышение эффективности работы отстойников достигается путем предварительной обработки сточных вод коагулянтами.

Эффект осветления 94-95 % может быть достигнут при применении в качестве коагулянта серно-кислого алюминия. Корректировка показателя pH при этом не требуется, если его значение в исходной воде находится в пределах 6-8. Рекомендуемая доза коагулянта-50 мг/л в пересчете на $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$. Доза коагулянта может быть снижена на 10-20 мг/л в случае дополнительного введения в воду флокулянтов в количестве 0,5-2 мг/л.

Значительный эффект осветления (94-99 %) достигается при самостоятельном применении катионных полизэлектролитов и полиакриламида. Рекомендуемая доза - 1-3 мг/л в пересчете на основное вещество.

Расчетную скорость осаждения взвесей U_0 , при отстаивании поверхностного стока, обработанного коагулянтами, следует принимать в пределах 0,5-0,6 мм/с, среднюю концентрацию твердой фазы в уплотненном осадке - 150 кг/м³.