
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
(МГС)

INTERSTATE COUNCIL FOR STANDARDIZATION, METROLOGY AND CERTIFICATION
(ISC)

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ
СТАНДАРТ

ГОСТ
6134 —
2007
(ИСО 9906:1999)

НАСОСЫ ДИНАМИЧЕСКИЕ

Методы испытаний

ISO 9906:1999
Rotodynamic pumps — Hydraulic performance acceptance tests — Grades 1 and 2
(MOD)

Издание официальное

Б3.5—2005/73



Предисловие

Цели, основные принципы и основной порядок проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 — 92 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 — 97 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила, рекомендации по межгосударственной стандартизации. Порядок разработки, принятия, обновления и отмены».

Сведения о стандарте

1 РАЗРАБОТАН Межгосударственным техническим комитетом по стандартизации ТК 245 «Насосы» на основе собственного аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 4.
2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии
3 ПРИНЯТ Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации (протокол № 31 от 8 июня 2007 г.)

За принятие проголосовали:

Краткое наименование страны по МК (ИСО 3186) 004 — 97	Код страны по МК (ИСО 3186) 004 — 87	Сокращенное наименование национального органа по стандартизации
Армения	AZ	Минторгэкономразвития
Беларусь	BY	Госстандарт Республики Беларусь
Казахстан	KZ	Госстандарт Республики Казахстан
Киргызстан	KG	Кыргызстандарт
Молдова	MD	Молдова-Стандарт
Российская Федерация	RU	Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Таджикистан	TJ	Таджикстандарт
Узбекистан	UZ	Узстандарт

4 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ИСО 9906:1999 «Насосы ротодинамические. Гидравлические характеристики при приемочных испытаниях. Классы 1 и 2» (ISO 9906:1999 «Rotodynamic pumps — Hydraulic performance acceptance tests — Grades 1 and 2»).

Степень соответствия — модифицированная MOD

5 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 декабря 2007 г. № 351-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 6134 — 2007 введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 июня 2008 г.

6 ВЗАМЕН ГОСТ 6134 — 87

Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта публикуется в указателе «Национальные стандарты».

Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в указателе (каталоге) «Национальные стандарты», а текст изменения — в информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра или отмены настоящего стандарта соответствующая информация будет опубликована в информационном указателе «Национальные стандарты».

© Стандартинформ, 2008

В Российской Федерации настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1 Область применения	1
2 Нормативные ссылки	2
3 Термины, определения и обозначения	3
4 Гарантии	9
5 Проведение испытаний	9
6 Анализ результатов испытаний	21
7 Измерение подачи	26
8 Измерение напора насоса	28
9 Измерение частоты вращения	37
10 Измерение мощности насоса	37
11 Кавитационные испытания	38
12 Измерение прочих параметров при испытаниях	43
13 Последовательность проведения испытаний, оформление и представление результатов	46
Приложение А (рекомендуемое) Допустимые отклонения для насосов серийного производства с типовыми катапложными кривыми (характеристиками) и для насосов с потребляемой мощностью менее 10 кВт (соответствуют серии насосов класса 2)	54
Приложение В (справочное) Виды испытаний и содержание различных видов испытаний	55
Приложение С (справочное) Перевод в единицы СИ	57
Приложение D (справочное) Статистическая оценка результатов измерений	59
Приложение Е (справочное) Контрольный лист	61
Приложение F (справочное) Указатель соответствующих периодов времени между калиброванием приборов испытания	62
Приложение G (справочное) Протокол испытания насоса	63
Приложение H (справочное) Корректирование характеристики насоса, испытанного на воде с целью определения его показателей при перекачивании жидкостей с большей вязкостью (в дальнейшем для приложения H «вязких жидкостей»)	66
Приложение J (справочное) Изменение допустимого кавитационного запаса у насосов, перекачивающих углеводородные жидкости и высокотемпературную воду	71
Приложение K (справочное) Определение обточки рабочего колеса по диаметру	73
Приложение L (справочное) Потеря трения	74
Приложение M (справочное) Давление насыщенного пара и плотность воды	79
Приложение N (справочное) Графическая характеристика насоса (агрегата)	80
Приложение P (справочное) Характеристика самовсасывания насоса	81
Приложение Q (справочное) Цены и повтор испытаний	82
Приложение R (справочное) Расчетные формулы для определения относительных предельных погрешностей результатов испытаний	83
Приложение S (справочное) Виды опасностей, исходящих от насосов, меры их предупреждения и способы контроля	84
Приложение T (справочное) Информация о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов ссылочным международным (региональным) стандартам	88
Приложение U (справочное) Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой примененного в нем международного стандарта ИСО 9906:1999	89
Библиография	93

Введение

Межгосударственный стандарт «Насосы динамические. Методы испытаний»/ИСО 9906:1999 (MOD)/ разработан взамен ГОСТ 6134 — 87 «Насосы динамические. Методы испытаний».

Основной целью и задачей разработки стандарта является обеспечение единого подхода при испытаниях насосного оборудования (насосов, насосных агрегатов и установок) при его взаимных поставках различными государствами в международной торговле и при сертификации.

Стандарт представляет собой модифицированный текст собственного аутентичного перевода международного стандарта ISO 9906:1999 «Rotodynamic pumps — Hydraulic performance acceptance tests — Grades 1 and 2» (ИСО 9906:1999 «Насосы ротодинамические — Гидравлические характеристики при приемочных испытаниях — Классы 1 и 2») с включением в него (выделено курсивом) необходимых дополнений из откорректированной редакции ГОСТ 6134 — 87 «Насосы динамические. Методы испытаний».

Настоящий стандарт обеспечивает возможность составления конкретной программы и методики испытаний любого динамического насоса или насосного агрегата (установки) практически в любых условиях (на экспериментальных стендах, в производственных и натурных условиях, на месте эксплуатации, но только по гидравлическим характеристикам (показателям). В основу стандарта заложены гарантийные обязательства и их подтверждение при приемочных испытаниях (по российской терминологии — приемо-сдаточных испытаниях).

Термины, используемые в данном межгосударственном стандарте, такие как «гарантии» или «приемка», следуют понимать в техническом, а не юридическом смысле.

В межгосударственный стандарт включены требования по номенклатуре и определению показателей безопасности, обеспечивающих безопасность насосного оборудования для окружающей среды, жизни и здоровья, имущества, составляющих основу обязательной сертификации и подлежащих контролю при сертификационных испытаниях продукции. В стандарте ИСО 9906:1999 об этих показателях дается недостаточная информация.

НАСОСЫ ДИНАМИЧЕСКИЕ

Методы испытаний

Rotodynamic pumps. Test methods

Дата введения — 2008—06—01

1 Область применения

Настоящий стандарт распространяется на динамические насосы (далее — насосы) и устанавливает методы гидравлических приемочных (приемо-сдаточных) и иных видов испытаний по ГОСТ 16504 насосов (центробежных, осевых и центробежно-осевых или смешанного потока) независимо от их размеров, назначения, мощности и конструктивных исполнений, а также насосных агрегатов и насосных установок на базе указанных насосов независимо от вида привода.

Требования настоящего стандарта распространяются на насосы любых размеров и применимы к любым перекачиваемым жидкостям, близким по своим характеристикам к чистой холодной воде (которые приведены в 5.4.5.2). Настоящий стандарт не распространяется на конструкции деталей насоса и их механические свойства.

Настоящий стандарт содержит два класса точности измерений:

класс 1 — для высокой точности;

класс 2 — для пониженной (средней или нормальной) точности определения.

Эти классы содержат различные значения допускаемых отклонений, а также допустимые колебания и отклонения в потоке при испытаниях.

Для насосов серийного производства с показателями, принятыми по каталожным характеристикам, и насосов с потребляемой мощностью менее 10 кВт установлены и приведены в приложении А более широкие значения допустимых отклонений.

Настоящий стандарт применим к самим насосам без арматуры или к насосу в комплекте с подводящей или отводящей арматурой или только части ее.

Настоящий стандарт применим для всех видов испытаний по ГОСТ 16504 в лабораторных, производственных и эксплуатационных условиях на жидкостях, близких к чистой холодной воде по таблице 5.4, и на других жидкостях, отличных от чистой холодной воды (см. таблицу 5.5), при условии указания в программе и методике испытаний (ПМ) ссылки на настоящий стандарт и приведения в ПМ свойств перекачиваемой при испытании жидкости и содержания в ней газа.

В настоящем стандарте наряду с методом определения гидравлических показателей и характеристик насосов (агрегатов), приведены методы испытаний по определению и контролю основных показателей качества и выполнению гарантийных обязательств.

Номенклатура основных показателей качества и характеристик насосов приведена в 5.1.4 и в приложении В. Гарантируемые показатели — см. раздел 4.

Конкретная номенклатура основных показателей и характеристики для насосов конкретных типов принимается по стандартам на эти типы насосов, а при их отсутствии — по техническим условиям (ТУ), техническому заданию (ТЗ) или ПМ (в дальнейшем — нормативно-техническая документация (НТД)).

ГОСТ 6134—2007

Настоящий стандарт может быть использован для целей сертификации.

Для сертификационных испытаний номенклатура параметров и характеристик продукции устанавливается в соответствующих НТД и заявках на сертификацию.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие международные стандарты:

ГОСТ 1.0—92	Межгосударственная система стандартизации. Основные положения
ГОСТ 8.586.1—2005 (ISO 5167-1:2003)	Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 1. Принцип метода измерений и общие требования
ГОСТ 8.586.2—2005 (ISO 5167-2:2003)	Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 2. Диафрагмы. Технические требования
ГОСТ 8.586.3—2005 (ISO 5167-3:2003)	Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 3. Сопла и сопла Вентури. Технические требования
ГОСТ 8.586.4—2005 (ISO 5167-4:2003)	Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 4. Трубы Вентури. Технические требования
ГОСТ 8.586.5—2005	Государственная система обеспечения единства измерений. Измерение расхода и количества жидкостей и газов с помощью стандартных сужающих устройств. Часть 5. Методика выполнения измерений
ГОСТ 12.1.003—83	Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.1.012—2004	Система стандартов безопасности труда. Вибрационная безопасность. Общие требования
ГОСТ 12.1.030—81	Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Защитное заземление, зануление
ГОСТ 12.2.003—91	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.007.0—75	Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности
ГОСТ 12.2.062—81	Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Ограждения защитные
ГОСТ 27.002—89	Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения
ГОСТ 27.301—95	Надежность в технике. Расчет надежности. Основные положения
ГОСТ 27.410—87	Надежность в технике. Методы контроля показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность
ГОСТ 183—74	Машины электрические вращающиеся. Общие технические условия
ГОСТ 6433.1—71	Материалы электроизоляционные твердые. Условия окружающей среды при подготовке образцов и испытаний
ГОСТ 6433.2—71	Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрического сопротивления при постоянном напряжении
ГОСТ 6433.3—71	Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения электрической прочности при переменном (частоты 50 Гц) и постоянном напряжении
ГОСТ 6433.4—71	Материалы электроизоляционные твердые. Методы определения тангенса угла диэлектрических потерь и диэлектрической проницаемости при частоте 50 Гц
ГОСТ 7217—87	Машины электрические вращающиеся. Двигатели асинхронные. Методы испытаний
ГОСТ 10169—77	Машины электрические трехфазные синхронные. Методы испытаний
ГОСТ 11828—86	Машины электрические вращающиеся. Общие методы испытаний
ГОСТ 16185—82	Пластмассы. Метод определения электростатических свойств
ГОСТ 16504—81	Система государственных испытаний продукции. Испытания и контроль качества продукции. Основные термины и определения

ГОСТ 17187—81	Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний
ГОСТ 21130—75	Изделия электротехнические. Зажимы заземляющие и знаки заземления. Конструкция и размеры
ГОСТ 23941—2002	Шум машин. Методы определения шумовых характеристик. Общие требования
ГОСТ 25275—82	Система стандартов по вибрации. Приборы для измерения вибрации вращающихся машин. Общие технические требования
ГОСТ 26043—83	Вибрация. Динамические характеристики стационарных машин. Основные положения
ГОСТ 30012.1—2002	Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 1. Определения и основные требования. общие для всех частей

П р и м е ч а н и е — При пользовании настоящим стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов на территории государства по соответствующему указателю стандартов, составленному по состоянию на 1 января текущего года, и по соответствующим информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный стандарт заменен (изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться заменяющим (измененным) стандартом. Если ссылочный стандарт отменен без замены, то положение, в котором дана ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины, определения и обозначения

3.1 В настоящем стандарте применены термины по ГОСТ 16504, а также следующие термины с соответствующими определениями:

П р и м е ч а н и я

1 Определения некоторых терминов, например, относящихся к напору и кавитационному заласу Δh (NPSH), допускается обычно не применять в гидродинамике и использовать только в настоящем стандарте. Широко используемые термины, не являющиеся специфичными для настоящего стандарта, приведены без определений.

2 В настоящем стандарте все формулы связаны с международной системой единиц СИ. Коэффициенты пересчета параметров из других систем размерностей в Международную систему СИ приведены в приложении С.

3 Во избежание ошибок в интерпретации (тольковании) отдельных определений желательно эти определения воспроизводить так, как они даны в ИСО 31 [1], и снабжать эти определения информацией, как в [1].

3.1.1 **угловая скорость ω , рад/с:** Число радиан поворота вала в единицу времени

$$\omega = 2\pi n . \quad (3.1)$$

где n — частота вращения, с^{-1} , мин^{-1} .

3.1.2 **частота вращения n , с^{-1} , мин^{-1} :** Число оборотов вала в единицу времени.

3.1.3 **плотность ρ , $\text{кг}/\text{м}^3$:** Масса в единице объема.

3.1.4 **давление P , Па:** Сила, приходящаяся на единицу площади.

П р и м е ч а н и е — В настоящем стандарте все давления манометрические, т.е. измеренные сверх атмосферного давления. Атмосферное (барометрическое) давление и давление пара жидкости являются абсолютными давлениями.

3.1.5 **мощность $P(N)$, Вт:** Энергия, передаваемая за единицу времени.

3.1.6 **число Рейнольдса Re :**

$$Re = \frac{UD}{v}, \quad (3.2)$$

где U — средняя скорость, $\text{м}/\text{с}$;

D — диаметр, м ;

v — кинематическая вязкость, $\text{м}^2/\text{с}$.

3.1.7 **массовая подача q :** Масса жидкости, которая проходит через выходное сечение насоса в единицу времени.

П р и м е ч а н и я

1 В подачу не входят утечки собственно насоса, такие как:

утечки, используемые для уравновешивания осевых нагрузок ротора;

ГОСТ 6134—2007

утечки на охлаждение опор (подшипников) насоса;
утечки через уплотнение вала насоса.

2 Протечки через фитинги (арматуру), внутренние протечки и т.д. не считаются утечками и не включаются в подачу насоса.

Все отводимые потоки для внутренних целей, такие как:
охлаждение (и смазка) опор двигателя;

охлаждение редуктора (подшипников, маслоподогревателей), термозатворов и т.п. следует учитывать при определении подачи насоса.

3 Где и как следует принимать в расчёт указанные потоки (отводы), зависит от расположения этих отводов относительно измеряемого сечения, в котором измеряют подачу насоса.

3.1.8 объемная подача Q , м³/с: Объемную подачу Q вычисляют по формуле

$$Q = \frac{q}{\rho} \cdot A \quad (3.3)$$

где q — массовая подача, кг/с;

ρ — плотность, кг/м³.

П р и м е ч а н и е — В настоящем стандарте знаком Q допускается обозначать объемную подачу в любом сечении проточной части насоса. Сечение, в котором определяют объемную подачу, допускается обозначать дополнительно индексами (подстрочными знаками).

3.1.9 средняя скорость U , м/с: Средняя осевая скорость, определяемая отношением объемной подачи, к площади поперечного сечения трубы или любого иного поперечного сечения A проточной части:

$$U = \frac{Q}{A} \quad (3.4)$$

П р и м е ч а н и е — Следует иметь в виду, что в этом случае Q может изменяться в зависимости от различных причин в цепи измерения.

3.1.10 местная скорость v , м/с: Скорость потока в любой точке, заданная или определенная по величине и направлению.

3.1.11 напор H , м: Энергия единицы массы жидкости, деленная на гравитационное ускорение свободного падения g .

3.1.12 эталонная плоскость: Некоторая горизонтальная плоскость, используемая как база для измерения высоты.

П р и м е ч а н и е — Для практических целей (случаев) желательно не устанавливать воображаемую эталонную плоскость.

3.1.13 высота над эталонной плоскостью: Высота выбранной точки над эталонной плоскостью.

П р и м е ч а н и е — Эта величина является:

- положительной, если расчетная (выбранная) точка расположена над эталонной плоскостью;

- отрицательной, если расчетная (выбранная) точка находится ниже эталонной плоскости (см. рисунки 8.1 и 8.2).

3.1.14 приборное давление (манометрическое давление): Давление относительно атмосферного давления.

П р и м е ч а н и я

1 Значение приборного давления является:

- положительным, если давление выше, чем атмосферное давление;

- отрицательным, если давление меньше, чем атмосферное давление.

2 Все давления в настоящем стандарте манометрические (приборные), считываемые с манометра или другого прибора, кроме атмосферного и давления пара жидкости, которые являются абсолютными давлениями.

3.1.15 скоростной напор: Кинетическая энергия единицы массы жидкости в движении, деленной на g :

$$\frac{U^2}{2g} \quad (3.5)$$

3.1.16 **полный напор H_x :** В любом сечении x полный напор вычисляют по формуле

$$H_x = Z_x + \frac{p_x}{\rho g} + \frac{U_x^2}{2g}, \quad (3.6)$$

где Z_x — высота центра поперечного сечения над эталонной плоскостью;

p_x — манометрическое давление, отнесенное к центру поперечного сечения.

П р и м е ч а н и е — Абсолютный полный напор в любом сечении вычисляют по формуле

$$H_{x(\text{абс})} = Z_x + \frac{p_x}{\rho g} + \frac{p_{\text{амв}(6)}}{\rho g} + \frac{U_x^2}{2g}. \quad (3.7)$$

3.1.17 **полный напор на входе H_1 :** Полный напор во входном сечении насоса вычисляется по формуле

$$H_1 = Z_1 + \frac{p_1}{\rho g} + \frac{U_1^2}{2g}. \quad (3.8)$$

3.1.18 **полный напор на выходе H_2 :** Полный напор в выходном сечении насоса вычисляется по формуле

$$H_2 = Z_2 + \frac{p_2}{\rho g} + \frac{U_2^2}{2g}. \quad (3.9)$$

3.1.19 **полный напор насоса:** Алгебраическая разность между полным напором на выходе H_2 и полным напором на входе H_1 .

П р и м е ч а н и е — Если сжимаемость жидкости незначительна, то $H = H_2 - H_1$.

Если сжимаемость перекачиваемой жидкости значительна, то плотность ρ необходимо заменять на среднюю плотность, рассчитанную по формуле

$$\rho_m = \frac{\rho_1 + \rho_2}{2}. \quad (3.10)$$

и полный напор насоса может быть рассчитан по формуле

$$H = Z_2 - Z_1 + \frac{p_2 - p_1}{\rho_m g} + \frac{U_2^2 - U_1^2}{2g}. \quad (3.11)$$

3.1.20 **удельная энергия u :** Энергия единицы массы жидкости:

$$u = gH. \quad (3.12)$$

3.1.21 **потери напора на входе:** Разность между полным напором жидкости в точке измерения и полным напором жидкости во входном сечении насоса.

3.1.22 **потери напора на выходе:** Разность между полным напором жидкости в выходном сечении насоса и полным напором жидкости у измеряемой точки.

3.1.23 **коэффициент потерь трения жидкости:** Коэффициент для определения гидравлических потерь напора жидкости на трение в трубе.

3.1.24 **надкавитационный напор на входе NPSH (кавитационный запас) Δh :**

Полный абсолютный напор на всасывании за вычетом напора, соответствующего давлению пара, отнесеный к базовой плоскости $NPSH$:

$$NPSH = H_1 - Z_D + \frac{p_{\text{амв}(6)} - p_\gamma}{\rho_1 g}. \quad (3.13)$$

П р и м е ч а н и е — Надкавитационный напор $NPSH$ относится к базовой плоскости $NPSH$, тогда как полный напор входа определяется по отношению к эталонной плоскости.

3.1.25 базовая плоскость *NPSH*: Для многоступенчатых насосов — горизонтальная плоскость, проходящая через центр окружности, которую описывают наиболее удаленные точки входных кромок лопаток рабочего колеса *первой ступени*.

3.1.26 базовая плоскость *NPSH*: Для насосов двухстороннего входа, с вертикальной или наклонной осью вращения — плоскость, проходящая через наиболее высокий центр окружности, указанной в 3.1.25.

П р и м е ч а н и е — Производитель (изготовитель) может определить положение этой плоскости более точно по отношению к характерным точкам насоса в соответствии с рисунком 3.1.

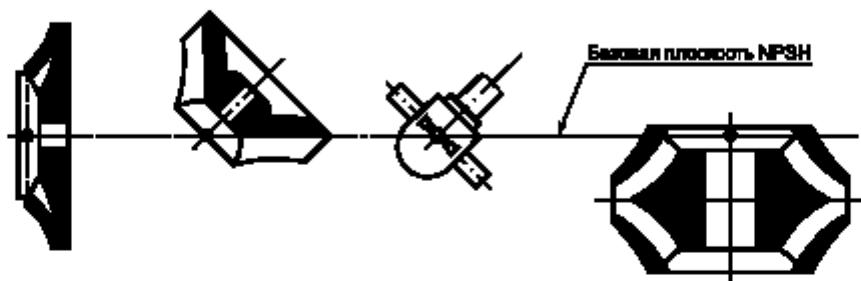


Рисунок 3.1 — Базовая плоскость *NPSH*

3.1.27 имеющийся *NPSH* (Δh) — *NPSHA*: Имеющийся *NPSH* определяется для заданной подачи условиями установки.

3.1.28 требуемый *NPSH* (Δh) — *NPSHR* ($\Delta h_{\text{дел}}$): Выдаваемое изготовителем насоса потребителю минимальное значение *NPSH* для номинальной подачи перекачиваемой жидкости, обеспечивающее работу насоса без ладения напора при заданной подаче, т.е. допускаемый кавитационный запас $\Delta h_{\text{дел}}$.

3.1.29 *NPSH*₃ (критический кавитационный запас $\Delta h_{\text{кр}}$): *NPSH* для 3 % падения полного напора первой ступени насоса как стандартное основание для использования при построении кавитационных характеристик.

3.1.30 типовое число *K*: Безразмерное число, рассчитанное для оптимального режима работы насоса по формуле:

$$K = \frac{2\pi n Q \cdot \gamma}{(\rho H)^{3/4}} = \frac{\omega Q \cdot \gamma}{\gamma^{3/4}}. \quad (3.14)$$

П р и м е ч а н и я

1 Типовое число рассчитывают для максимального диаметра ступени ротора.

2 Типовое число *K* и коэффициент быстроходности n_t рассчитывают по одной и той же структурной формуле, в разных единицах размерности (*K* — в Международной системе единиц СИ, а n_t — в технической системе единиц МКТСС). Пересчет этих коэффициентов из одной системы в другую осуществляют, используя соотношение $n_t = 193,2K$.

3.1.31 мощность насоса (мощность, потребляемая насосом): Мощность, передаваемая насосу от его привода.

3.1.32 полезная мощность насоса (мощность, отдаваемая насосом) *P_д*: Механическая мощность, сообщаемая насосом подаваемой жидкостью среде и определяемая зависимостью:

$$P_d = \rho Q g H = \rho Q y. \quad (3.15)$$

3.1.33 мощность, потребляемая приводом: Мощность, передаваемая приводу насоса от постоянного источника.

3.1.34 КПД насоса η : Отношение мощности, отдаваемой насосом жидкости, к мощности, потребляемой насосом:

$$\eta = \frac{P_d}{P}. \quad (3.16)$$

3.1.35 общий КПД (КПД агрегата) $\eta_{\text{агр.агт}}$: Отношение мощности, отдаваемой насосом жидкости, к мощности, потребляемой приводом насоса:

$$\eta_{\text{агр.агт}} = \frac{P_{\text{д}}}{P_{\text{агр.агт}}} \quad (3.17)$$

3.1.36 высота самоесасывания: Высота самозаполнения подводящего трубопровода самоесасывающим насосом (агрегатом).

3.1.37 агрегат скважинный электронасосный: Насосный агрегат, предназначенный для эксплуатации в скважине, в котором приводом является электродвигатель.

3.1.38 безопасность насосного оборудования: Свойство насосов (насосных агрегатов) сохранять безопасное состояние при эксплуатации в соответствии с эксплуатационной документацией.

3.1.39 электрическая безопасность: Безопасность для обслуживающего персонала от вредного воздействия насоса (насосного агрегата) в виде статического электричества, электрического тока, электрической дуги и электрического поля.

3.1.40 термическая безопасность: Безопасность для обслуживающего персонала от вредного воздействия насоса (насосного агрегата) в виде высокотемпературных повреждений и травм.

3.1.41 механическая безопасность: Безопасность для обслуживающего персонала от нанесения насосом (насосным агрегатом) механических повреждений и травм.

3.1.42 вредный производственный фактор: Производственный фактор, воздействие которого на работающего в определенных условиях может привести к заболеванию или снижению работоспособности, и (или) в зависимости от количественной характеристики (уровня и продолжительности воздействия) вредный производственный фактор может стать опасным.

3.1.43 класс испытаний: Класс испытания определяют регламентированные условия испытаний продукции и предельные погрешности определения ее параметров.

3.1.44 колебания: Многократное (с коротким периодом) изменение значения параметра относительно его среднего значения за время, в течение которого проводят единичное наблюдение или отсчет при испытаниях продукции.

3.1.45 средняя наработка до отказа: Математическое ожидание наработки объекта (изделия) до первого отказа
[ГОСТ 27.002 — 89, статья 6.10]

3.1.46 наработка до отказа: Наработка объекта (изделия) от начала эксплуатации до возникновения первого отказа
[ГОСТ 27.002 — 89, статья 4.2]

3.1.47 малые насосы: Насосы мощностью на номинальном режиме до 100 кВт включительно.

3.1.48 средние насосы: Насосы мощностью на номинальном режиме выше 100 до 400 кВт и внутренним диаметром входного патрубка до 400 мм включительно.

3.1.49 крупные насосы: Насосы мощностью на номинальном режиме выше 400 кВт или внутренним диаметром входного патрубка выше 400 мм.

3.1.50 отклонение: Изменение значения параметра от одного измерения к другому (между двумя показаниями прибора, следующими одно за другим при испытаниях).

3.1.51 параметрические испытания: Испытания по определению зависимости напора, мощности и КПД насоса (агрегата) от его подачи.

3.1.52 тип насоса: Классификационная группировка насосов, сходных по назначению, принципу действия и конструкции, с присущей им номенклатурой основных параметров.

3.1.53 типоразмерный ряд насосов: Группировка насосов одного типа с присвоенными ей обозначениями и рядом параметров, установленных в нормативной или технической документации.

3.1.54 типоразмер насоса: Насосы одного типа, одинаковые по конструкции и размерам пропорциональной части.

П р и м е ч а н и е — Допускается различие размеров рабочих колес, материалов деталей, типов уплотнений и подшипников, способов крепления к опорам и соединения с приводящим двигателем, а также различие исполнений (климатической и по взрывозащищенности), схемы подключения систем смазки, охлаждения и т.п.

ГОСТ 6134—2007

3.2 В настоящем стандарте применены следующие обозначения:

A — площадь, м^2 ;
 D, d — диаметр, м;
 E — энергия, Дж;
 e — общая неопределенная относительная величина, %;
 f — частота, с^{-1} , Гц;
 $g^{(1)}$ — ускорение свободного падения, м/с^2 ;
 H — полный напор насоса, м;
 H_f — потери в напоре жидкости, м;
 K — эквивалентная шероховатость, м;
 $K(p_s)$ — типовое число (коэффициент быстроходности);
 l — длина, м;
 m — масса, кг;
 n — частота вращения, с^{-1} , мин $^{-1}$;
 $NPSH(\Delta h)$ — надкавитационный напор на входе (кавитационный запас), м;
 p — давление, Па;
 $P(N)$ — мощность, Вт;
 $q^{(1)}$ — массовая подача, кг/с;
 $Q^{(1)}$ — объемная подача, $\text{м}^3/\text{с}$;
 Re — число Рейнольдса;
 t — время, с;
 T — крутящий момент, Н·м;

П р и м е ч а н и я

в) В принципе необходимо использовать местную величину $g^{(1)}$. Тем не менее для класса 2 допускается принимать $g = 9,81 \text{ м/с}^2$.

Для расчета местной величины

$$g = 9,7803 (1 + 0,0053 \sin^2 \phi) - 3 \cdot 10^{-6} Z,$$

где ϕ — широта;

Z — высота над уровнем моря.

б) Применяют обозначение для массовой подачи q_m .

в) Применяют обозначение для объемной подачи q_v .

t — относительный допуск, %;

t — время, с;

T — крутящий момент, Н·м;

U — средняя скорость, м/с ;

v — местная скорость, м/с ;

V — объем, м^3 ;

u — удельная энергия, Дж/кг;

z — высота над эталонной или базовой плоскостью, м;

$\Delta Z_M = Z_{M2} - Z_{M1}$ — разность отметок положения приборов для измерения давления при входе Z_{M1} и на выходе Z_{M2} относительно эталонной (базовой) плоскости, м;

Z_D — разность между базовой плоскостью $NPSH$ (см. 3.1.25, 3.1.26) и эталонной плоскостью, м;

η — КПД;

Θ — температура, $^{\circ}\text{C}$;

λ — коэффициент потерь трения жидкости;

ν — кинематическая вязкость, $\text{м}^2/\text{с}$;

ρ — плотность, $\text{кг}/\text{м}^3$;

ω — угловая скорость, рад/с.

3.3 В настоящем стандарте применяют следующие индексы:

1 — вход;

1' — мерное сечение на входе;

2 — выход;

2' — мерное сечение на выходе;

abs (абс) — абсолютное;

amb (б) — окружающее (окружающей среды), барометрическое;

D — разность, дата;

f — жидкость в измеряемых трубках;
 G — гарантийный;
 H — полный напор насоса (величина, определенная по полному напору);
 gr (аг) — комплект насос/двигатель (агрегат насосный);
 m (ср) — средний (усредненная величина);
 M — манометр;
 n — частота вращения;
 P — мощность;
 Q — объемная подача;
 $Sp(n)$ — номинальный (расчетный);
 T — приведенный (параметр) крутящий момент;
 u (л) — полезный;
 u — пара (давление);
 η — КПД;
 x — в любом месте (сечении);
 $(и)$ — индекс параметра при испытании;
 $(с)$ — самовсасывания.

4 Гарантии

4.1 Объекты гарантий

Гарантируемая режимная точка определяется гарантуемой подачей Q_G и гарантуемым напором H_G .

Изготовитель (поставщик) гарантирует, что при заданных условиях и заданной частоте вращения (иначе напряжении и частоте питающего тока) кривая характеристики $H(Q)$, полученная опытным путем, будет проходить через гарантуемую точку в пределах допусков.

Другие гарантуемые допуски, например, приведенные только в большую сторону, должны быть согласованы и отражены в договоре.

Кроме того, при определенных условиях (заданной частоте вращения и подаче), приведенных в 6.4.2 и на рисунке 6.1, могут быть гарантированы:

- КПД насоса η_B
- или
- общий КПД η_{grB} ($\eta_{агB}$) в случае насосного агрегата,
- требуемое значение $NPSH$ для гарантуемой подачи.

По специальному договору могут быть гарантированы несколько точек и соответствующие им КПД, требующийся $NPSH$ при уменьшенной или увеличенной подаче. Может быть гарантирована максимальная потребляемая мощность для гарантуированной подачи или рабочего диапазона. Для этого могут потребоваться большие диапазоны допусков, которые согласовываются между производителем (поставщиком) и потребителем.

4.2 Прочие условия гарантий

При отсутствии специальных оговорок в договоре на гарантуемые параметры распространяются следующие требования:

- гарантуемую точку на характеристике следует рассматривать, как заданную для чистой холодной воды (см. 5.4.5.2), если физические и (или) химические свойства перекачиваемых жидкостей не указаны специально;
- соотношение параметров, гарантуемых для чистой холодной воды, и получаемых с иными жидкостями, должно быть специально оговорено договором;
- гарантии распространяются только на насосы, испытанные в строгом и полном соответствии с настоящим стандартом;
- изготовитель (поставщик) не должен отвечать за определения гарантуемой точки.

5 Проведение испытаний

5.1 Объекты испытаний

5.1.1 Общие сведения

Если нет специального соглашения (договора) между производителем (поставщиком) и потребителем, то следует руководствоваться следующими требованиями:

ГОСТ 6134—2007

- точность согласно классу 2;
- испытания проводят на стендах предприятия-изготовителя;
- кавитационные испытания по контролю $NPSH$ не проводят.

Любые отступления от первиченных требований должны быть согласованы между потребителем и изготовителем (поставщиком) и оформлены договором.

В договоре среди других отступлений могут быть, например, такие как:

- точность, согласно классу 1;
- отсутствие допусков в меньшую сторону (см. 4.1);
- допуски в соответствии с приложением А;
- статистическая оценка результатов измерений, согласно приложению D;
- проведение испытаний в независимой лаборатории или на другом предприятии, на участке (в цехе);
- отклонения от расчетных параметров вследствие особенностей установки оборудования и/или измерительной аппаратуры;
- особенности конструкции насоса (например, привод от нескольких двигателей, заключенных в общий корпус);
- требование о проведении кавитационных испытаний по контролю $NPSH$.

Рекомендуемый перечень вопросов, подлежащих индивидуальному согласованию между изготовителем (поставщиком) и потребителем, приведен в приложении Е.

5.1.2 Договорные испытания

Цель испытаний — выявить истинные параметры насоса и сопоставить их с гарантируемыми изготовителем (поставщиком).

Гарантия на любой параметр насоса считается выдержанной, если результаты соответствующих испытаний по нормам настоящего стандарта не выходят за пределы установленного допуска (см. раздел 6).

Если изготовителем (поставщиком)дается гарантия по $NPSH$, то необходимо указать метод проведения соответствующих испытаний (см. 11.1.2).

При заказе партии однотипных насосов потребитель должен согласовать с изготовителем (поставщиком) количество экземпляров, подлежащих испытаниям.

5.1.3 Дополнительные проверки

В ходе испытаний насоса следует также контролировать нагрев уплотнений и (или) подшипников, наружные утечки жидкости или воздуха и вибрации.

5.1.4 Другие виды испытаний

Положения и требования настоящего стандарта наряду с гарантируемыми значениями по приводным гидравлическим испытаниям распространяются также на другие виды испытаний насосов (насосных агрегатов и установок) по ГОСТ 16504 (см. приложение В). При проведении таких испытаний в соответствии с настоящим стандартом определяют не только гидравлические значения и характеристики насосов (агрегатов), но также в дополнение к ним и другие показатели назначения и характеристики насосов (агрегатов), указанные в 5.1.5.

5.1.5 Номенклатура определяемых показателей и характеристик

Настоящий стандарт устанавливает методы определения и контроля следующих показателей и характеристик:

показатели назначения:

- подача,
- напор,
- частота вращения;

показатели эффективности и конструктивные:

- кавитационный запас Δh ($NPSH$) ($NPSHA$, $\Delta h_{\text{зап}}$ или $NPSHR$, $\Delta h_{\text{рп}}$ или $NPSH3$),
- коэффициент полезного действия (КПД),
- мощность насоса (мощность насосного агрегата),
- высота самовсасывания,
- внешняя утечка,
- масса;

показатели эргономические:

- вибрация,
- шум;

показатели надежности:

- средняя наработка до отказа,
- ресурс;

характеристики:

- напорная,
- энергетическая,
- кавитационная,
- вибрационная,
- шумовая,
- самовсасывания;

показатели безопасности:

- механические,
- термические,
- электрические.

Необходимость проведения испытаний по определению конкретных показателей и характеристик для каждого вида испытаний устанавливают в ПМ и технической документации на конкретные типы (типоразмеры) насосов (агрегатов).

Перечень основных видов испытаний, в программу и методику которых рекомендуется включать определение показателей и характеристик по 5.1.5, приведен в приложении В.

Испытания проводят в соответствии с разделом 5 и условиями испытаний по 5.4.

5.1.6 Условия определения показателей и характеристик

При испытании насосов (агрегатов) эргономические показатели допускается определять для насоса совместно с приводящим двигателем при условии указания в протоколе испытания типа и марки комплектующего двигателя, его основных технических показателей, в том числе шумовой и вибрационной характеристики при их наличии.

При испытании насосных агрегатов, у которых узлы приводящего двигателяля входят в конструкцию насоса, все показатели и характеристики определяют для агрегата в целом.

При испытании насосных агрегатов, у которых узлы приводящего двигателя не входят в конструкцию насоса, напорную, энергетическую, кавитационную характеристики, характеристику самовсасывания, а также показатели назначения, эффективности, массу и внешнюю упаковку определяют только для насоса, входящего в агрегат. Вибрационную и шумовую характеристики и эргономические показатели, показатели надежности и массу определяют для агрегата в целом.

Эргономические показатели, кавитационную, вибрационную, шумовую характеристики и внешнюю упаковку при испытаниях погруженных и скважинных насосов и погруженных насосных агрегатов не определяют; необходимость определения этих показателей и характеристик при испытаниях следует указывать в технических условиях и ПМ на указанную продукцию, утвержденных в установленном порядке.

5.1.7 Условия проведения испытаний

Испытания проводят на аттестованных испытательных стендах, обеспечивающих стандартные условия в соответствии с 5.4, если иное не оговорено в ПМ или договоре. При наличии договора с оговоренными условиями испытания они должны быть отражены в ПМ с максимально возможным соблюдением требований настоящего стандарта.

Аттестация и переаттестация испытательных стендов (испытательного оборудования) — в соответствии с действующими нормативными документами.

5.1.8 Испытания на жидкостях, отличных от чистой холодной воды

Испытания на жидкостях, свойства и параметры которых выходят за пределы, указанные в таблице 5.5, проводят по ПМ, содержащей способы приведения результатов испытаний к условиям, оговоренным в НД на испытуемые насосы или ТУ.

5.1.9 Испытания на надежность

Испытания на надежность насосов (агрегатов) проводят при постановке новой продукции на производство в соответствии с техническим заданием (ТЗ) на опытных образцах изделий или опытных партиях по специальным ПМ, содержащим требования в соответствии с действующими стандартами по надежности или иными нормативными документами (стандартами предприятия, техническими регламентами и т.п.), предусмотренными ГОСТ 1.0.

Для продукции, поставленной на производство, определение или контроль показателей надежности и планы контрольных испытаний на надежность принимают по ГОСТ 27.301 и ГОСТ 27.410.

5.1.10 Сертификационные испытания

Сертификационные испытания насосов (агрегатов) при обязательной сертификации проводят по всем параметрам безопасности данного вида продукции, в том числе по эргономическим показателям и показателям внешней упаковки.

При добровольной сертификации испытания проводят по показателям качества, указанным в стандарте или ТУ на продукцию, или части ее, в зависимости от потребности в рекламировании серийно выпускаемой продукции.

При этом показатели безопасности комплектующего привода насоса с узлами как входящими в конструкцию насоса, так и не входящими в нее, если они не подтверждены сертификатом соответствия на данный тип (вид) привода или материалами соответствующих испытаний, следует контролировать при проведении сертификационных испытаний насосных агрегатов и установок.

5.1.11 Особые случаи испытаний

В обоснованных случаях допускается показатели и (или) характеристики по 5.1.4 определять методами, установленными в стандартах (в том числе международных), технической документации и ПМ на конкретный тип (типоразмер) насоса или агрегата (установки).

5.1.12 Класс испытания и его установление

Устанавливаемый предприятием-изготовителем класс испытания для серийно выпускаемых насосов (агрегатов) указывают в технической документации и ПМ.

Для новых разрабатываемых насосов (агрегатов) класс испытания, устанавливаемый разработчиком по согласованию с заказчиком, указывают в технической документации и ПМ на разрабатываемую продукцию.

Для продукции, поставляемой индивидуально по договорам, класс испытаний устанавливают в договоре по согласованию заинтересованных сторон.

5.2 Организация испытаний

5.2.1 Общие сведения

Покупатель и производитель (поставщик) имеют право присутствовать при проведении испытаний.

5.2.2 Место проведения испытаний

5.2.2.1 Испытания на предприятии-изготовителе

Испытания с целью получения характеристик насоса рекомендуется проводить на предприятии-изготовителе либо в ином месте, согласованном между изготовителем (поставщиком) и потребителем.

5.2.2.2 Испытания на месте установки насоса

Если нет возможности провести испытания в строгом соответствии с нормами настоящего стандарта, изготовитель (поставщик) и потребитель должны особо согласовать допустимые отклонения от стандартных требований.

5.2.3 Дата испытаний

Дата проведения приемочных испытаний подлежит согласованию между изготовителем (поставщиком) и потребителем.

Даты других видов испытаний устанавливают предприятия-изготовители по своему усмотрению в соответствии с планируемыми сроками и периодичностью их проведения.

Сертификационные испытания проводят в сроки, определенные органом по сертификации или испытательной лабораторией по согласованию с заявителем (заказчиком) испытаний.

5.2.4 Требование к персоналу

Точность измерений зависит не только от качества измерительных приборов, но и от опыта и квалификации персонала, работающего с измерительными приборами при проведении испытаний. Штат работников, ответственный за проведение измерений, следует подбирать так же тщательно, как и сами приборы, используемые для проведения испытаний.

Специалисты, имеющие достаточный опыт проведения измерений, должны быть обеспечены необходимыми измерительными приборами (аппаратами) для снятия показаний. Снятие простых показаний можно доверить лицам, которые после проведения инструктажа могут снять аккуратно точные и надежные показания.

Руководителя, ответственного за проведение приемочных испытаний, назначают обе стороны. Если испытания проводят изготовитель на своих стендах, то руководителем испытаний назначают представителя изготовителя.

В течение испытаний все сотрудникам подчиняются ответственному за испытания, руководящему их проведением, составлением отчетов (протоколов) и документов о результатах испытаний. Все вопросы, возникающие в процессе работы, их разрешение находятся в его ведении.

Стороны должны оказывать любую помощь, которую руководитель испытаний считает необходимой.

5.2.5 Состояние насоса

Если испытания проводят не в цехах изготовителя, то должна быть предоставлена возможность подготовительного регулирования испытуемой продукции изготовителю и потребителю.

5.2.6 Программа испытаний

Программа и процесс проведения испытаний должны быть подготовлены руководителем и представлены изготовителю (поставщику) и покупателю заранее, чтобы дать время на подготовку и согласование.

Только гарантируемые показатели (см. 4.1) должны составлять основу приемочных испытаний, все другие данные должны носить информационный характер, их следует регистрировать только в том случае, если они входят в программу испытаний. Программа и процесс проведения иных видов испытаний — в соответствии с утвержденной ПМ.

5.2.7 Измерительные приборы

Приборы для измерения и записи, необходимые для проведения испытаний, должны быть заранее оговорены.

Лицо, ответственное за проведение испытаний, несет ответственность за правильную установку приборов и их качественную работу.

Все измерительные приборы должны иметь свидетельства тарировки (калибровки). Эти свидетельства должны предъявляться по требованию изготовителя (поставщика) или покупателя.

Сведения о периодичности калибровки измерительных приборов даны в приложении F.

5.2.8 Записи

Все текстовые записи и таблицы, выполняемые в процессе испытаний, должны быть подписаны руководителем испытания, а также представителями изготовителя (поставщика) и потребителя, если они присутствуют при испытаниях. Каждому из них должны быть вручены копии подписанных отчетов и записей (протоколов).

Оценивать результаты испытаний необходимо в процессе их проведения, до снятия приборов, чтобы можно было повторить испытания в случае возникновения сомнений в полученных данных.

5.2.9 Протокол испытаний

После тщательной проверки результаты испытаний суммируют в протоколе (для приемочных испытаний и при постановке продукции на производство составляют отчет), который подписывают только руководитель испытаний или вместе с ним представители изготовителя (поставщика) и потребителя.

Все стороны, задействованные в договоре, должны получить копию протокола.

В соответствии с программой испытаний в протокол проведенных испытаний рекомендуется включать следующую информацию:

- место и дату проведения испытания;
- изготовителя, тип, порядковый номер и год выпуска испытываемой продукции (насоса, агрегата, установки);
- основные данные рабочего колеса (диаметр, угол установки лопастей и др.);
- гарантированные характеристики (показатели), условия испытаний;
- данные по приводу насоса;
- схему испытательного стендса (для приемочных испытаний и при постановке продукции на производство), описание процесса испытаний и измерительных приборов, использованных при испытании, включая данные калибровки (или поверки);
- показания приборов;
- оценку и анализ результатов испытания;
- выводы, которые могут содержать:
 - а) сравнение результатов испытания и гарантированных величин;
 - б) описание действий, предпринятых в связи со специальными соглашениями;
 - в) рекомендацию о принятии или отклонении насоса (агрегата) с указанием причин, условий (если гарантированные величины выдержаны не полностью). Окончательное решение о приемке или отклонении насоса (агрегата) остается за покупателем (заказчиком) а для серийной продукции — за ОТК предприятия-изготовителя;
 - г) заявления (отчеты) о действиях, предпринятых в связи со специальными соглашениями.

Примерная форма протокола испытания насоса приведена в приложении G.

5.3 Испытательное оборудование

5.3.1 Общие сведения

В данном разделе, принимая во внимание точность, требующуюся для испытаний по классам 1 и 2, приведены условия, необходимые для проведения измерений рабочих характеристик.

Причина

1 Подача насоса на одной испытательной установке (стенде), как бы точно измерения не проводили, не может иметь точно такие же показания подачи на другой испытательной установке.

ГОСТ 6134—2007

2. Рекомендации и общие положения об испытательных установках для проведения необходимых измерений приведены в разделах 7 и 8 и, если необходимо, их допускается использовать в сочетании с другими стандартами, касающимися измерения скоростей потока в закрытых трубопроводах различными методами (см. раздел 7).

3. Средства измерений, используемые при испытаниях по классу 2, должны иметь класс точности не ниже указанного в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Наименование показателя	Рекомендуемый класс точности средства измерений, не ниже
Расход	
Давление	2,5
Мощность насоса	
Мощность насосного агрегата	2,0
Частота вращения	1,0

Для измерения разрежения на входе в насос при получении кавитационной характеристики или контроле кавитационного запаса, а также при получении характеристики самовсасывания насоса, следует применять вакуумметры класса точности не ниже 1,0.

5.3.2 Стандартные условия испытаний

Наилучшие условия измерений в мерных сечениях достигаются тогда, когда поток в них обладает:

- осевой симметрией распределения скоростей;
- равномерным распределением статического давления;
- отсутствием завихрений, вызываемых стендом или установкой.

Для классов испытаний 1 и 2 проверка указанных условий не требуется. Необходимо избегать любых изменений, могущих повлиять на указанные выше условия испытаний, т.е. не допускать изгибов, поворотов, расширения или изменения поперечных сечений трубопроводов в непосредственной близости (менее четырех диаметров) от мерного сечения.

Обычно неравномерность потока на входе в насос возрастает с увеличением типового числа K (коэффициент быстроты n_2) насоса. Когда $K > 1,2$ ($n_2 > 230$), рекомендуется при испытаниях воспроизводить эксплуатационные условия работы насоса.

Для соблюдения стандартных условий испытания рекомендуется отвод от резервуаров со свободной поверхностью или больших сосудов (резервуаров) в закрытой сети проводить прямым участком трубопровода, длину L которого вычисляют по соотношению $L/D = K + 5$ (D — диаметр трубы). Это особенно важно для испытания по классу 1).

Эти условия также будут соблюдены без установки выпрямляющих поток устройств, для насоса, имеющего по схеме установки (стенда) на входе изгиб трубопровода под прямым углом на расстоянии L от входного патрубка. В таких условиях нет необходимости использовать выпрямители потока в трубе между изгибом и насосом. Тем не менее, в закрытой схеме стенд, где поток идет в насос сразу из резервуара, необходимо быть уверенным, что поток жидкости, поступающей в насос, не имеет завихрений, вызванных конструкцией стендса (установки), а идет с равномерной симметричной скоростью.

Завихрений можно избежать при:

- тщательном конструировании трубопровода, подводящего поток к мерному сечению и входному патрубку насоса;
- точном исполнении и использовании устройства, выпрямляющего поток;
- правильной установке трубок отвода давления, уменьшающей их влияние на результат измерения.

Не рекомендуется устанавливать задвижки на всасывающей линии насоса (см. 5.4.4), но если на нее не обойтись, например при кавитационных испытаниях, длина прямой трубы между задвижкой и входом в насос должна соответствовать требованиям 11.2.2.

5.3.3 Испытательные моделирующие устройства

Если по вышеприведенным причинам согласовано испытание насоса в условиях, схожих с условиями его работы на месте эксплуатации, то важно, чтобы на входе моделируемого устройства поток жидкости

был максимально возможно лишен завихрений, вызываемых конструкцией станда (установки), и имел осесимметричное распределение скоростей. Необходимо создать все условия для достижения этих целей.

При необходимости, для испытания по классу 1 распределение скоростей потока в моделируемой схеме (цепи) следует определять расположением трубок Гюто, чтобы установить наличие требуемых характеристик потока. В противном случае требуемые характеристики потока в соответствующих сечениях можно получить при установке соответствующих устройств, типа выпрямителей потока для направления или корректировки (завихрений или асимметрии). При этом нужно быть уверенным, что на условия испытаний не будут влиять потери напора, связанные с некоторыми приспособлениями управления структуры потока.

5.3.4 Испытания насосов с дополнительным оборудованием (арматурой, фитингами)

Если оговорены в договоре стандартные испытания, то их следует соблюдать и при испытании насоса в комбинации с его дополнительным оборудованием:

- необходимым для установки насоса на рабочем месте, или
- необходимостью для точного воспроизведения оборудования на рабочем месте, или
- оборудованием, необходимым для проведения испытания (приспособления к насосу).

Поток на входе и выходе таких комбинированных установок должен соответствовать стандартным требованиям по 5.3.2.

Измерения следует проводить в соответствии с 8.2.2.

5.3.5 Установка насосов, аналогичных погружным

Если сам насос или насос в сборе с фитингами (дополнительным оборудованием) устанавливают или испытывают в условиях, где трубные соединения не могут обеспечить условия по 5.3.2 из-за недоступности или погружения, то измерения следует проводить в соответствии с 8.2.3.

5.3.6 Насосы для буровых скважин и насосы с погружным валом

Насосы с погружным валом и насосы для буровых скважин не могут быть испытаны с полной длиной напорного трубопровода или вала, и, следовательно, не измеряют и не учитывают потери напора на участках, не подвергаемых испытанию, и энергию, затрачиваемую на трансмиссию на этих участках. Во время такого испытания упорный подшипник подвергают значительно меньшей нагрузке, чем при окончательной установке на месте эксплуатации. Измерения следует проводить согласно 8.2.3.

5.3.7 Самовсасывающие насосы

Обеспечение самовсасывания самовсасывающего насоса можно проверить при указанном в договоре статическом напоре всасывания, присоединив входной трубопровод, равнозначный тому, который используют на окончательной установке.

Если испытание нельзя провести по указанному способу, то необходимую испытательную установку следует указывать в договоре.

5.3.8 Схемы испытательных установок (стендов)

Испытательные установки (стенды) должны обеспечивать стандартные условия испытаний насосов в соответствии с 5.3.2 при отсутствии колебаний и вихрей в потоке.

Стенды для испытаний допускается выполнять открытыми (т.е. со свободным уровнем перекачиваемой жидкости, находящимся под атмосферным давлением) или закрытыми (т.е. без сообщения с атмосферой (баком), где давление над поверхностью перекачиваемой жидкости может поддерживаться как равным, так и выше и ниже атмосферного).

При кавитационных испытаниях по определению или контролю $NPSH$ вакуум на входе в насос допускается создавать при помощи вакуум-насоса (в закрытой схеме стендса) или регулирующей арматуры на подводящем трубопроводе насоса (для открытой и закрытой схем стендса), а также снижением уровня воды в резервуаре. При этом должна быть исключена возможность попадания воздуха в гидравлический тракт испытательного стендса.

5.3.9 Стенд для параметрических и кавитационных испытаний

У стендов для параметрических и кавитационных испытаний перед входным патрубком насоса должен быть предусмотрен прямолинейный участок трубопровода длиной не менее шести внутренних диаметров патрубка насоса. На этом участке должны отсутствовать изменения площади и конфигурации проходного сечения трубопровода. Допускается использовать на входе в насос гибкий шланг с сохранением условий по 5.3.2.

В обоснованных случаях допускается проводить испытания на стендах с укороченными трубопроводами и непрямолинейным подводом жидкости к насосу, а также на испытательных стендах, имитирующих реальные условия работы насоса (агрегата) на местах эксплуатации, или непосредственно на местах эксплуатации по специальному ПМ, согласованным с заказчиком и утвержденным в установленном порядке.

Для предотвращения отрыва потока и образования вихрей при входе в насос за счет разности внутренних диаметров стыкуемых фланцев насоса и трубопровода выступающие торцы фланцев по направлению движения потока сгладить (ликвидировать) путем введения конфузорных или диффузорных приставок.


Схемы открытой и закрытой испытательных установок показаны на рисунках 11.4, 11.6.

5.3.10 Стенд для определения характеристик самовсасывания насоса

5.3.10.1 Устройство и оснащение стенда

Стенд для получения характеристики самовсасывания насоса должен иметь на входной линии перед насосом герметичный дроссель и обеспечивать свободный выход воздуха из напорного патрубка в атмосферу.

Принципиальная схема стенда представлена на рисунке 5.1.

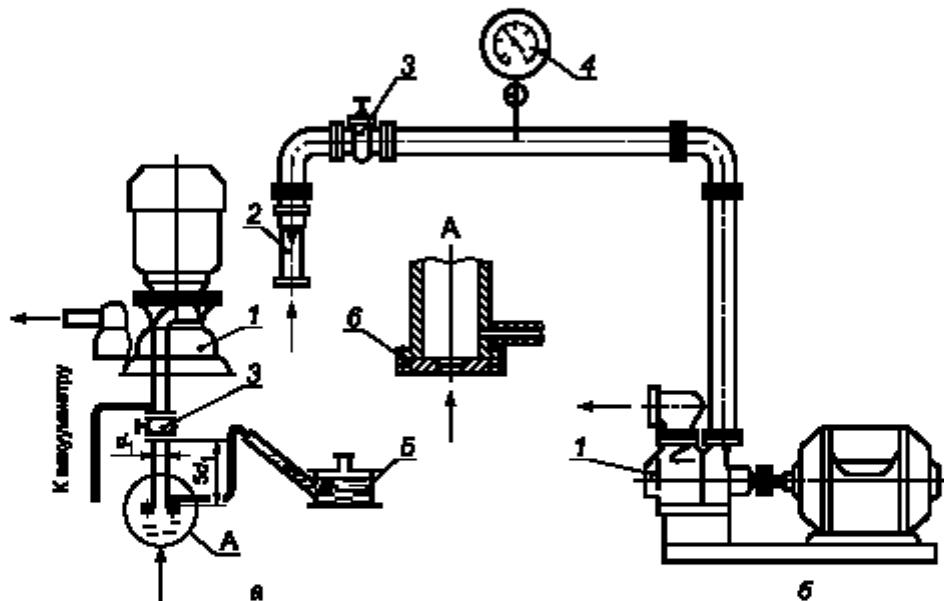

а — с диафрагмой и микроманометром
для измерения подачи воздуха

б — с ротаметром

1 — насос; 2 — ротаметр; 3 — дроссель для создания разрежения на входе; 4 — вакуумметр;
5 — микроманометр; 6 — диафрагма

Рисунок 5.1 — Стенды для определения характеристик самовсасывания насоса


Подачу воздуха самовсасывающим насосом измеряют перед дросселем в трубопроводе, соединяющем дроссель с атмосферой; вакуум измеряют в полости между дросселем и насосом.

5.3.10.2 Схемы имитирующих подводов на стендах для определения и проверки высоты и времени самовсасывания насоса

Стенд для определения и проверки высоты самовсасывания и времени самовсасывания выполняют по одной из схем, приведенных на рисунке 5.2. Диаметры, длины и схему расположения трубопроводов при испытаниях следует указывать в технической документации на насос или в программе испытаний. Горизонтальные участки всасывающего трубопровода насоса допускается имитировать емкостями, как это показано на рисунке 5.2.

Самовсасывающие насосы, которые не могут быть испытаны по приведенным схемам, допускается испытывать на специальных стендах, схемы которых и методы испытаний приводят в ПМ.

Для проверки самовсасывающей способности насоса допускается использовать замкнутую емкость, из которой проводят отсасывание воздуха. Объем воздуха, предельный вакуум и необходимое время отсасывания устанавливают в ПМ.

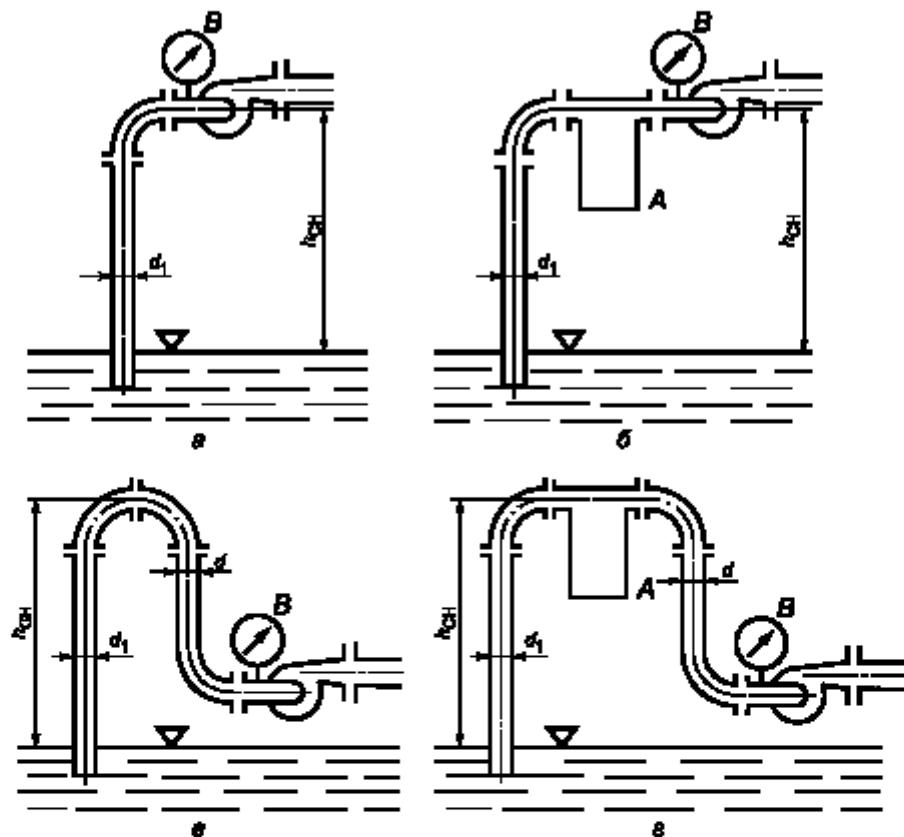

$h_{\text{сн}}$ —名义ная высота самовсасывания; B — вакуумметр, A — емкость, имитирующая длинный горизонтальный участок всасывающего трубопровода

Рисунок 5.2 — Схемы определения высоты самовсасывания

5.3.11 Стенд для определения вибрации и шума

5.3.11.1 Общие требования к установке насоса

Установку насоса (насосного агрегата) на стенде в зависимости от требований технической документации следует проводить на упругих элементах (амортизаторах) или непосредственно на фундаменте.

Для насосов (насосных агрегатов), установку которых проводят на амортизаторах, соединение патрубков насоса со всасывающим и напорным трубопроводами осуществляют при помощи гибких проставков (рукавов). Амортизаторы следует выбирать при условии, чтобы частота свободных колебаний насоса (агрегата) на них была не менее чем в 1,5 раза ниже или в 1,3 — 1,6 раза выше частоты вращения ротора насоса.

Для насосов (насосных агрегатов), установку которых на стенде производят без амортизаторов, соединение патрубков насоса с трубопроводами допускается выполнять как при помощи гибких рукавов, так и с жестким креплением к трубопроводам.

5.3.11.2 Требования к месту расположения стенда и проведению испытаний

Место расположения стенда для определения шума должно удовлетворять требованиям ГОСТ 23941 в соответствии с указанным в НД (ТУ, ПМ) методом измерения.

Испытания по определению вибрации и шума насосного агрегата (насосной установки) допускаются проводить на месте его (их) эксплуатации или при работе в технологической линии у потребителя по методике или ПМ, утвержденным в установленном порядке.

5.4 Условия испытаний

5.4.1 Процедура испытаний

Длительность испытаний должна быть достаточной для получения стабильных результатов, достигающих высокой степени точности.

Все измерения следует проводить при установившихся или неустановившихся режимах в пределах, указанных в таблице 5.3.

Решение о проведении измерений, когда указанные режимы не могут быть выдержаны, согласовывают и оформляют обе заинтересованные стороны (поставщик и заказчик).

Подтверждение гарантийной точки считается достигнутым, если имеется запись в протоколе не менее чем для трех режимов (при испытании по классу 2) или не менее чем для пяти режимов (при испытании по классу 1), расположенных вблизи к заданной гарантийной точке, например, от 0,9 до 1,1 Q_a .

Если для специальных целей необходимо провести испытания на подаче за пределами рабочего диапазона, то проводят достаточное число измерений (точек), чтобы определить параметры с указанной (оговоренной) точностью по 6.2.

Если частота вращения привода при испытании на стенде недостаточная и испытание необходимо выполнить на пониженной частоте вращения, то полученные результаты испытания необходимо привести к расчетной частоте вращения в соответствии с 6.1.2.

5.4.2 Стабильность работы

5.4.2.1 Общие сведения

Для достижения результатов данного стандарта применимы следующие определения:

- колебания — по 3.1.44.
- отклонения — по 3.1.50.

5.4.2.2 Допустимые колебания показаний и использование демпфера

Для каждого измеряемого показателя в таблице 5.2 даны допустимые амплитуды колебаний.

Если конструкция стендса или работа насоса создает колебания большей амплитуды, то измерения можно проводить с использованием демпфера в измерительных приборах или на его соединительных линиях, который позволяет сократить амплитуду колебаний до приведенных в таблице 5.2.

Так как возможное значительное влияние демпфера на точность показаний, то он должен быть симметричным и линейным, например в виде капиллярной трубы, которая должна интегрировать не менее одного полного цикла колебаний.

Таблица 5.2

Наименование показателя	Допустимая амплитуда колебаний, %	
	Класс 1	Класс 2
Подача		
Напор насоса	±3	±6
Крутящий момент		
Подводимая мощность		
Частота вращения	±1	±2

П р и м е ч а н и я

1 При использовании дифференциального прибора для измерения подачи, допускаемая амплитуда колебаний наблюдаемого перепада давления должна быть $\pm 6\%$ для класса 1 и $\pm 12\%$ — для класса 2.

2 При проведении раздельных измерений полного давления (энергии потока) при входе и на выходе насоса максимально допустимая амплитуда колебаний должна быть рассчитана по полному напору насоса.

Когда сигналы, полученные системами измерений, автоматически записываются или объединяются, то максимально допустимая амплитуда колебаний этих сигналов может оказаться выше приведенных в таблице 5.2, если:

- измерительная система имеет автоматическое устройство объединения данных, с требуемой точностью, для расчета среднего значения за отрезок времени, который значительно больше инерционного времени соответствующей системы;
- объединение данных, необходимых для расчета среднего значения показателя может быть проведено позднее на основе непрерывных или выборочных записей аналогичного сигнала $x(t)$ (условия выборочной записи должны быть оговорены в отчете о результатах испытаний).

5.4.2.3 Количество наблюдений

Условия испытаний считаются стабильными, если средние значения полученных данных (подача, напор, потребляемая мощность, крутящий момент, частота вращения) не зависят от времени. Такие условия могут считаться стабильными, если изменение каждого показателя, наблюдавшегося в каждой рабочей точке испытаний, не превышает значений, приведенных в таблице 5.3. Если при соблюдении этих условий колебания меньше допустимых значений, приведенных в таблице 5.2, то допускается проводить однофактурное измерение показателей данной режимной точки испытаний.

Если условия испытаний не соответствуют требованиям стабильности, то необходимо выполнение следующего:

В каждой точке испытаний необходимо снять повторные показания измеряемых показателей в различные интервалы времени, но не реже, чем через 10 с. Необходимо контролировать при этом частоту вращения насоса и температуру жидкости. При этом все положения задвижки, уровня воды, зажимы, регулирующие подачу в уплотнение и т.п., должны оставаться полностью неизменными.

Расхождение в повторяющихся показаниях одного и того же показателя указывает на нестабильность условий проведения испытаний, на которую частично влияет насос, а также установка (стенд) в целом.

В каждой режимной точке должно быть проведено не менее трех измерений. Необходимо при этом записать в протокол значение каждого отдельного показания прибора и значение, полученное от серии испытаний. Разница в процентах между самым большим и самым маленьким значениями каждого показателя не должна превышать данных таблицы 5.3.

Таблица 5.3 — Пределы изменения между повторными измерениями одного и того же показателя (на основе 95 % доверительных пределов)

Состояние	Число измерений показателей	Допустимая разность между самым высоким и самым низким показаниями каждой величины относительно среднего значения, %			
		Подача, напор, крутящий момент, потребляемая мощность		Частота вращения	
		Класс 1	Класс 2	Класс 1	Класс 2
Стабильное	1	0,6	1,2	0,2	0,4
Нестабильное	3	0,8	1,8	0,3	0,6
	5	1,6	3,5	0,5	1,0
	7	2,2	4,5	0,7	1,4
	9	2,8	5,8	0,8	1,8
	13	2,9	5,9	0,9	1,8
	Более 20	3,0	6,0	1,0	2,0

Эта максимально допустимая разность должна подтвердить, что изменчивость (колебания) из-за разброса, взятая вместе с систематическими колебаниями, приведенными в таблице 6.1, дадут средний результат колебаний, который не должен превышать значений, приведенных в таблице 6.2.

Среднеарифметическое значение всех показаний для каждого показателя принимается как фактическое значение, измеренное при испытаниях.

Если нельзя достичь значений, приведенных в таблице 5.3, то следует установить и устранить причину и провести новую серию испытаний, т.е. все показания в выбранном ряду подлежат отклонению. Неиспользованные или использованные показания отклоняющегося ряда могут быть отвергнуты потому, что они лежат за пределами допуска.

Если большие колебания не зависят от процесса измерения или погрешностей приборов и, следовательно, их нельзя уменьшить, то пределы погрешностей можно рассчитать, используя статистический метод.

5.4.3 Частота вращения при испытании

Если нет специальной договоренности, то испытания можно проводить при частоте вращения от 50 % до 120 % установленной (расчетной) частоты для определения подачи, напора и потребляемой мощности. Тем не менее, надо иметь в виду, что отклонение более чем на 20 % расчетной частоты вращения оказывает влияние на КПД.

ГОСТ 6134—2007

При кавитационных испытаниях по определению $NPSH$ частота вращения должна быть 80 % — 120 % установленной (расчетной) частоты вращения, этим обеспечивается максимальная подача при необходимой для испытания частоте вращения.

Приемчи и ие — Для испытаний, отвечающих требованиям 11.1.2.1 и 11.1.2.2, также допускаются вышеуказанные варианты. Испытания, отвечающие требованиям 11.1.2.3, допускаются только для насосов с типовым определятелем $K \leq 2$, для насосов с $K > 2$ необходимо дополнительное соглашение.

При виброшумовых испытаниях частота вращения должна быть 80 % — 120 % установленной (расчетной) частоты вращения.

5.4.4 Контроль напора насоса

Условия испытаний можно достичь, используя задвижки на входной и выходной линиях насоса или обоих задвижек одновременно.

Если используется задвижка на входной линии насоса, то необходимо иметь ввиду возможность кавитации или необходимость удаления воздуха из жидкости, что может повлиять на работу насоса и прибора измерения подачи или обоих одновременно (см. 11.2.2).

5.4.5 Испытания насоса на жидкостях, отличных от чистой холодной воды

5.4.5.1 Общие сведения

Очевидно, что характеристики насоса значительно изменяются в зависимости от свойств перекачиваемой жидкости. Несмотря на то, что практически невозможно дать общие правила, в силу которых эксплуатационные показатели насоса, полученные на чистой холодной воде, могут быть приняты за основу при расчете эксплуатационных характеристик для другой жидкости, рекомендуется заинтересованным сторонам разработать эмпирические правила с учетом особых случаев и проводить испытания насоса на чистой холодной воде. Приложения Н и J в этом случае могут приниматься в качестве справочных.

5.4.5.2 Характеристики чистой холодной воды

Характеристики чистой холодной воды не должны превышать значений, указанных в таблице 5.4.

Таблица 5.4 — Характеристики чистой холодной воды

Наименование показателя	Значение, не более
Температура, °С	40
Кинематическая вязкость, $\text{м}^2/\text{с}$	$1,75 \cdot 10^{-6}$
Плотность, $\text{кг}/\text{м}^3$	1050
Концентрация взвешенных частиц, $\text{кг}/\text{м}^3$	2,5
Растворенные твердые включения, $\text{кг}/\text{м}^3$	50

Общее содержание газа в воде, растворенного и свободного, не должно превышать объем насыщения, соответствующий:

для открытой схемы стенд — давлению и температуре жидкости на стороне всасывания;

для закрытой схемы стенд — показателям жидкости в баке (резервуаре).

5.4.5.3 Характеристики жидкостей, для которых допустимы испытания на чистой холодной воде

Подачу, напор и КПД насосов, предназначенных для работы на жидкостях, отличающихся от чистой холодной воды, допускается определять на чистой холодной воде, если данные натурной (рабочей) жидкости находятся в пределах, приведенных в таблице 5.5.

Обычно кривые $NPSH_R$ изготавителей насоса построены по результатам испытаний на чистой холодной воде и значения $NPSH_R$ всегда даются для чистой холодной воды.

Таблица 5.5 — Характеристики жидкостей

Характеристика жидкостей	Значение	
	не менее	не более
Кинематическая вязкость, $\text{м}^2/\text{с}$	Не ограничено	$1,0 \cdot 10^{-6}$
Плотность, $\text{кг}/\text{м}^3$	450	2000
Концентрация взвешенных частиц, $\text{кг}/\text{м}^3$	—	5,0

Общее содержание растворенного и свободного газа в жидкости не должно превышать объем насыщения, соответствующий:

для открытой схемы установки давлению и температуре жидкости на стороне всасывания насоса;

для закрытой схемы установки — характеристикам жидкости в баке (емкости).

Испытания насосов для жидкостей, отличающихся от указанных выше, следует осуществлять по специальным соглашениям (договоренностям).

Если специальные соглашения отсутствуют, то кавитационные испытания проводят на чистой холодной воде. Если испытания проводят не на чистой холодной воде, то результат может быть ложным.

6 Анализ результатов испытаний

6.1 Приведение результатов испытаний к гарантируемым и/или номинальным условиям

6.1.1 Общие сведения

Показатели, требующиеся для подтверждения характеристик, гарантированных изготовителем (производителем) и приведенных в разделе 4, обычно определяют в условиях, более или менее отличающихся от условий, на которых основана гарантия.

Для подтверждения гарантий в случае проведения испытаний в негарантированных условиях значения измеренных показателей должны быть приведены к гарантированным условиям.

6.1.2 Перевод результатов испытания в данные, основанные на расчетной частоте вращения и плотности жидкости

Все данные испытаний, полученные при частоте вращения n , отклоняющейся от расчетной частоты вращения n_p , должны быть пересчитаны на расчетную частоту вращения n_p .

Если отклонение полученной частоты вращения при испытании n относительно расчетной частоты вращения n_p не превышает допустимых отклонений, приведенных в 5.4.3, и отличие жидкости для испытаний от предусмотренной жидкости находится в пределах, оговоренных в 5.4.5.3, то данные измерений по подаче Q , напору H , потребляемой мощности P и КПД (η) можно пересчитать, используя равенства:

$$Q_p = Q \left(\frac{n_p}{n} \right)^x, \quad (6.1)$$

$$H_p = H \left(\frac{n_p}{n} \right)^2, \quad (6.2)$$

$$P_p = P \left(\frac{n_p}{n} \right)^3 \cdot \frac{P_n}{P}, \quad (6.3)$$

$$\eta_p = \eta \quad (6.4)$$

и результаты, полученные для $NPSHR$, можно представить, используя равенство:

$$(NPSHR)_p = (NPSHR) \left(\frac{n_p}{n} \right)^x. \quad (6.5)$$

Как первое приблизительное значение для $NPSH$ можно использовать $x = 2$, если выполнены расчетные условия, приведенные в 5.4.3 для частоты вращения и подачи, и физическое состояние жидкости при входе на рабочее колесо такое, что отсутствует воздействие газа, и оно не оказывает отрицательного влияния на работу насоса.

Если насос работает на грани пределов кавитации или отклонение частоты вращения, полученных при испытаниях, от расчетной частоты превышает приведенные в 5.4.3, то на полученные результаты испытания и пересчета могут влиять, например, термодинамический эффект поверхностного натяжения или разность содержания поглощенного или выделенного газа. В этом случае значения показателя x находятся в пределах между 1,3 и 2, и, следовательно, необходимо соглашение между сторонами, чтобы определить величину x в формуле (6.5).

Когда используют различные двигатели для привода насоса или когда гарантии определены относительно согласованной частоты и напряжения сети, вместо согласованной частоты вращения (см. 4.1), подачу, напор, потребляемую мощность и КПД пересчитывают с заменой расчета частоты вращения n_p на частоту f_p , а η на частоту f . Такое преобразование должно быть ограничено для случаев, где выбранная

ГОСТ 6134—2007

частота изменяется при испытании не более чем на 1 %. При этом напряжение сети при испытании не должно отклоняться более чем на 5 % (в сторону увеличения или уменьшения) от данных, на которых основана гарантия. В этом случае другие показатели насоса не требуют изменения. Если вышеупомянутые отклонения, т.е. ± 1 % для частоты и ± 5 % для напряжения, превышены, то покупатель и производитель (поставщик) должны выработать взаимное соглашение.

Приведенные формулы и условия применяют и для приведения экспериментально полученных значений гидравлических показателей (характеристик) насоса к номинальным условиям, установленным в стандартах, технической документации или ПМ. Для этих случаев в 13.2 и 13.3 приведены расчетные (рабочие) формулы для определения экспериментальных показателей насоса и формулы приведения этих показателей к номинальным значениям, указанным в стандартах, технической документации, каталогах и ПМ.

При испытании самовсасывающих насосов подачу воздуха при самовсасывании Q_c следует пересчитывать на давление на входе в насос и номинальную частоту вращения по формуле

$$Q_c = \frac{P_0}{P_0 - P_{ch}} \cdot \frac{n_p}{n_n} \quad (6.6)$$

Высоту самовсасывания следует пересчитывать на номинальное атмосферное давление по формуле

$$h_c = \frac{10330 \cdot P_{ch}}{P_0 \cdot \rho_n} \quad (6.7)$$

где P_{ch} — разжение на входе в насос в условиях испытания, Па;
 ρ_n — плотность жидкости при номинальных условиях, кг/м³.

6.1.3 Испытание, при котором NPSHA отличается от гарантированной

Характеристика насоса с более высоким значением NPSHA, чем гарантированная, не может быть принята, если после ее приведения к номинальной частоте вращения в пределах по 5.4.3, указанная характеристика будет ниже гарантированной.

Однако характеристика насоса с более низким значением NPSHA может приниматься, если обеспечено отсутствие кавитации в соответствии с 11.1.2.2 или 11.1.2.3, и после приведения к номинальной частоте вращения в пределах по 5.4.3 указанная характеристика будет выше гарантированной.

6.2 Определение погрешностей

6.2.1 Общие сведения

Каждое измерение несет неизбежную погрешность, даже если процесс измерения, используемые приборы, а также методы анализа, полностью соответствуют требованиям настоящего стандарта и правилам.

6.2.2 Установление случайной погрешности

Случайная погрешность возникает из-за несовершенства системы измерения или измерительных устройств (приборов), или обеих причин одновременно. В отличие от систематической погрешности случайная погрешность может быть уменьшена (снижена) за счет увеличения числа измерений одного и того же показателя при одинаковых условиях.

В настоящем стандарте случайная погрешность в измерении переменной величины принимается в виде удвоенного стандартного отклонения этой переменной величины. Погрешность измерения допускается определять и указывать подобно аналогичному измерению в соответствии с ИСО 5198 [2].

Когда частные ошибки (комбинация которых создает погрешность) независимы одна от другой, являются малыми и многочисленными и имеют распределение по закону Гаусса, с 95 %-ной вероятностью истинная ошибка (т.е., разность между измеренным значением и действительным значением) будет меньше, чем погрешность.

6.2.3 Максимально допустимая систематическая погрешность

Погрешность измерения зависит частично от остаточного несовершенства прибора (инструмента) или метода измерения. После устранения всех известных погрешностей (ошибок) калибровки прибора, тщательной установки и измерения тем же самым прибором и по тому же методу погрешность все равно останется. Этот компонент погрешности (ошибки) называется «систематическая погрешность».

В разделах 7—11 описаны различные методы измерения, приборы для измерения подачи, общего напора насоса, частоты вращения, потребляемой мощности насоса и NPSH в пределах точности для классов 1 и 2.

Приборы и методы, которые известны и используются при калибровке приборов или на которые даны ссылки в международных и других стандартах, обеспечивают при их использовании систематические погрешности, не превышающие максимально допускаемые значения, приведенные в таблице 6.1, следовательно, эти приборы и методы измерения могут быть применимы для заинтересованных сторон (партнеров).

Таблица 6.1 — Максимально допустимые значения систематических погрешностей

Наименование показателя	Допустимые значения, %	
	Класс 1	Класс 2
Подача	± 1,5	± 2,5
Частота вращения	± 0,35	± 1,4
Крутящий момент	± 0,9	± 2,0
Напор насоса	± 1,0	± 2,5
Потребляемая мощность привода	± 1,0	± 2,0

6.2.4 Суммарная погрешность измерения

Другой составляющей суммарной погрешности является случайная погрешность, возникающая из-за несовершенства системы измерения или измерительных устройств (приборов) или обеих причин одновременно. В отличие от систематической погрешности случайная погрешность может быть уменьшена (снижена) за счет увеличения числа измерений одной и той же величины (параметра) при одних и тех же условиях.

Суммарная погрешность измерения может быть вычислена путем извлечения квадратного корня из суммы квадратов систематической и случайной погрешностей.

Суммарная погрешность измерений должна быть определена, насколько это возможно, сразу после испытания, принимая во внимание условия измерения и работы по проведению испытаний.

Если выполнены рекомендации, относящиеся к систематической погрешности, как описано в 6.2.3, и все требования, относящиеся к процессу испытания, как описано в данном стандарте, можно предположить, что суммарная погрешность (при доверительной вероятности 95 %) не превысит значений, приведенных в таблице 6.2.

Таблица 6.2

Наименование показателя	Допустимое значение суммарной погрешности измерений, %	
	Класс 1	Класс 2
Подача e_Q	± 2,0	± 3,5
Частота вращения e_{ν}	± 0,5	± 2,0
Крутящий момент e_T	± 1,4	± 3,0
Напор насоса e_H		
Мощность насоса $e_{P_{аг}}$	± 1,5	± 3,5
Мощность насоса, вычисленная по крутящему моменту и частоте вращения ν , e_P		
Мощность насоса, определяемая по потребляемой мощности двигателя и КПД двигателя e_{η}	± 2,0	± 4,0

6.2.5 Погрешность определения КПД

Коэффициенты суммарной погрешности определения КПД насосного агрегата и КПД насоса следует рассчитывать по следующим формулам:

$$e_{\eta_{аг}} = \sqrt{e_Q^2 + e_H^2 + e_{P_{аг}}^2}, \quad (6.8)$$

$$e_{\eta} = \sqrt{e_Q^2 + e_H^2 + e_T^2 + e_{\eta}^2}. \quad (6.9)$$

ГОСТ 6134—2007

если КПД рассчитан из крутящего момента и частоты вращения,

$$\theta_{\eta} = \sqrt{\theta_Q^2 + \theta_H^2 + \theta_P^2}, \quad (6.10)$$

если КПД рассчитан из мощности насоса.

Используя значения суммарных погрешностей таблицы 6.2, расчеты по формулам приведут к результатам таблицы 6.3.

Таблица 6.3 — Расчетные значения суммарных погрешностей определения КПД

Наименование показателя	Расчетные значения суммарной погрешности определения КПД, %	
	Класс 1	Класс 2
Общий КПД агрегата, рассчитанный по Q, η_Q	± 2,9	± 6,1
КПД насоса, рассчитанный по Q, H, T и η, θ_{η}	± 2,9	± 6,1
КПД насоса, рассчитанный по Q, H, P_{ag} и η_{ag}, θ_{η}	± 3,2	± 6,4

Погрешности, приведенные в таблицах 6.2 и 6.3, указывают на возможные отклонения значения показателя, полученного при испытаниях, от фактического значения этого показателя.

6.3 Значения допускаемых отклонений

В каждом насосе имеются геометрические отклонения от чертежей из-за погрешностей изготовления его деталей, сборочных единиц и насоса в целом.

При сравнении результатов испытания с гарантированными показателями (рабочими точками) предусмотрены допуски, включающие возможные отклонения рабочих данных испытуемого насоса от насоса без погрешностей изготовления.

Необходимо иметь в виду, что допуски на рабочее состояние насоса, т.е. производственные отклонения, соотносятся с практическими показателями (данными) насоса, а не с условиями проведения испытаний и ошибками измерений (погрешностями).

Для упрощения расчета гарантированных величин рекомендуется введение допускаемых отклонений.

Эти допускаемые отклонения суммируют влияние геометрических отклонений на различные измеряемые показатели и различных измеряемых погрешностей (используемых методов испытания) на измеряемые и расчетные величины.

Эти допускаемые отклонения $\pm t_Q, \pm t_H$ и $\pm t_{\eta}$ для подачи, напора и КПД насоса соответственно следует применять к гарантитным точкам $Q_G; H_G$.

При отсутствии специального соглашения на использование допусков необходимо использовать значения, приведенные в таблице 6.4.

Таблица 6.4

Наименование показателя	Значение допускаемого отклонения (с учетом производственного отклонения), %	
	Класс 1	Класс 2
Подача t_Q	± 4,5	± 8
Напор насоса t_H	± 3	± 5
КПД насоса t_{η}	Минус 3	Минус 5

Иные значения допускаемых отклонений, например, только в положительную сторону (т.е. со знаком плюс), можно оговорить в договоре.

Характеристики насосов серийного производства, подобранные по типовым характеристикам, приведенным в каталогах, и насосов, имеющих потребляемую мощность менее 10 кВт, могут различаться. Допустимые отклонения для этих насосов приведены в приложении А.

6.4 Подтверждение гарантий

6.4.1 Общие сведения

Подтверждение каждого гарантированного значения следует выполнять путем сравнения результатов испытания с гарантированными значениями, оговоренными в договоре (включая ассоциированные допуски).

6.4.2 Подтверждение гарантий по подаче, напору и КПД

Результаты измерений должны быть пересчитаны на номинальную частоту вращения (или частоту питающего тока) согласно 6.1.2 и представлены в графической форме. Кривая характеристики, наиболее полно охватывающая реально полученные результаты (режимные точки), покажет реальную характеристику данного насоса.

Контролируя гарантируемую точку подачи Q_G и напора H_G , следует учитывать допуски по горизонтальной оси $\pm t_Q \cdot Q_G$ и по вертикальной оси $\pm t_H \cdot H_G$.

Гарантия по напору и подаче считается подтвержденной, если кривая характеристики $H(Q)$ пересекает горизонтальную и (или) вертикальную линии, образованные допусками по напору и подаче, либо хотя бы касается одной из них (см. рисунок 6.1).

КПД определяют для точки пересечения построенной по результатам испытаний кривой $H(Q)$ с прямой линией или квадратичной параболой, проходящей через гарантируемую точку Q_G, H_G и начало координат характеристики, т.е. в том месте, где вертикальная линия, проходящая через эту точку, пересекает кривую $\eta(Q)$.

Гарантированное значение КПД считается подтвержденным, если его значение в данной точке пересечения больше или, как минимум, равно $\eta_G \cdot (1 - t_{\eta})$, см. рисунок 6.1.

Примечание — Если реально измеренные значения Q и H превышают гарантированные Q_G и H_G , но остаются в пределах допусков $Q_G + (t_Q Q_G)$ и $H_G + (t_H H_G)$, в КПД также лежит в пределах допуска, то реальное энергопотребление может оказаться выше указанного в технической характеристике.

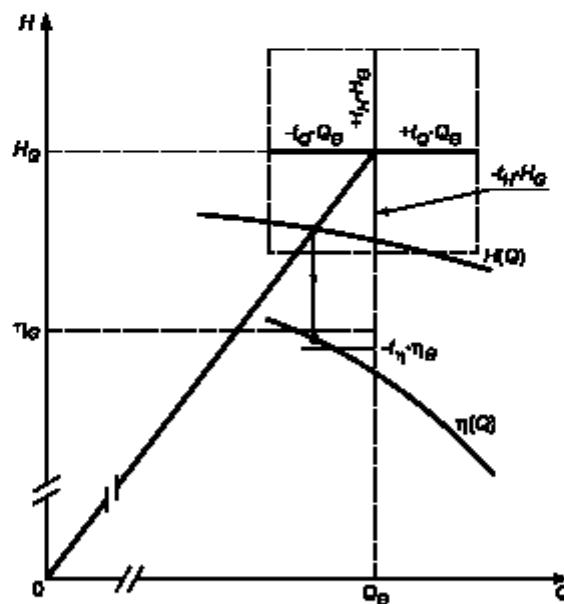


Рисунок 6.1 — Подтверждение гарантий по подаче, напору и КПД

6.4.3 Подтверждение гарантированного NPSH

Для проверки гарантированного $NPSH_R$ необходимо следовать указаниям 11.1.

6.5 Получение необходимых характеристик

6.5.1 Обточка рабочего колеса по диаметру

Если во время испытаний оказывается, что характеристика насоса выше необходимой (расчетной), то обычно проводят обточку рабочего колеса по диаметру.

ГОСТ 6134—2007

Если разность между необходимыми (расчетными) и измеренными значениями небольшая, то можно избежать новых испытаний, применения методы пересчета, которые позволяют оценить новые характеристики.

Применение этого метода и практические действия по обточке диаметра рабочего колеса должны быть согласованы обеими сторонами.

В приложении К даны указания, которые можно применить, если обточка наружного диаметра рабочего колеса не превышает 5 % для насосов, типовой определитель которых K менее 1,5, или понижение напора при обточке не превышает 5 %.

6.5.2 Изменение частоты вращения

Если насос, работающий от привода с регулируемой частотой вращения, не отвечает установленным гарантиям или превышает гарантированные показатели, то значения, полученные при испытаниях, можно пересчитать на другую частоту вращения, следя за тем, чтобы не была превышена максимально допустимая постоянная частота вращения. Если нет специального соглашения, то максимально допустимая частота вращения может быть принята равной $1.02n_0$. В этих случаях проведение новых испытаний не требуется.

7 Измерение подачи

7.1 Измерение взвешиванием

ISO 4185 [3] дает всю необходимую информацию для измерения подачи жидкости методом взвешивания.

Метод взвешивания, который дает только значение средней подачи жидкости за период времени, необходимого для заполнения взвешиваемого резервуара, может считаться самым точным методом измерения подачи.

Погрешности этого метода связаны с процессом взвешивания, подсчетом времени заполнения, определением плотности с учетом температуры жидкости, а также могут быть погрешности, связанные с отводом потока (статический метод) или динамическими явлениями в процессе взвешивания (динамический метод).

7.2 Метод измерения объема

ISO 8316 [4] дает всю необходимую информацию для измерения подачи жидкости методом измерения объема.

Объемный метод похож по точности измерения на метод взвешивания, определяет среднюю подачу за период времени, требующийся для заполнения емкости измерения.

Калибрования резервуара можно достичь путем измерения объема воды взвешиванием или наполнением мерными единицами объема бака.

Объемный метод имеет свои погрешности, связанные с калиброванием резервуара, измерением уровней, измерением времени заполнения, а также погрешности, связанные с отводом потока жидкости. Более того, следует проверять герметичность резервуара, устранять протечки, если это потребуется.

С другой стороны, имеется вариант объемного метода, который допускает использовать при испытаниях в естественных условиях на рабочих местах, где требуется определение больших подач потока и можно использовать естественные (природные) резервуары, как емкости для измерения, объем которых определяют геометрические и топографические методы.

Указания по применению этого метода даны в МЭК 60041 [5]. Необходимо обратить внимание на то, что точность этого метода в немалой степени зависит от трудности измерения уровней воды, которые могут быть непостоянными, неравномерными.

7.3 Устройства с перепадом давления

Конструкция, установка и применение пластин с отверстием (диафрагм), сопел, водометов Бентури описаны в ISO 5167-1 [6], а ISO 2186 [7] приводит описание спецификаций трубопроводов подсоединения манометров к устройствам.

Следует обратить внимание на минимальные прямолинейные участки трубы, присоединенной выше по течению от приборов измерения перепада давления; подобное описание дано в [7] для различных конфигураций труб. Приборы измерения перепада давления необходимо устанавливать по течению ниже насоса (это не оговорено в справочных таблицах). Считается, что насос может нарушать положения данного международного стандарта, создавая отклонения в значениях потока при наличии изгиба 90° в одной плоскости за счет корпуса-улитки в последней ступени многоступенчатого насоса или в выходном патрубке насоса.

Необходимо иметь в виду, что диаметр трубы и число Рейнольдса должны находиться в пределах, оговоренных в [7] для каждого типа прибора (устройства).

Приборы измерения потока не должны быть подвержены влиянию кавитации или дагазирования, которые могут возникнуть, например, в регулирующем клапане. Наличие воздуха можно обычно обнаружить при работе воздушных клапанов на измерительных устройствах.

Необходимо иметь возможность проверять приборы измерения перепадов давления путем сравнения их показаний с показаниями жидкостного или грузопоршневого манометра, или другими калибровочными стандартными методами измерения давления.

Если соблюдены все требования стандартов, то коэффициенты подачи, приведенные в стандартах, могут использоваться без калибрования (эталонирования и поверки).

Измерение расхода и количества жидкости и газов методом переменного перепада давления — в соответствии с ГОСТ 8.563.1, ГОСТ 8.563.2, ГОСТ 8.563.3, ГОСТ 8.563.4, ГОСТ 8.563.5.

7.4 Тонкостенные водосливы

Спецификации для сборки, установки и использования прямолинейных или треугольных тонкостенных водосливов даны в ИСО 1438-1 [8], ИСО 4373 [9] и содержат описание устройства для измерения уровня.

Необходимо обратить особое внимание на высокую чувствительность этих устройств к состоянию потока выше по течению и, таким образом, к необходимости строгого выполнения требований, предъявляемых к подводящему каналу.

Для использования настоящего стандарта наименьшее деление шкалы всех приборов, используемых для измерения напора на водослив, не должно превышать 1,5 % измеряемой скорости потока (подачи).

7.5 Методы измерения скорости на участке (отрезке)

Эти методы связаны с измерениями подачи в закрытых трубопроводах, используя счетчики потока и, соответственно, статические трубы Пито. Сложность этих методов не оправдывает их применения для испытаний по классу 2, но иногда они являются единственными способами при испытании насосов с большими подачами при испытании по классу 1.

За исключением очень длинных трубопроводов, предпочтительно располагать измерительную секцию (сечение) вверх по течению от насоса, чтобы избежать слишком большой турбулентности или завихрения потока.

7.6 Методы изотопных индикаторов

Методы, используемые для измерения скорости потока в трубах, — метод растворения (впрыскивания на постоянной скорости) и метод транзитного времени, описаны в ИСО 2975-1 [10], ИСО 2975-2 [11], ИСО 2975-3 [12], ИСО 2975-6 [13], ИСО 2975-7 [14]. Каждый метод использует или радиоактивные, или химические индикаторы.

Если сравнивать с методами определения скорости на отрезке (участке), то методы индикаторов распространяются только для испытаний по классу 1. Их должны проводить только специалисты, при этом следует иметь в виду, что использование радиоактивных индикаторов относится к группе определенных ограничений.

7.7 Другие методы

Некоторые аппараты (приборы), такие как турбины, вертушки, электромагнитные (ИСО 9104 [15]) или ультразвуковые, вихревые счетчики и счетчики переменной скорости, также допускается применять, но необходимо убедиться в том, что они калиброваны заранее одним из методов, приведенных в 7.1 или 7.2. При постоянной установке на месте испытаний необходимо предусмотреть возможность их периодической поверки и калибровки.

Измеритель потока (расходомер) и связанную с ним измерительную систему калибруют совместно. Калибровку обычно проводят в рабочих условиях (давление, температура, качество воды) перед проведением испытаний; необходимо обратить внимание на то, чтобы при испытании расходомер не подвергался влиянию кавитации.

Турбинным и электромагнитным расходомерам не требуется длинная прямая труба для подвода (для большинства случаев достаточно иметь длину, равную пяти диаметрам трубы) для получения показаний высокой точности. Ультразвуковые расходомеры очень чувствительны к перераспределению скорости и должны быть калиброваны при фактических условиях их работы. Использование таких расходомеров должно быть ограничено 2-м классом испытаний.

7.8 Расположение сечения для измерения подачи

Практически рекомендуется подачу насоса измерять на выходе из насоса после места отбора жидкости на собственные нужды насоса (охлаждение, промывку, смазку, подачу в уплотнение и т.д.).

При испытаниях на местах эксплуатации насосов или в случае технической невозможности обеспечить указанное требование допускается измерение подачи на входной линии насоса. При определении места расположения мерного сечения на напорной линии следует считать, что по влиянию на неравномерность потока насос эквивалентен изгибу трубопровода под углом 90° в плоскости, совпадающей с плоскостью изгиба отвода насоса.

7.9 Измерение и погрешность измерения подачи

Измерение подачи в виде объема или массы жидкости в единицу времени допускается осуществлять любым из вышеизложенных методов.

Конкретный метод измерения подачи указывают в ПМ. Погрешности измерения подачи должны соответствовать таблице 6.2 для соответствующего класса точности.

8 Измерение напора насоса

8.1 Общие сведения

8.1.1 Принцип измерения

Полный напор насоса определяют в соответствии с его определением, приведенным в 3.1.19. Выраженный как высота столба перекачиваемой жидкости, он представляет собой энергию, передаваемую насосом единице массы жидкости, деленную на ускорение свободного падения.

Понятие напор можно заменить на удельную энергию $u = gh$ (см. 3.1.20), что представляет собой энергию, передаваемую насосом единице массы жидкости, хотя такое определение применяется реже, но рекомендуется.

Различные значения, рекомендованные для расчета напора (см. 3.1.19), следуют, как правило, определять во входном сечении S_1 и в выходном сечении S_2 насоса (или агрегата в комплекте с фитингами, которые присутствуют при испытании). Практически, для удобства и точности расчета, измерения проводят в основном в поперечных сечениях S_1 и S_2 немного ниже от S_1 и выше от S_2 (рисунок 8.1). Необходимо учитывать потери от трения жидкости в трубе на участках между S_1 и $S_1 - H_{11}$ и между S_2 и $S_2 - H_{22}$ (неизбежные местные потери напора), полный напор насоса при этом следует вычислять по формуле

$$H = H_2 - H_1 + H_{11} + H_{22}, \quad (8.1)$$

где H_1 и H_2 — полные напоры в сечениях S_1 и S_2 .

8.1.2 Различные методы измерения


В зависимости от условий установки насоса и расположения сети трубопроводов напор насоса может быть определен или отдельным измерением разности давления на входе и выходе ΔH , или измерением разности давления на входе и выходе $\frac{P_2 - P_1}{\rho g}$, прибавляя к ней разность скоростных напоров, если она имеется (см. рисунок 8.8).

Полные напоры можно также получать из данных давления в трубопроводах или из измерений уровней воды в хранилищах (емкостях). В этих случаях используются требования 8.2 — 8.4, которые имеют дело с выбором и расположением мерных сечений, различными измерительными средствами, которые могут быть использованы, и определением скоростного напора.

8.1.3 Погрешность измерений

Погрешность измерения общего напора насоса можно получить путем суммирования погрешностей каждого составляющего показателя; таким образом, способ проведения расчета зависит от метода проведения измерений, и, насколько это возможно, здесь можно дать исходную общую информацию о различных возникающих отклонениях (погрешностях):

- погрешности (ошибки) в измерении высоты в основном незначительны по сравнению с другими источниками погрешности;
- погрешности скоростного напора возникают, с одной стороны, от погрешности при измерении скоростей потока (или подачи) и площади сечения, с другой стороны, от того, что принятые $U^2/2g$ за расчетное значение среднего скоростного напора, являющегося значением приблизительным, которое приобретает большую точность при более равномерной скорости перемещения. Эти погрешности могут быть очень важны, как значения относительные, для низконапорных насосов;
- погрешности при измерении уровней и давлений следует рассчитывать в каждом конкретном случае, учитывая не только тип использованного прибора, но также и условия его применения (количество дренажных отверстий, водонепроницаемость соединительных линий), а также характеристики потока (неравномерность, биение, отклонение, давление).

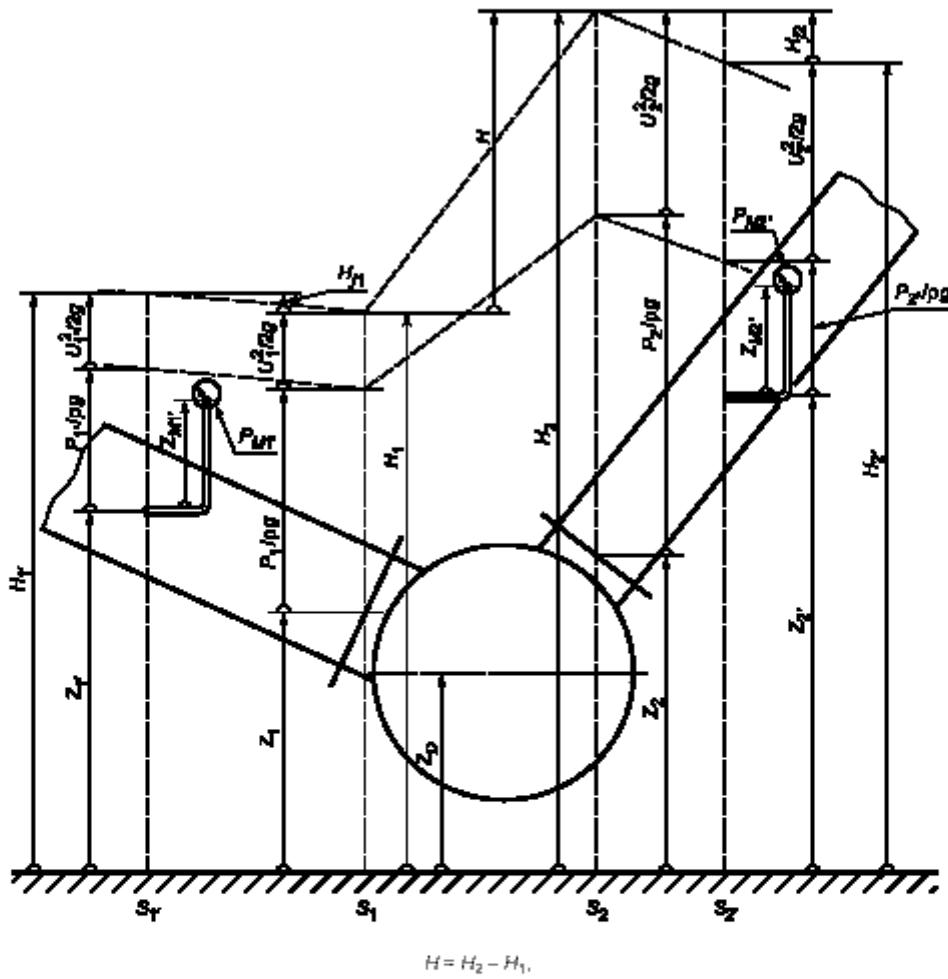

П р и м е ч а н и я

1 Наклонное расположение насоса показывает, что z_1 и z_2 или $z_{1'}$ и $z_{2'}$, соответственно, могут различаться, что подразумевает различие соответствующих давлений.

2 На рисунке показан принцип действия насоса, но не технические детали.

Рисунок 8.1 — Определение полного напора насоса

8.2 Определение мерных сечений


8.2.1 Испытание насоса на стандартной установке (стандартном стенде)

8.2.1.1 Мерное сечение на входе

Когда насос испытывают на стандартном испытательном стенде с условиями, как описано в 5.3.2, мерное сечение на входе насоса должно располагаться на расстоянии двух диаметров от входного патрубка насоса вверх по течению (т.е. против течения), если позволяет подводящая труба. Если длина трубы недостаточная (например, короткий раструб) и нет заблаговременного согласования, имеющуюся прямую

часть трубы необходимо поделить как удобно по месту вверх или вниз по направлению потока от мерного сечения (например, в отношении вверх: вниз по течению как 2:1).

Мерное сечение на входе должно находиться на прямом отрезке трубы одного диаметра соосно со входным патрубком насоса, чтобы условия движения потока были как можно ближе к рекомендуемому в 5.3.2. При наличии изгиба на коротком участке трубы перед мерным сечением вверх по течению и использовании одного или двух отверстий отбора давления (для класса 2) они должны располагаться перпендикулярно плоскости изгиба.

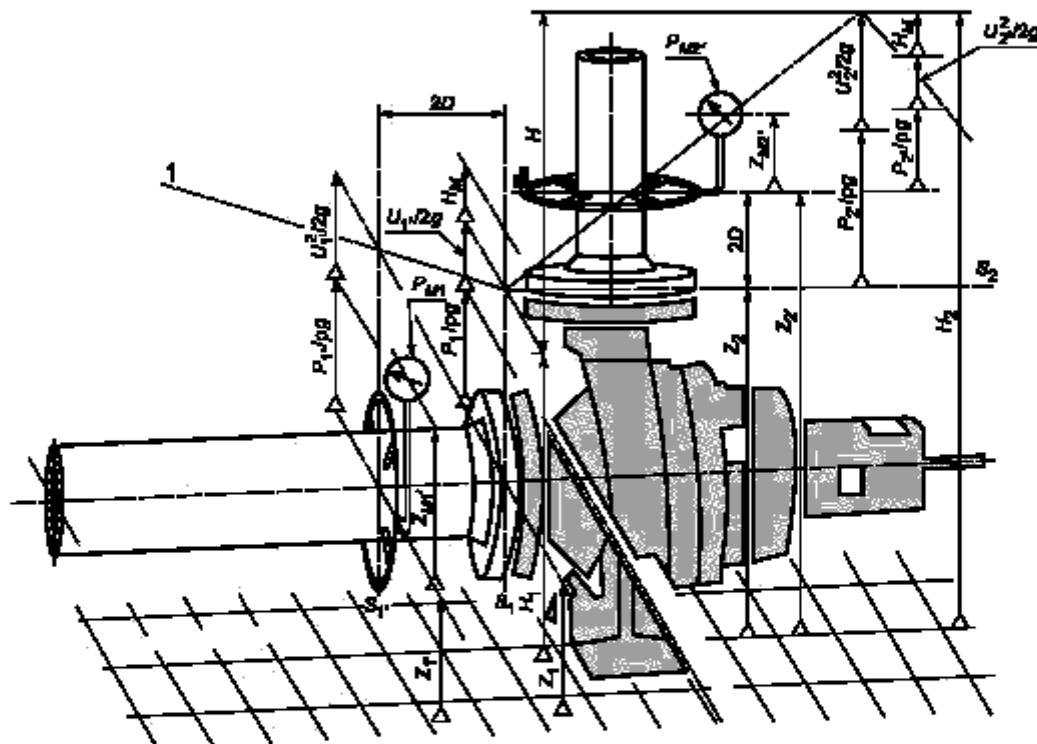

П р и м е ч а н и е

1 — линия полного напора (полной энергии).

В этом случае для горизонтального вала $z_1 = z_0 = z_1$.

Рисунок 8.2 — Определение полного напора насоса (изометрическая иллюстрация)

При испытании по классу 2, если отношение скоростного напора на входе к полному напору насоса очень низкое (менее 0,5 %) и сведения о полном напоре на входе не очень важны (не требуются для испытаний NPSH), допускается, чтобы мерное сечение отбора давления находилось непосредственно на входном фланце насоса, а не на трубопроводе (на расстоянии двух диаметров от фланца вверх по течению).

Полный напор на входе определяют из измеренного напора измерительным прибором из высоты измеряемой точки над эталонной плоскостью и из скоростного напора, рассчитанного как если бы во всасывающей трубе преобладало равномерное движение жидкости.

Погрешности при измерении напора на входе могут происходить частично из-за предварительного завихрения потока. Эти отклонения можно обнаружить и исправить следующим образом:

— если насос всасывает из резервуара со свободной поверхностью, где уровень воды и действующее на него давление постоянны, то потеря напора между резервуаром и измерительным сечением на входе при отсутствии завихрения пропорциональна закону квадратов скорости потока (подачи). Значение общего

напора на входе должна подчиняться этому же закону. Если эффект предшествующего завихрения при низких скоростях потока ведет к отклонению данного соотношения, то общий измеренный напор на входе должен быть откорректирован, принимая в расчет эту разницу (см. рисунок 8.3);

– если насос всасывает из резервуара с непостоянным уровнем и давлением, то необходимо выбрать другое мерное сечение для измерения на трубопроводе, где точно известно об отсутствии предшествующего завихрения, а также учесть потери напора между двумя мерными сечениями (а не непосредственно в месте измерения общего напора) так же, как это описано выше.

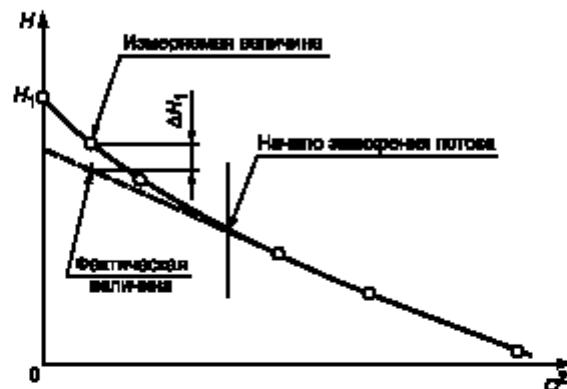


Рисунок 8.3 — Корректировка полного напора на входе

8.2.1.2 Мерное сечение на выходе

Обычно мерное сечение на выходе располагается на расстоянии двух диаметров от выходного патрубка насоса. Для насосов, у которых скоростной напор на выходе меньше 5 % полного напора насоса, для 2-го класса испытания мерное сечение на выходе может располагаться непосредственно у выходного патрубка или на самом выходном патрубке.

Мерное сечение на выходе должно быть расположено на прямолинейном участке трубопровода, со-состоит из выходного патрубка насоса, и иметь с ним одинаковый диаметр. Если в мерном сечении имеются одно или два отверстия для отбора давления (при испытании по 2-му классу), они должны быть перпендикулярны к плоскости «улитки» или любого изгиба корпуса насоса (см. рисунок 8.4).

Общий напор на выходе слагается из измеренного напора, высоты измеряемой точки над эталонной поверхностью и скоростного напора, рассчитанного как если бы в напорном трубопроводе преобладала равномерная скорость движения жидкости; на расчет (определение) общего напора может влиять завихрение потока, вызванное работой насоса, или неравномерной скоростью, или перепадом давления; отбор давления можно расположить подальше вниз по направлению движения потока. Потери напора между мерным сечением и выходным патрубком насоса в этом случае следует учитывать (см. 8.2.4).

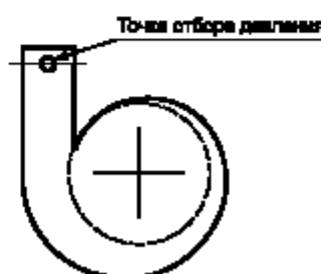


Рисунок 8.4 — Отбор давления в точке (точках), расположенных перпендикулярно к плоскости «улитки», или, соответственно, плоскости изгиба

8.2.2 Испытание насоса с арматурой

Если испытания являются комбинированными для насоса и подводящей и отводящей арматуры, считающейся неотъемлемой частью насоса, положения 8.2.1 следует применять к входным и выходным фланцам арматуры вместо фланцев насоса.

В этом случае дополнительные потери за счет арматуры относят к насосу.

Тем не менее, если гарантируется только эффективность работы насоса, необходимо определять потери от трения и возможные местные потери напора между мерными сечениями на входе и входным фланцем насоса H_1 и между выходным фланцем и мерным сечением на выходе H_2 в соответствии с методом, описанным в 8.2.4 и принятым во внимание при расчете полного напора насоса.


Вышеупомянутое применяется, если арматура — часть оборудования и, таким образом, является неотъемлемой частью насоса.

8.2.3 Погружные и скважинные насосы

Насосы этого типа нельзя испытывать на стандартных установках, как описано в 5.3.2, схема их установки показана на рисунке 8.5.

Полный напор на входе равен высоте расположения свободного уровня жидкости, закачиваемой насосом, относительно эталонной плоскости, плюс напор, равный манометрическому давлению над поверхностью жидкости.

По согласованию изготовителя и заказчика допускается проводить испытания погружных и скважинных насосов в горизонтальном положении.

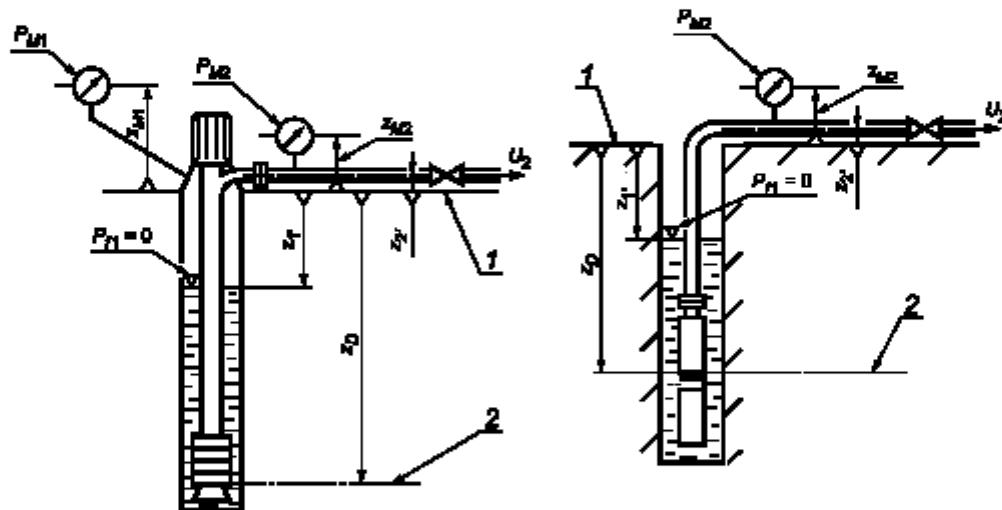

1 — эталонная плоскость; 2 — базовая плоскость NPSN

$$H_1 = z_q + \frac{P_{M1}}{\rho g} + \frac{\rho r_1}{\rho} (z_{M1} - z_{r1})$$

$$H_1 = z_1$$

$$H_2 = z_{2'} + \frac{P_{M2}}{\rho g} + \frac{\rho r_2}{\rho} (z_{M2} - z_{2'}) + \frac{U_2^2}{2g}$$

$$H_2 = z_{2'} - z_{r2} + \frac{P_{M2}}{\rho g} + \frac{\rho r_2}{\rho} (z_{M2} - z_{2'}) + \frac{U_2^2}{2g}$$

$$H = z_{2'} - z_{r1} + \frac{P_{M2} - P_{M1}}{\rho g} + \frac{\rho r_2 (z_{M2} - z_{2'}) - \rho r_1 (z_{M1} - z_{r1})}{\rho} + \frac{U_2^2}{2g}$$

$$H = z_{2'} - z_{r2} - \frac{P_{M2}}{\rho g} + \frac{\rho r_2 (z_{M2} - z_{2'})}{\rho} + \frac{U_2^2}{2g}$$

Рисунок 8.5 — Измерение полного напора H для различных типов погружных насосов

В зависимости от обстоятельств полный напор на выходе можно определить или измерением давления в напорном трубопроводе (см. 8.2.1.2), или, если насос подает жидкость в резервуар со свободной поверхностью, измерением уровня в данном резервуаре. В этом случае при условии, что жидкость у поверхности находится в состоянии покоя, напор на выходе равен высоте свободной поверхности жидкости.

сти в емкость, в которую насос закачивает, над эквивалентной плоскостью плюс напор, эквивалентный манометрическому давлению над этой поверхностью.

При этом следует учитывать все виды потерь напора между мерными сечениями.

При необходимости, потери напора из-за трения между мерными сечениями и контрактными границами насоса могут быть определены согласно методу, описанному в 8.2.4. Местные потери напора из-за особенностей цепи (схемы) трубопровода и различной арматуры (всасывающего фильтра, обратного клапана, изгиба на нагнетательной линии, вентиляй, расширительей и т.п.) должны максимально оговариваться в контракте стороной, которая предоставляет эту арматуру. Если это невозможно, покупатель и производитель (поставщик) перед началом испытаний должны согласовать возможные значения.

Так как погружные насосы обычно не испытывают со всеми необходимыми вертикальными трубопроводами, исключая привечные испытания на рабочем месте, потери напора от трения в недостающих частях должны быть учтены и оговорены (согласованы) с покупателем. Если возникает необходимость подтверждения расчетных характеристик при установке на рабочем месте, то это должно быть оговорено в договоре.

При испытании насосов этого типа в договоре следует указать, распространяются ли гарантии только на насос или на насос с учетом арматуры.

8.2.4 Потери трения на входе и выходе

Гарантии по 4.1 относятся к входному и выходному фланцам насоса, а точки измерения давления (мерные сечения), как правило, расположены на определенном расстоянии от этих фланцев (см. 8.2.1—8.2.3). Поэтому может возникнуть необходимость прибавить к общему измеренному напору насоса потери напора из-за трения (H_1 и H_2) между точками измерения (мерными сечениями) и фланцами насоса.

Такую корректировку следует применять, если:

$H_1 + H_2 \geq 0,005 H$, для класса 2 или

$H_1 + H_2 \geq 0,002 H$, для класса 1.

Если труба между измеряемыми точками и фланцами не засорена, прямая, имеет равные поперечные сечения и длину L , тогда:

$$H_1 = \lambda \cdot \frac{L}{D} \cdot \frac{U^2}{2g}, \quad (8.2)$$

λ определяют из выражения:

$$\frac{1}{\sqrt{\lambda}} = -2 \log_{10} \left[\frac{2,51}{Re \sqrt{\lambda}} + \frac{k}{3,7 D} \right], \quad (8.3)$$

где k — шероховатость трубы (эквивалентная);

D — диаметр трубы;

$\frac{k}{D}$ — относительная шероховатость трубы.

В приложении L показано, надо ли делать корректировку и как ее рассчитать, если необходимо.

Если труба засорена, непрямая, не имеет равномерного поперечного сечения, то необходимость применения корректировки следует отдельно согласовать в договоре.

8.3 Измерение уровня воды

8.3.1 Установка измерительного устройства (секции)

В процессе измерения поток должен быть равномерным без местных помех. Если на свободной поверхности воды появляется волна или зыбь, то необходимо, в зависимости от используемого измерительного устройства, установить емкость (колодец) для успокоения воды, которая связана с резервуаром перфорированной пластиной; отверстия пластины должны быть достаточно маленькими (от 3 до 5 мм в диаметре), способными полностью погасить биение давления.

8.3.2 Измерительные приборы

Место подсоединения прибора (устройства) для измерения уровня свободной поверхности жидкости и выбор собственно прибора должны исключать их влияния на определение полного напора насоса.

Различные типы приборов для измерения уровня воды допускается использовать в зависимости от обстоятельств (доступность к свободной поверхности, гладкая или волнистая поверхность и т.д.), требуемой точности относительно общего напора насоса. Наиболее часто используют:

— вертикальные или наклонные жидкостные приборы (индикаторы), крепящиеся к стенке;

— приборы точечного или крючкового крепления, которым требуется спокойный колодец и крепежная рама, установленная как можно ближе к спокойной поверхности;

ГОСТ 6134—2007

- приборы на пластине, состоящие из горизонтального металлического диска, подвешенного на гравированной стальной (резиновой) ленте;

- поплавковые приборы, используются только на спокойной воде колодца;

- гидравлические манометры абсолютной или дифференциальной формы, как описано ниже в 8.4.3.1; - пузырьковые аппараты, использующие продувку сжатым воздухом;

- погруженные преобразователи давления.

Последние три типа особенно подходят для использования в труднодоступных к поверхности воды местах. Эти аппараты описаны в [9].

8.4 Измерение давления

8.4.1 Отводы давления

Для испытаний по классу 1 четыре отбора для измерения статического давления должны быть расположены симметрично вдоль окружности в каждом мерном сечении (см. рисунок 8.6а).

Для испытаний по классу 2 обычно достаточно одного отвода для измерения статического давления в каждом мерном сечении, но если поток неравномерный или подвержен завихрениям, то требуются два и более отводов (см. рисунок 8.6б).



а — класс 1

б — класс 2

П р и м е ч а н и е — а — класс 1, четыре отвода, соединенные с кольцевым коллектором; б — класс 2, допускается одно отверстие для соединения с манометром.

Рисунок 8.6 — Требования к отверстиям отбора давления

За исключением особых случаев, где положение определяется размещением трубопровода (см. 8.2.1.1 и 8.2.1.2), отвод(ы) давления не следует устанавливать (располагать) ни у самой высокой, ни у самой низкой точкой поперечного сечения трубопровода.

Отводы статического давления следует выполнять с соблюдением требований, указанных на рисунке 8.7. Они не должны иметь заусенцев и неровностей, должны быть перпендикулярны к стенке трубы и быть с ней заподлицо.

Диаметр отверстий для отбора давления должен быть от 3 до 6 мм или равен 1/10 диаметра трубы, принимается меньший из двух. Длина отверстия отбора давления не должна быть меньше 2,5d отверстия.

Внутренняя поверхность трубы, на которой выполнены отводы для отбора давления, должна быть чистой, гладкой, стойкой к химическому воздействию перекачиваемой жидкости. Любое покрытия этой поверхности (например, окраска) должно быть неповрежденным. Если труба имеет продольный сварной шов, отверстия должны быть расположены как можно дальше от него.

Когда используется несколько отводов давления, они должны быть снабжены отсечными (запорными) кранами на трубах, соединенных с кольцевым коллектором, поперечное сечение которого должно быть не менее суммы поперечных сечений отводов, чтобы, если потребуется, можно было измерить давление индивидуально в каждом отводе при обычном режиме испытания насоса. Если одно из показаний дает разницу более 0,5 % общего напора по сравнению со средним значением из четырех показаний или отклонение превышает показателя скоростного напора в измеряемом сечении, то нужно установить причину этого отклонения и повторить испытание в исправленных условиях.

Если эти отводы используются для определения $NPSH$, то отклонения не должны превышать $NPSH$ на 1 % или на значение скоростного напора на входе насоса.

Трубы, соединяющие отводы давления с возможными устройствами логгирования колебаний (см. 5.4.2.2) и приборами, должны иметь внутренний проход, совпадающий с проходом отводов давления. В системе не должно быть протечек.

В верхней точке соединений должен быть установлен продувной кран, чтобы избежать накопления пузырьков воздуха при проведении измерений.

По возможности рекомендуется использовать прозрачную трубку для обнаружения присутствия воздуха. В [7] даются указания об использовании соединительных трубок.

8.4.2 Корректировка для разности высоты

Корректировка показания давления P_u за счет разницы высоты $Z_u - Z$ между значениями в сечении мерного сечения и плоскостью прибора измерения давления может быть проведена по формуле

$$P = P_u + \rho_r g (Z_u - Z). \quad (8.4)$$

где ρ_r — плотность жидкости в соединительной трубке.

П р и м е ч а н и е — Необходимо иметь уверенность, что во всей соединительной трубке находится одна и та же жидкость. Возможные погрешности сводятся к минимуму при использовании коротких горизонтальных соединительных трубок ($Z_u - Z \approx 0$).

8.4.3 Приборы измерения давления

8.4.3.1 Жидкостный манометр

Жидкостный манометр, который не требует калибровки, допускается использовать для измерения низких (малых) давлений.

Наиболее часто используемые манометрические жидкости — вода и ртуть, но можно использовать и другие жидкости, по плотности соответствующие измеряемым давлениям. По возможности следует избегать столба жидкости высотой менее 50 мм. Эту высоту можно изменить (увеличить), используя наклонный манометр или другую жидкость в манометре. Если такие модификации невозможны, следует обратить особое внимание на погрешности измерений.

Для сведения к минимуму капиллярных эффектов проходное сечение трубок манометра должно быть не менее 6 мм в диаметре для ртутных манометров и 10 мм — для водяных манометров и других жидкостей, разультаты в обоих случаях должны быть одинаковы.

Чистоту жидкости в манометре и чистоту внутренних стенок трубок следует поддерживать постоянно во избежание погрешностей измерения из-за поверхностного натяжения.

Конструкция манометра должна сводить к минимуму погрешности параллакса.

Расстояние между двумя соседними делениями шкалы — 1 мм.

Гидравлические манометры могут иметь открытые торцы или могут быть заполнены воздухом трубопровода, соединяющего оба колена, скатым до значения, позволяющего снять показания дифференциального напора со шкалы, или иметь форму U-образной трубки, заполненной манометрической жидкостью. В первом случае давления измеряют для фиксированной плоскости и выше окружающего атмосферного давления, которое принимают за постоянное значение. Два последующих типа позволяют получать общий напор насоса единичным измерением перепада давления (см. рисунок 8.8).

Когда соединительная трубка заполнена воздухом, остаточный столб (высотой h) перекачиваемой жидкости может оставаться на уровне ртутного столба, тогда $P = P_u - \rho g h$.



$l \geq 2,5d$, $r \leq d/10$ для $d =$ от 3 до 6 мм

или

$1/10$ диаметра трубы, принимается меньшее значение

а — толстая стена

б — тонкая стена

Рисунок 8.7 — Требования к отверстиям отбора давления

8.4.3.2 Весовые манометры

Для давлений, выходящих за пределы возможностей обычных жидкостных манометров, на практике применяют весовые манометры или поршневые простой или дифференциальной формы. Их можно использовать за пределами минимального давления, соответствующего массе вращающегося устройства.

Эффективный диаметр D_e манометра простого типа может быть принят как равенство для арифметического значения диаметра поршня D_p , непосредственно измеренного, и также для диаметра цилиндра D_c ; затем этот показатель допускается использовать для расчета давлений без дальнейшего калибрования, если перед проведением испытания выполнено следующее условие:

$$\frac{D_c - D_p}{D_c + D_p} \leq 0,1\%.$$

Трение между поршнем и цилиндром можно практически уменьшить, вращая поршень со скоростью не менее 30 мин^{-1} .

Желательно проверить манометр собственного веса, сравнивая с гидравлическим манометром, определить ширину эффективного диаметра поршня в диапазоне давления.


8.4.3.3 Пружинные манометры

В этом приборе используется для определения значения давления механическое отклонение петли трубы, прямой или спиральной (манометр Бурдона с круговой шкалой), или деформацию мембранны, показывающую давление.

Если для измерения давления на входе или выходе используют этот тип прибора, то рекомендуется:

- каждый прибор использовать на оптимальном диапазоне измерения (свыше 40 % его шкалы);
- интервал между двумя последовательными делениями шкалы должен быть в пределах 1,5 — 3,0 мм;
- чтобы деления шкалы соответствовали не более 5 % общего напора насоса. Калибровку данного измерительного прибора необходимо проверять регулярно.

На рисунке 8.9 показана установка для определения эталонной плоскости пружинного манометра.

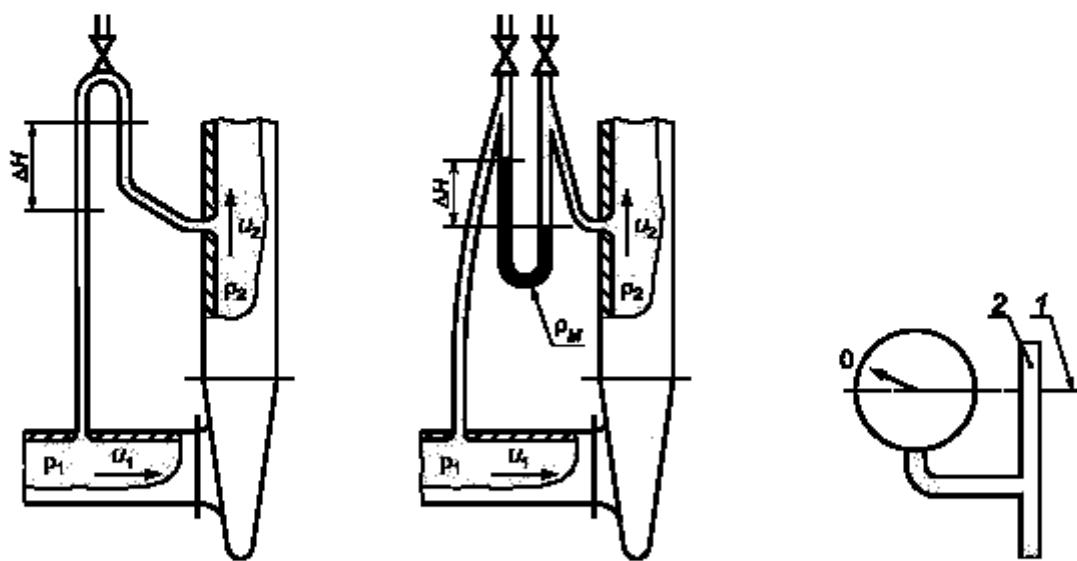

$$H = \Delta H + \frac{U_2^2 - U_1^2}{2g}$$

а — воздушно-масляный манометр

$$H = \frac{\rho_M - \rho_1}{\rho_1} \Delta H + \frac{U_2^2 - U_1^2}{2g}$$

б — ртутный дифференциальный манометр

f — эталонная плоскость манометра; 2 — открыто в атмосферу

П р и м е ч а н и е — На схемах показан только принцип, а не технические детали.

Рисунок 8.8 — Определение полного напора насоса дифференциальным манометром

Рисунок 8.9 — Установка для определения эталонной плоскости пружинного манометра

8.4.3.4 Другие типы манометров

Имеется большая разновидность абсолютных или дифференциальных преобразователей (датчиков) давления, основанная на вариантах исполнения и (или) электрических свойствах.

П р и м е ч а н и е — При их использовании достигается требуемая точность, повторяемость и надежность показаний. Преобразователь (датчик) используется в оптимальном диапазоне измерения, преобразователь с электронным оборудованием калибруют регулярно и сравнивают с устройством измерения давления более высокой точности и надежности.

9 Измерение частоты вращения

Частота вращения может быть измерена путем подсчета числа оборотов за установленный период времени, для этого используется тахометр прямых показаний, тахометрический генератор постоянного тока или переменного тока, оптический или магнитный счетчик или стробоскоп.

Если насос приводится в действие электродвигателем переменного тока, то частоту вращения можно установить путем наблюдения за частотой энергетической сети или данными, которые предоставляет производитель электродвигателя или измерениями непосредственно на рабочем месте (например, при использовании индукционной катушки). Частоту вращения в этом случае определяют по формуле

$$n = \frac{2}{f} \cdot \left(f - \frac{j}{\Delta t} \right), \quad (9.1)$$

где i — число полюсов электродвигателя;

f — частота сети, Гц;

j — число отраженных сигналов, подсчитанных за период времени Δt , измеренных стробоскопом, синхронизированным с энергосистемой.

Там, где частоту вращения невозможно измерить напрямую (например, у погружных насосов), необходимо определять частоту энергосистемы и напряжение.

9.1 Измерение частоты вращения косвенным путем

Для насосов, у которых прямое измерение частоты вращения технически невозможно (например, насосы и электронасосы герметичные, моноблочные двусторонние электронасосы и т.п.), допускается частоту вращения определять косвенным путем (методом), зависящим от типа и конструкции насоса и приводящего насос двигателя, по методикам, утвержденным в установленном порядке.

Для насосов с приводом от электродвигателя переменного тока частота вращения насоса при его жестком соединении с электродвигателем может быть определена стробоскопическим методом или методом биений электрического поля. Для этого в отрезок времени не менее 12—15 с измеряют по предварительно оттариованным приборам (стробоскопу и частотометру) число оборотов метки на роторе насоса или двигателя или число биений электрического поля, частоту и напряжение питающей сети. Частоту вращения n , об/мин, вычисляют по формулам:

при стробоскопическом методе:

$$n = \frac{60}{P} \cdot \left(f_c - \frac{Z}{t} \right), \quad (9.2)$$

При методе биений электрического поля:

$$n = \frac{60}{P} \cdot \left(f_c - \frac{Z_n}{t} \right), \quad (9.3)$$

где P — число пар полюсов электродвигателя;

Z и Z_n — соответственно кажущееся число оборотов метки или число биений поля;

f_c — частота сети, Гц;

t — время целого числа Z и Z_n .

10 Измерение мощности насоса

10.1 Общие сведения

Мощность насоса можно определить по измерениям частоты вращения и крутящего момента или измерением потребляемой мощности двигателя и известного его КПД при непосредственном соединении насоса к приводу.

ГОСТ 6134—2007

Если подводимая к электродвигателю мощность идет через промежуточную шестеренную передачу (редуктор) или частота вращения и крутящий момент, измеренные счетчиком, установленным между редуктором и электродвигателем, используются для определения мощности насоса, то в договоре необходимо оговорить, каким образом должны быть рассчитаны потери в редукторе.

Больший объем информации по данному методу — в [2].

10.2 Измерение крутящего момента

Крутящий момент измеряют соответствующим динамометром или моментометром, отвечающим требованиям таблицы 6.2.

Измерение крутящего момента и частоты вращения должно быть практически одновременным.

10.3 Измерение электрической мощности

Если входная электрическая мощность, подводимая к насосному агрегату используется для определения мощности насоса, КПД электродвигателя должен быть известен с достаточной точностью. КПД должен рассчитываться в соответствии с МЭК 60034-2 [16] и указываться производителем электродвигателя.

Мощность, потребляемую электродвигателем переменного тока, следует измерять методом двойного или тройного ваттметра. Это достигается использованием однофазных ваттметров, измеряющих одновременно две или три фазы, или установкой ватт-час метров.

При использовании электродвигателя постоянного тока можно применять ваттметр, или амперметр и вольтметр.

Тип и класс точности приборов для измерения электрической мощности должны соответствовать ГОСТ 30012.1.

10.4 Специальные случаи

10.4.1 Насосы с труднодоступными выходными концами

При использовании электронасосов (например, погружного насоса или моноблочного насоса, или отдельно насоса и электродвигателя с гарантированным КПД) мощность агрегата, если это доступно, следует измерять на клеммах электродвигателя. При использовании погружного насоса измерение эффективно на находящихся концах кабеля, потери кабеля необходимо принимать в расчет и оговаривать в договоре. Полученный КПД должен складываться для агрегата в целом, исключая потери кабеля и стартера (пускателя).

10.4.2 Погружные насосы

В погружных насосах необходимо принимать в расчет мощность, затрачиваемую в упорном лодшипнике, вертикальной трансмиссионной передаче и ее подшипниках.

Так как погружные насосы обычно не испытывают со всеми прикрепляемыми трубами, если приводочные испытания проводят не на месте установки, потери от упорных подшипников и вертикальной трансмиссионной передачи должны быть установлены и подтверждены изготовителем (поставщиком).

10.4.3 Насосные агрегаты с общим осевым подшипником (отличающиеся от насосов с закрытой муфтой)

Если мощность и КПД электродвигателя и насоса следует определять раздельно, то необходимо принимать в расчет осевую силу и, возможно, массу ротора насоса в осевом упорном подшипнике.

10.4.4 Определение общего КПД насосного агрегата

Определение КПД насосного агрегата с приводом, работающим в условиях, оговоренных контрактом, путем измерения только мощности на входе и выходе агрегата проводят в соответствии с контрактом. При таком испытании не устанавливается пропорция потерь между приводом и насосом, а также не устанавливаются любые потери, связанные с промежуточными приспособлениями типа шестеренчатого редуктора или устройства изменения скорости.

11 Кавитационные испытания

11.1 Общие сведения

11.1.1 Объект кавитационных испытаний

Проведение испытаний связано только с измерениями, относящимися к гидравлической области насоса (измерениями напора, подачи, КПД) и не связано с явлениями, которые могут быть вызваны кавитацией (шумом, вибрацией, повреждением материала и т.п.).

Указанные кавитационные испытания не допускается проводить с целью проверки отсутствия кавитационной эрозии насоса в процессе его работы.

Кавитация может быть обнаружена как падение напора или КПД при данной подаче или как падение подачи или КПД при данном напоре. Чаще всего используется значение падения напора при заданной

подаче. У многоступенчатых насосов падение напора должно относиться к напору первой ступени, который должен быть измерен, если это возможно.

Кавитационные испытания, как правило, проводят на чистой холодной воде. Но кавитационные испытания на воде не могут точно предсказать «поведение» насоса при работе на жидкостях, отличных от чистой холодной воды (см. 5.4.5).

Если испытания проводят на жидкости при высокой температуре или почти на критических режимах (точках), то измерения $NPSH$ с требуемой точностью может оказаться трудным или почти невозможным (см. 11.3.3).

11.1.2 Типы испытаний

Имеются различные типы кавитационных испытаний.

11.1.2.1 Проверка гарантированных характеристик при заданном $NPSH_A$

Проверкой можно просто установить подачу при заданном $NPSH_A$ без проверки влияния кавитации. Насос отвечает требованиям, если гарантированный полный напор насоса и его КПД достигнуты согласно 6.4.1 при расчетной подаче и значении $NPSH_A$.

11.1.2.2 Проверка отсутствия влияния кавитации на подачу насоса при расчетном $NPSH_A$

Следует подтвердить проверкой, что подача насоса не подвержена влиянию кавитации при расчетных условиях работы.

Насос отвечает предъявляемым требованиям, если при испытаниях при повышенном $NPSH$ по сравнению с $NPSH_A$ насос дает полный напор и КПД при постоянной подаче.

11.1.2.3 Определение $NPSH_3$

При проведении данного испытания $NPSH$ уменьшается прогрессивно до тех пор, пока падение общего напора насоса (первой ступени) при постоянной подаче не достигнет 3 %. $NPSH$ будет называться $NPSH_3$ (см. таблицу 11.1 и рисунки 11.1 — 11.3).

Для насосов с очень низким напором величину падения полного напора насоса необходимо согласовывать.

Таблица 11.1 — Методы определения $NPSH_3$

Тип установки	Регулируемый орган или показатель	Нерегулируемый орган или показатель	Показатель, изменения которого следует контролировать при регулировании	Кривая напорной характеристики в зависимости от подачи и $NPSH$	Кривая кавитационной характеристики в зависимости от подачи
Открытая схема	Дроссельный клапан на входе	Дроссельный клапан на выходе	Напор, подача, $NPSH_A$, уровень воды	Рисунок 11.1в	Рисунок 11.1б
	Дроссельный клапан на выходе	Дроссельный клапан на входе			
	Уровень воды	Дроссельный клапан на входе и выходе	Напор, подача, $NPSH_A$		
	Дроссельный клапан на входе	Подача	$NPSH_A$, напор, дроссельный клапан на входе (для постоянной подачи)	Рисунок 11.2в	Рисунок 11.2б
	Уровень воды	Подача	$NPSH_A$, напор, дроссельный клапан на выходе		
Закрытая схема	Давление в резервуаре	Подача	$NPSH_A$, напор, дроссельный клапан на выходе (для постоянной подачи, когда напор начинает падать)		

Окончание таблицы 11.1

Тип установки	Регулируемый орган или показатель	Нерегулируемый орган или показатель	Показатель, изменение которого следует контролировать при регулировании	Кривая напорной характеристики в зависимости от подачи и $NPSH$	Кривая кавитационной характеристики в зависимости от подачи
Закрытая схема	Температура (давление пара)	Подача	$NPSH_A$, напор, дроссельный клапан на выходе (для постоянной подачи, когда напор начинает падать)	Рисунок 11.2а	Рисунок 11.26
	Давление в резервуаре				
	Температура (давление пара)				

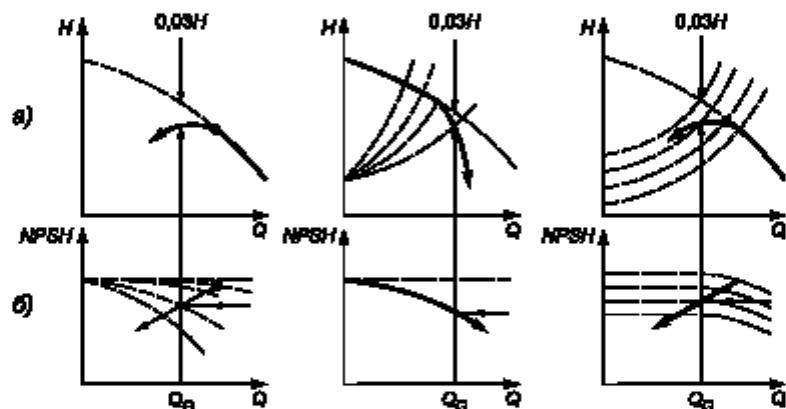


Рисунок 11.1

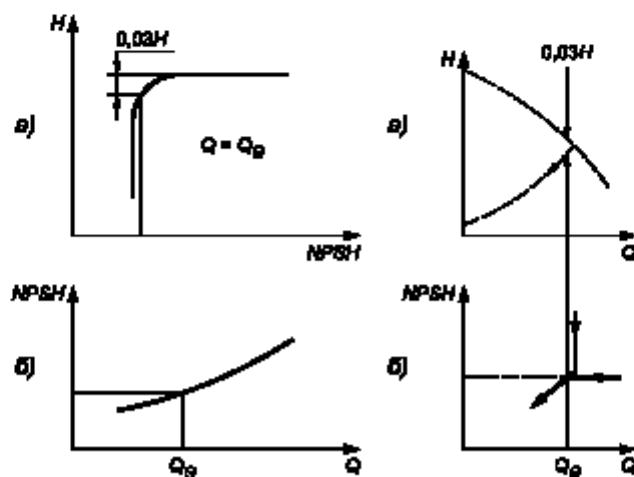


Рисунок 11.2

Рисунок 11.3

11.1.2.4 Другие кавитационные испытания

Можно использовать другой критерий кавитации (например, повышение шума) и соответствующий тип кавитационных испытаний. В этом случае необходимо специальное соглашение, оговоренное в договоре.

11.2 Испытательные установки (стенды)**11.2.1 Общие замечания**

Испытания (11.1.2) можно проводить любым методом по таблице 11.1.

Изменив два контрольных показателя, возможно сохранить подачу постоянной при испытании, но это более трудоемко.

11.2.2 Основные характеристики испытательной цепи (тракта)

Цепь (трубопроводы, емкости, мерные и выпрямляющие устройства и т.п.) должна быть такой, чтобы в насосе при появлении кавитации она не могла распространяться, влиять на стабильность и качественную работу установки или измерение параметров насоса.

Кавитация, воздушные пузырьки и дегазация, вызванные кавитацией насоса, не должны влиять на работу приборов, особенно на устройства измерения подачи.

Условия измерения на установке проверки кавитации независимо от того, используются ли они для построения кривых эффективности (КПД) или нет, должны соответствовать условиям 5.3 и 5.4 настоящего стандарта.

Типы установок, приведенные в 11.2.4, могут повлечь использование регулировочных клапанов (задвижек) на входе и выходе, чтобы избежать кавитации в местах, влияющих на полученные результаты.

Кавитацию в потоке, проходящем через дроссельный клапан, можно иногда предотвратить, используя для этого устройства с двумя и более дросселями, соединенными последовательно, или, установив дроссельный клапан на нагнетании непосредственно в закрытом резервуаре, или резервуар большого диаметра расположить между дросселем и входом в насос. Могут потребоваться отражатели и средства выведения воздуха из резервуара, особенно при низких значениях $NPSH$.

Когда дроссельный клапан частично закрыт, необходимо убедиться, что труба заполнена водой, а скорость потока и давление во входном мерном сечении равномерны. Это можно достичь использованием соответствующего выпрямляющего поток устройств или применением прямой трубы длиной не менее 12D перед входом в насос.

11.2.3 Характеристика жидкости для испытаний

Жидкость должна быть чистой и прозрачной, не должна содержать твердых включений сверх предусмотренных таблицей 5.4. По возможности свободный газ перед испытанием должен быть удален.

Деаэрация воды, используемой для проведения кавитационных испытаний, необходима только в том случае, если насос будет работать на такой воде.

Наоборот, во избежание дегазации в любой части насоса, вода в системе не должна быть перенасыщенной.

Общие требования к потоку, определенные в 5.3 и 5.4, особенно следует выполнять на входе в насос.

11.2.4 Типы установок**П р и м е ч а н и я**

1 В 11.2.4.1 — 11.2.4.3 определены различные типы установок, которые могут быть использованы для жидкостей, отличных от холодной воды, в силу необходимости влияния температуры на чрезмерную погрешность в определении давления пара.

2 Испытания, проводимые на установках, описанных в 11.2.4.1 и 11.2.4.2, дадут более точные и надежные результаты в сравнении с результатами испытаний с использованием установки, описанной в 11.2.4.3.

11.2.4.1 Установка закрытого контура

Насос установлен в закрытом контуре, как показано на рисунке 11.4, где при изменении давления, уровня или температуры $NPSH$ меняется, не оказывая влияния на напор насоса или подачу, пока в насосе не возникает кавитация.

Может потребоваться газосепаратор и устройство для охлаждения или нагрева жидкости в контуре, чтобы поддерживать требуемую температуру.

Может потребоваться контур рециркуляции жидкости, чтобы избежать нежелательной разницы температуры воды в испытательном баке.

Испытательный бак должен быть достаточных размеров и конструкции, препятствующих попаданию воздуха (газа) во всасывающую линию насоса.

Кроме этого, экраны гашения колебаний могут понадобиться в баке, если средняя скорость превышает 0,25 м/с.

11.2.4.2 Открытый резервуар с контролем уровня

Насос засасывает жидкость через свободную всасывающую трубу из резервуара, где уровень свободной поверхности жидкости может регулироваться (см. рисунок 11.5).

11.2.4.3 Открытый резервуар с дроссельным клапаном

Давление входящей в насос жидкости регулируется дросселем, установленным на входной трубе на самом низком, практически возможном уровне (см. рисунок 11.6).

11.3 Определение NPSH насоса

11.3.1 Метод измерения различных показателей

Если нет специального соглашения, то методы измерения напора, подачи, частоты вращения и (если необходимо) подводимой мощности при кавитационных испытаниях должны соответствовать приведенным в разделах 7 — 10.

При измерении подачи необходимо убедиться, что кавитация не влияет на точность показаний расходомера. Следует позаботиться о том, чтобы воздух не всасывался через соединения и уплотнение вала (например, путем использования гидравлического затвора).

Если условия испытаний настолько не постоянны, что требуют снятия повторных показаний, изменения NPSH допускаются максимум до 1,5 раз более чем указано для напора в таблице 6.1, или 0,2 м, из которых берется большее.


11.3.2 Определение давления пара

Давление пара жидкости, используемой при испытаниях, на входе в насос следует рассчитывать с высокой точностью в соответствии с 11.3.3. Если давление пара рассчитывают на основе стандартных данных и измерений температуры жидкости, входящей в насос, необходимо обеспечить высокую точность измерения температуры.

Источник (происхождение) используемых стандартных данных необходимо согласовывать между производителем (продавцом) и покупателем (заказчиком).

Чувствительный элемент зонда (термометра) измерения температуры должен находиться от внутренней стенки подводимой трубы на расстоянии не менее 1/8 диаметра подводящей трубы. Если погружение элемента измерения температуры во входящий поток меньше, чем требуется по эксплуатационной документации производителя прибора, то необходима калибровка на данной глубине погружения.


Следует следить за тем, чтобы элементы измерения температуры, погруженные в подводящую трубу (линию) насоса, не влияли на измерение давления в мерном сечении на входе.

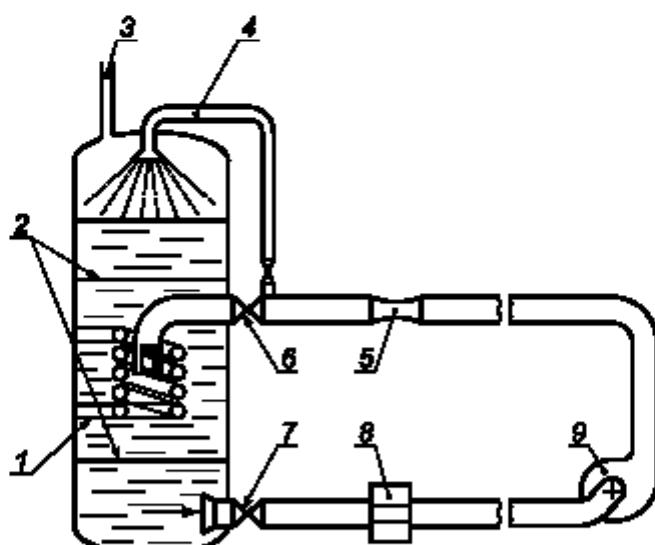

1 — элемент охлаждения (нагрева); 2 — экран логопицения колебаний;
3 — трубка к манометру или мановакуумметру; 4 — соленоид распыления
жидкости при деэврации; 5 — расходомер; 6 — лентиль контроля потока;
7 — винты; 8 — устройство обнаружения газа; 9 — испытуемый насос

П р и м е ч а н и е — Охлаждение с использованием змеевика можно заменить впрыскиванием холодающей воды над свободной поверхностью жидкости и удалением нагретой воды.

Рисунок 11.4 — Кавитационные испытания. Измерение NPSH в закрытом контуре, контроль давления и (или) температуры

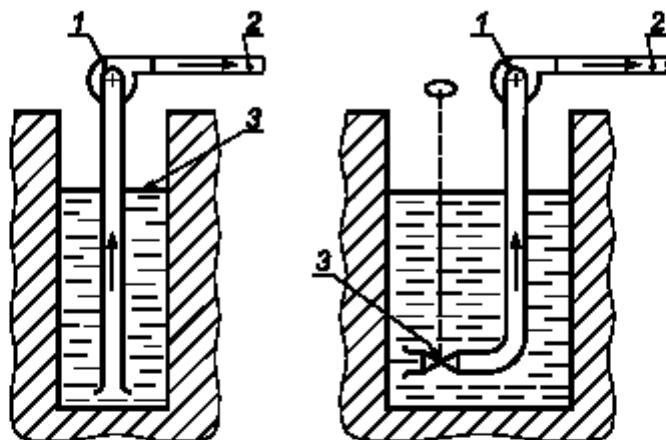

1 — испытуемый насос; 2 — клапану контроля потока и расходомер; 3 — регулируемый уровень жидкости

Рисунок 11.5

1 — испытуемый насос; 2 — клапану контроля потока и расходомер; 3 — регулятор давления на входе

Рисунок 11.6

11.3.3 Допускаемые отклонения для $NPSHR$

Максимально допустимое отклонение между измеренным и гарантированным $NPSHR$

$t_{NPSHR} = +3\%$ или $t_{NPSHR} = +0,15\text{ м}$ — для класса 1,

$t_{NPSHR} = +6\%$ или $t_{NPSHR} = +0,3\text{ м}$ — для класса 2.

Принимается большее.

Гарантия подтверждена, если выполняются следующие условия:

$(NPSHR)_G + t_{NPSHR} (NPSHR)_G \geq (NPSHR)_{\text{ном}}$ или

$(NPSHR)_G + 0,15\text{ м}$ (или соответственно $0,3\text{ м}$) $\geq (NPSHR)_{\text{ном}}$.

Рисунки 11.4 — 11.6 приведены в качестве принципиальных схем без указания технических подробностей установок (стендов).

12 Измерение прочих параметров при испытаниях

12.1 Измерение температуры перекачиваемой жидкости

При проведении кавитационных испытаний измерение температуры следует выполнять по 11.3.2. При проведении любых других испытаний температуру перекачиваемых насосом сред (в том числе и воды) следует измерять в трубопроводе или баке (резервуаре) на подводящей линии насоса.

В стендах, выполненных по замкнутой схеме без системы охлаждения, температуру воды допускается измерять как в подводящей, так и отводящей линиях насоса. На стенах для испытаний погружных насосов (агрегатов) вместо измерения температуры воды (перекачиваемой среды) допускается устанавливать в ПМ.

12.2 Требования к месту установки прибора для измерения температуры

Место измерения температуры жидкости следует выбирать с таким расчетом, чтобы измерительная часть термометра (гильза в которую опускают термометр) или температурные датчики не оказывали заметного влияния на результаты измерения как температуры, так и других измеряемых параметров (давления, скоростей, подачи). Измерительная часть термометра или датчика температуры должна быть полностью помещена либо непосредственно в перекачиваемую жидкость, либо в металлический тонкостенный цилиндр, полностью омываемый снаружи перекачиваемой жидкостью, не вступающей в химическое взаимодействие с материалом гильзы.

Температуру жидкости следует измерять с погрешностью не более 1°C .

Если температура жидкости не оказывает заметного влияния на кавитационные испытания насоса, то погрешность измерения температуры жидкости может быть установлена в ПМ.

12.3 Измерение температуры наружных поверхностей

Температуру наружных поверхностей насоса следует измерять с помощью термометров или датчиков температуры (сопротивления, термопары) в местах, указанных в конструкторской и эксплуатационной документации, и также в ПМ с указанием конкретного способа измерения, обеспечивающего предельную погрешность измерения не более 3 °С.

12.4 Физические данные для воды

Физические данные для воды приведены в приложении М.

Данные позволяют определять давления паров P_v и плотность ρ_w воды в интервале изменения температуры воды от 0 °С до 50 °С.

Пересчет давления пара воды, приведенного в паскалях [Па], на давление в [кгс/см²], проводят по формуле

$$P \text{ (Па)} = P \text{ (кгс/см}^2\text{)} \cdot 1,02 \cdot 10^{-5}. \quad (12.1)$$

12.5 Измерение массы

Массу насоса (агрегата) определяют путем взвешивания на весах или с применением динамометра непосредственно или суммированием масс их определяющих частей (сборочных единиц, деталей). Погрешность определения массы не должна превышать $\pm 2\%$.

12.6 Определение внешней утечки через уплотнения

Расход внешней утечки через уплотнения определяют измерением объема утечек за определенное время с помощью мерного сосуда с делениями или определением массы утечки с последующим учетом плотности воды (жидкости) при данной температуре. Погрешность определения утечки не должна превышать $\pm 5\%$.

Расход внешней утечки определяют для номинального режима работы насоса или на граничных режимах рекомендуемой области использования с пределом не более $\pm 10\%$.

По согласованию с потребителем (заказчиком) внешнюю утечку допускается определять на одном из указанных режимов с измерением ее не менее трех раз при условии стабильной работы насоса.

12.7 Измерение вибрации

Вибрацию насоса (агрегата) измеряют виброметрами по ГОСТ 25275, класс точности не ниже 2,0. Режим работы насоса (агрегата), на котором измеряют вибрацию, параметры вибрации (кинематические и динамические) и место измерения должны быть указаны в ПМ. Если такие указания в ПМ отсутствуют, то вибрацию определяют для номинального режима работы насоса только по кинематическим параметрам (виброскорости, виброускорению) и измеряют на корпусе подшипникового узла в плоскости, перпендикулярной к оси вращения насоса по двум взаимно перпендикулярным направлениям и направлению, параллельному валу.

Для насоса (агрегата) с частотой вращения 10 с^{-1} (600 об/мин) и выше следует определять кинематические параметры вибрационной характеристики (амплитуду виброперемещения, среднеквадратическое значение виброскорости или виброускорения) или логарифмический уровень вибрации в диапазоне частот $10 — 1000 \text{ Гц}$.

Допускается определение показателя вибрации проводить по результатам измерения виброскорости в октавных и других полосах частот.

Для насосов с частотой вращения менее 10 с^{-1} может быть определено пиковое значение (размах) виброперемещения.

Динамические параметры вибрационной характеристики в случае необходимости выбирают в соответствии с ГОСТ 26043.

12.8 Измерение шума

Шум следует измерять у насоса совместно с приводом шумометрами по ГОСТ 17187, класс точности не ниже 2,0.

При испытаниях измеряют уровень звукового давления в полосах частот или уровень звука в контрольных точках в соответствии с методикой измерения по ГОСТ 23941, которая должна быть в ПМ на испытуемое изделие (продукцию).

Допускается при всех видах испытаний, за исключением приемочных и предварительных, проводить измерение уровня звука в одной контрольной точке, имеющей максимальный уровень звуковой мощности или звукового давления.

12.9 Определение показателей безопасности

12.9.1 Общие сведения

В настоящем пункте рассмотрены электрические, термические и механические показатели безопасности насосов (агрегатов). Кроме этих показателей, к показателям безопасности от-

носятся эргономические показатели (шум и вибрация) и внешняя утечка, определение которых дано в 12.6 — 12.8.

К показателям безопасности насосов могут относиться и другие показатели, которые приведены в технической документации и ПМ на методы испытаний.

Полную номенклатуру показателей безопасности насосов (агрегатов) устанавливают в стандартах, а при их отсутствии в технической документации и ПМ (типов и типоразмеров) на изделия конкретных видов.

12.9.2 Электрическая безопасность

Требования электрической безопасности электронасосов и электронасосных агрегатов обычно обеспечиваются электробезопасностью комплектующего электродвигателя, которая подтверждается сертификатом соответствия.

При отсутствии сертификата соответствия на электродвигатель электробезопасность насосного агрегата контролируют экспериментально при испытании насоса (агрегата).

Насосы (агрегаты), предназначенные для эксплуатации во взрыво- и пожароопасных производствах химической, нефтехимической и нефтеперерабатывающей промышленности и предназначенные для перекачивания диэлектриков, проходят контрольные испытания на защиту от статического электричества по правилам Госгортехнадзора Российской Федерации.

Экспериментально проверяют:

- удельное объемное или поверхностное электрическое сопротивление материала проточной части насоса, которое должно быть не более 10^5 Ом м и определяется по ГОСТ 6433.1 — ГОСТ 6433.4 для твердых материалов и ГОСТ 16185 — для пластмасс;

- наличие заземляющего устройства исключительно для защиты от статического электричества и его сопротивление, которое должно быть не более 100 Ом. Допускается заземляющее устройство от статического электричества насоса объединять с заземляющим устройством электрооборудования;

- другие требования (показатели), связанные со статическим электричеством, в соответствии с правилами, если в этом есть необходимость и она предусмотрена технической документацией и ПМ на конкретное изделие.

Электрические показатели безопасности для других видов электродвигателей, а следовательно и электронасосных агрегатов, определяют соответственно по ГОСТ 183, ГОСТ 7217, ГОСТ 10169, ГОСТ 11828.

Заземляющие зажимы и знаки заземления должны соответствовать ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 21130. Класс электроподачи электронасосного агрегата и сопротивление заземления должны быть указаны в ПМ и технической документации.

12.9.3 Термическая безопасность

Термическая безопасность насосов (агрегатов) определяется температурой наружных поверхностей насосов (агрегатов) при перекачивании обычных жидкостей и температурой нагрева подшипников насоса при перекачивании легковоспламеняющихся и пожароопасных жидкостей.

Температуру наружных поверхностей насоса (агрегата) и его составных частей измеряют термометрами или датчиками температуры (сопротивления, термопары и др.), устанавливаемых либо на поверхности, либо в масляных ваннах (устройствах). Места определения температуры и программы измерения температуры определяются в ПМ. Допускаемые температуры нагрева поверхностей насоса и опорных подшипников ротора насоса должны быть установлены в технической документации и ПМ.

12.9.4 Механическая безопасность

Показатели механической безопасности насосов (агрегатов) определяют по ГОСТ 12.2.003 и приводят в технической документации и ПМ с указанием способов и средств их определения. Обычно эти показатели безопасности устанавливают при разработке и постановке новых образцов изделий на производство и контролируют при приемочных испытаниях.

Необходимость определения и контроля показателей механической безопасности при других видах испытаний устанавливают в ПМ на эти виды испытаний, включая сертификационные испытания, где также указывают средства и методы контроля.

12.9.5 Прочие вредные производственные факторы (показатели)

К прочим вредным производственным факторам насосов (агрегатов) могут относиться вредные факторы, связанные с комплектацией насосов иными видами приводов (турбоприводом, дизель- и мотоприводом, электромагнитным приводом, другими возможными приводами), которые характеризу-

ГОСТ 6134—2007

ются своими показателями безопасности. Номенклатура таких показателей должна быть указана в стандартах и технической документации на эти приводы, и их безопасность должна подтверждаться сертификатом соответствия, а при его отсутствии контролироваться при сертификационных испытаниях насосов (агрегатов).

Номенклатуру, нормы и способы (методы) определения таких параметров безопасности следует указывать в ПМ на испытания конкретной продукции.

13 Последовательность проведения испытаний, оформление и представление результатов

13.1 Общие сведения

До начала испытаний ответственное лицо за проведение испытаний должно проверить и убедиться в готовности стендов, приборов, используемого изделия и группы испытателей к началу и проведению испытаний в соответствии с ПМ на данные испытания, включая вопросы безопасности испытателей и окружающей среды.

Испытания следует проводить по ПМ, составленной в соответствии с настоящим стандартом, в последовательности и объеме, указанными в ПМ или установленными лицом, ответственным за испытания.

Испытания проводят на чистой холодной воде, если иное не предусмотрено в ПМ или договоре.

13.1.1 Обкатка насоса (агрегата)

Перед испытаниями насос (агрегат) должен быть подвергнут обкатке на одном или нескольких режимах работы, указанных в ПМ.

Обкатку следует проводить на номинальном или близком к номинальному режиме работы насоса, если иное не предусмотрено в ПМ или не оговорено в договоре.

При обкатке проверяют отсутствие явлений, свидетельствующих о недостатках изготовления или сборки насоса (повышенного шума, вибрации, нагрева и т.п.), подлежащих устранению перед испытаниями.

Для погружных и скважинных электромашинальных агрегатов обкатку следует проводить на воде температурой не более 25 °С до выхода на установленное значение тока питания электродвигателя (потребляемой мощности).

13.1.2 Продолжительность обкатки

Продолжительность обкатки следует выбирать в соответствии с таблицей 13.1.

Таблица 13.1 — Продолжительность обкатки насоса (агрегата)

Мощность насоса в номинальном режиме, кВт	Продолжительность обкатки, ч. не менее
До 10	0,1
Св. 10 до 100	0,25
и 100	0,5

При необходимости допускается увеличивать продолжительность обкатки до требуемой продолжительности с указанием ее в технической документации и ПМ на данное конкретное изделие.

13.1.3 Частота вращения при испытаниях

Испытания насосов следует проводить при частоте вращения, близкой к номинальной. Допускается проводить испытания при частоте вращения, отличающейся от номинальной на значения, приведенные в 5.4.3 или на большие значения, если в технической документации на насос (агрегат) приведены способы пересчета результатов испытаний на номинальную частоту вращения или приведены значения определяемых параметров на данной частоте вращения.

По согласованию с заказчиком (потребителем) испытания крупных насосов (агрегатов) допускается заменять контролем геометрических размеров элементов проточной части насоса (подвода, рабочего колеса, отвода), а для насосного агрегата также и остальных частей проточного тракта, и при наличии их геометрического подобия за результаты испытаний принимать характеристики, получаемые пересчетом с модельных испытаний по формулам гидродинамического подобия.

13.1.4 Снятие напорной и энергетической характеристики

Напорная характеристика представляет собой зависимость полного напора насоса от его подачи, приведенных к номинальной частоте вращения, т.е. $H = f(Q)$ при $n = \text{const}$.

На каждом режиме следует измерять и записывать в протокол испытания:

- частоту вращения;
- подачу насоса;
- давление на входе и выходе из насоса или разность указанных давлений;
- температуру перекачиваемой жидкости (при необходимости).

Энергетическая характеристика представляет собой зависимость потребляемой мощности насоса и его КПД от подачи, т.е. $P \text{ и } \eta = f(Q)$ при $n = \text{const}$.

На каждом режиме следует измерять вышеуказанные параметры и потребляемую мощность насоса или крутящий момент на его валу.

Напорная и энергетическая характеристики насоса должны быть определены в интервале от нулевой подачи до превышающей не менее чем на 10 % наибольшую подачу рабочего интервала при давлении на входе в насос, исключающем влияние кавитации на результаты испытаний на всех используемых режимах.

Для насосов, не допускающих работу при нулевой подаче, допускается в качестве минимальной принимать подачу, не превышающую 90 % минимальной подачи рабочего интервала режимов, если иное не оговорено в ПМ.

Общее число подач при определении напорной и (или) энергетической характеристики должно быть не менее 10 (если иное не оговорено в нормативном документе). При этом значение подач на соседних режимах в рабочем диапазоне должны отличаться не более чем на 12 % номинальной подачи.

Для насосов, в конструкции которых имеется устройство (орган) для регулирования напора (или подачи) насоса, напорные и энергетические характеристики при $n = \text{const}$ должны быть получены при различных положениях регулирующего органа, в том числе при крайних и номинальном.

Оформление указанных характеристик приведено в приложении N.

13.1.5 Снятие кавитационной характеристики

При получении кавитационной характеристики следует определять зависимость допускаемого кавитационного запаса $\Delta h_{\text{сп}} (\text{NPSHR})$ от подачи насоса. Для многоступенчатых насосов допускается проведение кавитационных испытаний с одной (первой) ступенью (и предвключенной ступенью при ее наличии).

Кавитационная характеристика должна быть получена в результате снятия частных кавитационных характеристик (в соответствии с 11.1.2.3) $H = f(\Delta h (\text{NPSH}))$ для постоянных значений подачи $Q = \text{const}$ и числа оборотов $n = \text{const}$ в рабочей области характеристики насоса.

Частные кавитационные характеристики допускается определять и другими методами, приведенными на рисунках 11.1—11.3 и в таблице 11.1.

Допускается проводить определение частных кавитационных характеристик при неизменном положении регулирующего подачу органа путем снижения давления на всасывающей линии насоса.

Частные кавитационные характеристики снимают при наименьшей, номинальной и наибольшей подачах рабочей части характеристики насоса с отклонениями не более $\pm 5 \%$, если иное не предусмотрено в ПМ или договоре. Если в ПМ или договоре по определению частных кавитационных характеристик условия не оговорены, допускается частную кавитационную характеристику снимать только для номинальной подачи.

Значение $\Delta h (\text{NPSH})$, (NPSHA) и $\Delta h_{\text{сп}} (\text{NPSH3})$ следует определять по отношению к базовой плоскости $\Delta h (\text{NPSH})$ (см. рисунок 3.1).

Для отдельных типов насосов допускается устанавливать положение заданной плоскости NPSH в ПМ и отражать в протоколе испытания или отчете об испытаниях этих типов насосов.

Для крупных насосов кавитационную характеристику следует пересчитывать с характеристиками, полученной при модельных испытаниях.

Для погружных насосов, при необходимости определения кавитационной характеристики, в ПМ должны быть указаны схемы испытательного стендса и метод снятия кавитационной характеристики.

Для регулируемых насосов кавитационные характеристики получают при различных положениях регулирующего органа или регулируемого значения, в том числе при крайних и номинальном.

Контроль кавитационных данных насоса (авгезата), в том числе проверку отсутствия влияния кавитации на другие показатели насоса (подачу, КПД, шум, вибрацию), следует проводить в соответствии с разделом 11.

13.1.6 Испытания насоса на самовсасывание

Определение характеристики самовсасывания, которая представляет собой зависимость подачи воздуха $Q_{\text{вв}}$ от разрежения на входе в насос h_c (см. приложение Р), следует проводить при температуре окружающего воздуха и перекачиваемой жидкости не выше 40 °С.

При испытаниях измеряют:

- частоту вращения;
- подачу воздуха;
- разрежение воздуха на входе в насос;
- температуру жидкости и воздуха;
- атмосферное давление.

Получение характеристики самовсасывания должно начинаться при разрежении на входе в насос, не превышающем 5000 Па (0,05 кг/см²). С помощью бросселя, установленного на входе в насос, разжение ступенчато увеличивают от минимального до максимального, а затем уменьшают до минимального через интервалы, обеспечивающие получение не менее пяти точек на характеристике в каждом направлении.

При отсутствии в нормативном документе максимального разрежения испытания проводят до разрежения, превышающего не менее чем на 10 % разрежения, соответствующего номинальной высоте самовсасывания.

Испытания по определению продолжительности самовсасывания заключаются в измерении времени, в течение которого допускается работа насоса на воздухе при разрежении, соответствующем номинальной высоте самовсасывания. При отсутствии специальных требований за продолжительность самовсасывания следует принимать время, в течение которого подача воздуха уменьшается на 30 %.

Контроль характеристики самовсасывания заключается в определении подачи воздуха при заданном разрежении на входе в насос.

Контроль самовсасывающей способности насоса допускается проводить путем определения времени заполнения всасывающей линии, размеры которой при заданной высоте самовсасывания указаны в нормативном документе. При отсутствии в нормативном документе характеристики всасывающей линии следует определять время заполнения жидкостью вертикального трубопровода внутренним диаметром, равным внутреннему диаметру входного патрубка насоса с отклонением не более $\pm 5\%$ на высоту, равную номинальной высоте самовсасывания.

При необходимости проверку самовсасывания насоса проводят путем измерения времени, за которое в герметичной емкости создается заданное разрежение по методике, согласованной с заказчиком и указанной в ПМ.

Приведение экспериментально полученных показателей к номинальной частоте вращения и давлению на входе в насос приведено в 6.1.2.

Характеристика самовсасывания приведена в приложении Р.

13.2 Обработка результатов испытаний

13.2.1 Общие сведения

Результаты измерений должны быть обработаны с целью получения количественных значений работы насоса в условиях проведения испытания на каждом режиме, а затем пересчитаны на номинальные условия для сравнения с нормированными значениями, приведенными в нормативном документе или гарантированными в договоре.

Обработку результатов измерений проводят в соответствии с инструкциями по применению используемых средств измерения, а также по формулам (программам, графикам), выражающим правила подсчета количественных значений требуемых показателей по результатам измерений.

Подачу насоса при испытаниях определяют по методике, приведенной в нормативном документе на способ измерения или в эксплуатационной документации на применяемые измерительные приборы. Возможные способы измерения подачи насоса изложены в разделе 7.

Теоретические формулы определения напора насоса в зависимости от схемы испытательного стенда приведены на рисунках 8.1, 8.5 и 8.8.

Практические (расчетные) формулы — по 13.2.2. Измерение частоты вращения насоса и его мощности приведено соответственно в разделах 9 и 10.

Измерение NPSH проводят в соответствии с 11.3 и 11.3.2, измерение прочих параметров — с разделом 12.

13.2.2 Типовые схемы установки насосов при испытаниях и расчетные формулы определения экспериментальных и приведенных параметров насоса

Типовые схемы установки насосов на испытательных стендак и расположение приборов для измерения давления на входе и выходе насоса приведены на рисунках 13.1—13.4.

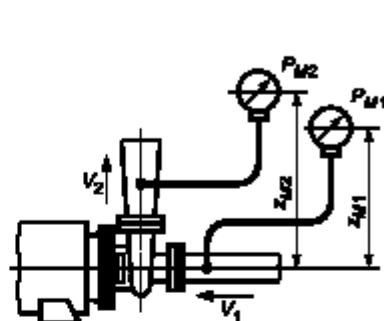


Рисунок 13.1

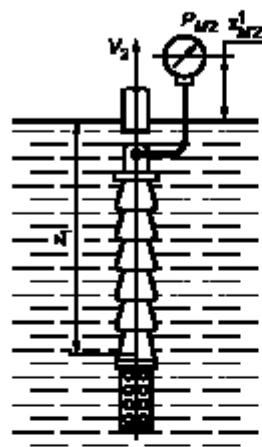


Рисунок 13.2

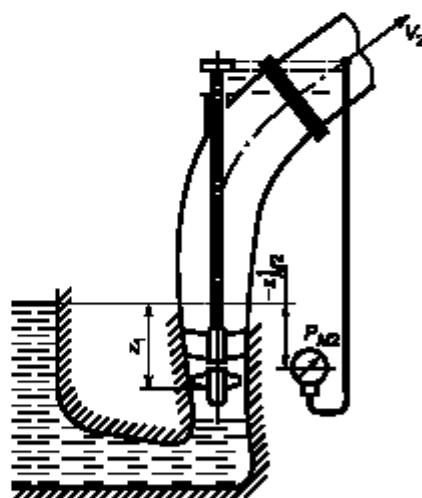


Рисунок 13.3

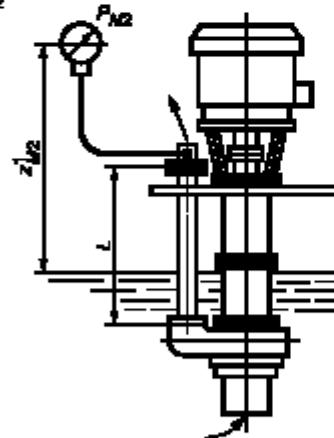


Рисунок 13.4

Рисунки 13.1—13.4 — Схемы установок насосов и расположения приборов для измерения давления при испытаниях

Формулы для подсчета полного напора насоса H_w м при испытании в зависимости от конструкции насоса, схемы его установки на испытательном стенде, расположения измерительных приборов давления и при расположении мерных сечений близко к входному и выходному патрубкам насоса, когда гидравлические потери H_{j1} и H_{j2} (см. 8.1.1) малы и могут не учитываться, после преобразований принимают вид:

ГОСТ 6134—2007

- для насоса, испытуемого по схеме, приведенной на рисунке 13.1:

$$H_u = 0,102 \cdot \frac{P_{M2} - P_{M1}}{\rho_u} + 0,0827 \cdot Q_u^2 \cdot \left(\frac{1}{d_2^4} - \frac{1}{d_1^4} \right) + \Delta Z_M, \quad (13.1)$$

- для насоса, испытуемого по схемам, приведенным на рисунках 13.2 и 13.3:

$$H_u = 0,102 \cdot \frac{P_M^2}{\rho_u} + 0,0827 \cdot \frac{Q_u^2}{d_2^4} \pm \Delta Z_{M2}^1, \quad (13.2)$$

- для насоса, испытуемого по схеме, приведенной на рисунке 13.4 и с учетом гидравлических потерь H_{12} на участке от выходного патрубка насоса до мерного сечения на выходе из насоса, т.е. в трубе длиной L и внутренним диаметром d

$$H_u = 0,102 \cdot \frac{P_M^2}{\rho_u} + \frac{0,0827 Q_u^2}{d_2^4} + H_{12} \pm Z_{M2}^1, \quad (13.3)$$

где Q_u — подача насоса для измеряемого режима, $\text{м}^3/\text{с}$;

ρ_u — плотность измеряемой жидкости, $\text{кг}/\text{м}^3$;

P_{M1} и P_{M2} — показания прибора измерения давления жидкости соответственно в мерных сечениях на входе и выходе из насоса, Па ,

d_1 и d_2 — внутренний диаметр трубопровода в мерном сечении соответственно на подводящей и отводящей линиях насоса, м ;

ΔZ_M — разность отметок положения приборов для измерения давления в мерных сечениях при входе (Z_{M1}) и на выходе (Z_{M2}) из насоса относительно выбранной эталонной (базовой) плоскости, м ;

Z_{M2}^1 — вертикальная отметка положения прибора для измерения давления в мерном сечении на выходе из насоса относительно свободного уровня жидкости, м ;

H_{12} — гидравлические потери в выходной линии определяются по формулам, приведенным в 8.2.4 с учетом приведенных рекомендаций.

Приимчания

1 В приведенных формулах показания приборов давления P_{M1} и P_{M2} ставят со знаком «плюс» при измерении избыточного давления, со знаком «минус» — при измерении разрежения.

2 Знак «плюс» перед последним слагаемым в формулах (13.2) и (13.3) соответствует расположению манометра выше свободной поверхности жидкости (см. рисунки 13.1, 13.2 и 13.4), а знак «минус», когда манометр расположён ниже свободной поверхности жидкости (см. рисунок 13.3).

3 При измерении давления с помощью пружинного манометра отметку его вертикального положения допускается принимать по оси трехходового крана, на котором устанавливают манометр с целью продувки соединительной линии, либо по эталонной плоскости манометра, как это показано на рисунках 8.1, 8.2 и 8.9.

13.2.3 Вычисление КПД насоса и насосного агрегата

КПД насоса и насосного агрегата вычисляют по формулам:

- для насоса

$$\eta_{u\text{ нас}} = 0,981 \cdot \frac{\rho_u Q_u H_u}{P_u}, \quad (13.4)$$

где $\eta_{u\text{ нас}}$ — КПД насоса при испытании для соответствующего режима, %;

P_u — мощность, потребляемая насосом в данном режиме, kВт ;

- для насосного агрегата:

$$\eta_{u\text{ агр}} = \frac{0,981 \rho_u Q_u H_u}{P_{u\text{ агр}}}, \quad (13.5)$$

где $\eta_{u\text{ агр}}$ — КПД насосного агрегата, %;

$P_{u\text{ агр}}$ — мощность потребляемая насосным агрегатом в данном режиме, kВт .

13.2.4 Определение Δh (NPSH)

$$\Delta h_u(NPSH)u = 0,102 \cdot \frac{P_{u1} + P_g - P_u}{\rho_u} + ZM1 + 0,0827 \cdot \frac{Q_u^2}{d_1^4}, \quad (13.6)$$

где $\Delta h_u(NPSH)u$ — кавитационный запас насоса для данного режима, м;

P_{u1} — давление жидкости на входе в насос, Па;

P_g — барометрическое давление при испытании насоса, Па;

P_u — давление насыщенного пара перекачиваемой жидкости на входе в насос, Па.

Для насоса, расположенного ниже свободной поверхности, над которой давление равно атмосферному (см. рисунки 13.2 — 13.4), $NPSH_u$ вычисляют по формуле

$$\Delta h_u(NPSH)u = 0,102 \frac{P_b - P_u}{\rho_u} + Z, \quad (13.7)$$

где Z — вертикальная отметка положения свободного уровня жидкости относительно базовой плоскости $NPSH$ колеса насоса (см. 3.2.6 и рисунок 3.1), м.

13.3 Оформление результатов испытания

Полученные в результате проведенных испытаний параметры насоса должны быть приведены к номинальной частоте вращения (числу оборотов n_u) и, при необходимости, к номинальной плотности перекачиваемой жидкости по формулам, приведенным в 6.1.2, которые при замене n_o на n_u и ρ на ρ_u принимают вид:

$$Q = Q_o \frac{n_u}{n_o}, \quad (13.8)$$

$$H = H_o \left(\frac{n_u}{n_o} \right)^2, \quad (13.9)$$

$$P = P_o \left(\frac{n_u}{n_o} \right)^3 \frac{\rho_u}{\rho_o}, \quad (13.10)$$

$$\eta = \eta_o, \quad (13.11)$$

$$\Delta h_{\text{ доп}}(NPSHR) = \Delta h_o(NPSH3)_o \cdot R \left(\frac{n_u}{n_o} \right)^2. \quad (13.12)$$

где $\Delta h_{\text{ доп}}(NPSHR)$ — допускаемое значение Δh (NPSH) в данном режиме (Q);

$\Delta h_o(NPSH3)$ — значение величины Δh (NPSH), определяемое экспериментально по 3 %-ному падению полного напора первой ступени насоса при кавитационных испытаниях (см. 3.29, 11.1.2.3 и рисунки 11.1—11.3).

R — коэффициент кавитационного запаса, принимаемый в пределах от 1 до 1,3.

Для самовсасывающих насосов подачу воздуха при самовсасывании Q_c и высоту самовсасывания h_c пересчитывают по формулам, приведенным в 6.1.2.

Следует иметь в виду, что пересчеты по приведенным выше формулам справедливы, если частота вращения насоса при испытаниях не выходит за пределы, указанные в 5.4.3.

Причина

1 Для электронасосов с приводом от электродвигателя переменного тока, у которых в технической документации приведена синхронная частота вращения электродвигателя, допустимые пределы изменения частоты вращения определяются относительно номинальной частоты вращения, указанной в паспорте на электродвигатель.

2 Для электронасосов с приводом от электродвигателя переменного тока, не позволяющих проводить непосредственное измерение частоты вращения вала насоса, допускается проводить пересчет параметров на номинальные значения напряжения и частоты тока сети по формулам (13.8 — 13.12) при замене $\frac{n_o}{n_u}$ величиной Ω , вычисляемой по формуле

$$\Omega = \frac{f_u}{f_o} \left[\frac{n_{u, \text{дл}} U_o^2}{n_{u, \text{дл}} U_u^2 + n_{c, \text{дл}} (U_u^2 - U_o^2)} \right], \quad (13.13)$$

ГОСТ 6134—2007

где $n_{c,0}$ — синхронная частота вращения электродвигателя, 1/с;
 $n_{n,0}$ — номинальная [по паспорту] частота вращения электродвигателя, 1/с;
 U_n — номинальное напряжение, В;
 f_n — номинальная частота электропитания, 1/с;
 U_u — напряжение при испытаниях, В;
 f_u — частота электропитания при испытании, 1/с.

3 Необходимость и способы определения частоты вращения для погружных и скважинных насосов указываются в технической документации и ПМ, утверждаемые в установленном порядке.

13.4 Характеристики насоса

Характеристики насоса (напорная, мощностная или энергетическая и кавитационная) представлены в объединенном виде на одном графике (приложение N).

Характеристику самовсасывания насоса (для самовсасывающих насосов) с указаниями на ее высоты самовсасывания — см. приложение Р.

13.5 Анализ результатов испытаний и характеристик

Полученные результаты испытаний по всем показателям и характеристикам, определяемым экспериментально в соответствии с ПМ, должны быть проанализированы на соответствие их нормативным документам, на которые даны ссылки в документе на поставку (обычно ТУ) продукции конкретного вида, подвергнутой испытанию.

Результаты анализа (или выводы) должны быть приведены в отчете (протоколе) по испытаниям, как это предусмотрено в 5.2.9 для приемочных испытаний по гарантийным (договорным) обязательствам и 13.3.2 для испытаний других видов.

Проверку соответствия (или несоответствия) полученных результатов испытаний и характеристик гарантированным показателям осуществляют в соответствии с разделами 4 и 6, т.е. с учетом общих допустимых погрешностей измерений параметров насоса, которые приведены в таблицах 6.2 и 6.3.

Общие допустимые отклонения (учитывающие и производственные допуски) при испытаниях насосов, которые практически используются для оценки значений подачи, напора и КПД насоса, полученных экспериментально, приведены в таблице 6.4.

Анализ результатов кавитационных испытаний насоса выполняют в соответствии с 11.1.2.1 — 11.1.2.3.

Максимально допустимые коэффициенты отклонений, приведенные в таблице 6.4 и 11.3.3, применимы и для других режимов работы насоса в рабочей области характеристики.

Результаты испытаний насоса (агрегата) считаются удовлетворяющими требованиям нормативного документа при выполнении следующих условий:

- объем испытаний полностью соответствует установленным требованиям ПМ или заданию на испытания;
- все показатели, полученные в результате испытаний (включая визуальный контроль и экспертизу КД), находятся в допустимых пределах отклонений, установленных настоящим стандартом и указанных в нормативном документе в виде числовых значений, графиков и требований к форме характеристики (характеристик);
- погрешности определения показателей не превышают предельных значений, приведенных в таблицах 6.2, 6.3 и 11.3.3 для соответствующего класса испытания.

При контроле напора H в заданном режиме полученное при испытаниях значение напора считается удовлетворяющим требованиям НД, если напорная характеристика пересекает или хотя бы касаетсяся прямоугольника допустимых отклонений, построенного в заданном режиме по $\pm \Delta Q_u$, $\pm \Delta H$ вычисляемых по формулам.

$$\Delta H = \pm t_n H, \quad (13.14)$$

$$\Delta Q = \pm t_Q Q, \quad (13.15)$$

где H и Q — номинальные значения напора и подачи в заданном режиме.

t_n и t_Q — коэффициенты допустимых отклонений по напору и подаче соответственно (см. таблицу 6.4).

Полоса допустимых отклонений экспериментальной напорной характеристики $H = f(Q)$ в этом случае ограничивается кривыми, огибающими прямоугольники допусков, построенных в режимных точках, как это представлено на рисунке 13.5.

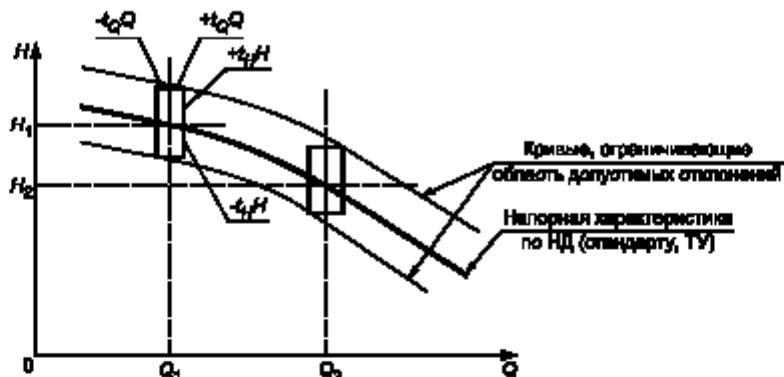


Рисунок 13.5 — Полоса допустимых отклонений для напорной характеристики, полученной экспериментально при испытаниях

При контроле КПД насоса на заданном режиме результат испытания считают удовлетворяющим требованиям нормативного документа, если КПД при испытании по классу 1 или 2 для данного режима удовлетворяет условию:

$$\eta \geq (1 - |0,01t_\eta|) \eta_0 \geq 0,97 \eta_0 \text{ — для класса 1;}$$

$$\eta \geq (1 - |0,01t_\eta|) \eta_0 \geq 0,95 \eta_0 \text{ — для класса 2,}$$

где η_0 — КПД насоса, заданный в нормативном документе на испытуемый насос для данного режима; t_η — допустимый коэффициент (см. таблицу 6.4).

При контроле гарантируемых показателей и характеристик насоса (агрегата), оговоренных в договоре на приемку и поставку, следует руководствоваться разделом 4.

Для серийно выпускаемых насосов (агрегатов) с типовыми характеристиками, приведенными в каталогах и нормативной и технической документации, если в них дается ссылка на настоящий стандарт, и для насосов мощностью менее 10 кВт, но более 1 кВт, следует руководствоваться рекомендациями, приведенными в приложении А, т.к. для этих насосов (агрегатов) коэффициенты допусков, приведенные в таблице 6.4, не применимы.

В этом же приложении дана формула для подсчета коэффициента допуска t_η в зависимости от максимальной подводимой мощности к насосу. Для насосов мощностью менее 1 кВт допуски на показатели устанавливают в договоре.

Шумовые и вибрационные характеристики по оформлению и нормам должны соответствовать характеристикам, указанным в нормативной и технической документации.

Если нормы по шуму и вибрации не соответствуют нормам, приведенным в нормативной и технической документации, проводят повторные испытания на удвоенном количестве отобранных образцов, результаты которых принимают за окончательные, если иное не оговорено в протоколе испытания по согласованию заинтересованных сторон (изготовителя, поставщика и потребителя или покупателя).

По требованиям безопасности в заключении к протоколу испытания должны быть приложены результаты экспертизы и испытаний с соответствующими заключениями по каждому показателю о их соответствии или несоответствии.

Приложение А*
(обязательное)

Допустимые отклонения для насосов серийного производства с типовыми каталогными кривыми (характеристиками) и для насосов с потребляемой мощностью менее 10 кВт (соответствуют серии насосов класса 2)

А.1 Насосы серийного производства с типовыми каталогными кривыми (характеристиками)

Приведенные в каталогах кривые (характеристики) являются осредненными (не минимальными) для каждого типоразмера насоса. Это относится также к мощности и КПД. Поэтому необходимо использование повышенных коэффициентов допусков.

Настоящее приложение применимо к указанным насосам в случае, когда производитель (поставщик) дает ссылку в каталоге (проспекте) на настоящее приложение к стандарту. В этом случае максимально допустимые отклонения по параметрам должны быть:

- ± 9 % — для подачи Q_0 ;
- ± 7 % — для напора h_0 ;
- + 9 % — для мощности насоса P_0 ;
- + 9 % — для мощности агрегата P_{par} ;
- 7 % — для КПД η_0 .

А.2 Насосы с потребляемой мощностью менее 10 кВт

Для насосов с приводом менее 10 кВт, но и менее 1 кВт, у которых потери трения в различных механических компонентах становятся относительно существенны и трудно предсказуемы, допуски по показателям, приведенные в таблице 6.4, не применимы. В этом случае коэффициенты допусков принимаются следующими:

- ± 10 % — для подачи Q_0 ,
- ± 8 % — для напора h_0 .

Допуск на КПД η_0 , %, если иначе не может быть определен, вычисляют по формуле

$$\eta_0 = - \left[10 \left(1 - \frac{P_{par}}{10} \right) + 7 \right] \%, \quad (A.1)$$

где P_{par} — максимальная подводимая мощность к насосу, кВт, для заданного режима.

Допускаемый коэффициент t_{par} , %, вычисляют по формуле

$$t_{par} = \sqrt{(7\%)^2 + t_0^2} \%, \quad (A.2)$$

П р и м е ч а н и е — Для насосов мощностью менее 1 кВт допуски на параметры устанавливают в специальном соглашении между заинтересованными сторонами.

*Данное приложение применимо только к рабочей области использования насоса.

Приложение В
(обязательное)

Виды испытаний и содержание различных видов испытаний

В.1 При проведении различных видов испытаний по ГОСТ 16504, отличающихся назначением, содержанием, местом и условиями проведения, применяются методы испытаний, изложенные в настоящем стандарте.

В.2 При постановке насосной продукции на производство и серийном выпуске насосов, объем (определенные характеристики и контролируемые показатели) испытаний, в том числе сертификационных, устанавливают в соответствии с таблицей В.1.

Допускается, при необходимости, проведение специальных видов испытаний (например, сравнительных и иных) по отдельным программам и методикам.

Таблица В.1 — Содержание испытаний различных видов

Вид испытания	Определяемые характеристики						Контролируемые показатели							
	Напорная	Экспрессическая	Компактная	Фильтрационная	Шумовая	Санитарная	Назначение	Эффективности	Конструктивные	Эргономичные	Надежность	Безопасность		
Предварительные	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	—	—
Приемочные	+	+	A	A	A	+	+	*	A	—	+	A	+	A
Приемо-сдачные	—	—	—	—	—	—	+	+	A	A	A	—	—	A
Периодические	+	+	A	A	A	A	+	+	A	A	+	+	+	A
Квалификационные	+	+	A	A	A	A	+	+	A	—	+	A	—	—
Типовые	+	+	A	A	A	A	+	+	A	—	+	A	—	A
На надежность	—	—	—	—	—	—	A	A	A	A	—	A	+	A
Сертификационные	A	A	A	+	+	A	+	+	A	A	A	+	+	+

Примечания

1 Знак «+» означает, что испытания проводят. Знак «—» — не проводят. знак «A» — вопрос о проведении испытаний решают и указывают в ПМ в зависимости от типа насоса (насосного агрегата), условий его производства и эксплуатации, а при сертификационных испытаниях — в соответствии с 5.1.10 настоящего стандарта.

2 Показатель «мощность» контролируют при необходимости вместе показателя «КПД».

3 Содержание испытаний для погружных и скважинных насосов (агрегатов) определяют с учетом 5.1.6.

ГОСТ 6134—2007

Приемо-сдаточным испытаниям следует подвергать каждый насос. Проборку проводят на номинальном режиме, если другое не оговорено в ПМ. В условиях стабильного технологического процесса и отсутствия отклонений по контролируемым параметрам от требований нормативной и технической документации допускается проводить выборочный контроль. Объем выборки и периодичность проведения испытаний указывают в ПМ.

Количество испытуемых насосов и объем испытаний при типовых и квалификационных испытаниях устанавливаются в ПМ.

Испытания на надежность проводят по программе и методике, составленной в соответствии с 5.1.9.

Сертификационные испытания проводят по программам и методикам, разрабатываемым в соответствии с 4.6 на базе действующих или входящих в комплект конструкторской документации программ и методик испытаний продукции или отдельных изделий конкретных видов и в соответствии с разделами ГОСТ 12.1.003, ГОСТ 12.1.012, ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 12.2.062, касающихся испытуемой продукции.

В.3 Испытания двух и более аналогичных по параметрам и характеристиcтикам изделий или однотипных по конструкции и размерам объектов, проводимые в идентичных условиях с целью получения и сравнения их характеристик и показателей при испытаниях на одном и том же испытательном оборудовании или одногo и того же объекта (изделия) в идентичных условиях на различном испытательном оборудовании (в различных лабораториях) для выявления влияния отличительных факторов испытательной лаборатории на показатели или характеристики изделия, а также для оценки технических возможностей того или иного испытательного оборудования и квалификации обслуживающего персонала испытателей. Содержание испытаний устанавливается в ПМ.

В.4 При периодических испытаниях количество насосов одного типоразмера и периодичность испытаний, если они не оговорены в НД на насосы конкретных типоразмеров или ПМ, должны соответствовать таблице В.2.

Таблица В.2

Годовой выпуск насосов, шт.	Количество испытуемых насосов, шт., не менее	
	крупных	средних и малых
1 — 15	Один в три года	Один в два года
16 — 50	Один в два года	Один в год
Св. 50	Один в год	Два в год

Приложение С
(справочное)

Перевод в единицы СИ

В таблице С.1 даны коэффициенты для перевода в единицы СИ некоторых величин, выраженных в кратных единицах СИ, и в единицах, не относящихся к единицам СИ. Коэффициентом перевода является число, на которое должна быть умножена величина, выраженная в различных единицах для нахождения соответствующей величины в единицах СИ. Коэффициенты для перевода должны соответствовать указанным в таблице С.1.

Таблица С.1 — Коэффициенты для перевода

Наименование показателя	Обозначение единицы СИ	Различные единицы		Переводной коэффициент
		Наименование	Обозначение на английском языке	
Объемный расход жидкости	м ³ /с	Литр в секунду	л/с	10 ⁻³
		Кубический метр в час	м ³ /ч	1/3600
		Литр в час	л/ч	1/3600000
		Литр в минуту	л/мин	1/60000
		Галлон (ан.) в минуту	gal(UK)/min	75,77 · 10 ⁻⁶
		Кубический фут в секунду	ft ³ /s	28,3168 · 10 ⁻³
		Галлон (ам.) в минуту	gal(US)/min	63,09 · 10 ⁻⁶
		Баррель (ам.) в час (для нефти)	barrel(US)/h	44,6 · 10 ⁻⁶
Массовый расход жидкости	кг/с	Тонна в секунду	t/s	10 ³
		Тонна в час	t/h	1/3,6
		Килограмм в час	kg/h	1/3600
		Фунт в секунду	lb/s	0,45359237
Давление	Па	Килопонд на квадратный сантиметр	kp/cm ²	98066,5
		Килограмм-сила на квадратный сантиметр	kgf/cm ²	98066,5
		Бар	bar	10 ⁵
		Гектопа	hpa	10 ⁵
Давление	Па	Торр	torr	133,322
		Общепринятый миллиметр ртутного столба	ммHg	133,322
		Общепринятый миллиметр водяного столба	ммH ₂ O	9,80665
		Паундаль на квадратный фут	pdl/ft ²	1,48816

ГОСТ 6134—2007

Окончание таблицы С.1

Наименование показателя	Обозначение единицы СИ	Различные единицы		Переводной коэффициент
		Наименование	Обозначение на английском языке	
Плотность	кг/м ³	Стандартная атмосфера	atm	101325
		Фунт-сила на квадратный дюйм	lb/in ² (psi)	6894.76
		Килограмм на кубический дециметр	kg/dm ³	10 ³
		Грамм на кубический сантиметр	g/cm ³	10 ³
		Фунт на кубический фут	lb/ft ³	16,0185
Мощность	Вт	Киловатт	kW	10 ³
		Килопонд-метр в секунду	kp·m/s	9,80685
		Международная тепловая единица в час	ккал/ч	1,163
		Лошадиная сила	hp	745,7
		Британская тепловая единица в час	Btu/h	0,293071
		Килограмм-сила·метр в секунду	Kgf·m/s	9,80665
Вязкость (динамическая вязкость)	Па·с (кг/м·с)	Пуаз	P	10 ¹
		Дина·секунда на квадратный сантиметр	dyn·s/cm ²	10 ⁻¹
		Грамм на секунду·сантиметр	g/s·cm	10 ⁻¹
		Килопонд·секунда на квадратный метр	kp·s/m ²	9,80665
		Сантипуаз	cP	10 ⁻³
		Паундаль·секунда на квадратный фут	lbf·s/ft ²	1,48816
Кинематическая вязкость	м ² /с	Стокс	St=cm ² /с	10 ⁻⁴
		Квадратный фут в секунду	ft ² /s	92,903 ·10 ⁻³

Приложение D
(справочное)

Статистическая оценка результатов измерений

D.1 Обозначения

Дополнительные обозначения, использованные в настоящем приложении, приведены в таблице D.1.

Таблица D.1 — Дополнительные обозначения

Обозначение	Определение
h, r	Статистический параметр
\bar{h}	Относительное значение полного напора в точке измерения $h = \frac{H}{H_B}$
\bar{h}	Среднее относительное значение полного напора в точке $\bar{h} = \frac{1}{N} \sum h$
N	Количество точек измерения в интервале от $0,95Q_B$ до $1,05Q_B$
p	Относительная подводимая мощность $p = \frac{P}{P_B}$
\bar{p}	Среднее относительное значение подводимой мощности $\bar{p} = \frac{1}{N} \sum p$
q	Относительная подача в сечении $q = \frac{Q}{Q_B}$
\bar{q}	Среднее значение относительной подачи $\bar{q} = \frac{1}{N} \sum q$
S_q	$S_q = \sum (q - \bar{q})^2$
S_h	$S_h = \sum (h - \bar{h})^2$
S_p	$S_p = \sum (p - \bar{p})^2$
S_{qh}	$S_{qh} = \sum (q - \bar{q}) \cdot (h - \bar{h})$
S_{qp}	$S_{qp} = \sum (q - \bar{q}) \cdot (p - \bar{p})$
Примечание — Суммирование проводить для точек измерения в интервале от $0,95Q_B$ до $1,05Q_B$.	

D.2 Применение и обоснование данного приложения

Статистический анализ двух переменных величин может быть использован для оценки среднего значения одной в зависимости от заданных (измеренных) значений другой.

Особый статистический метод, приведенный в данном приложении, может быть использован, если распределение результатов испытаний (измерений) по расчетному значению показателя удовлетворяют определенным требованиям.

D.3 Количество и размещение назначаемых измерений

Необходимо назначать не менее девяти измерений (режимных точек) по контролируемому параметру. Режимные точки необходимо размещать таким образом, чтобы при приведении результатов измерений к заданному числу оборотов или частоте вращения согласно 6.1.2 измеренные значения параметра находились в полосе $\pm 5\%$ от ее расчетного (заданного) значения. При этом из всех опытных точек не менее трех точек должны находиться в полбах отклонений от 3 % до 5 % от расчетного (заданного) значения в большую и не менее трех точек в полбах от 3 % до 5 % в меньшую сторону.

Для обеспечения использования данного статистического метода полезно иметь количество точек измерения при испытаниях $\pm 5\%$ от расчетной подачи больше минимального. Практически рекомендуется иметь около 20 режимных точек.

D.4 Расчет средних значений**D.4.1 Среднее значение полного напора насоса**

Среднее значение полного напора насоса следует вычислять по формуле

$$H_m = [\bar{h} + a(1 - \bar{q})]H_B . \quad (D.1)$$

D.4.2 Среднее значение потребляемой мощности насоса

Среднее значение потребляемой мощности насоса следует вычислять по формуле

$$P_m = [\bar{p} + a'(1 - \bar{q})]P_B . \quad (D.2)$$

D.4.3 Оценка результатов испытаний

Значения статистических показателей следует вычислять по формулам

$$a = r + \left[\frac{r^2 + 1}{S_{qp}^2} \right]^{1/2} \cdot S_{qp} , \quad (D.3)$$

$$a' = r' + \left[\frac{r'^2 + 1}{S_{qp}^2} \right]^{1/2} \cdot S_{qp} , \quad (D.4)$$

$$r = \frac{S_p - S_q}{2 \cdot S_{qp}} \quad r' = \frac{S_p - S_q}{2 \cdot S_{qp}} , \quad (D.5)$$

П р и м е ч а н и е — Равенство для a и a' содержит S_{qp} и S_{qp} соответственно, что должно обеспечивать как при положительных так и отрицательных значениях достижение необходимого уклона соответствующих характеристик.

Статистический анализ можно с 95%-ной вероятностью использовать при оценке посредством множества измерений, приведенных в D.3, для подтверждения полного напора насоса и мощности насоса при специфицированной подаче.

Подробно метод описан в публикации справочного характера [17], где также приведена компьютерная программа расчетов.

Приложение Е
(справочное)

Контрольный лист

В контрольном листе приводят позиции, по которым рекомендуется составлять договор (соглашение) между производителем (поставщиком) и покупателем перед началом проведения испытаний. Согласовывать все приведенные позиции при составлении договора необязательно.

- 1 Выбор класса испытаний (см. 5.1).
- 2 Степень гарантий:
 - а) насос без привода или насосный агрегат в целом (см. 10.4.3);
 - б) насос с арматурой или без нее (см. 5.3.4);
 - в) гарантируемые параметры (например подача, напор, потребляемая мощность, КПД, NPSH, и т.д.) для одной или нескольких рабочих точек (см. 4.1).
- 3 Договорные вопросы, какое количество насосов должно быть испытано в группе идентичных насосов (см. 5.1.2).
 - 4 Любой аспект работы насоса, который необходимо проверить при испытании (см. 5.2.6).
 - 5 Место проведения испытаний (см. 5.2.2).
 - 6 Дата проведения испытаний (см. 5.2.3).
 - 7 Ответственное лицо за проведение испытаний при проведении испытаний вне пределов предприятия-изготовителя (см. 5.2.4).
 - 8 Выбор методов измерения (см. разделы 7 — 10).
 - 9 Выбор испытательного оборудования (см. 5.2.7).
 - 10 Испытательные установки (стенды) для нормальных рабочих испытаний (см. 5.3.2, 5.3.3 и 8.2.1) и для кавитационных испытаний (см. 11.2.4).
 - 11 Установка для подтверждения способности насоса к самовсасыванию (см. 5.3.7, 5.3.10).
 - 12 Методы прогнозирования параметров насоса на основе проведения испытаний на чистой холодной воде (см. 5.4.5).
 - 13 Отклонения частоты вращения насоса от допустимого диапазона (см. 5.4.3; 6.1.2).
 - 14 Показатели степени в формуле пересчета величины NPSH (см. 6.1.2).
 - 15 Отклонения частоты вращения и напряжения сети при определении приемлемых границ допусков (см. 6.1.2).
 - 16 Значение допусков в расчетной точке и других режимных точках (см. 4.1, 6.3, 11.3.3).
 - 17 Потери на входе и трения в скважинных насосах (см. 8.2.3, 10.4.2).
 - 18 Потери напора от трения и особенностей конструкций на всасывающей и напорной линиях (см. 8.2.4 и приложение L).
 - 19 Потери в кабеле (см. 10.4.1).
 - 20 Потери в редукторе (см. 10.4.4).
 - 21 Метод проверки гарантий с учетом кавитации (см. 11.1.2).
 - 22 Жидкость для проведения нормальных испытаний (см. 4.2) и кавитационных испытаний (см. 11.2.3).
 - 23 Стоимость испытаний (см. приложение Q).

Приложение F
(справочное)Указатель соответствующих периодов времени между калиброванием
приборов испытания

Информация в таблице F.1 частично базируется на данных «Стандартов испытаний института гидравлики, 1988. Центробежные насосы 1-6» [18] и даётся только для справки.

Фактические промежутки времени между калибровкой зависят от опыта работника, проводящего испытания, используемого оборудования и должны быть записаны в процедуре проведения гарантийных испытаний на испытательном стенде.

Таблица F.1 — Соответствующие периоды времени для калибровки приборов испытания

Оборудование	Период	Оборудование	Период
Взвешиваемый резервуар	1 год	Динамометр	6 мес
Объемный резервуар	10 лет	Мотор-весы	1 год
Водомер Вентури	Не требуется до критического изменения величины	Калибранный привод	Не регламентировано
Сопла	Не требуется до критического изменения величины	Ватт-ампер-вольтметр переносной	1 год
Пластина с отверстием (диафрагма)	То же	Ватт-ампер-вольтметр стационарный	3 года
Турбина (вертушка)	1 год	Счетчик крутящего момента с усилителем	8 мес
Электромагнитное устройство	1 год	Промежуточный редуктор до 375 кВт	10 мес
Водослив	Не требуется до критического изменения величины	Промежуточный редуктор св. 375 кВт	20 мес
Счетчик потока	2 года	Тахометр	3 года
Ультразвуковое устройство	6 мес		
Пружинный манометр	4 мес	Электрический счетчик Магнитный частотометр	1 год 10 лет
—	—	Оптический частотометр	10 лет
Жидкостной манометр	Не регламентировано	Стробоскоп	5 лет
Датчики	4 мес	Счетчик крутящего момента (скорость)	1 год

Приложение Г
(рекомендуемое)

Протокол испытания насоса

Протокол служит для отражения результатов испытаний насоса и оказания помощи в их интерпретации. Он не имеет целью включить всю необходимую информацию по испытанию насоса, и недостающая информация может быть указана дополнительной при необходимости (модификация, тип насоса, назначение, метод расчета и т.д.)

Примечания

1 Приведенный протокол испытаний применим ко всем видам испытаний, включая сертификационные. При сертификационных испытаниях насосов (агрегатов) к приведенному протоколу следует прикладывать или указывать в заключении к нему дополнительные сведения по испытанию и контролю всех показателей безопасности, а именно: аэродинамических, механических, термических и электрических — в соответствии с ПМ на конкретный вид продукции.

2 При проведении приемочных испытаний в технологических линиях у потребителя допускается использовать результаты предварительных испытаний по определению напорной, энергетической, самовсасывания и кавитационных характеристик, а также подачи, напора, КПД, кавитационного запаса, высоты самовсасывания в качестве результатов приемочных испытаний.

3 Форму протокола приемо-сдаточных испытаний изготовитель может разрабатывать самостоятельно с учетом ПМ.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

Наименование продукции _____
Изготовитель продукции _____
Дата изготовления _____
Место проведения испытаний _____
Вид испытания _____ Класс испытания _____

Протокол испытания		Номер протокола		Дата испытания	
Заказчик					
Насос (агрегат)	Обозначение типоразмера и стадия производства	Заводской номер	Количество по заказу	Номер заказа (контракта)	D_1 вход = D_2 выход = $D_{раб}$ =
Номинальные показатели	Подача Q_N	Частота вращения n_N		Мощность P_N	
	Напор H_N	Номинальный КПД η_N		Допустимый кавитационный запас $NPSH$	
Испытательная среда	Температура T_K	Давление упругости паров жидкости P_a		Кинематическая вязкость ν_K	
	Плотность ρ_K			Степень кислотности PH	
Привод (двигатель)	Изготовитель	Свидетельство об испытаниях (сертификат соответствия № _____ дата _____)		Число фаз	Напряжение U
	Тип и исполнение	Мощность P	Частота вращения ω	Ток I	

ГОСТ 6134—2007

Продолжение протокола испытаний

Метод измерения		Подача Q	Давление вх. P_1	Давление вых. P_2	Разряжение на входе $P_{\text{ок}}$	Крутящий момент	Мощность P	Частота вращения л	Передача							
Использованный метод																
	Постоянные величины															
Условия испытаний	Температура воздуха $t_{\text{возд}}$	Барометрическое давление P_A			Поправка на разность отметок установки манометров ΔZ_M			Вход Z_M								
	Температура среды $t_{\text{ср}}$							Выход Z_{M2}								
Наименование измеряемых величин (параметров)		Значения измерений														
		Единица измерения	Режимные точки													
Подача Q	Интервал измерений		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Частота вращения л															
	Показание прибора															
	Значение подачи Q															
Напор H	Показания давления на входе															
	Показания давления на выходе															
	Давление на входе P_1															
	Давление на выходе P_2															
	$\Delta V^2/2g$															
	Поправка ΔZ_M															
	Величина напора H															
	$U^2/2g$															
Вакуум на входе NPSH																
Мощность (крутящий момент) $P (M_{\text{тр}})$	Мощность насоса P															
	Напряжение U															
	Ток J															
	Показания ваттметра 1															
	Показания ваттметра 2															
	Суммарное показание ваттметров															
	Мощность насосного агрегата															

Окончание протокола испытаний

Наименование измеряемых величин (параметров)	Единица измере- ния	Значения измерений													
		Режимные точки													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Мощность (кру- тящий момент) $P (M_{sp})$	КПД насосного агрегата $\eta_{агр}$														
	Крутящий момент														
	КПД передачи $\eta_{перед}$														
	КПД набора $\eta_{наб}$														
Внешняя утечка	Величина утечки $Q_{утеч}$														
Приведенные величины к $n = const$	Подача Q														
	Напор H														
	Мощность P														
	Допустимый кавитацион- ный запас $NPSH_3$														
Примечание —															

Заключение

Руководитель испытаний	_____	личная подпись	расшифровка подписи
Представитель заказчика	_____	личная подпись	расшифровка подписи
Представитель изготовителя	_____	личная подпись	расшифровка подписи

Приложение Н
(справочное)

Корректирование характеристики насоса, испытанного на воде, с целью определения его показателей при перекачивании жидкостей с большей вязкостью (в дальнейшем для приложения Н «вязких жидкостей»)

Н.1 На рисунке Н.1 приведена номограмма, позволяющая определять коэффициенты пересчета полученной характеристики на воде при перекачивании насосом вязких жидкостей. Приведенные откорректированные кривые не имеют точного (безусловного) применения для конкретного насоса.

Если требуется точная характеристика насоса для перекачивания конкретной вязкой жидкости, то насос должен быть испытан на этой жидкости.

Так как рисунок Н.1 основан больше на экспериментальных, чем на теоретических расчетах, экстраполяция вне указанных пределов выходит за рамки проведенных опытов, охваченных этой схемой, и использование ее не рекомендуется.

Эта схема рекомендуется только для насосов условной гидравлической конструкции обычного диапазона с закрытыми или открытыми рабочими колесами, не рекомендуется ее использование для насосов смешанного или осевого потока или для насосов специальной гидравлической конструкции для вязких или неоднородных жидкостей.

Рисунок Н.1 следует применять только тогда, когда NPSH адекватно имеющемуся во избежании кавитации. Он может быть использован только для ньютоновских (однородных) жидкостей. Гели, шланги, буровая масса и другие неоднородные жидкости могут давать совершенно различные результаты, зависящие от характеристик перекачиваемых сред (жидкостей).

В настоящем приложении используются символы и обозначения, приведенные в таблице Н.1.

Таблица Н.1 — Символы, определения

Обозначение (символ)	Пояснение
Q_{vis}	Подача при перекачивании вязкой жидкости
H_{vis}	Напор при перекачивании вязкой жидкости
η_{vis}	КПД насоса при перекачивании вязкой жидкости
P_{vis}	Потребляемая мощность насоса при перекачивании вязкой жидкости
Q_w	Подача насоса при перекачивании воды
H_w	Напор насоса при перекачивании воды
η_w	КПД насоса при перекачивании воды
ρ	Плотность жидкости
C_Q	Коэффициент корректировки подачи
C_H	Коэффициент корректировки напора
C_η	Коэффициент корректировки КПД
$Q_{w,0}$	Подача, соответствующая режиму максимального КПД по характеристике на воде

Следующие равенства используют для определения показателей насоса при перекачивании вязкой жидкости, когда эти показатели нам известны при перекачивании воды:

$$Q_{vis} = C_Q Q_w, \quad (H.1)$$

$$H_{vis} = C_H H_w, \quad (H.2)$$

$$\eta_{vis} = C_\eta \eta_w, \quad (H.3)$$

$$P_{vis} = \frac{Q_{vis} \cdot H_{vis} \cdot \rho \cdot g}{\eta_{vis}}, \quad (H.4)$$

где C_Q , C_H , C_η — коэффициенты пересчета определяются по номограмме, приведенной на рисунке Н.1, исходя из характеристик, полученных при испытании насоса на воде.

Для этого по характеристике насоса, полученной при испытании на воде, находится оптимальная подача Q_{nw} , соответствующая максимальному КПД η_{max} . По этой оптимальной подаче Q_{nw} вычисляют значения подач: 0,6 Q_{nw} , 0,8 Q_{nw} и 1,2 Q_{nw} .

На нижней шкале номограммы на рисунке Н.1 (подача Q_{w1} , м³/с) находим значение, соответствующее оптимальной подаче {1,0 Q_{nw} }, от него поднимаемся вверх до значения напора (приходящегося на одну ступень насоса) H_{w1} в режиме оптимальной подачи, далее двигаемся горизонтально (влево или направо) до значения требуемой вязкости, а затем опять вверх до пересечения с кривыми коэффициентов пересчета C_D , C_H , $C_Q = f(Q)$, как это показано пунктиром на рисунке Н.1. Точки пересечения пунктирной линии с указанными зависимостями определяют значения коэффициентов C_D , C_H , C_Q для всех четырех режимов по подаче.

Умножив каждый напор на воде в четырех режимах по подаче на соответствующий коэффициент пересчета C_H , получим значение напора при перекачивании вязкой жидкости. Аналогично пересчитываем каждый КПД, который будем применять для соответственно пересчитанных значений подачи {0,6; 0,8; 1,0 и 1,2 Q_{nw} }.

Далее строим характеристику насоса при перекачивании вязкой жидкости по пересчитанным значениям напора H_{w1} и η_{ws} при соответствующих подачах Q_{ws} .

Напор при перекачивании вязкой жидкости при нулевой подаче может быть принят примерно равным напору нулевой подачи при перекачивании насосом воды.

Вычисляем мощность насоса при перекачивании вязкой жидкости P_{ws} по (Н.4) и пересчитанным значениям показателей.

Наносим эти точки на характеристику и проводим главную кривую через них. Эта кривая должна быть похожа на график зависимости мощности насоса при перекачивании воды и проходить параллельно (эквидистантно) ей.

Н.2 Учет влияния вязкости нефти (нефтепродуктов) на характеристики насоса, полученные при испытаниях на воде

По номограмме, приведенной на рисунке Н.2, где, в зависимости от числа Рейнольдса на оптимальном режиме, определяют коэффициенты пересчета на вязкую жидкость с характеристиками, полученными на холодной воде. Число Рейнольдса определяют по формуле

$$Re = \frac{Q_w}{D_{2ws} v_{ws}}, \quad (Н.5)$$

где Q_w — подача насоса на воде в зоне максимального КПД, м³/с;

v_{ws} — кинематическая вязкость нефти (нефтепродуктов), м²/с;

D_{2ws} — эквивалентный диаметр рабочего колеса, м;

$$D_{2ws} = \sqrt{4D_2 b_2 K}, \quad (Н.6)$$

где D_2 — наружный диаметр рабочего колеса, м;

b_2 — ширина лопасти рабочего колеса на выходе, м;

K — коэффициент стеснения потока лопастями;

$$K = 1 - \frac{\sigma Z}{\pi D_2}, \quad (Н.7)$$

где σ — толщина лопасти в окружном направлении на диаметре D_2 , м;

Z — количество лопастей.

После определения по рисунку Н.2 коэффициентов пересчета по формулам (Н.1) — (Н.4) определяют подачу Q_{ws} , напор H_{ws} , КПД η_{ws} , мощность P_{ws} вязкой жидкости для точек, значения подач которых на воде равны: $Q = 0$; $Q = 0,8Q_{nw}$; $Q = Q_{nw}$; Напор при $Q = 0$ остается практически одинаковым при любой вязкости.

По номограмме на рисунке Н.2 можно также определять коэффициент пересчета K_c для определения критического кавитационного коэффициента быстротходности насоса при перекачивании вязкой жидкости C_{ws} , который вычисляют по формуле

$$C_{ws} = K_c C_{w1}, \quad (Н.8)$$

где C_{w1} — кавитационный коэффициент быстротходности для воды.

Н.3 Учет влияния частоты вращения и температуры (вязкости) на КПД насоса при работе на воде

Различие КПД при работе насоса в условиях эксплуатации и при испытаниях обеспечивается только тогда, когда рабочая жидкость соответствует показателям чистой холодной воды (см. таблицы 5.4 и 5.5), а частота вращения при испытаниях близка к рабочей.

В случаях, когда частота вращения и температура при испытаниях отличаются от рабочих, то КПД насоса для рабочих условий необходимо откорректировать по следующим формулам:

ГОСТ 6134—2007

- влияние изменения частоты вращения на КПД:

$$\eta_{\text{н}} = \frac{\eta_0}{\eta_0 + (1 - \eta_0) \left(\frac{v_0}{v_n} \right)^{0.47}}, \quad (H.9)$$

где η_n — КПД при рабочей частоте вращения;

η_0 — КПД при испытаниях;

- влияние повышенной температуры воды на КПД:

$$\eta_n = \frac{\eta_0}{\eta_0 + (1 - \eta_0) \left(\frac{v_0}{v_n} \right)^{-0.07}}, \quad (H.10)$$


где v_n — кинематическая вязкость воды при температуре испытаний;

v_0 — кинематическая вязкость воды при рабочей температуре.

По формулам (H.9), (H.10) уточняют КПД и мощность насоса для рабочей среды в рабочем диапазоне подач.

Кривые $P = f(Q)$ и $\eta = f(Q)$ проводят, ориентируясь на кривые, полученные при испытаниях.

Методика применения поправок по приложению Н должна быть приведена в ПМ.

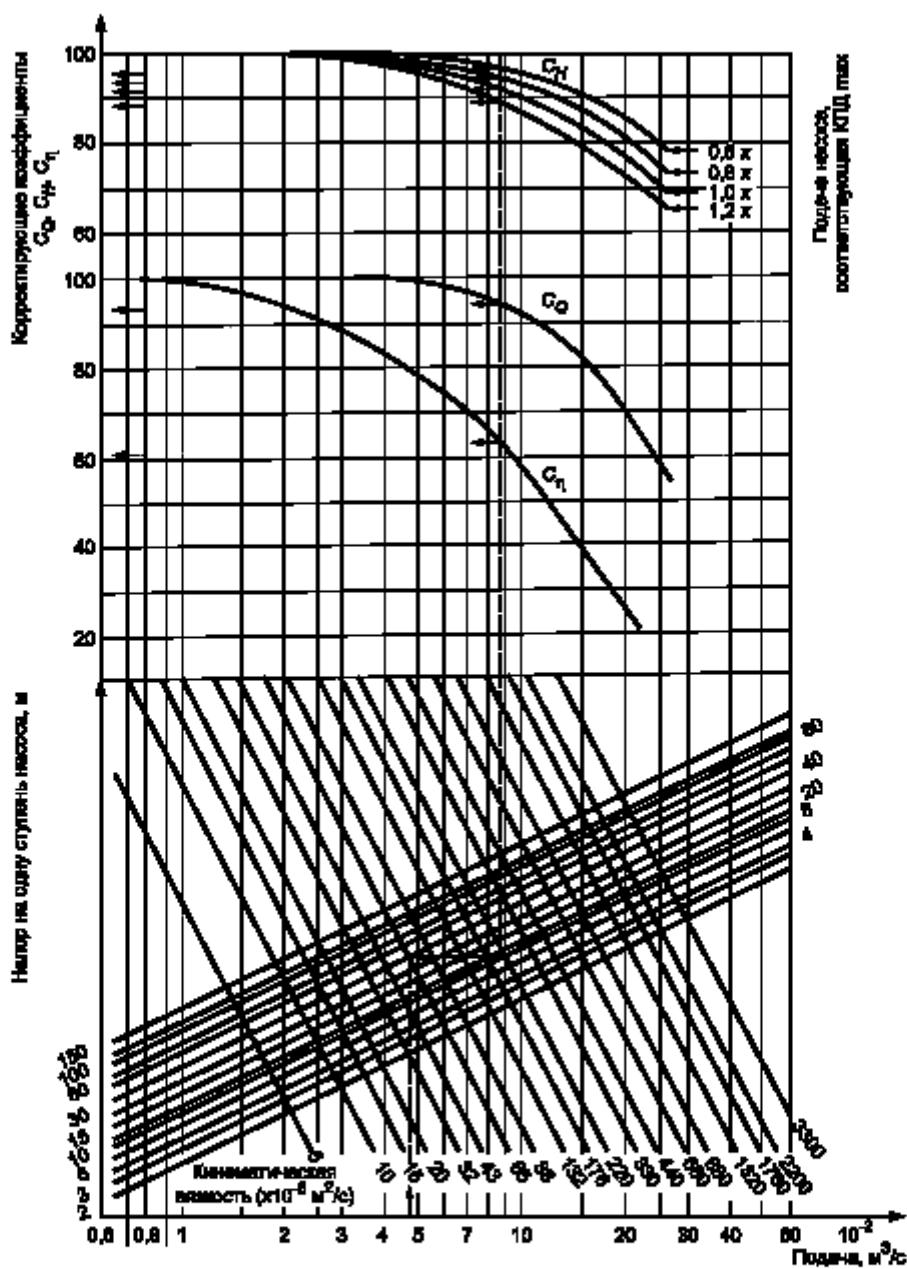

П р и м е ч а н и е — Величины, приведённые на рисунке, определенные, полученные в результате испытаний одноступенчатых центробежных насосов $DN\ 50$ — $DN\ 200$, перекачивающих нефтепродукты. Эти данные базируются на испытаниях гидравлического института стандартов (HIS), 1985 [19].

Рисунок Н.1 — Коеффициенты пересчёта характеристик извода с воды на вязкие жидкости

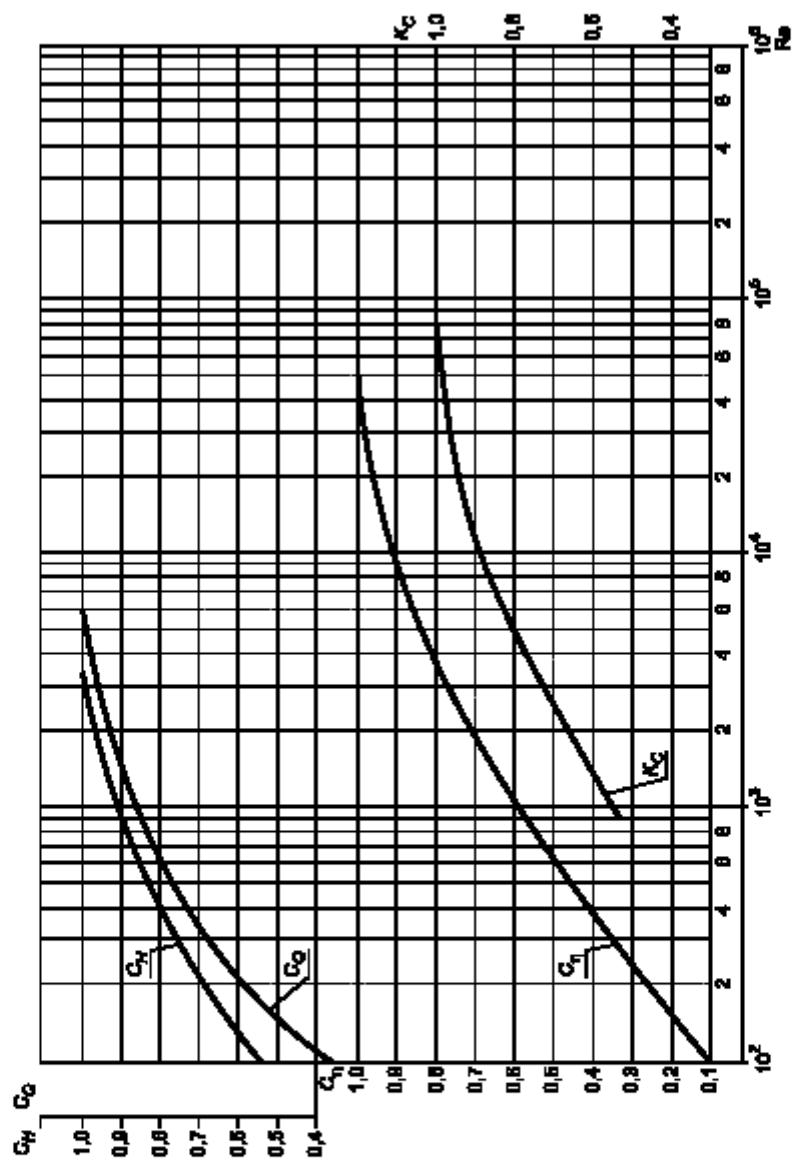


Рисунок Н.2 — Коэффициенты пересчета характеристик воды на вязкость жидкости в зависимости от числа Рейнольдса

Приложение J
(справочное)

Изменение допустимого кавитационного запаса у насосов, перекачивающих углеводородные жидкости и высокотемпературную воду

Рисунок J.1 является составным графиком изменений (сокращений) $\Delta h_{\text{доп}} \text{ (NPSHR)}$, которые возможны для углеводородных жидкостей и высокотемпературной воды, основан на данных лабораторных испытаний, проведенных на указанных жидкостях, нанесенных как функция (зависимость) температуры жидкости и давления пара жидкости от этой температуры.

Следующие ограничения и меры предосторожности следует соблюдать при использовании графика, представленного на рисунке J.1.

Основываясь на определенном опыте работы насосов в условиях применения приведенных на графике зависимости, снижения $\Delta h_{\text{доп}} \text{ (NPSHR)}$ необходимо ограничить значением не более 50 % от $\Delta h_{\text{доп}} \text{ (NPSHR)}$, необходимого насосу при его работе на холодной воде.

График основан на данных испытаний насосов, перекачивающих обычные чистые жидкости. Если в жидкости присутствует воздух или другие неконденсируемые газы, то это может неблагоприятно отразиться на работе насоса даже при нормальном $NPSHA$ и в дальнейшем может привести к снижению $NPSHA$. При наличии растворенного воздуха или других неконденсируемых газовых включений и при абсолютном давлении на входе в насос достаточно низком, чтобы вывести их из жидкости, можно увеличить $NPSHA$, сделать его выше, чем требуется для работы на холодной воде. И этим самым избежать ухудшения условий работы насоса за счет предполагаемой попытки освобождения от них.

П р и м е ч а н и я

1 Имеющиеся данные ограничены и применимы только для приведенных на рисунке J.1 жидкостей. Применение данного графика для иных жидкостей, кроме углеводородных смесей и воды, без экспериментального обоснования не рекомендуется.


2 Снижение $\Delta h_{\text{доп}} \text{ (NPSHR)}$ следует принимать или равным считывающей величине с правой шкалы графика на рисунке J.1 или половине $\Delta h_{\text{доп}} \text{ (NPSHR)}$, полученного на холодной воде. Принимают меньшее значение из данных двух.

3 При использовании графика для жидкостей с высокой температурой и воды особое внимание следует обращать на чувствительность системы всасывания насоса к скоротечным изменениям температуры и абсолютного давления, что может повлечь за собой соблюдения мер предосторожности к $NPSHR$, намного превышающей допустимое снижение, необходимое для стабильной работы.

4 По причине отсутствия данных, показывающих изменения $\Delta h_{\text{доп}} \text{ (NPSHR)}$ больше чем на 3 м, применение графика допускается ограничено до этого предела и экстраполяция за этиими пределами не рекомендуется.

Рекомендация по практическому использованию графика — на рисунке J.1.

В нижней части графика найти температуру перекачиваемой жидкости в градусах Цельсия (°С) и от этой точки по вертикали вверх подняться до пересечения с соответствующей линией, показывающей зависимость давления насыщенного пара данной жидкости от ее температуры. Затем от этой точки пересечения двигаться вправо вверх параллельно кривым снижения $\Delta h_{\text{доп}} \text{ (NPSHR)}$, где по имеющейся шкале определить значение снижения. Вычитая полученные значения снижения $\Delta h_{\text{доп}} \text{ (NPSHR)}$ из полученного значения $\Delta h_{\text{доп}} \text{ (NPSHR)}$ по испытаниям на холодной воде, получим откорректированное значение $\Delta h_{\text{доп}} \text{ (NPSHR)}$ для соответствующей жидкости, подлежащей перекачиванию насосом.

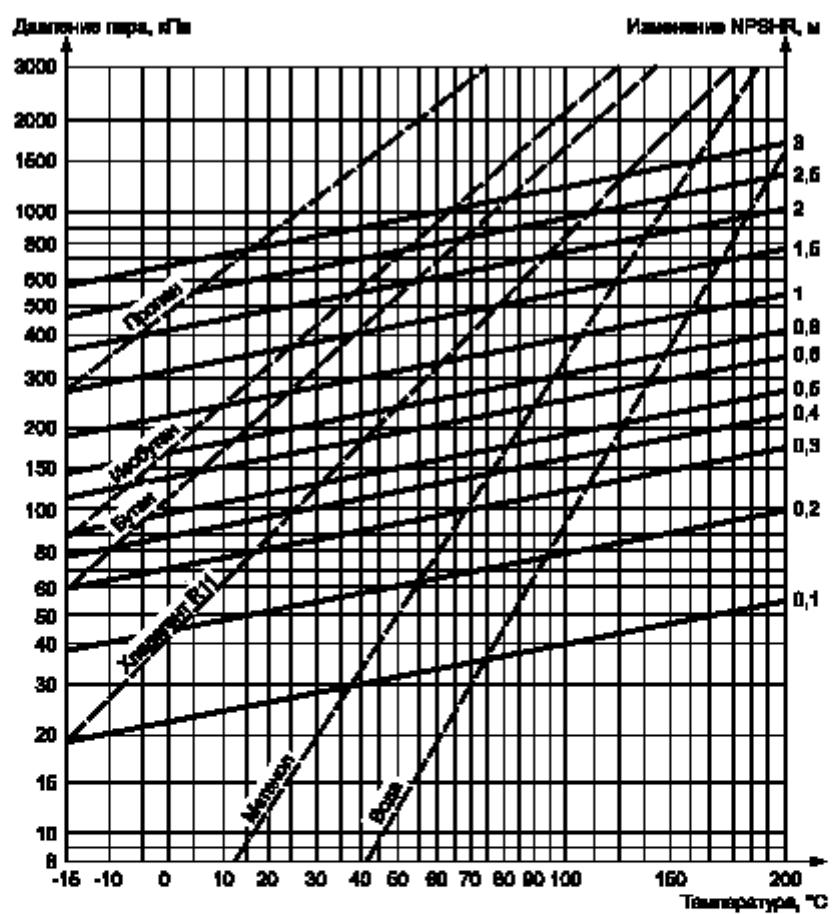

П р и м е ч а н и е — Номограмма составлена на основе данных [19].

Рисунок J.1 — Снижение $\Delta h_{\text{доп}}$ (NPSHR) для насосов, перекачивающих углеводородные жидкости и воду при высоких температурах.

Приложение К
(обязательное)

Определение обточки рабочего колеса по диаметру

Если характеристики насоса выше расчетных характеристик, то рабочее колесо по диаметру обтачивают по 6.5.1. в тех случаях, когда разница между исполнительным и уменьшенным диаметрами рабочего колеса не превышает 5 % для насосов, у которых $K \leq 1,5$, и при этом форма лопаток остается неизменной после обточки (сохраняется внешний угол выхода, конусность и т.п.).

Коэффициент пересчета характеристик насоса R вычисляется по формуле

$$R = \left[\frac{D_r^2 - D_1^2}{D_r^2 - D_1^2} \right]^{\frac{1}{2}}, \quad (K.1)$$

где D_r , D_1 , D_t — диаметры рабочего колеса (см. рисунок К.1);

$$Q_r = R \cdot Q_t,$$

$$H_r = R^2 \cdot H_t.$$

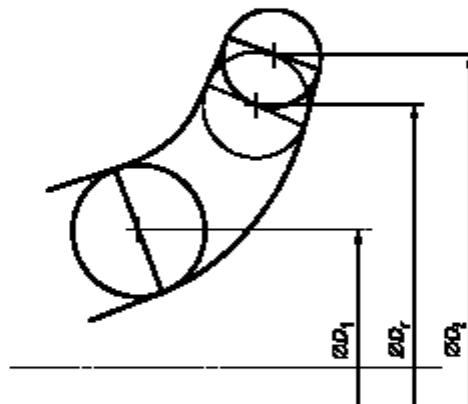


Рисунок К.1 — Диаметры рабочего колеса при обточке

КПД насоса с типовым числом (быстроходностью) $K \leq 1,0$ ($n_5 \leq 193,2$) остается практически неизменным при обточке рабочего колеса, не превышающей 3 %.

Приложение L
(рекомендуемое)

Потери трения

Формула, приведенная в 8.2.4 для расчета потерь давления из-за трения, подразумевает длительный расчет, который во многих случаях должен привести к выводу, что корректировка не требуется.

Первичная проверка необходимости проведения расчета дана на рисунке L.1 для класса испытаний 1 и на рисунке L.2 — для класса 2. Это относится к прямым стальным трубам постоянного сечения, перекачивающим холодную воду. Труба на входе и выходе должна иметь одинаковый диаметр, а измерительные сечения (точки) должны находиться на расстоянии двух диаметров вверх и вниз от соответствующих фланцев на входе и выходе (см. 8.2.1).

Если трубы разного диаметра, то используется диаметр меньшей трубы.

Если имеется указание без корректировки, то расчет проводить не надо.

Если имеется указание «корректировка», можно использовать рисунок L.3 (только для стальных труб и холодной воды) для определения λ . Если трубы выполнены из другого материала или жидкость не является холодной водой, то используют график Муди, приведенный на рисунке L.4, или используют формулу для вычисления λ (8.3). Для новых труб эквивалентную шероховатость k можно принимать по таблице L.1.

Таблица L.1 — Эквивалентная шероховатость k для новых труб

Материал для труб горового качества (новых)	Эквивалентная шероховатость поверхности k , мкм
Стекло, латунь, медь или свинец	Гладкая
Сталь	0,05
Чугун, покрытый слоем битума	0,12
Оцинкованная сталь	0,15
Чугун	0,25
Бетон	От 0,3 до 3,0
Клепаная сталь	$\times 1,0 \times 10,0$

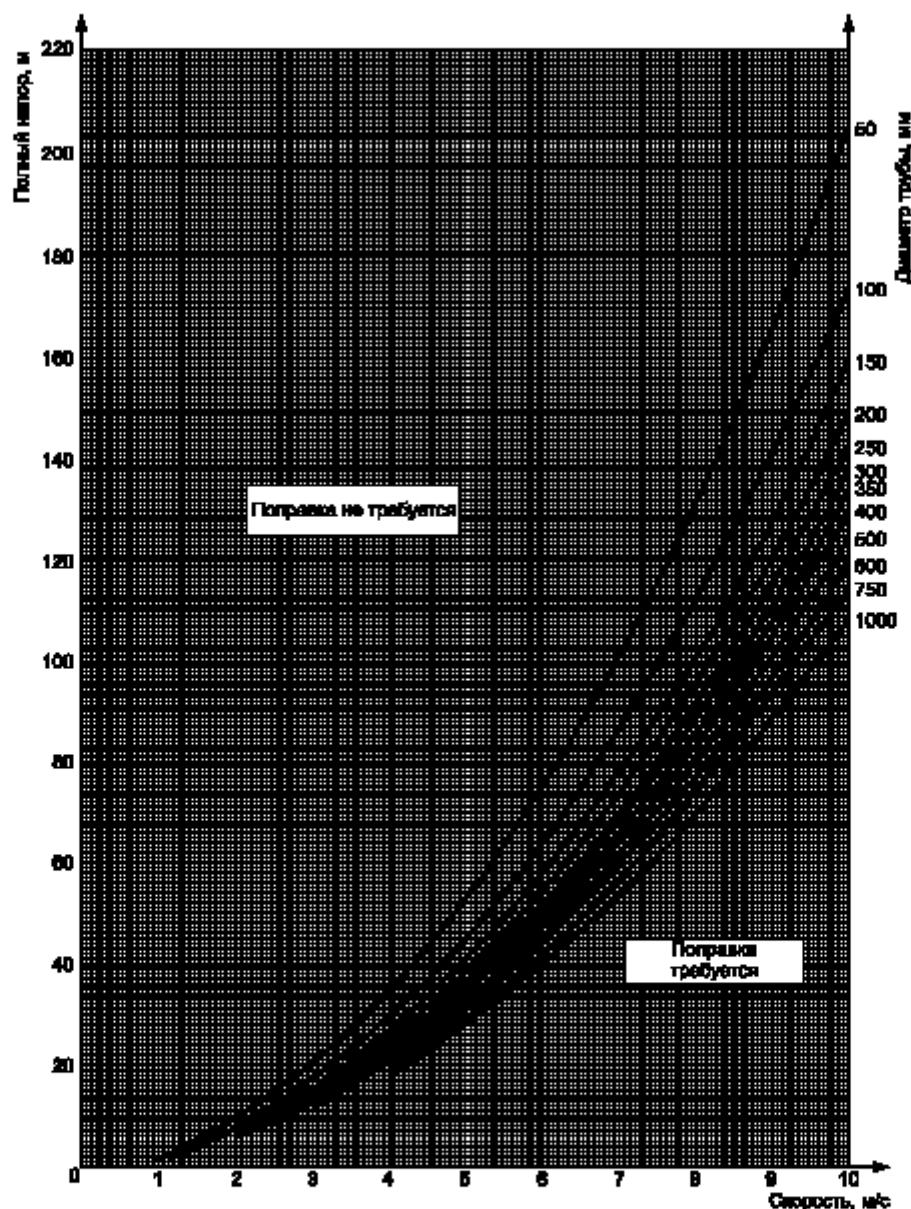


Рисунок L.1 — График для испытаний по классу 1, показывающий скорости, выше которых требуется учесть потери на участках, отстоящих на расстояниях $2d$ выше и ниже по течению от фланцев насоса


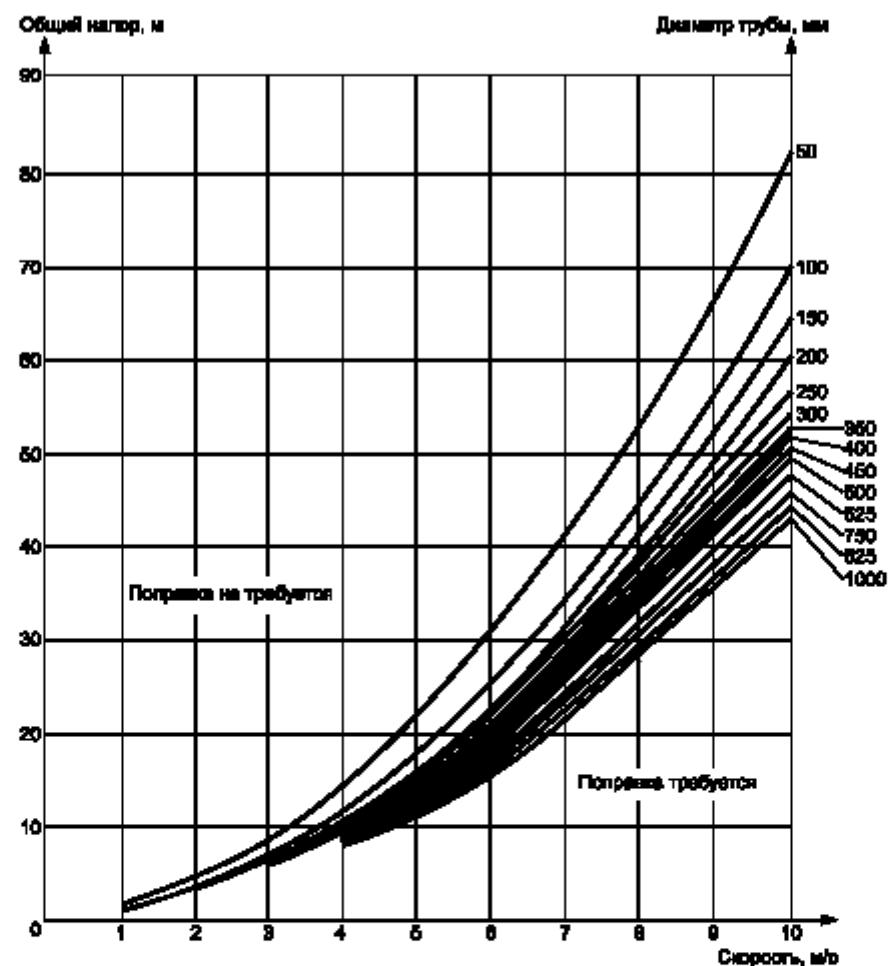


Рисунок L.2 — График для испытаний по клавсу 2, показывающий скорости, выше которых требуется учитывать потери на участках, стоящих на расстоянии $2d$ выше и ниже по течению от фланцев насоса

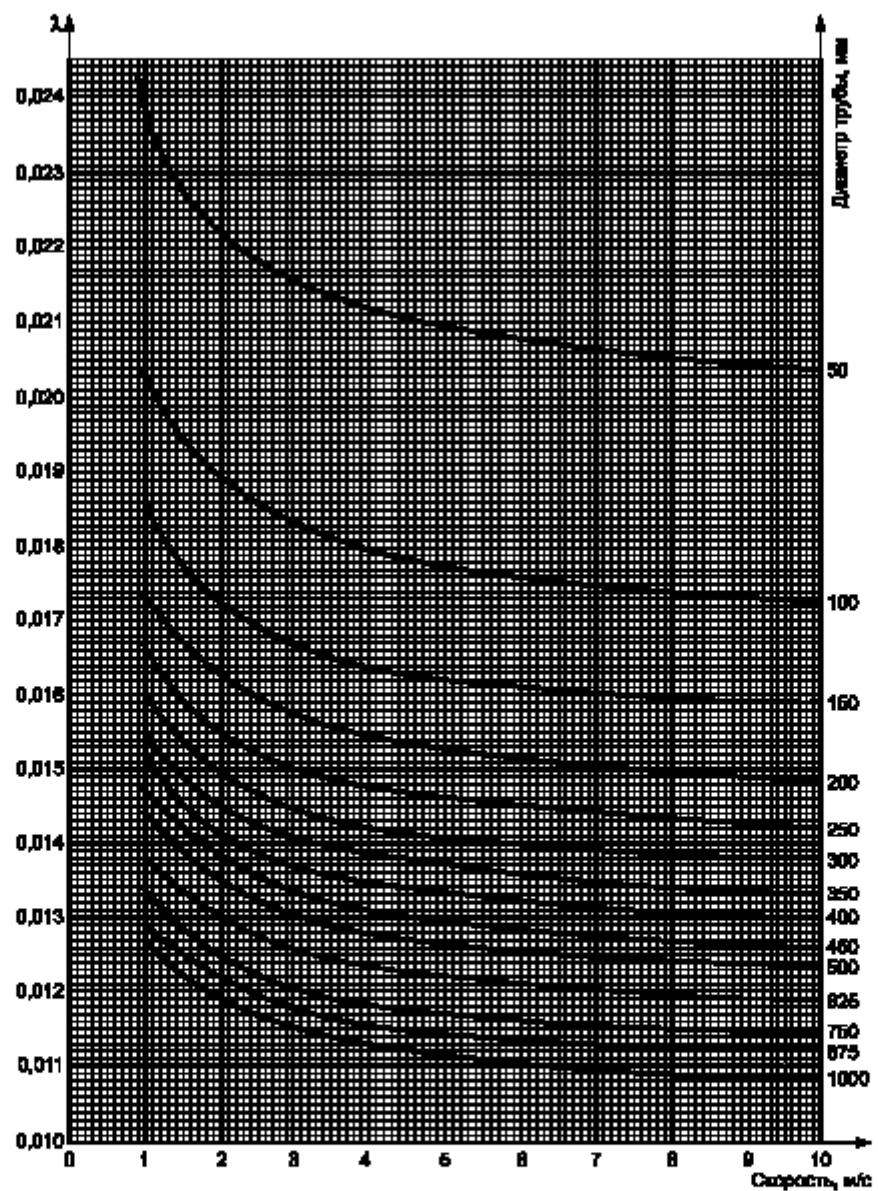

Шероховатость поверхности $k = 5 \cdot 10^{-6}$ м

Кинематическая вязкость $\nu = 1 \cdot 10^{-6}$ м²/с

Рисунок 1.3 — Коэффициент потерь трения жидкости λ для подсчета потерь напора в трубах

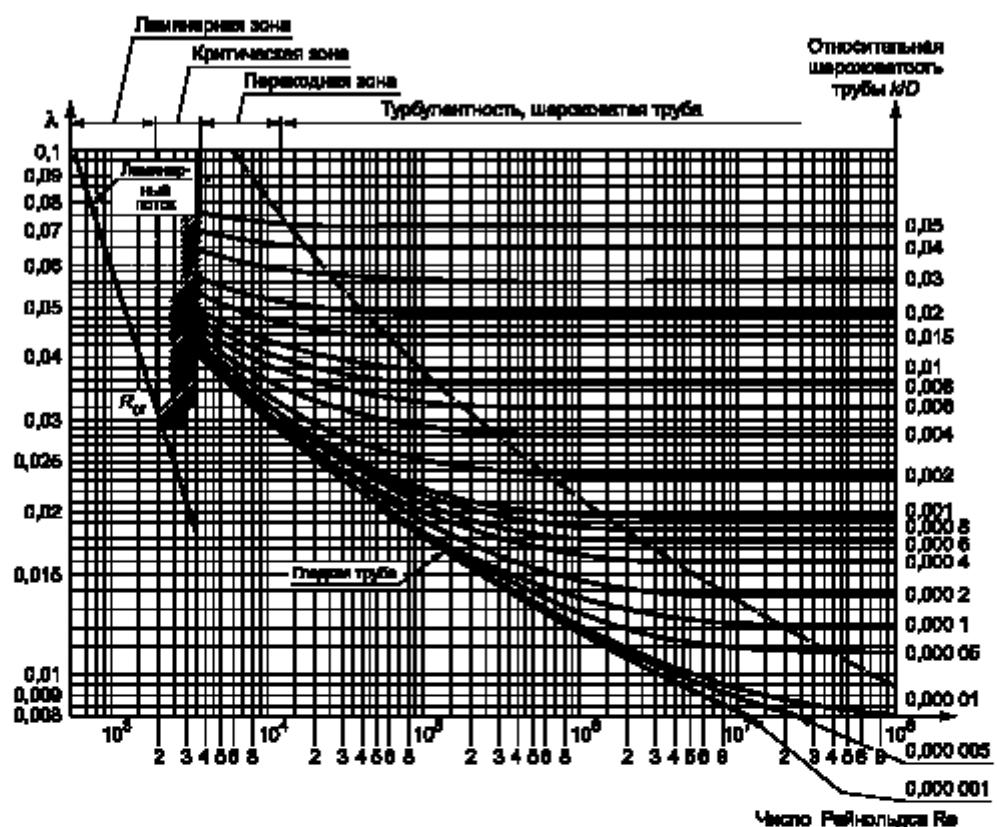


Рисунок L.4 — Коэффициенты потерь трения жидкости (график Муди)

Приложение М
(справочное)

Давление насыщенного пара и плотность воды

Таблица К.1

Температура, °С	Давление пара, Па	Влажность, кг/м ³	Температура, °С	Давление пара, Па	Плотность, кг/м ³
0	810,7	999,8	26	3359,7	998,84
1	856,4	998,88	27	3583,7	998,56
2	705,9	999,92	28	3778,5	998,30
3	757,4	999,96	29	4004,0	998,00
4	812,9	1000,00	30	4241,3	995,70
5	871,8	999,98	31	4491,4	995,36
6	934,9	999,94	32	4557,1	995,00
7	1001,2	999,90	33	5018,8	994,64
8	1072,0	999,84	34	5318,1	994,26
9	1147,3	999,78	35	5622,1	993,90
10	1227,1	999,70	36	5939,9	993,54
11	1311,7	999,60	37	6274,3	993,20
12	1401,5	999,48	38	6624,4	992,80
13	1496,6	999,34	39	6981,2	992,44
14	1597,4	999,20	40	7374,8	992,30
15	1704,0	999,00	41	7776,7	991,70
16	1816,9	998,89	42	8198,3	991,32
17	1936,3	998,72	43	8638,7	990,94
18	2062,3	998,54	44	9099,8	990,54
19	2159,7	998,36	45	9582,1	990,20
20	2336,9	998,20	46	10085,1	989,74
21	2485,0	997,96	47	10611,8	989,34
22	2641,9	997,74	48	11161,9	988,97
23	2807,6	997,54	49	11735,6	988,52
24	2882,2	997,32	50	12334,8	988,10
25	3166,6	997,10			

Примечание — Пересчет давления пара, приведенного в Паскалях (Па) на давление в (кгс/см²), производят из соотношения:

$$p(\text{Па}) \cdot 1,02 \cdot 10^{-5} = p(\text{кгс/см}^2)$$

Графическая характеристика насоса (агрегата)

Обозначение насоса (аврэзатата) Заводской №

Предприятие-изготовитель:

Номинальная частота вращения _____ 1/с (_____ об/мин.)

Даты использования _____

Перекачиваемая среда

при испытаниях жидкость плотностью $\rho =$ кг/м³

Протокол испытаний № _____

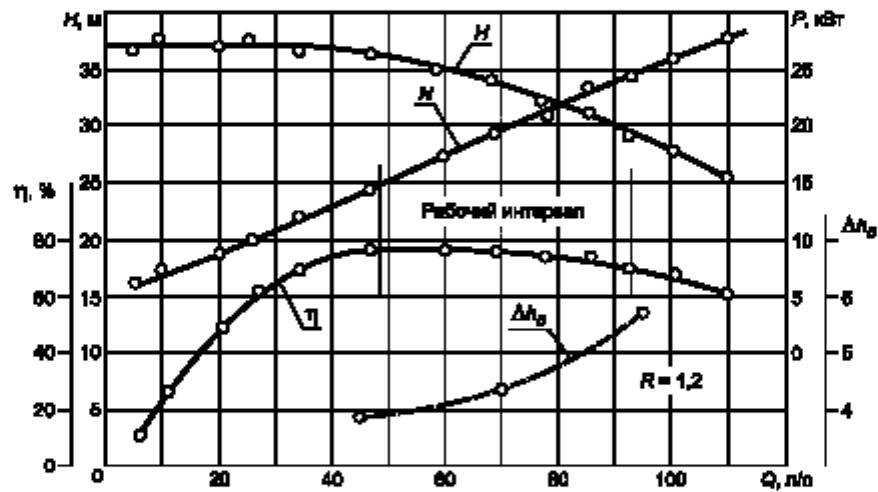


Рисунок № 1

Примечания

1 При оформлении характеристики на насосные агрегаты необходимо обязательно указывать:

- тип привода и обозначение его исполнения;
 - мощность, потребляемую приводом;
 - КПД привода;
 - к какому изобретению (насосу или агрегату) относится (Q)? характеристики.

2 Допускается при необходимости нанесение на характеристику кампажных кривых и нольй допуска ино-белом и (или) цветном изображениях.

* Предприятия — изготавльте насоса (агрегата) указывают на характеристики в случае ее использования как самодокументирующей документа.

Приложение Р
(справочное)


Характеристика самовсасывания насоса

Обозначение насоса _____ заводской № _____
типоразмер

Предприятие-изготовитель* _____

Дата испытаний _____

Протокол _____

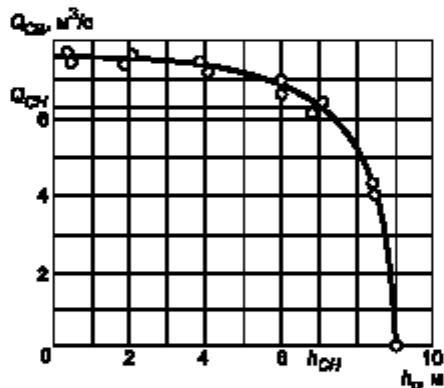Частота вращения _____ с⁻¹ (_____ об/мин)Номинальная подача _____ м³/с (_____ м³/ч)Атмосферное давление p_{atm} (б) _____ МПа (_____ кг/см²)Время самовсасывания t_{sv} _____ сТемпература воздуха $t_{возд}$ _____ °С

Причина — Q_{sv} и h_{sv} — соответственно подача воздуха и высота самовсасывания насоса;
 Q_{ci} и h_{ci} — соответственно подача воздуха насосом и высота самовсасывания при номинальной (фактической) по объему и высоте самовсасывающей линии насоса.

Рисунок Р.1 — Характеристика самовсасывания насоса

* Предприятие — изготавитель насоса (изредка) указывают на характеристику в случае ее использования как самостоятельного документа.

Цены и повтор испытаний

Стоимость проведения испытаний, не включенных в содержание настоящего стандарта, — по специальному соглашению между сторонами.

Q.1 Стоимость приемочных и специальных испытаний

В договоре необходимо указать стоимость приемочных и специальных испытаний. Следует принять во внимание, что стоимость испытаний для определения NPSH будет выше.

Q.2 Повторные испытания

При сомнении в точности полученных при измерении данных производитель (поставщик) и покупатель должны потребовать повторения испытаний. Если новые испытания не подтверждают желаемого результата, то сторона, требующая еще новых испытаний, должна нести расходы на их повторение.

Приложение R
(справочное)

Расчетные формулы для определения относительных предельных погрешностей результатов испытаний

Относительные предельные погрешности результатов испытаний вычисляют по формулам

— для подачи e_Q , %

$$e_Q = \sqrt{e_Q'^2 + e_n'^2}, \quad (R.1)$$

где e_Q' — относительная погрешность измерения подачи, %

e_n' — относительная погрешность измерения частоты вращения вала насоса, %;

— для напора e_H , %

$$e_H = \sqrt{e_H'^2 + 4e_n'^2}, \quad (R.2)$$

где

$$e_H' = \sqrt{\left(\frac{1}{\rho g H}\right)^2 \left(e_{pH2}^2 \cdot p_{H2}^2 + e_{pH1}^2 \cdot p_{H1}^2\right) + e_Z^2 \cdot \left(\frac{Z_{H2} - Z_{H1}}{H}\right)^2}, \quad (R.3)$$

где ρ — плотность жидкости, на которой проводятся испытания, $\text{кг}/\text{м}^3$;

g — ускорение свободного падения, $\text{м}/\text{с}^2$;

H — напор насоса, м;

e_{pH1} и e_{pH2} — относительная погрешность измерения давления соответственно на входе и выходе насоса, %;

p_{H1} и p_{H2} — показания приборов измерения давления соответственно на входе и выходе насоса, Па;

$Z_{H2} - Z_{H1}$ — расстояние по вертикали между эталонными плоскостями приборов измерения давления на выходе и входе, м;

e_Z' — относительная погрешность измерения расстояния $Z_{H2} - Z_{H1}$, %;

— для мощности e_P , %

$$e_P = \sqrt{e_P'^2 + 9e_n'^2}, \quad (R.4)$$

где e_P' — относительная предельная погрешность измерения мощности, %, вычисляемая по формуле

$$e_P' = \sqrt{e_{TH}'^2 + e_{TT}'^2 + e_X'^2}, \quad (R.5)$$

где e_{TH}' — относительная погрешность трансформации напряжения, %;

e_{TT}' — относительная погрешность трансформации тока, %;

e_X' — относительная погрешность измерения мощности, %;

— для кавитационного запаса Δh ($NPSH$), $e_{\Delta h}$, %, вычисляемая по формуле

$$e_{\Delta h} = 100 \sqrt{\left(\frac{1}{\rho \cdot g \cdot \Delta h}\right)^2 \cdot \left(\left(\frac{e_{pH1}}{100} \cdot p_{H1}\right)^2 + e_{pH}^2 + e_{pH}^2 + \frac{e_{ZM1}^2}{\Delta h^2}\right)}, \quad (R.6)$$

где Δh — кавитационный запас (надкавитационный напор на входе $NPSH$), м;

e_{pH} — относительная погрешность измерения барометрического давления, %;

e_{pH} — относительная погрешность измерения давления паров, %;

$Z_{H2} - Z_{H1}$ — расстояние;

e_{ZM1} — относительная погрешность измерения расстояния по вертикали между базовой плоскостью Δh ($NPSH$) и эталонной плоскостью прибора измерения давления на выходе, %.

Приложение S
(обязательное)

Виды опасностей, исходящих от насосов, меры их предупреждения и способы контроля

В данном приложении приводятся виды опасностей, исходящих от насосов, их определение, содержание, меры предупреждения и способы контроля в соответствии с ЕН 292-1 [20], ЕН 292-2 [21] и ЕН 809 [22].

S.1 Механическая опасность

Механическая опасность — это общее обозначение всех физических факторов, которые могут привести к травмам при механическом движении частей машины, инструментов и выбрасывании твердых и жидких материалов.

S.1.1 Основные виды механической опасности

S.1.1.1 Опасности сдавливания, пореза, разреза или отсечения, наматывания, вытаскивания или захвата, удара, трения или спирания.

S.1.1.2 Опасности, вызванные разбрызгиванием или выходом наружу жидкостей под высоким давлением.

S.1.1.3 Опасности, вызванные выбросом наружу частей вращающихся машин.

S.1.1.4 Опасности, вызванные потерей устойчивости

Для предотвращения опасностей по S.1.1.1 и S.1.1.3 должны быть приняты меры безопасности:

- скругленные или снятые острых кромок, углов;
- удаление гратта, окалины;
- ограничение вращающихся выступающих призматических штоков, муфт; при этом должен быть обеспечен свободный доступ к уплотнениям вала для контроля концевых уплотнений и их регулирования;
- демонтаж ограничений (муфт) — только с помощью инструмента.

Для предотвращения (или снижения) выхода наружу жидкостей по S.1.1.2 необходимо:

- использование надежных уплотнений вала (концевых уплотнений) и уплотнений (металлических, резиновых и т.д.) корпусных деталей;
- обеспечить сбор и отвод утечек (для опасных жидкостей и газов);
- обеспечить гидростатическое давление жидкости в корпусных деталях в соответствии с документацией;
- не допускать превышения значений предельных сил и моментов в местах подсоединения трубопроводов.

С целью предотвращения опасностей по S.1.1.3 для муфт, передаточных механизмов, промежуточных, не допускается превышение предельных значений крутящего момента, частоты вращения и расцентровки валов.

Для предотвращения потери устойчивости при хранении, транспортировании, сборке и разборке при предполагаемом наилоне 10^9 в любом направлении должны быть проведены необходимые расчеты расположения центра тяжести и, в необходимых случаях, применены приспособления для сохранения устойчивости (не допускается покачивание насоса или его корпуса на своих патрубках). В документации должны быть указаны рекомендации по строповке и креплению при монтаже и транспортировании.

S.1.2 Контроль по предупреждению механических опасностей

Контроль по предупреждению механических опасностей включает:

- экспертизу конструкторской документации, прочностных расчетов и эксплуатационной документации при приемочных испытаниях опытного (шаблонного) образца;
- визуальный контроль (наличие ограничений муфт, отсутствие острых кромок, наличие приспособлений, отсутствие течей) — контроль внешних утечек из концевых уплотнений вала согласно ПМ.

S.2 Электрическая опасность

S.2.1 Электрическая опасность может привести к травмам или смерти от электрощока или ожогов по причине:

- контакта людей с частями, находящимися под напряжением (прямой контакт);
- контакта людей с ненапряженными частями, находящимися под напряжением при нарушении изоляции (ненапрямой контакт);
 - приближение людей к зоне высокого напряжения;
 - непригодности изоляции для использования в данных условиях;
 - электростатических процессов;
 - термической излучения или таких процессов, как, например, разбрызгивания растворенных веществ, химических процессов при коротком замыкании, перегрузке и т.д.

S.2.2 Электрические меры безопасности насосного агрегата обычно обес печиваются электробезопасностью комплектующего электрооборудования (электродвигателя), которые подтверждают сертификаты соответствия. В условиях эксплуатации двигатели должны заземляться по ГОСТ 12.1.030, ГОСТ 12.2.007.0 и ГОСТ 21130.

Насосы (агрегаты), предназначенные для эксплуатации во взрыво-лжародоточных производствах химической, нефтехимической, нефтеперерабатывающей промышленности и других отраслей, для перекачивания жидкостей, накапливающих статическое электричество, проходят контрольные испытания на защищу от статического электричества в соответствии с действующими нормами и правилами.

Обычно такие насосы имеют собственные заземляющие устройства по ГОСТ 21130.

В необходимых случаях проверяют удельное объемное или поверхностное электрическое сопротивление материала проточной части насоса, которое должно быть не более 10^8 Ом·м и определяют по ГОСТ 6433.1 — ГОСТ 6433.4 — для твердых материалов и ГОСТ 16185 — для пластмасс;

- наличие заземляющего устройства и его сопротивление, которое должно быть не более 100 Ом;
- другие требования (показатели), связанные со статическим электричеством, в соответствии с правилами, если в этом есть необходимость и она предусмотрена ТУ и ПМ на конкретное изделие.

Показатели электрической безопасности для электродвигателей, электронасосных агрегатов определяют по ГОСТ 183, ГОСТ 7217, ГОСТ 10189 и ГОСТ 11928.

S.2.3 Контроль по предупреждению электрических опасностей:

Контроль по предупреждению электрических опасностей включает:

- экспертизу конструктивской и эксплуатационной документации при приемочных испытаниях опытных (золовых) образцов;
- проверку при эксплуатации выполнения требований, указанных в инструкции по эксплуатации (наличие контроля в условиях эксплуатации — наличие заземляющих устройств, кожухов, предотвращающих прямое попадание жидкостей или твердых веществ к электрическим соединениям, устройства для размыкания энергоснабжения насосного агрегата).

S.3 Термическая опасность

S.3.1 Термическая опасность, исходящая от наружных поверхностей насоса (агрегата), может иметь последствия для человека в виде ожогов (или перехлаждения) вследствие контакта с поверхностями.

S.3.2 Для предотвращения воздействия температур необходимы меры по исключению или уменьшению времени прикосновения к поверхностям (изоляция, ограждение в местах возможного прикосновения, ограждение насоса (агрегата).

S.3.3 Максимально допустимые температуры для незащищенных поверхностей насоса (агрегата) при нормальном режиме работы [24] приведены в таблице S.1.

Таблица S.1

Наименование материала	Максимально допустимая температура, °С,	
	для поверхностей, неумышленное прикасывание к которым возможно в ограниченном пространстве ¹⁾	для поверхностей, неумышленное прикасывание к которым возможно в неограниченном пространстве
Металл 2)	68	80
Керамика	73	84
Пластмасса	80	90

1) Учитывается, что при неумышленном прикасывании к поверхности в ограниченном пространстве, в котором отдергивание замедляется из-за стесненной подвижности, продолжительность контакта может быть больше и, тем самым, требуется более низкая максимальная температура.

2) С лаковым покрытием и без неё.

S.3.4 Допускаемые температуры (подшипников, масляных ванн, корпусов и т.д.) следует указывать в нормативной, технической и эксплуатационной документации.

Методы измерения — термометрами или датчиками температуры.

S.3.5 Контроль по предупреждению термической опасности:

Контроль по предупреждению термической опасности включает:

- экспертизу конструктивской и эксплуатационной документации при приемочных испытаниях опытных (золовых) образцов;
- проведение обкатки перед проведением гидравлических испытаний насоса и контроль температуры подшипников;
- контроль в условиях эксплуатации выполнения требований эксплуатационной документации.

ГОСТ 6134—2007

S.4 Опасность от воздействия шума насосного агрегата или установки

S.4.1 Шум может привести к следующим последствиям:

- длительному нарушению слуха;
- шуму в ушах;
- усталости, стрессу и т.д.;
- другим последствиям, например к нарушению равновесия, ослаблению внимания и т.д.

S.4.2 Настоящий стандарт, в соответствии с ЕН 809 [22], не рассматривает уменьшение возможных опасностей, которые могут привести к последствиям по S.4.1, т.к. изготавитель насоса не должен учитывать уровень шума, возникающий помимо насоса в эксплуатационных условиях.

S.5 Опасность от воздействия вибрации насоса (агрегата)

Значительная вибрация (или меньшей силы в течение длительного времени) может быть причиной нарушения здоровья человека.

Настоящим стандартом в соответствии с [22] не рассматривается уменьшение возможных опасностей из-за длительных вибрационных нагрузок.

S.6 Опасность, исходящая от материалов и веществ

S.6.1 Материалы, которые используются при изготавлении насосов, и среды (вещества), перекачиваемые насосами (агрегатами), могут представлять опасность:

- контакта с жидкостями, газами, туманами,арами или их выхлопами, имеющими вредный, ядовитый и (или) раздражающий эффект;
- пожаро- или взрывоопасность;
- недостаточной стойкости материалов в перекачиваемой или окружающей среде (снижающей ресурс или прочность насоса).

S.6.2 Меры предосторожности (например, отвод токсичных, коррозионных и других опасных жидкостей и их сбор, отвод газов, применение взрывозащищенных двигателей) должны быть указаны в инструкции по эксплуатации изготавителя, которые должны выполняться Контролем и контролироваться органы надзора.

S.7 Опасность, вызванная несоблюдением здравомысленных принципов проектирования насосов (агрегатов)

S.7.1 Недостаточное соответствие машин свойствам и способностям людей может проявляться в следующей форме:

- физиологические проявления, которые являются следствием ненормальной рабочей позы, физическим напряжением;
- психофизиологические проявления, являющиеся следствием умственной перегрузки или недостаточной нагрузки, стресса и т.д., возникающие во время рабочего процесса, процесса контроля за работой агрегата или технического обслуживания агрегата в рамках границ его предусмотренного использования;
- ошибки оператора.

S.7.2 Во избежание опасностей по S.7.1 необходимо на стадии проектирования насосов (агрегатов) и при эксплуатации соблюдать здравомысленные принципы проектирования, изложенные в ГОСТ 12.2.003, [22] и в стандартах системы безопасности труда, в том числе:

- сигнальные цвета безопасности;
- удобное и лёгкодоступное расположение (отключающих) устройств, приборов;
- легкоизываемость знаков, исключающих ошибки оператора и т.д.

Контроль выполнения мер безопасности сводится к экспертизе документации, в том числе и эксплуатационной, на стадии приемки опытного (головного) образца.

S.8 Опасности, исходящие из нарушения в электроснабжении, разрушения частей машин и других случаев нештатной работы

К таким опасностям относятся:

- неисправность, неправильное срабатывание системы управления;
- неправильные сборки (монтаж);
- неожиданный (непреднамеренный) пуск.

Опасности, которые могут привести к ошибочной сборке, должны быть конструктивно исключены.

Если применяют соединительные элементы со специальными требованиями, то соединительные элементы, с которыми их можно спутать, для других соединений должны быть такого же качества.

Если после отключения насосного агрегата может возникнуть обратный поток через насос, то изготавитель (поставщик) должен указать на необходимость устройства для предотвращения обратного потока (например, обратный клапан).

Во избежание неправильного вращения насоса оно должно быть обозначено с помощью прикрепленной (отлитой) стрелки на замкнутом месте, имеющей цвет, контрастный с насосом. Стрелка должна быть в долговечном исполнении. Правильность направления вращения проверяют в условиях изготавления и пусковых (монтажных) работ.

Вспомогательные трубопроводы, которые имеют большое значение для работы насосы, должны быть указаны в инструкции по эксплуатации или в монтажном чертеже.

Если существует опасность непреднамеренного пуска, то должны быть предусмотрены меры, исключающие ложной пуск.

S.9 Опасности вследствие отказа и (или) неправильного предписания защитных мероприятий

S.9.1 Опасности могут представлять:

- все виды защитных устройств;
- все виды отключающих защитных устройств;
- все виды информационных или предупреждающих устройств;
- мероприятия на случай аварии;
- необходимое оборудование и принадлежности для безопасной настройки и (или) содержания их в исправности.

S.9.2 Для предотвращения этих опасностей необходимо:

- выполнять открываемые или снимаемые защитные устройства так, чтобы ошибочная их перемена местами не сказалась на мерах по снижению риска;
 - предусмотреть возможность демонтажа защитных устройств, предназначенных для уменьшения опасности при приборовании к насосу или частям агрегата только с помощью инструмента;
 - предусмотреть места подсоединения контрольно-измерительных или сигнализирующих приборов, если они необходимы из условий безопасности насосов (агрегатов);
 - предусмотреть меры, сохраняющие безопасность объекта и насосного агрегата (например, переход на резервные насосы), если требуется аварийный сброс посредством ручного вымешательства. Если в случае контрольной проверки выясняется, что обычное отключающее устройство функционирует как аварийное с такой же эффективностью, то оно обозначается как таковой;
 - если требуется специальный инструмент для монтажа и эксплуатации, он должен регламентироваться изготавителем и предлашаться к поставке;
 - предусмотреть возможность установки и регулирования предохранительных устройств (предохранительный клапан, байпас), не закрытых кожухами или ограничениями, только с помощью инструмента.
- Изготовитель должен указать на вероятные опасности вследствие неправильной настройки таких устройств.
- Контроль по предупреждению таких опасностей должен осуществляться в соответствии с инструкциями по эксплуатации изготавителя или потребителя.

ГОСТ 6134—2007

Приложение Т
(справочное)

Информация о соответствии ссылочных международных стандартов
ссылочным международным (региональным) стандартам

Таблица Т.1

Обозначение ссылочного международного стандарта	Обозначение и наименование ссылочного международного стандарта и условное обозначение стендарта со соответствии ссылочному международному стандарту
ГОСТ 1.0—92	—
ГОСТ 8.586.1 — 2005	ИСО 5167-1:2003 «Измерение расхода среды с помощью устройств переменного перепада давления, помещенных в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 1. Общие принципы и требования» (МОД)
ГОСТ 8.586.2 — 2005	ИСО 5167-2:2003 «Измерение расхода среды с помощью устройств переменного перепада давления, помещённых в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 2. Диафрагмы» (МОД)
ГОСТ 8.586.3 — 2005	ИСО 5167-3:2003 «Измерение расхода среды с помощью устройств переменного перепада давления, помещённых в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 3. Сопла и сопла Вентури» (МОД)
ГОСТ 8.586.4 — 2005	ИСО 5167-4:2003 «Измерение расхода среды с помощью устройства переменного перепада давления, помещённых в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 4. Трубы Вентури» (МОД)
ГОСТ 8.586.5 — 2005	—
ГОСТ 12.1.003 — 83	—
ГОСТ 12.1.012—2004	—
ГОСТ 12.1.030—81	—
ГОСТ 12.2.003 — 81	—
ГОСТ 12.2.007.0 — 75	—
ГОСТ 12.2.062 — 81	—
ГОСТ 27.002 — 89	—
ГОСТ 27.301—95	—
ГОСТ 27.410—87	—
ГОСТ 183 — 74	—
ГОСТ 6433.1 — 71	—
ГОСТ 6433.2 — 71	—
ГОСТ 6433.3 — 71	—
ГОСТ 6433.4 — 71	—
ГОСТ 7217 — 87	—
ГОСТ 10169 — 77	—
ГОСТ 11828 — 86	—
ГОСТ 16185 — 82	—
ГОСТ 16504 — 81	—
ГОСТ 17187 — 81	—
ГОСТ 21130 — 75	—
ГОСТ 23941 — 2002	—
ГОСТ 25275 — 82	—
ГОСТ 26043 — 83	—
ГОСТ 30012.1—2002	—

П р и м е ч а н и е — В настоящей таблице используется следующее условие обозначения стандартов:

- МОД — модифицированные стандарты.

Приложение U
(справочное)Сопоставление структуры настоящего стандарта со структурой
примененного в нем международного стандарта ИСО 9906:1999

Таблица U.1

Структура международного стандарта ИСО 9906:1999				Структура настоящего стандарта		
Подразделы	Пункты	Подпункты		Подразделы	Пункты	Подпункты
Раздел 3				Раздел 3		
3.1	—	—	—	3.1.1	—	
3.2	—	—	—	3.1.2	—	
3.3	—	—	—	3.1.3	—	
3.4	—	—	—	3.1.4	—	
3.5	—	—	—	3.1.5	—	
3.6	—	—	—	3.1.6	—	
3.7	—	—	—	3.1.7	—	
3.8	—	—	—	3.1.8	—	
3.9	—	—	—	3.1.9	—	
3.10	—	—	—	3.1.10	—	
3.11	—	—	—	3.1.11	—	
3.12	—	—	—	3.1.12	—	
3.13	—	—	—	3.1.13	—	
3.14	—	—	—	3.1.14	—	
3.15	—	—	—	3.1.15	—	
3.16	—	—	—	3.1.16	—	
3.17	—	—	—	3.1.17	—	
3.18	—	—	—	3.1.18	—	
3.19	—	—	—	3.1.19	—	
3.20	—	—	—	3.1.20	—	
3.22	—	—	—	3.1.21	—	
3.23	—	—	—	3.1.22	—	
3.24	—	—	—	3.1.23	—	
3.25	—	—	—	3.1.24	—	
3.26	—	—	—	3.1.25	—	
3.27	—	—	—	3.1.26	—	
3.28	—	—	—	3.1.27	—	
3.29	—	—	—	3.1.28	—	
3.30	—	—	—	3.1.29	—	
3.31	—	—	—	3.1.30	—	
3.32	—	—	—	3.1.31	—	
3.33	—	—	—	3.1.32	—	
3.34	—	—	—	3.1.33	—	
3.35	—	—	—	3.1.34	—	
—	—	—	—	3.1.35	—	

ГОСТ 6134—2007

Продолжение таблицы 4.1

Структура международного стандарта ИСО 9906:1999				Структура настоящего стандарта		
Подразделы	Пункты	Подпункты		Подразделы	Пункты	Подпункты
—	—	—	—	3.1	3.1.36	—
—	—	—	—		3.1.37	—
—	—	—	—		3.1.38	—
—	—	—	—		3.1.39	—
—	—	—	—		3.1.40	—
—	—	—	—		3.1.41	—
—	—	—	—		3.1.42	—
—	—	—	—		3.1.43	—
—	—	—	—		3.1.44	—
—	—	—	—		3.1.45	—
—	—	—	—		3.1.46	—
—	—	—	—		3.1.47	—
—	—	—	—		3.1.48	—
—	—	—	—		3.1.49	—
—	—	—	—		3.1.50	—
—	—	—	—		3.1.51	—
—	—	—	—		3.1.52	—
—	—	—	—		3.1.53	—
—	—	—	—		3.1.54	—
Таблица 1	—	—	—	3.2	—	—
Таблица 2	—	—	—		—	—
Раздел 5				Раздел 5		
5.1	5.1.1	—	—	5.1	5.1.1	—
	5.1.2	—	—		5.1.2	—
	5.1.3	—	—		5.1.3	—
	—	—	—		5.1.4	—
	—	—	—		5.1.5	—
	—	—	—		5.1.6	—
	—	—	—		5.1.8	—
	—	—	—		5.1.9	—
	—	—	—		5.1.10	—
	—	—	—		5.1.11	—
5.2	5.2.1	—	—		5.2.1	—
	5.2.2	5.2.2.1	—	5.2	5.2.2	5.2.2.1
		5.2.2.2	—			5.2.2.2
	5.2.3	—	—		5.2.3	—
	5.2.4	—	—		5.2.4	—
	5.2.5	—	—		5.2.5	—
	5.2.6	—	—		5.2.6	—
	5.2.7	—	—		5.2.7	—
	5.2.8	—	—		5.2.8	—
	5.2.9	—	—		5.2.9	—

Продолжение таблицы У.1

Структура международного стандарта ИСО 9906:1999			Структура настоящего стандарта		
Подразделы	Пункты	Подпункты	Подразделы	Пункты	Подпункты
5.3	5.3.1	—	5.3	5.3.1	—
	5.3.2	—		5.3.2	—
	5.3.3	—		5.3.3	—
	5.3.4	—		5.3.4	—
	5.3.5	—		5.3.5	—
	5.3.6	—		5.3.6	—
	5.3.7	—		5.3.7	—
	—	—		5.3.8	—
	—	—		5.3.9	—
	—	—		5.3.10	5.3.10.1 5.3.10.2
	—	—		5.3.11	5.3.11.1 5.3.11.2
5.4	5.4.1	—	5.4	5.4.1	—
	5.4.2	5.4.2.1		5.4.2	5.4.2.1
		5.4.2.2			5.4.2.2
		5.4.2.3			5.4.2.3
	5.4.3	—		5.4.3	—
	5.4.4	—		5.4.4	—
	5.4.5	5.4.2.1		5.4.5	5.4.5.1
		5.4.2.2			5.4.5.2
		5.4.2.3			5.4.5.3
Раздел 7			Раздел 7		
7.1	—	—	7.1	—	—
7.2	—	—	7.2	—	—
7.3	—	—	7.3	—	—
7.4	—	—	7.4	—	—
7.5	—	—	7.5	—	—
7.6	—	—	7.6	—	—
7.7	—	—	7.7	—	—
—	—	—	7.8	—	—
—	—	—	7.9	—	—
—			Раздел 12		
—	—	—	12.1	—	—
—	—	—	12.2	—	—
—	—	—	12.3	—	—
—	—	—	12.4	—	—
—	—	—	12.5	—	—
—	—	—	12.6	—	—
—	—	—	12.7	—	—

ГОСТ 6134—2007

Окончание таблицы 4.1

Структура международного стандарта ИСО 9906:1999			Структура настоящего стандарта			
Подразделы	Пункты	Подпункты	Подразделы	Пункты	Подпункты	
—	—	—	12.9	12.8	—	
—	—	—		12.9.1	—	
—	—	—		12.9.2	—	
—	—	—		12.9.3	—	
—	—	—		12.9.4	—	
—	—	—		12.9.5	—	
—			Раздел 13			
—	—	—	13.1	13.1.1	—	
—	—	—		13.1.2	—	
—	—	—		13.1.3	—	
—	—	—		13.1.4	—	
—	—	—		13.1.5	—	
—	—	—		13.1.6	—	
—	—	—	13.2	13.2.1	—	
—	—	—		13.2.2	—	
—	—	—		13.2.3	—	
—	—	—	13.3	—	—	
—	—	—	13.4	—	—	
—	—	—	13.5	—	—	
Приложения			Приложения	A	A	
Приложения				B	K	
Приложения				C	L	
Приложения				D	C	
Приложения				E	F	
Приложения				F	Q	
Приложения				G	H	
Приложения				H	J	
Приложения				I	D	
Приложения				J	G	
Приложения				K	E	
Приложения				—	B	
Приложения				—	M	
Приложения				—	N	
Приложения				—	P	
Приложения				—	R	
Приложения				—	S	
Приложения				—	T	
Приложения				—	U	
<p>П р и м е ч а н и е — Сопоставление разделов 1, 2, 4, 6, 8 — 11 не представлено, т.к. их структура идентична.</p>						

Библиография

- [1] ИСО 31-0:1992
(все части)
[2] ИСО 5198:1987
Насосы центробежные, центробежно-осевые и осевые. Правила испытаний для определения гидравлических характеристик. Точный класс
Centrifugal, mixed flow and axial pumps; Code for hydraulic performance tests; Precision grade
- [3] ИСО 4185:1980
Измерение потока жидкости в закрытых каналах. Метод взвешивания.
Measurement of liquid flow in closed conduits, Weighing method
- [4] ИСО 8316:1987
Измерение потока жидкости в закрытых каналах. Метод сбора жидкости в мерных резервуарах
Measurement of liquid flow in closed conduits. Method by collection of the liquid in a volumetric tank
- [5] IEC 60041:
(1991/Cor.(1996))
Приемочные испытания гидравлических характеристик гидротурбин, гидроагрегатов и турбонасосов
Field acceptance tests to determine the hydraulic performance of hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines
- [6] ИСО 5167-1:2003
Измерение потока текущей среды с помощью устройств для измерения перепада давления, помещённых в заполненные трубопроводы круглого сечения. Часть 1. Общие принципы и требования
Measurement of fluid flow by means of pressure differential devices inserted in circular cross-section conduits running full — Part 1: General principles and requirements
- [7] ИСО 2186:1973
Измерение потока текущей среды в закрытых каналах. Соединения для передачи сигнала давления между первичным и вторичным элементами
Fluid flow in closed conduits; Connections for pressure signal transmissions between primary and secondary elements
- [8] ИСО 1438-1:1980
Измерение потока воды в открытых каналах с помощью водосливов и трубок Вентури. Часть 1. Тонкостенные водосливы
Water flow measurement in open channels using weirs and Venturi flumes; Part 1: Thin-plate weirs
- [9] ИСО 4373:1995
Измерение потока жидкости в открытых каналах. Приборы для измерения уровня воды.
Measurement of liquid flow in open channels — Water level measuring devices
- [10] ИСО 2975-1:1974
Измерение потока воды в закрытых каналах. Индикаторные методы. Часть 1. Общие положения
Measurement of water flow in closed conduits. Tracer methods; Part 1: General
- [11] ИСО 2975-2:1975
Измерение потока воды в закрытых каналах. Индикаторные методы. Часть 2. Методы впрыска при постоянном расходе с применением нерадиоактивных индикаторов
Measurement of water flow in closed conduits. Tracer methods; Part II: Constant rate injection method using non-radioactive tracers
- [12] ИСО 2975-3:1976
Измерение потока воды в закрытых каналах. Индикаторные методы. Часть 3. Метод впрыска при постоянном расходе с применением радиоактивных индикаторов
Measurement of water flow in closed conduits. Tracer methods; Part III: Constant rate injection method using radioactive tracers
- [13] ИСО 2975-6:1977
Измерение потока воды в закрытых каналах. Индикаторные методы. Часть 6. Метод определения расхода по времени прохождения с применением нерадиоактивных индикаторов.
Measurement of water flow in closed conduits. Tracer methods; Part VI: Transit time method using non-radioactive tracers
- [14] ИСО 2975-7:1977
Измерение потока воды в закрытых каналах. Индикаторные методы. Часть 7. Метод определения расхода по времени прохождения с применением радиоактивных индикаторов
Measurement of water flow in closed conduits. Tracer methods; Part VII: Constant rate injection method using radioactive tracers
- [15] ИСО 9104:1991
Измерение потока текущей среды в закрытых каналах. Методы оценки рабочих характеристик электромагнитных расходомеров для жидкостей
Measurement of fluid flow in closed conduits. Methods of evaluating the performance of electromagnetic flow-meters for liquids
- [16] МЭК 60034-2:1972
Машины электрические вращающиеся. Часть 2: Методы определения потерь и коэффициента полезного действия вращающихся электрических машин (за исключением машин для подвижного состава)
The verification of Centrifugal Pump. Performance Guarantees by Acceptance Tests — An Alternative Method. I. Mech. Eng. London, March 1989
- [17] E. Grist and
R.P. Hentschke
Статья И.Грист
Р.П. Хентшке
Гарантия показаний приемочных испытаний. Альтернативный метод. I. Машиностроение. Лондон. Март 1989

ГОСТ 6134—2007

- [18] Материалы НИС Hydraulic Institute Test Standards (HITS), 1988. Centrifugal Pumps 1—6
Стандарты по испытаниям Института гидравлики, 1988. Центробежные насосы 1—6
- [19] Материалы НИС Hydraulic Institute Standards (HIS), 1985
Стандарты Института гидравлики, 1985
- [20] ЕН 292-1:1991 Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы проектирования. Часть 1. Основная терминология, методология
- [21] ЕН 292-2/А1:1996 Безопасность машин. Основные понятия, общие принципы проектирования. Часть 2. Технические принципы и технические условия
- [22] ЕН 809:1998 Насосы и насосные агрегаты для жидкостей. Общие требования технической безопасности

УДК 621.65.001.4:006.354

МКС 23.080

Г89

ОКП 36 3108

Ключевые слова: насосы динамические, правила испытаний, испытательное оборудование, оформление результатов испытаний, гарантии, допускаемые отклонения

Редактор *Р. Г. Говердовская*
Технический редактор *Л. А. Гусева*
Корректор *Н. И. Гверицук*
Компьютерная верстка *Т. Ф. Кузнецовой*

Сдано в набор 22.01.2008. Подписано в печать 02.04.2008. Формат 60x84 1/8. Бумага офсетная. Гарнитура Ариал.
Печать офсетная Усл. печ. л. 11,16. Уч.-изд. л. 10,10. Тираж 353 экз. Закл. 176

ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru

Набрано и отпечатано в Калужской типографии стандартов, 248021 Калуга, ул. Московская, 256

Поправка к ГОСТ 6134-2007

Обозначение: Поправка к ГОСТ 6134-2007

Дата введения в действие: 18.07.2008

Поправка к ГОСТ 6134—2007 Насосы динамические. Методы испытаний

В каком месте	Напечатано	Должно быть
С. IV. Содержание	Приложение А (рекомендуемое) Приложение В (справочное) Приложение Г (справочное) Приложение К (справочное) Приложение Л (справочное) Приложение С (справочное)	Приложение А (обязательное) Приложение В (обязательное) Приложение Г (рекомендуемое) Приложение К (обязательное) Приложение Л (рекомендуемое) Приложение С (обязательное)

(ИУС № 10 2008 г.)

